



建	结	给	电	暖
筑	构	水	气	通
专	专	专	专	专
业	业	业	业	业
工	工	工	工	工
程	程	程	程	程
技	技	技	技	技
术	术	术	术	术
施	施	施	施	施
工	工	工	工	工
图	图	图	图	图

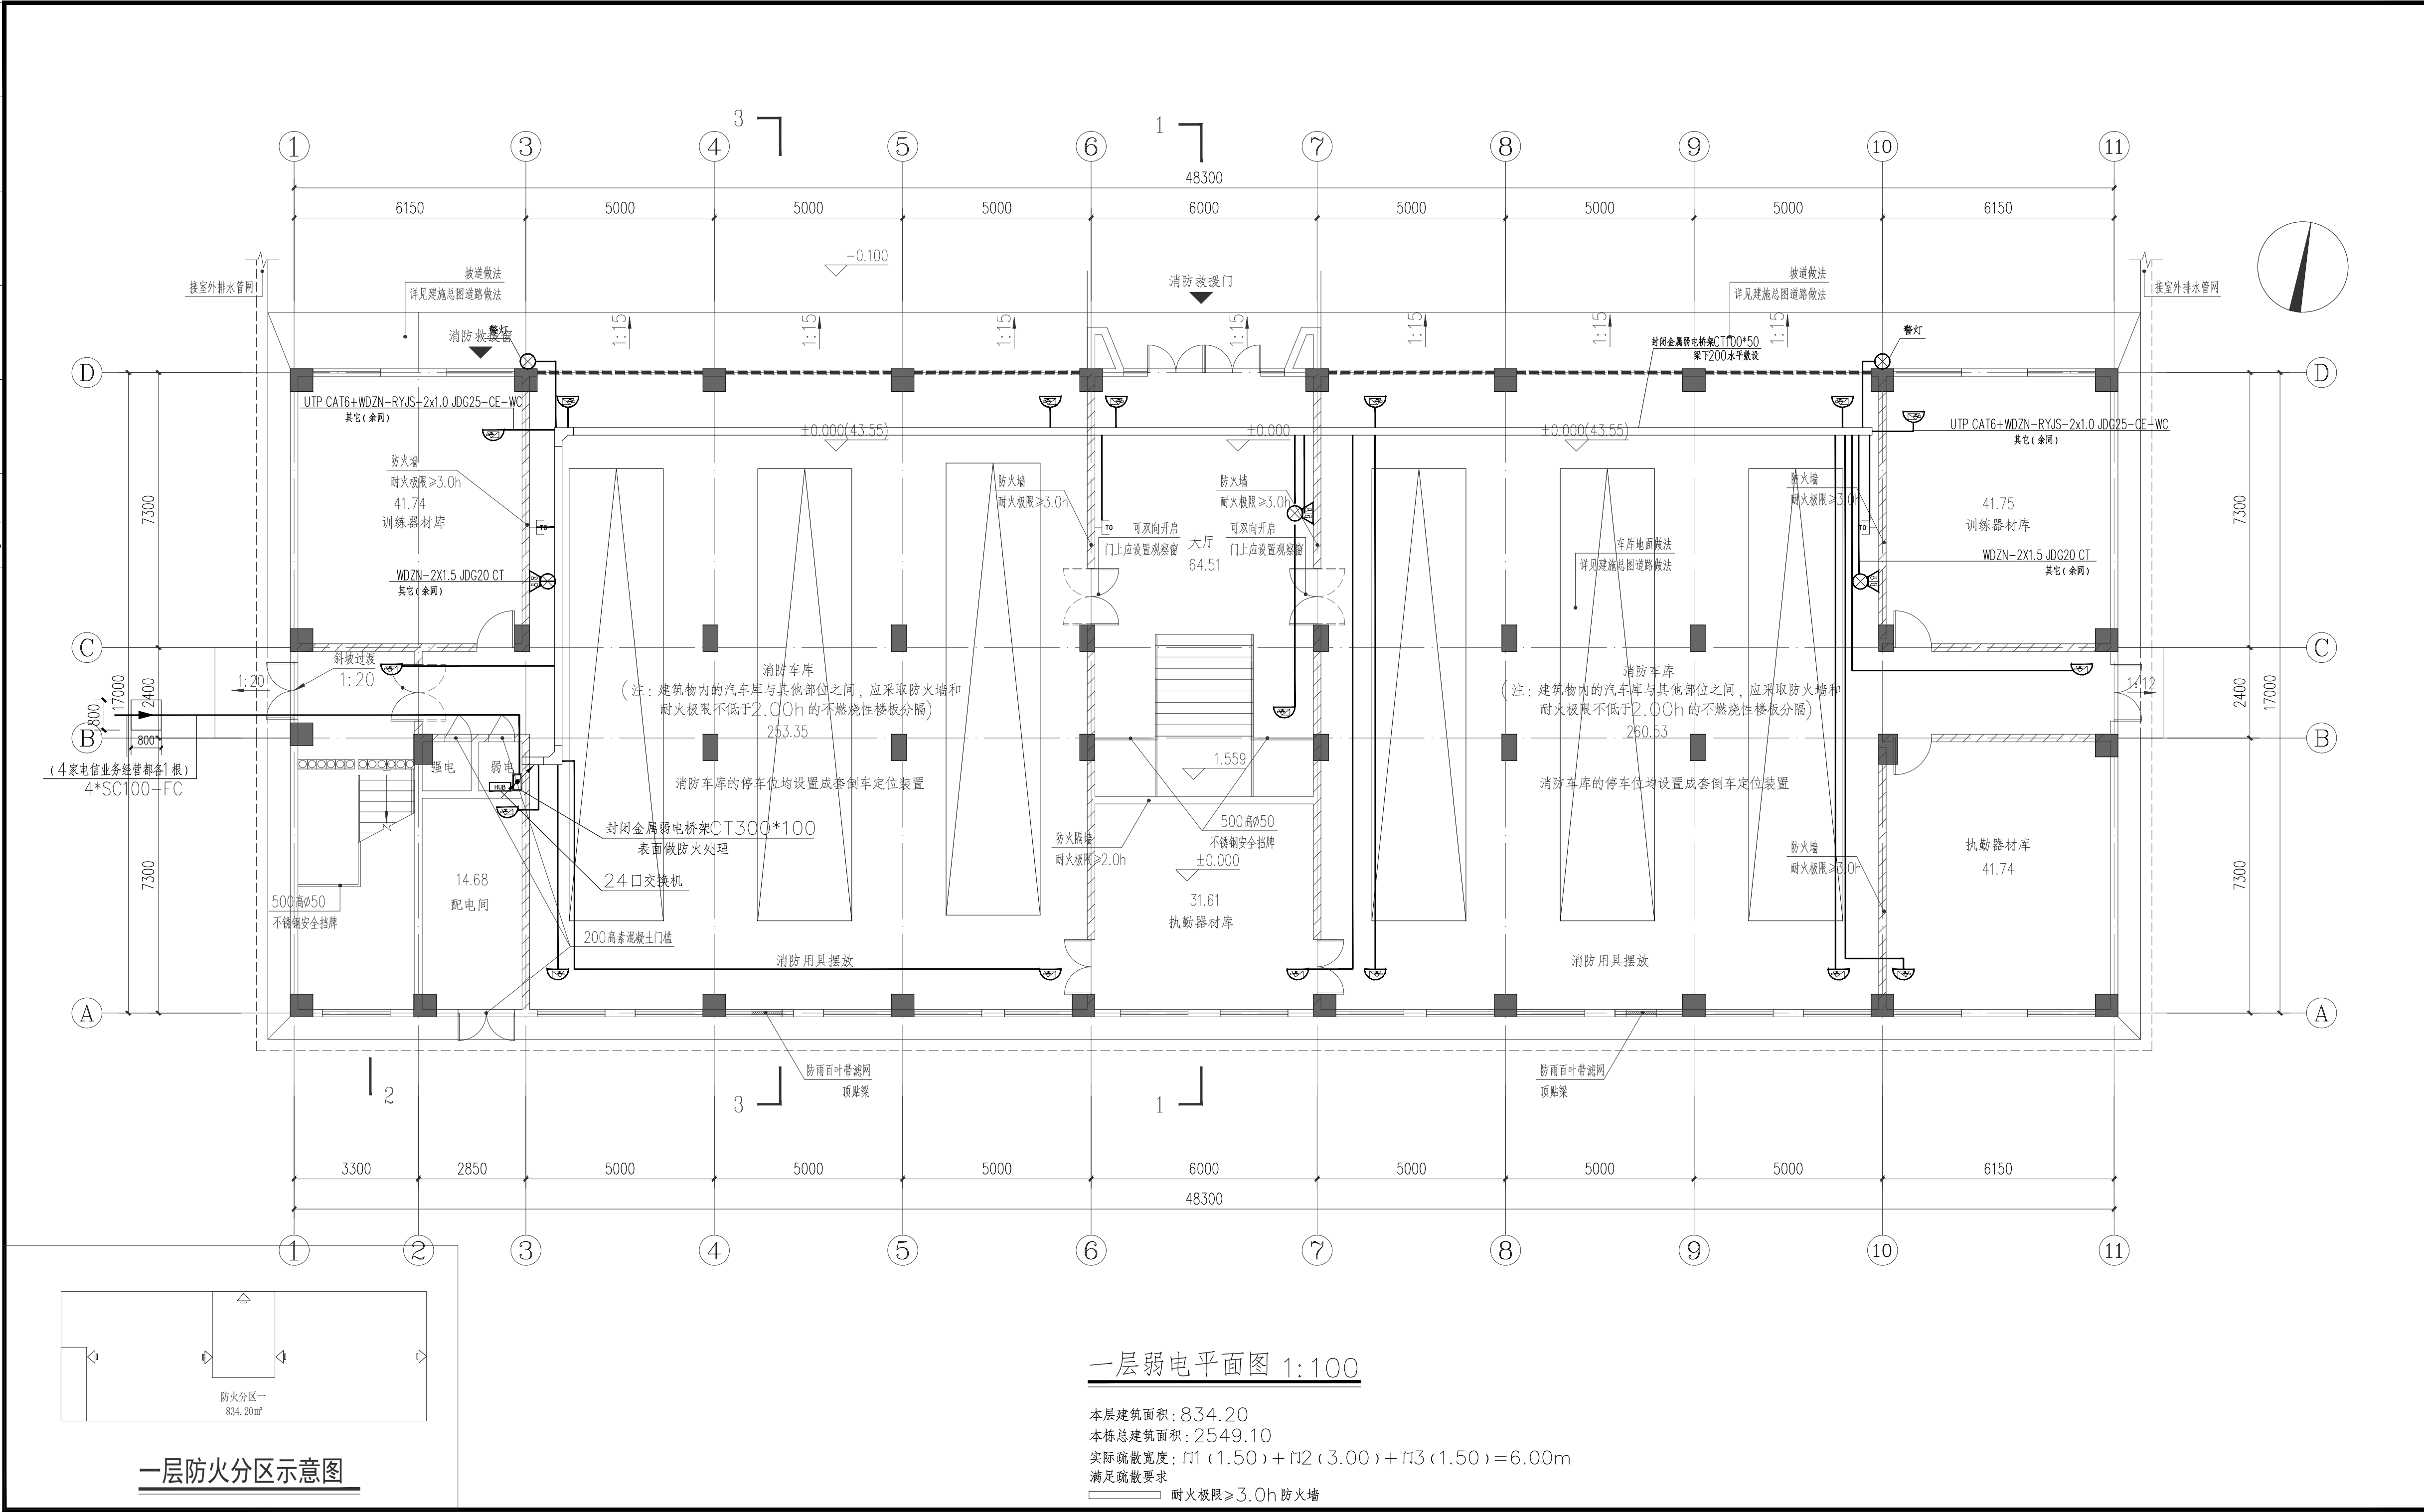

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效			
不得在图纸上量取尺寸施工。 如有任何不严谨事宜, 须在施工前与设计师会商。 本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。			
会 签			
建 筑 专 业			
结 构 专 业			
给 排 水 专 业			
电 气 专 业			
暖 通 专 业			
 岳阳市规划勘测设计院有限公司 建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305			
项目负责人	夏 洁	夏洁	
审 定 人	吴 勇	吴勇	
审 核 人	刘林丽	刘林丽	
专业负责人	刘林丽	刘林丽	
校 对 人	秦 军	秦军	
设 计 人	赵胤峰	赵胤峰	
档案号: 20250625			
建设单位: 岳阳市消防救援支队			
工程名称: 南湖新区八仙台消防救援站建设项目			
子项名称: 执勤楼			
图 名: 一层弱电平面图			
图 别: 施工图			
日 期: 2025.08			
比 例: 见图			
图 号: DS-21			
版本号: A			
版本说明			
版本	日期	审核	备注