


| 会 签 | | |
|---------|--|--|
| 建 筑 专 业 | | |
| 结 构 专 业 | | |
| 给排水专业 | | |
| 电 气 专 业 | | |
| 暖 通 专 业 | | |

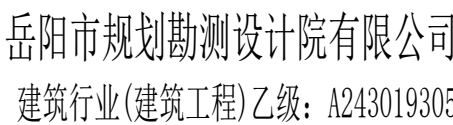

| | | |
|-------|-----|-----|
| 项目负责人 | 夏 浩 | 夏浩 |
| 审 定 人 | 吴 勇 | 吴勇 |
| 审 核 人 | 颜昌本 | 颜昌本 |
| 专业负责人 | 颜昌本 | 颜昌本 |
| 校 对 人 | 何 丁 | 何丁 |
| 设 计 人 | 李 力 | 李力 |


建设单位: 岳阳市消防救援支队

子项名称: 执勤楼

二层给排水平面图

版本说明

| 版本 | 日期 | 审核 | 备注 |
|----|----|----|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

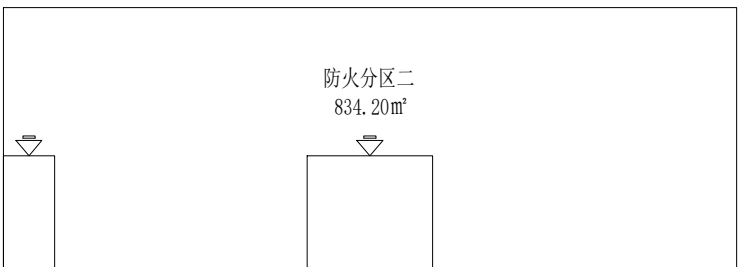

二层防火分区示意图

二层给排水平面图 1:100

本层建筑面积: 834.20
 本层人数: 38人
 计算疏散宽度: $100\text{人}/(1\text{m}/\text{百人})=1.00\text{m}$
 实际疏散宽度: 梯1 (1.50) + 梯2 (2.60) = 4.10m
 满足疏散要求