

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。  
如有任何不详尽事宜, 须在施工前与设计师会商。  
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司  
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	颜昌本	颜昌本
专业负责人	颜昌本	颜昌本
校 对 人	何 丁	何丁
设 计 人	李 力	李力

档案号: 20250625

建设单位:  
岳阳市消防救援支队

工程名称:  
南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称:  
附属用房

图 名:

给排水系统图

图 别: 施工图

日 期: 2025.08


比 例: 见图

图 号: SS-06

版本号: A

版本说明


版本	日期	审核	备注

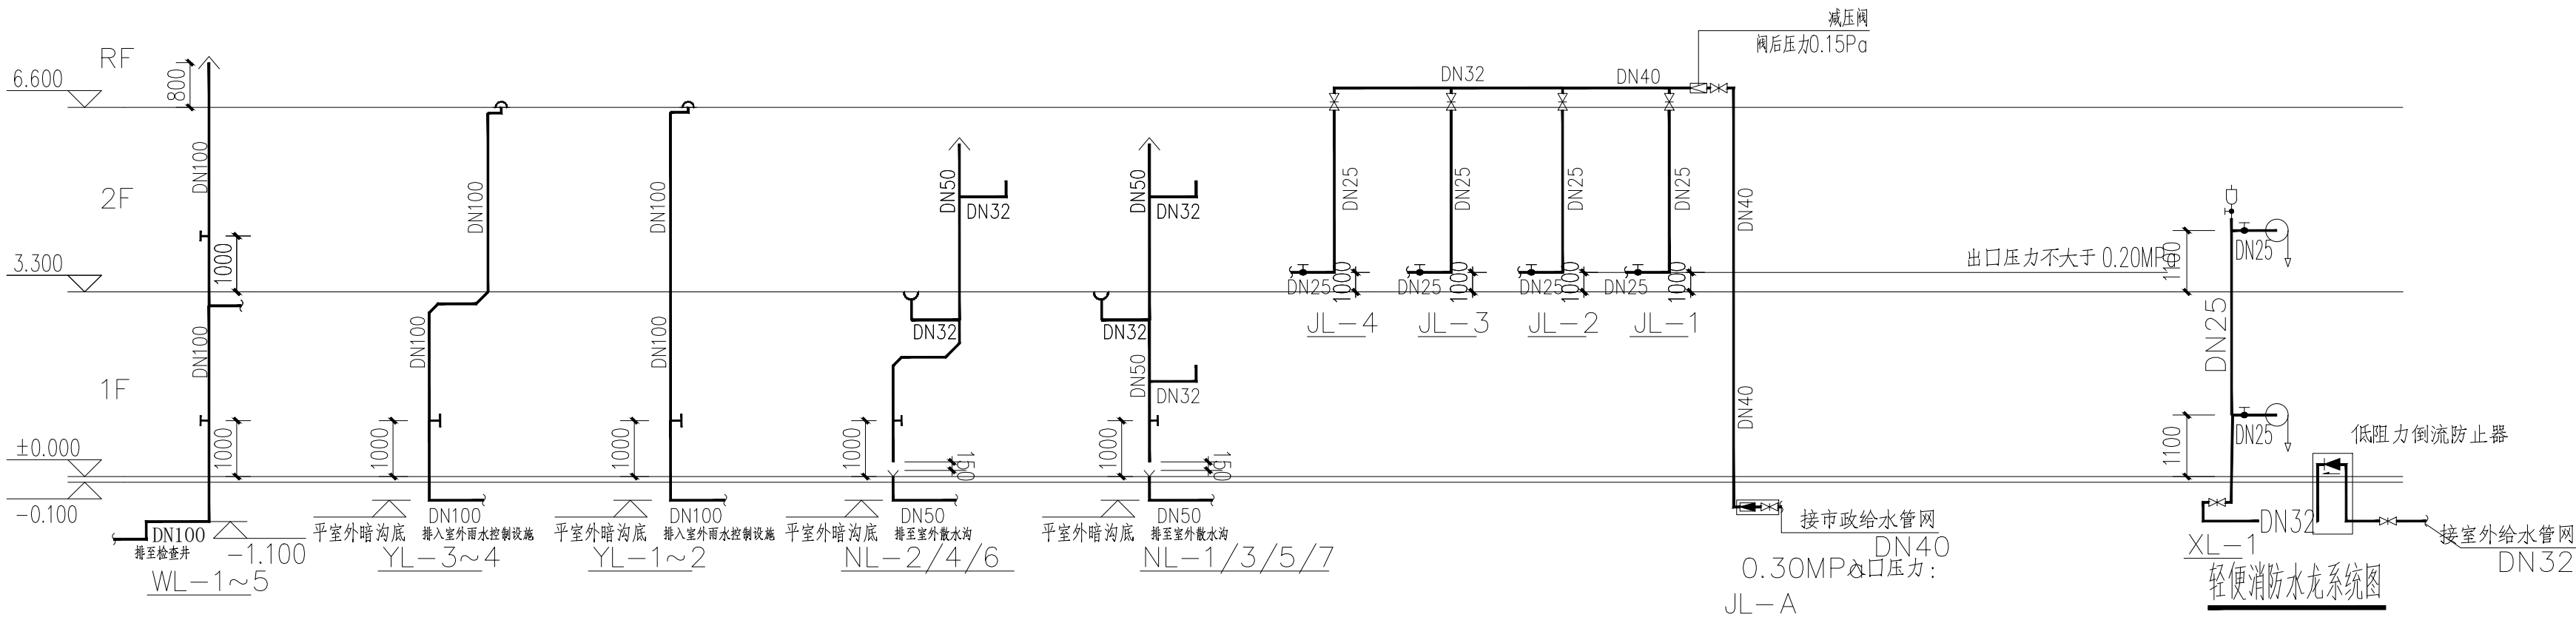

轻便消防水龙系统图

消防卷盘系统说明:  
消防软管卷盘型号: JPS08-19/X  
另箱内有橡胶管30米+铁盘

给排水系统图

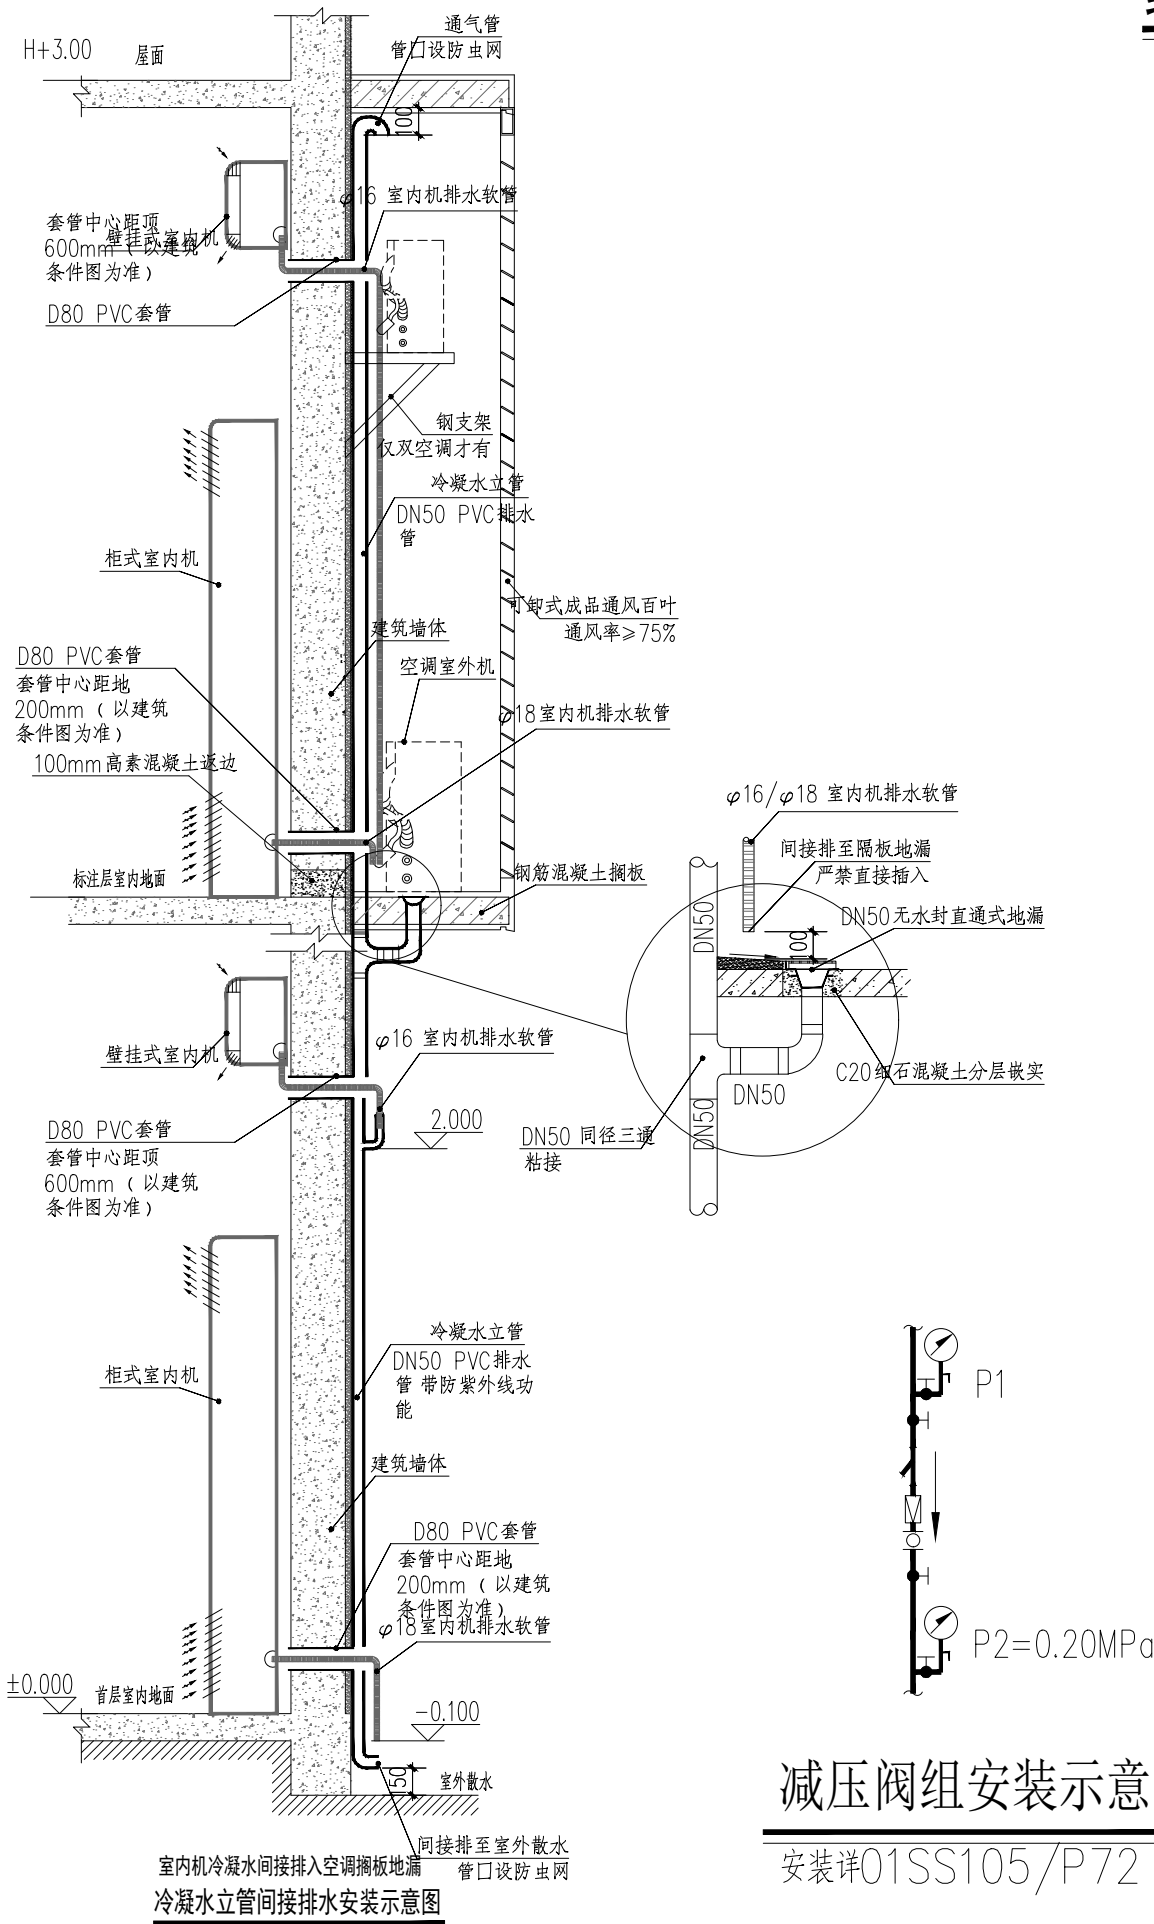


减压阀组安装示意

安装详01SS105/P72

注:

- 公共卫生间的洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴
- 坐便器水箱控制装置应位于易于触及的位置, 应可自动操作或单手操作;
- 出水龙头应采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式。
- 无障碍卫生间应采用感应式出水龙头或感应式自动出水方式, 水嘴中心距侧墙不应小于550mm
- 采用自带水封的便器, 且其水封深度不应小于50mm;
- 使用构造内自带水封的小便器, 且其水封深度不应小于50mm。
- 无障碍小便器下口距地面高度不应大于400mm。
- 无障碍坐便器水箱控制装置应位于易于触及的位置, 应可自动操作或单手操作;


家属探亲室卫生间给排水系统图

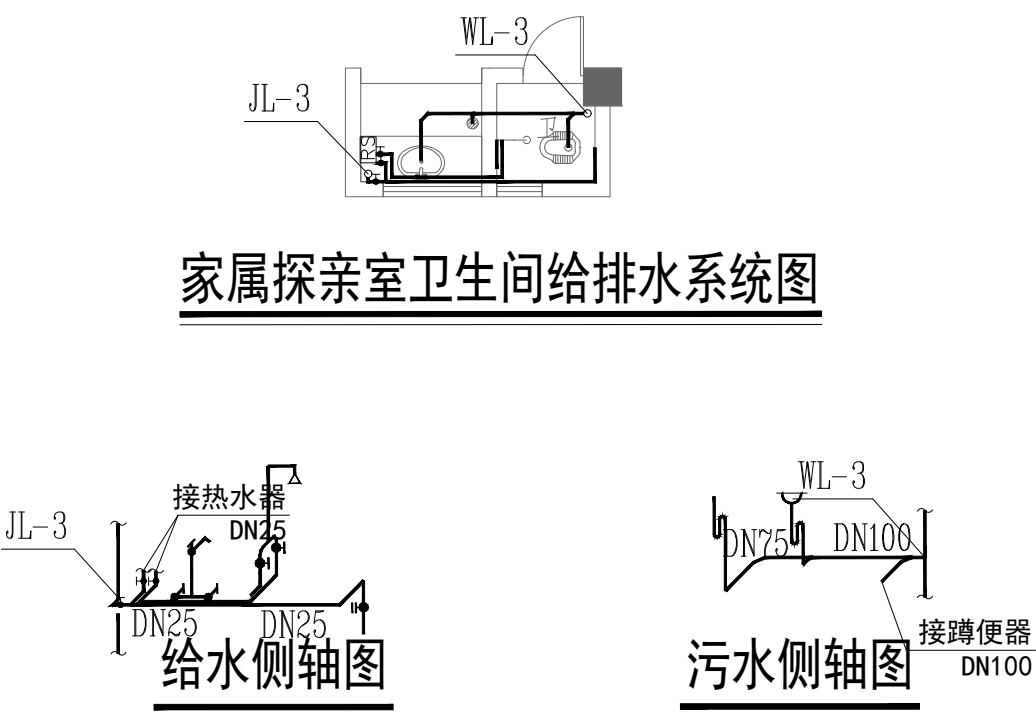

给水侧轴图

污水侧轴图

一层卫生间给排水系统图

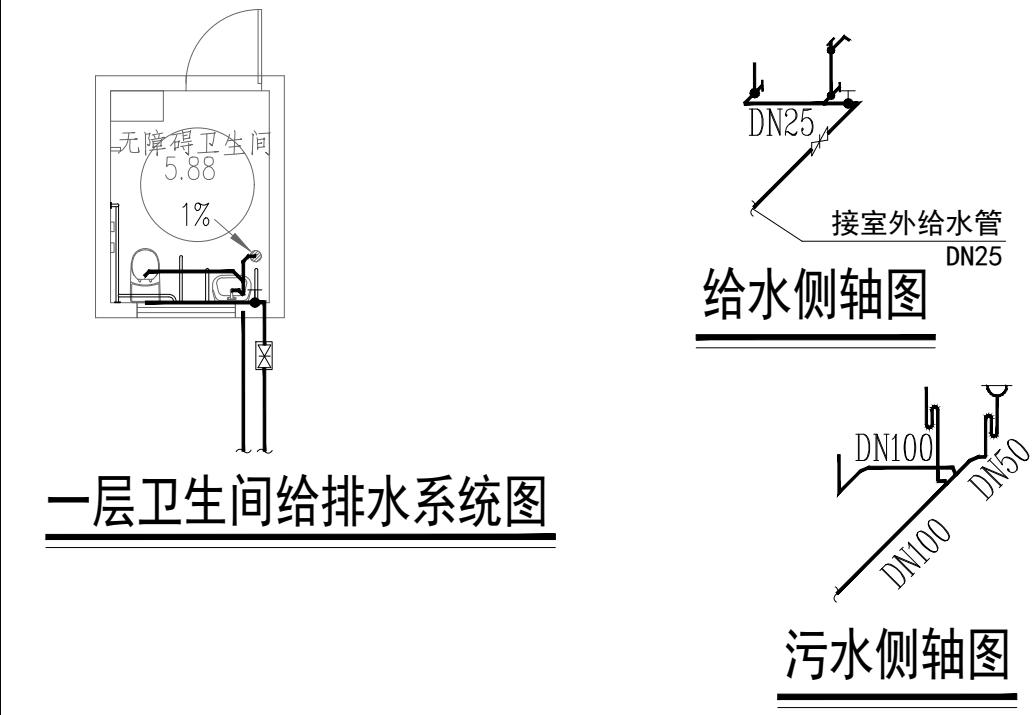

给水侧轴图

污水侧轴图