

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不妥事宜, 须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签

建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	刘林丽	刘林丽
专业负责人	刘林丽	刘林丽
校 对 人	秦 军	秦军
设 计 人	赵胤峰	赵胤峰

档案号: 20250625

建设单位:

岳阳市消防救援支队

工程名称:

南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称:

执勤楼

图 名:

一层电气平面图

图 别: 施工图

日 期: 2025.08

比 例: 见图

图 号: DS-15



版本号: A

版本说明

版本	日期	审核	备注

A2+1/4

卷帘门设自动开启装置, 设自动开启装置的应有应急手动功能, 宜与火警受理终端台联动, 当警铃响起时, 卷帘门自动开启
开启装置距地1.3米。
(余同)

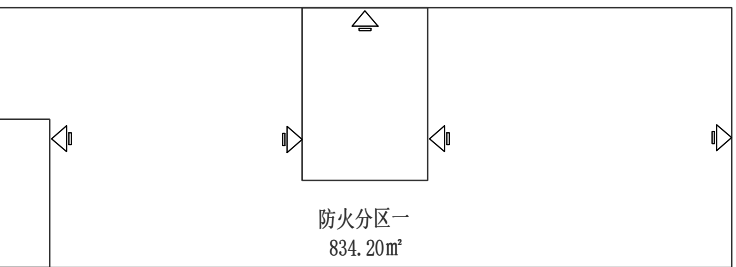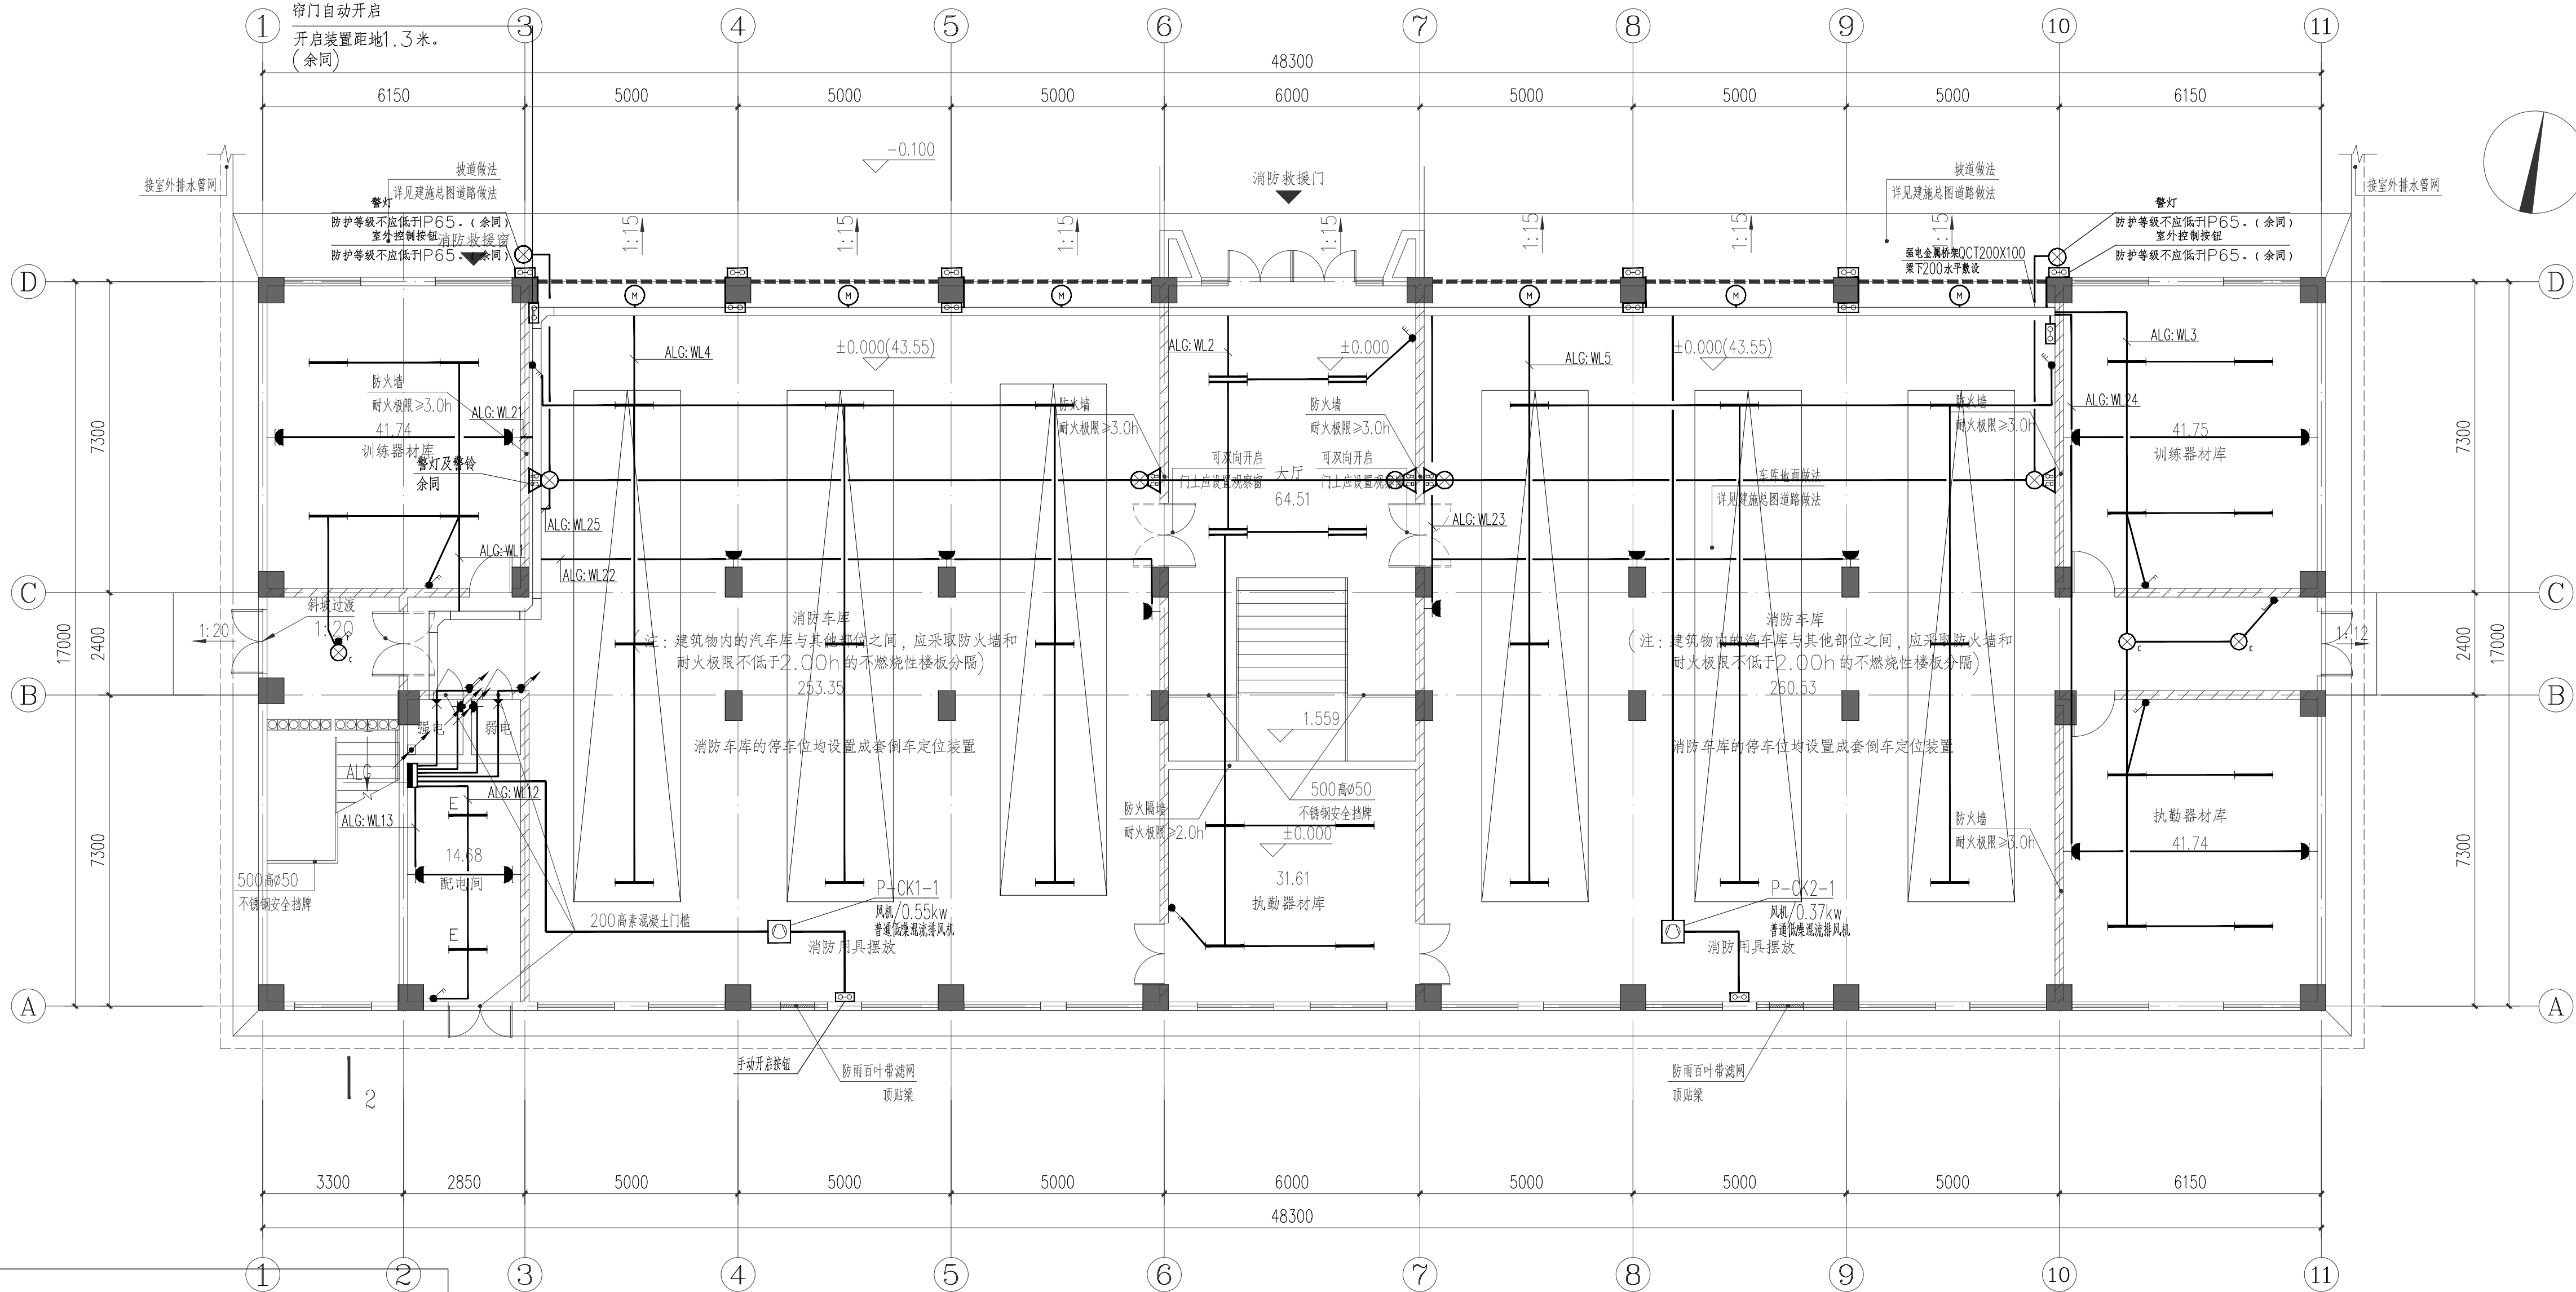

一层防火分区示意图

一层电气平面图 1:100

本层建筑面积: 834.20
本栋总建筑面积: 2549.10
实际疏散宽度: $\Gamma 1 (1.50) + \Gamma 2 (3.00) + \Gamma 3 (1.50) = 6.00\text{m}$
满足疏散要求
—— 耐火极限 $\geq 3.0\text{h}$ 防火墙