



会 签		
建 筑 专 业		
结 构 专 业		
给排水专业		
电 气 专 业		
暖 通 专 业		

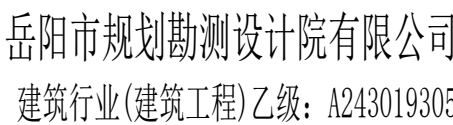

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	刘林丽	刘林丽
专业负责人	刘林丽	刘林丽
校 对 人	秦 军	秦军
设 计 人	赵胤锋	赵胤锋

版本说明

版本	日期	审核	备注

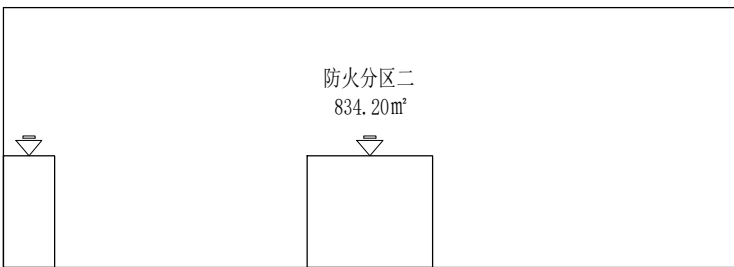

二层防火分区示意图

二层应急照明平面图 1:100

本层建筑面积: 834.20
 本层人数: 38人
 计算疏散宽度: $100\text{人} / (1\text{m} / \text{百人}) = 1.00\text{m}$
 实际疏散宽度: 梯1 (1.50) + 梯2 (2.60) = 4.10m
 满足疏散要求