

会 签

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	刘林丽	刘林丽
专业负责人	刘林丽	刘林丽
校 对 人	秦 军	秦军
设 计 人	赵胤峰	赵胤峰

建设单位:

图 名:


图 别: 施工图

比例: 见图

版本号: A


## 版本说明

版本	日期	审核	备注

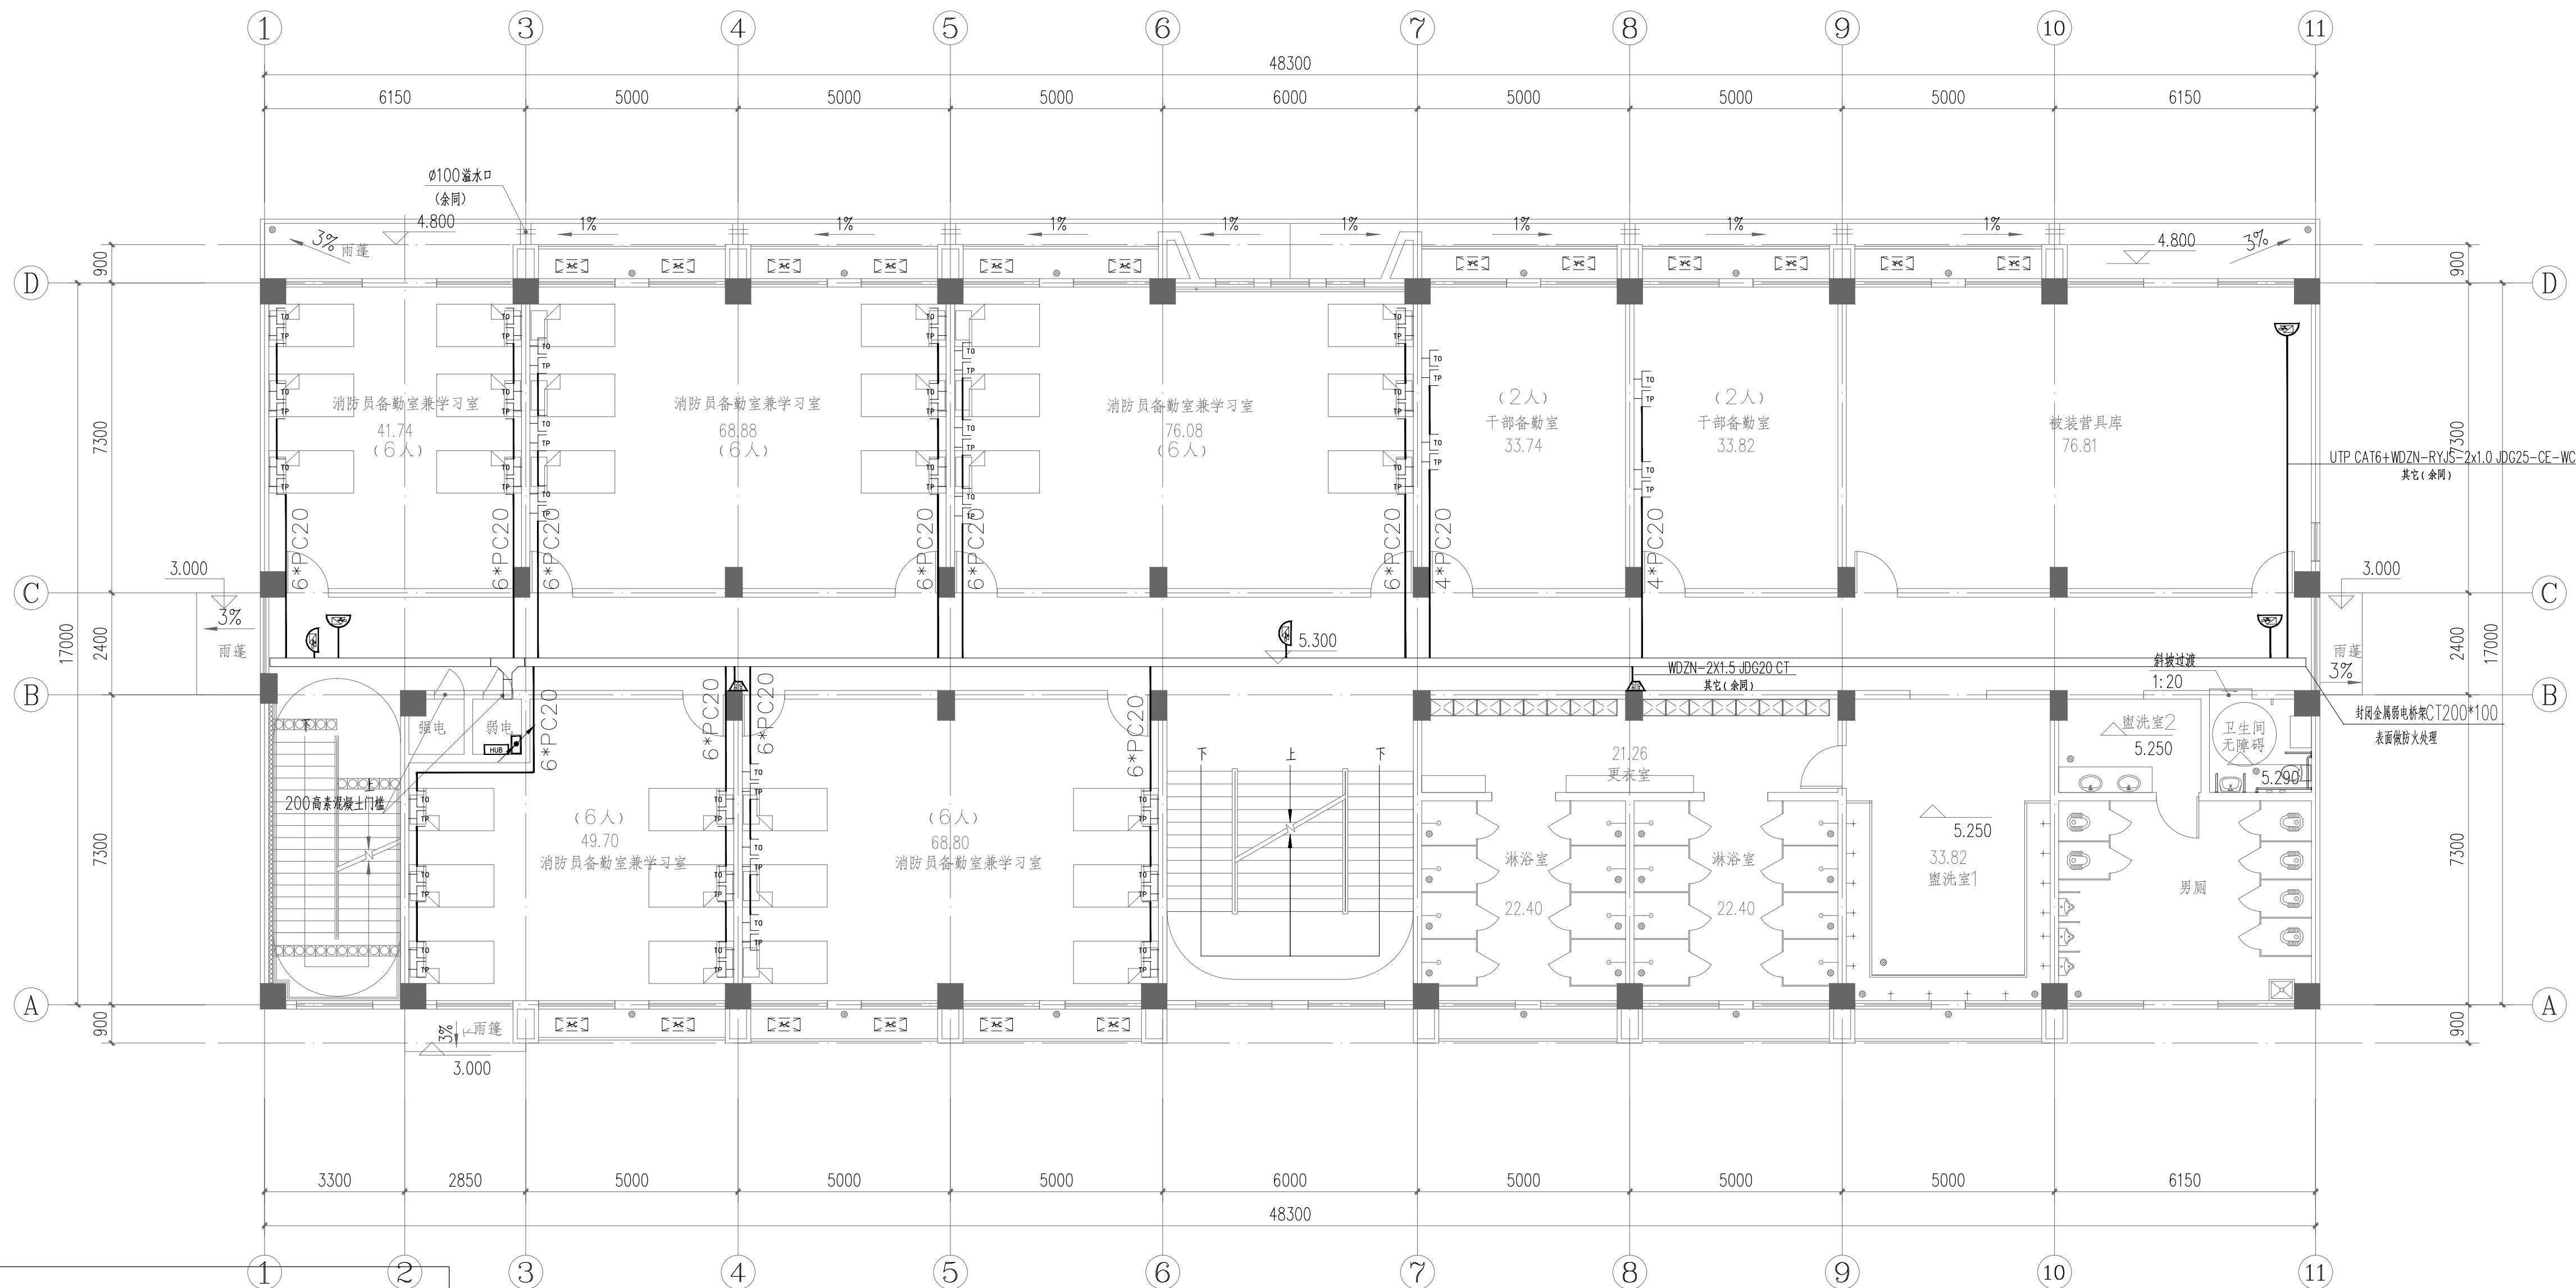

二层弱电平面图1:100

本层建筑面积: 834.20  
 本层人数: 38人  
 计算疏散宽度:  $100\text{人} / (1\text{m} / \text{百人}) = 1.00\text{m}$   
 实际疏散宽度: 梯1 (1.50) + 梯2 (2.60) = 4.10m  
 满足疏散要求

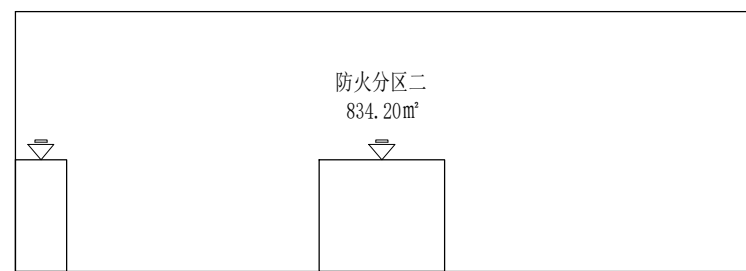

### 二层防火分区示意图