

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	刘林丽	刘林丽
专业负责人	刘林丽	刘林丽
校 对 人	秦 军	秦军
设 计 人	赵胤峰	赵胤峰

档案号: 20250625

建设单位:
岳阳市消防救援支队

工程名称:
南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称:

图 名:
一层接地平面图

图 别: 施工图

日 期: 2025.08


比 例: 见图

图 号: DS-11


版本号: A

版本说明

版本	日期	审核	备注

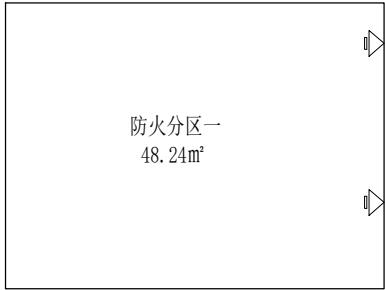

一层防火分区示意图

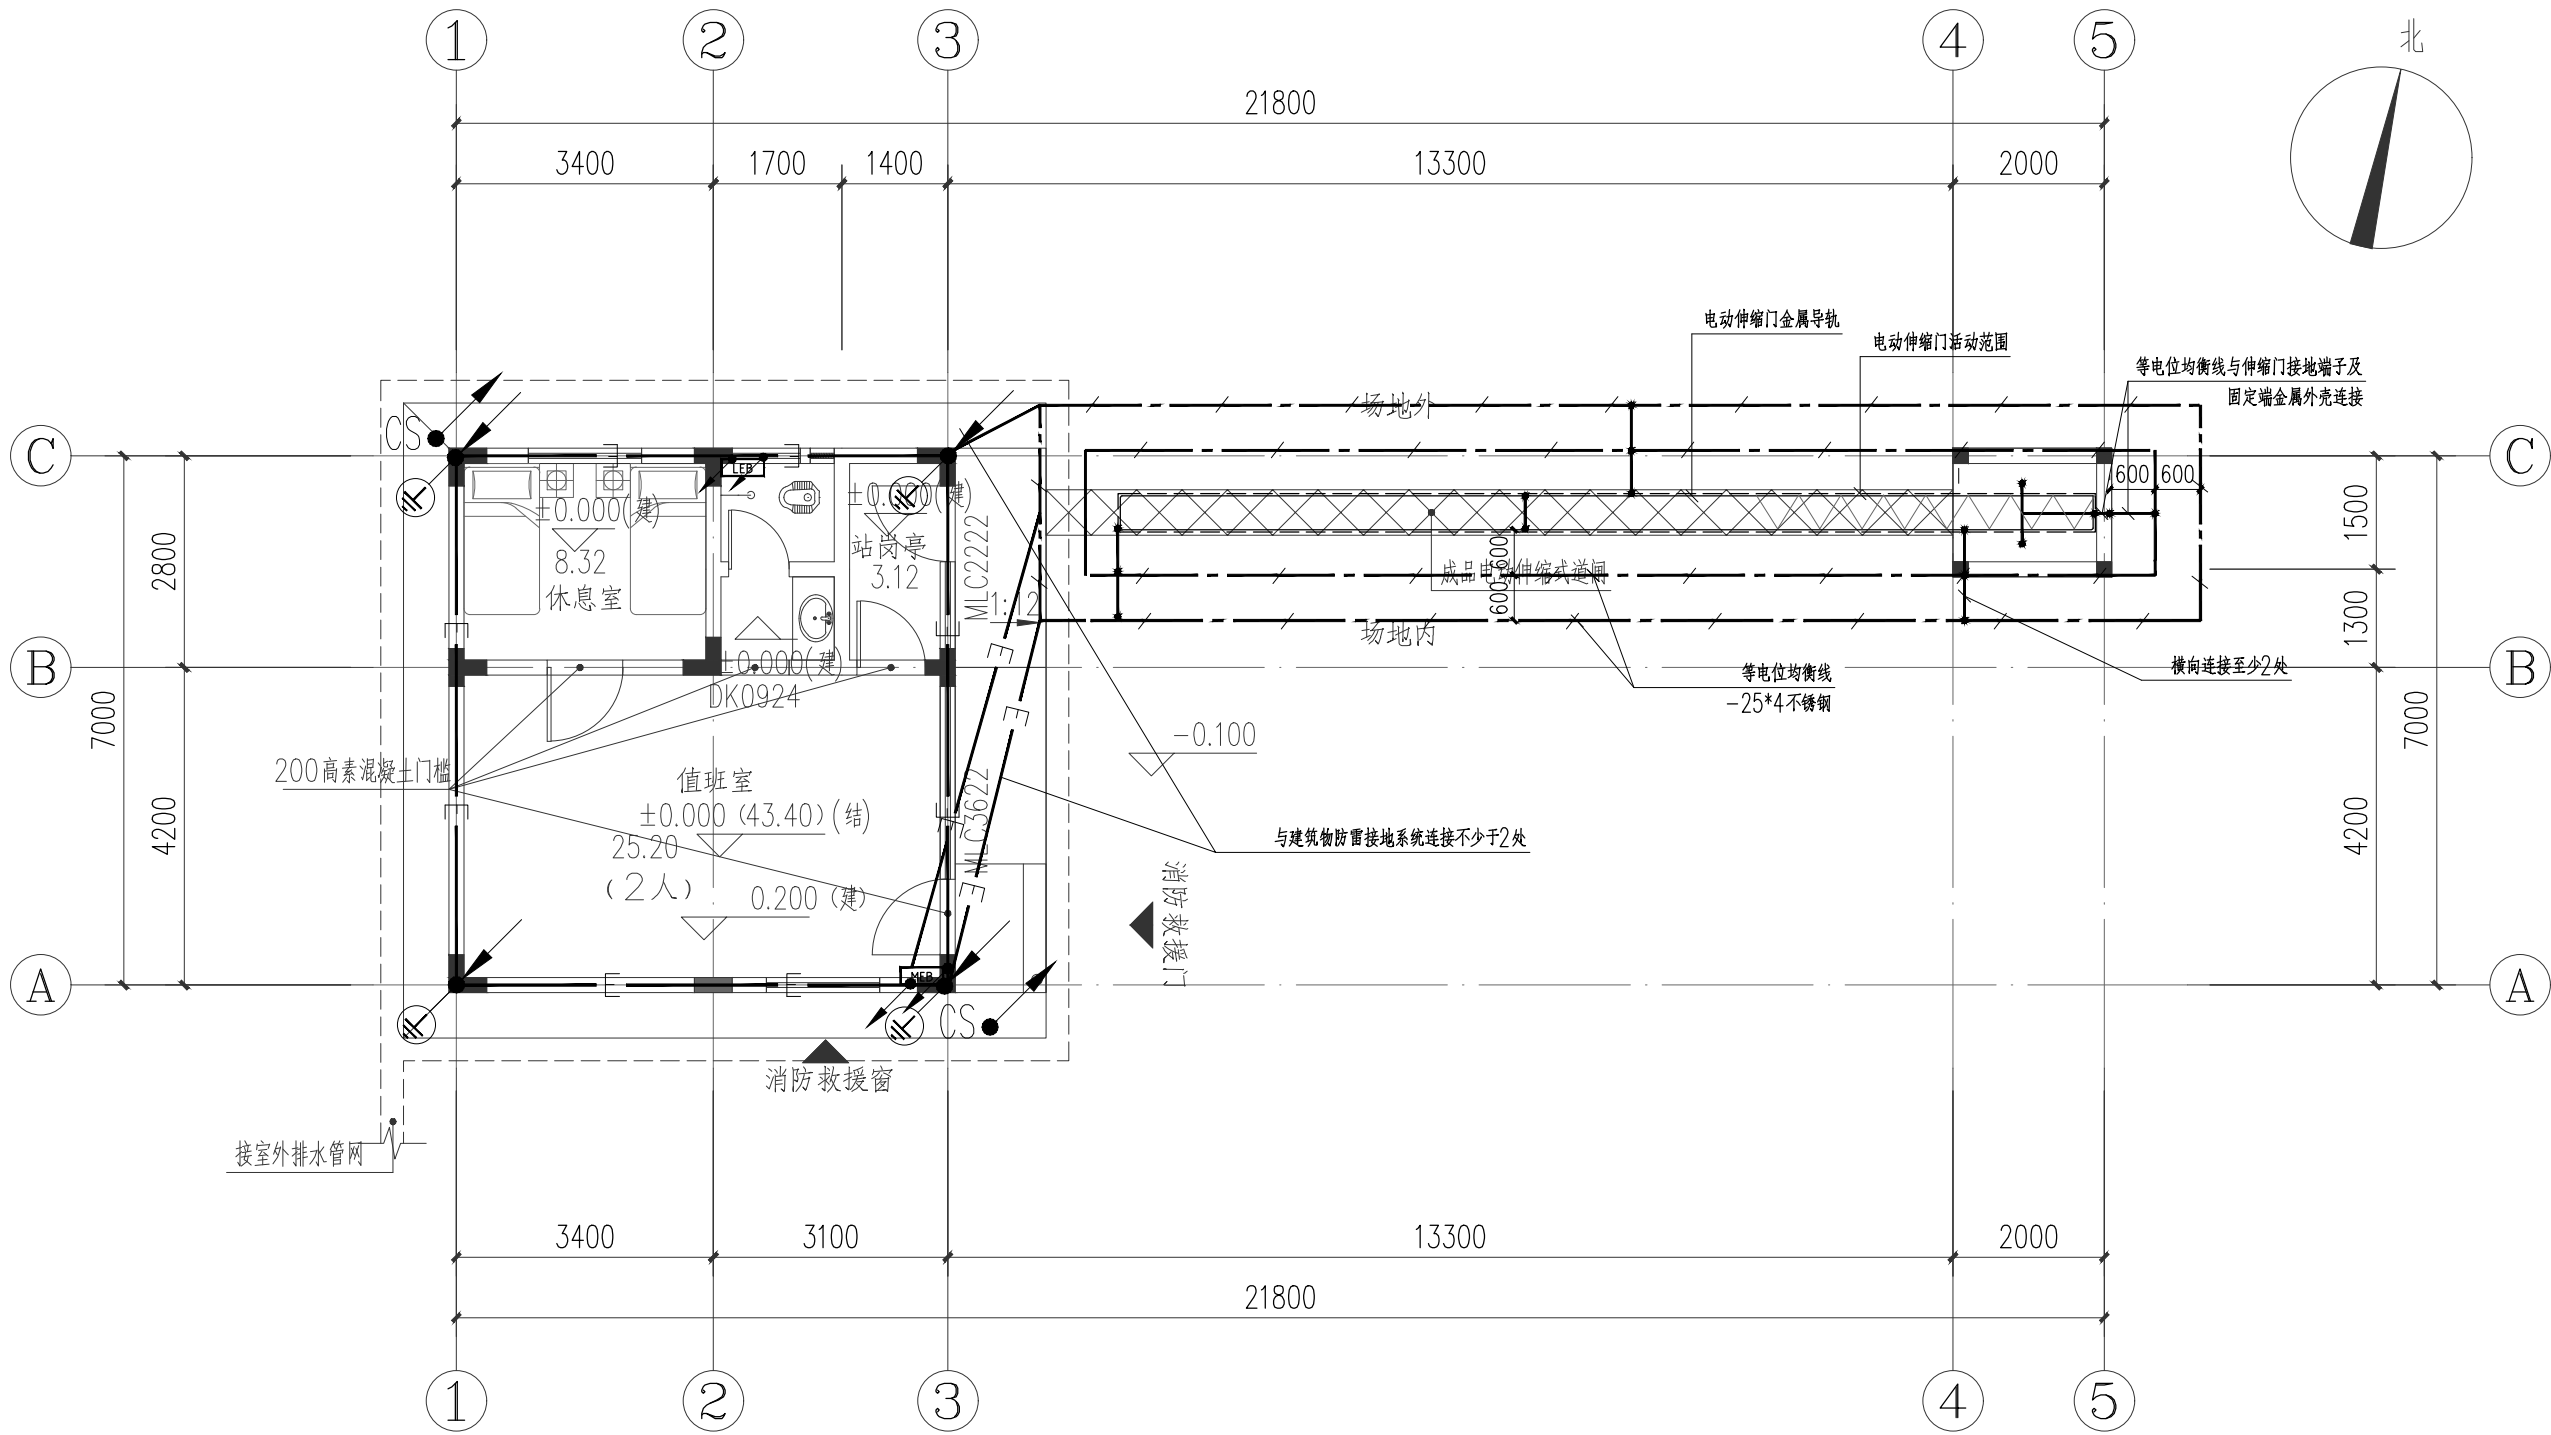

图例	说明
	接地连线, 利用基础梁内钢筋, 与各桩基钢筋网连接。
	总等电位端子箱, 高0.5米, 设于配电室。
	局部等电位端子箱, 高0.3米, 设于卫生间。
	暗装接地电阻测试端子, 40X4镀锌扁钢, 与引下线焊接, 引至柱体旁墙上暗设接线盒内, 盒底离室外地面高0.5米。
	引下线, 利用立柱内对角四根不小于Ø12或两根不小于Ø16垂直主钢筋, 上端与接闪带焊接, 下端与桩基钢筋网焊接。

一层接地平面图 1:100

本层建筑面积: 48.24
计算疏散宽度: 100人/(1m/百人)=1.00m
实际疏散宽度: 171(1.00)+172(1.00)=2.00m
满足疏散要求