图纸须加盖出图印章，否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		

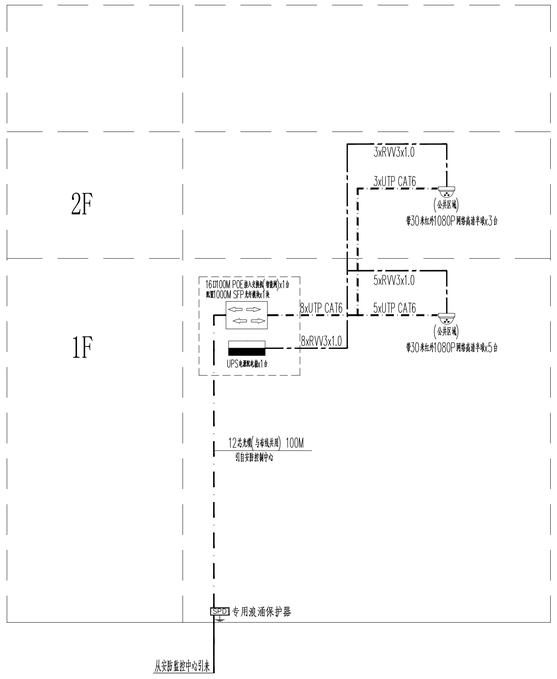

视频监控系统图

序号	图例	设备名称	数量	单位	安装方式
1		可燃气体探测器	详见平面图	只	距顶棚0.3m以内 与燃气阀门水平距离不大于7.5m
2		危险气体声光报警	详见平面图	只	门洞上方0.2m安装
3		气体报警控制器	1	套	门卫室
4		紧急切断阀	1	只	按照燃气部门现场实际安装位置调整
5					
		检测气体报警总线 BJ: WDANH-RYJYP-4x2.5 SC20 CEC			

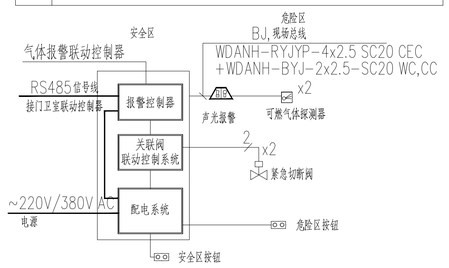

气体报警系统图

可燃气体报警系统说明:

1. 采用总线制控制方式，对可燃气体探测器进行地址编码，单点独立地址码，报警位置名称可自定义，报警信号通过终端图形显示。
2. 具备现场和消控室两地报警功能。当被检测气体泄露超标时，现场声光报警动作，同时通过报警控制器将信号传至火灾报警系统，在消控室图形显示装置上显示（与火灾报警信息显示相区别）；同时启动相应区域的防爆风机强制排风；如经过延时并事故确认后，报警信号不消失，则控制燃气管道入口处的紧急关断阀切断气体回路。
3. 气体报警控制器具备事故记录，存储功能；具备事件导出功能，数据支持断电保护。
4. 紧急关断阀联动控制箱由生产厂家配套提供。
5. 设备选型以符合国家要求为准。

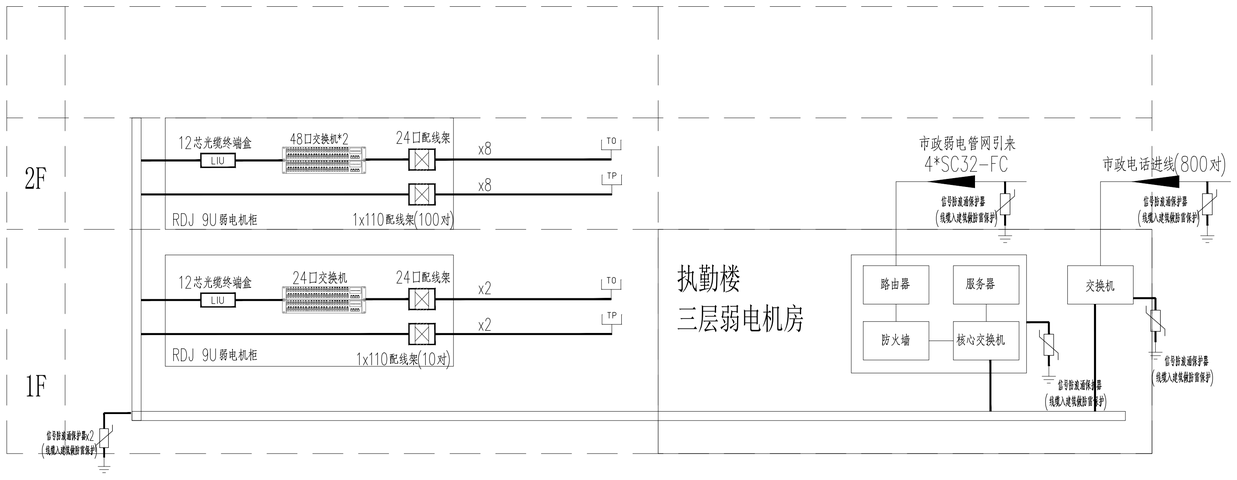

综合布线系统图

序号	图例名称	图例	标识	安装高度	预埋管线
01	带100米红外高清 IP网络智能球摄像机	H	JK	3.5m	UTP CAT6(JK)+RVV3x1.0(DY)+2xZRPC20-WC/SCE/CT
02	带30米红外高清 IP网络彩色半球摄像机		JK	2.8m	UTP CAT6(JK)+RVV3x1.0(DY)+2xZRPC20-WC/SCE/CT
03	IP网络彩色高清智能球		JK	/	UTP CAT6(JK)+RVV3x1.0(DY)+2xZRPC20-WC/SCE/CT
04	WiFi无线 AP点		AP	/	UTP CAT6(AP)+ZRPC20-WC/SCE/CT
05	19寸落地式配线机柜				
06	电视插座	TV		0.3m	UTP CAT6(AP)+ZRPC20-WC/SCE/CT
07	电话插座	TP		0.3m	UTP CAT6(AP)+ZRPC20-WC/SCE/CT
08	网络插座	TO		0.3m	UTP CAT6(AP)+ZRPC20-WC/SCE/CT
09	光缆楼层配线箱	FXB		1.4m	
10	警灯			2.5m	WDZN-2X1.5 JDG20 CT
11	警铃			2.5m	WDZN-2X1.5 JDG20 CT

湖南省建设工程施工图审查文件审查合格专用章
长沙经济技术开发区天润工程技术咨询有限公司
S18008 2025.09.05
房屋建筑工程（含超限高层）：一类
市政工程（道路）：二类
有效期至2025.12.31

岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级：A243019305

项目负责人	夏 沛	夏沛
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	刘林丽	刘林丽
专业负责人	刘林丽	刘林丽
校 对 人	秦 军	秦军
设 计 人	赵胤烽	赵胤烽

档案号：20250625

建设单位：
岳阳市消防救援支队

工程名称：
南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称：
附属用房

图 名：
弱电系统图

岳阳市规划勘测设计院有限公司
出图专用章
市政行业(给水、排水、新型工程)专业乙级
风景园林工程设计专项乙级
建筑行业(建筑工程)乙级
证书编号:A243019305 有效期:2026年7月6日

图 号：DS-14

版本号：A

版本说明

版本	日期	审核	备注