

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不妥事宜, 须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签

| | | |
|-------|--|--|
| 建 筑专业 | | |
| 结 构专业 | | |
| 给排水专业 | | |
| 电 气专业 | | |
| 暖 通专业 | | |



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

| | | |
|-------|-----|-----|
| 项目负责人 | 夏 洁 | 夏洁 |
| 审 定 人 | 吴 勇 | 吴勇 |
| 审 核 人 | 刘林丽 | 刘林丽 |
| 专业负责人 | 刘林丽 | 刘林丽 |
| 校 对 人 | 秦 军 | 秦军 |
| 设 计 人 | 赵胤峰 | 赵胤峰 |

档案号: 20250625

建设单位:

岳阳市消防救援支队

工程名称:

南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称:

执勤楼

图 名:

一层接地平面图

图 别: 施工图

日 期: 2025.08



比 例: 见图

图 号: DS-25

版本号: A

版本说明

| 版本 | 日期 | 审核 | 备注 |
|----|----|----|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

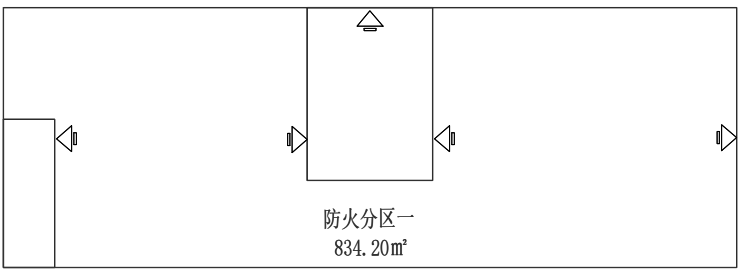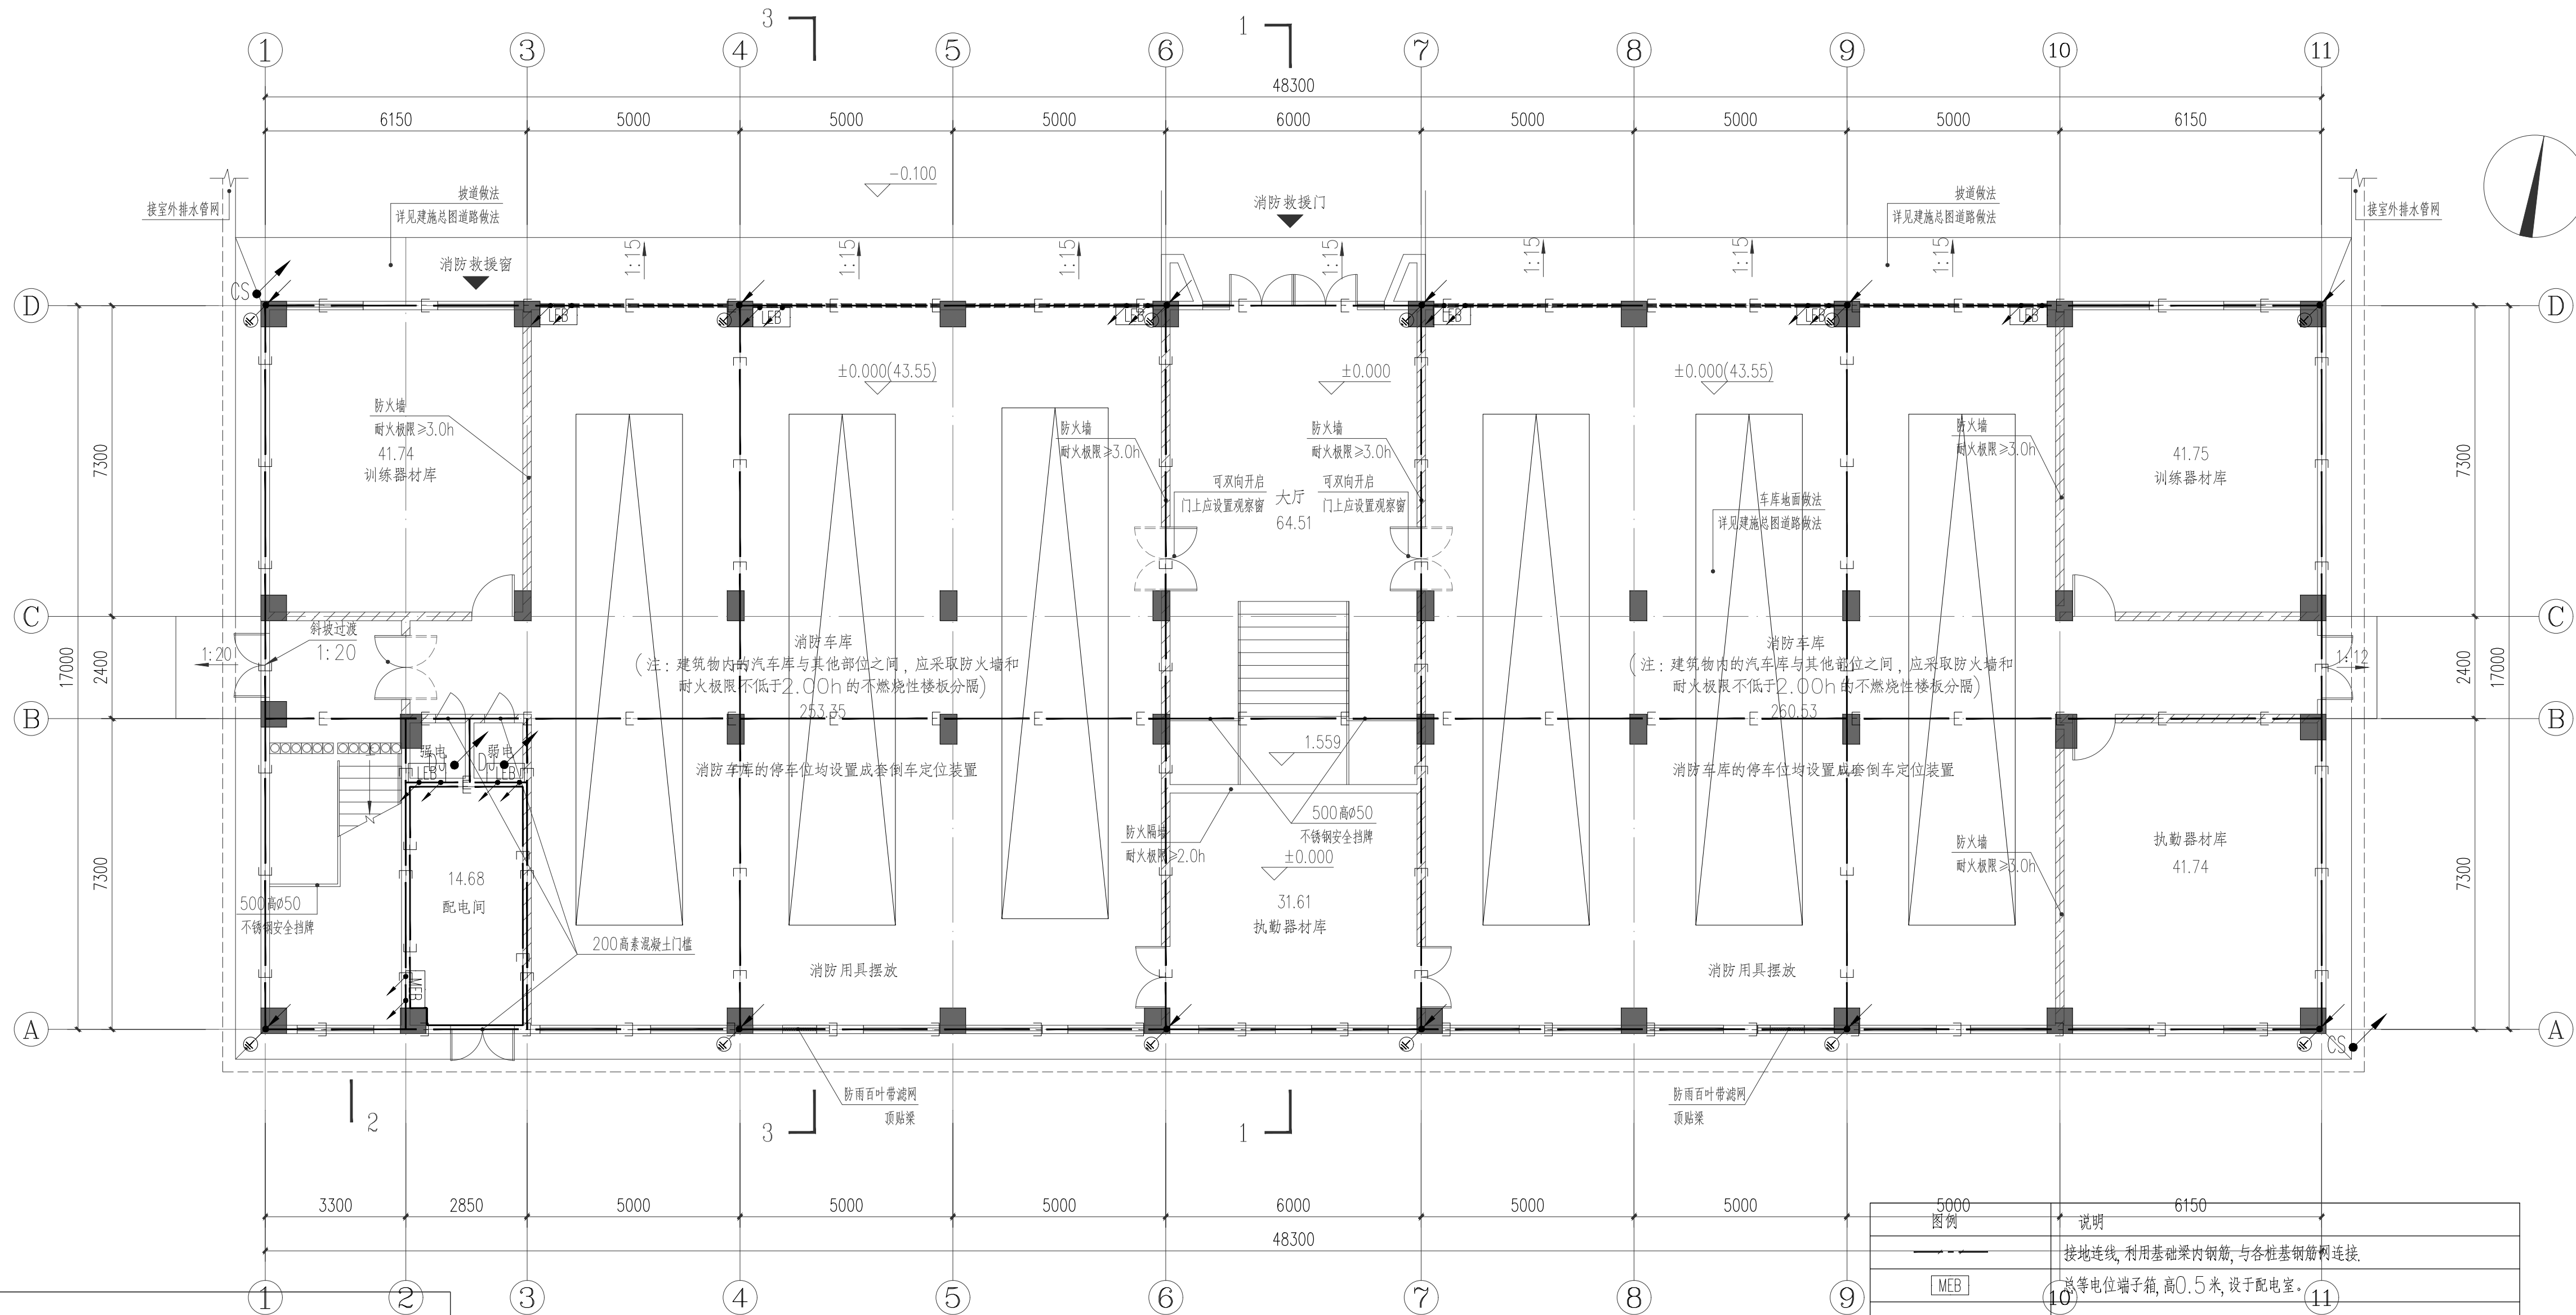

一层防火分区示意图

一层接地平面图 1:100

本层建筑面积: 834.20
本栋总建筑面积: 2549.10
实际疏散宽度: $\Gamma 1(1.50) + \Gamma 2(3.00) + \Gamma 3(1.50) = 6.00\text{m}$
满足疏散要求
耐火极限 $\geq 3.0\text{h}$ 防火墙

| 图例 | 说明 |
|----|--|
| | 接地连线, 利用基础梁内钢筋, 与各桩基钢筋网连接。 |
| | 总等电位端子箱, 高0.5米, 设于配电室。 |
| | 局部等电位端子箱, 高0.3米, 设于卫生间。 |
| | 引下线, 利用立柱内二条对角主筋, 上端与接闪带焊接, (利用建筑物钢柱(H型钢柱)作引下线) 下端与桩基钢筋网焊接。 |
| | 暗装接地电阻测试端子, 40X4不锈钢, 与引下线焊接, 引至柱体旁墙上暗设接线盒内, 盒底离室外地面高0.5米。 |
| | 强弱电井预留接地端子, 40X4不锈钢, 与基础钢筋网焊接, 引至各处强弱电井暗设等电位接线盒内。盒底离室内地面高0.3米。 |