

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。  
如有任何不事宜, 须在施工前与设计师会商。  
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司  
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	夏 洁	夏洁
专业负责人	陈 照	陈照
校 对 人	陈志宇	陈志宇
设 计 人	陈 照	陈照

档案号: 20250625

建设单位:  
岳阳市消防救援支队

工程名称:  
南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称:  
附属用房

图 名:  
一层平面图

图 别: 施工图

日 期: 2025.08


比 例: 见图

图 号: 建施-11


版本号: A

版本说明

版本	日期	审核	备注

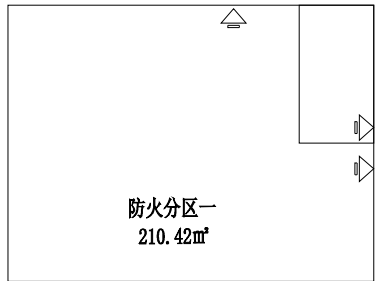

一层防火分区示意图

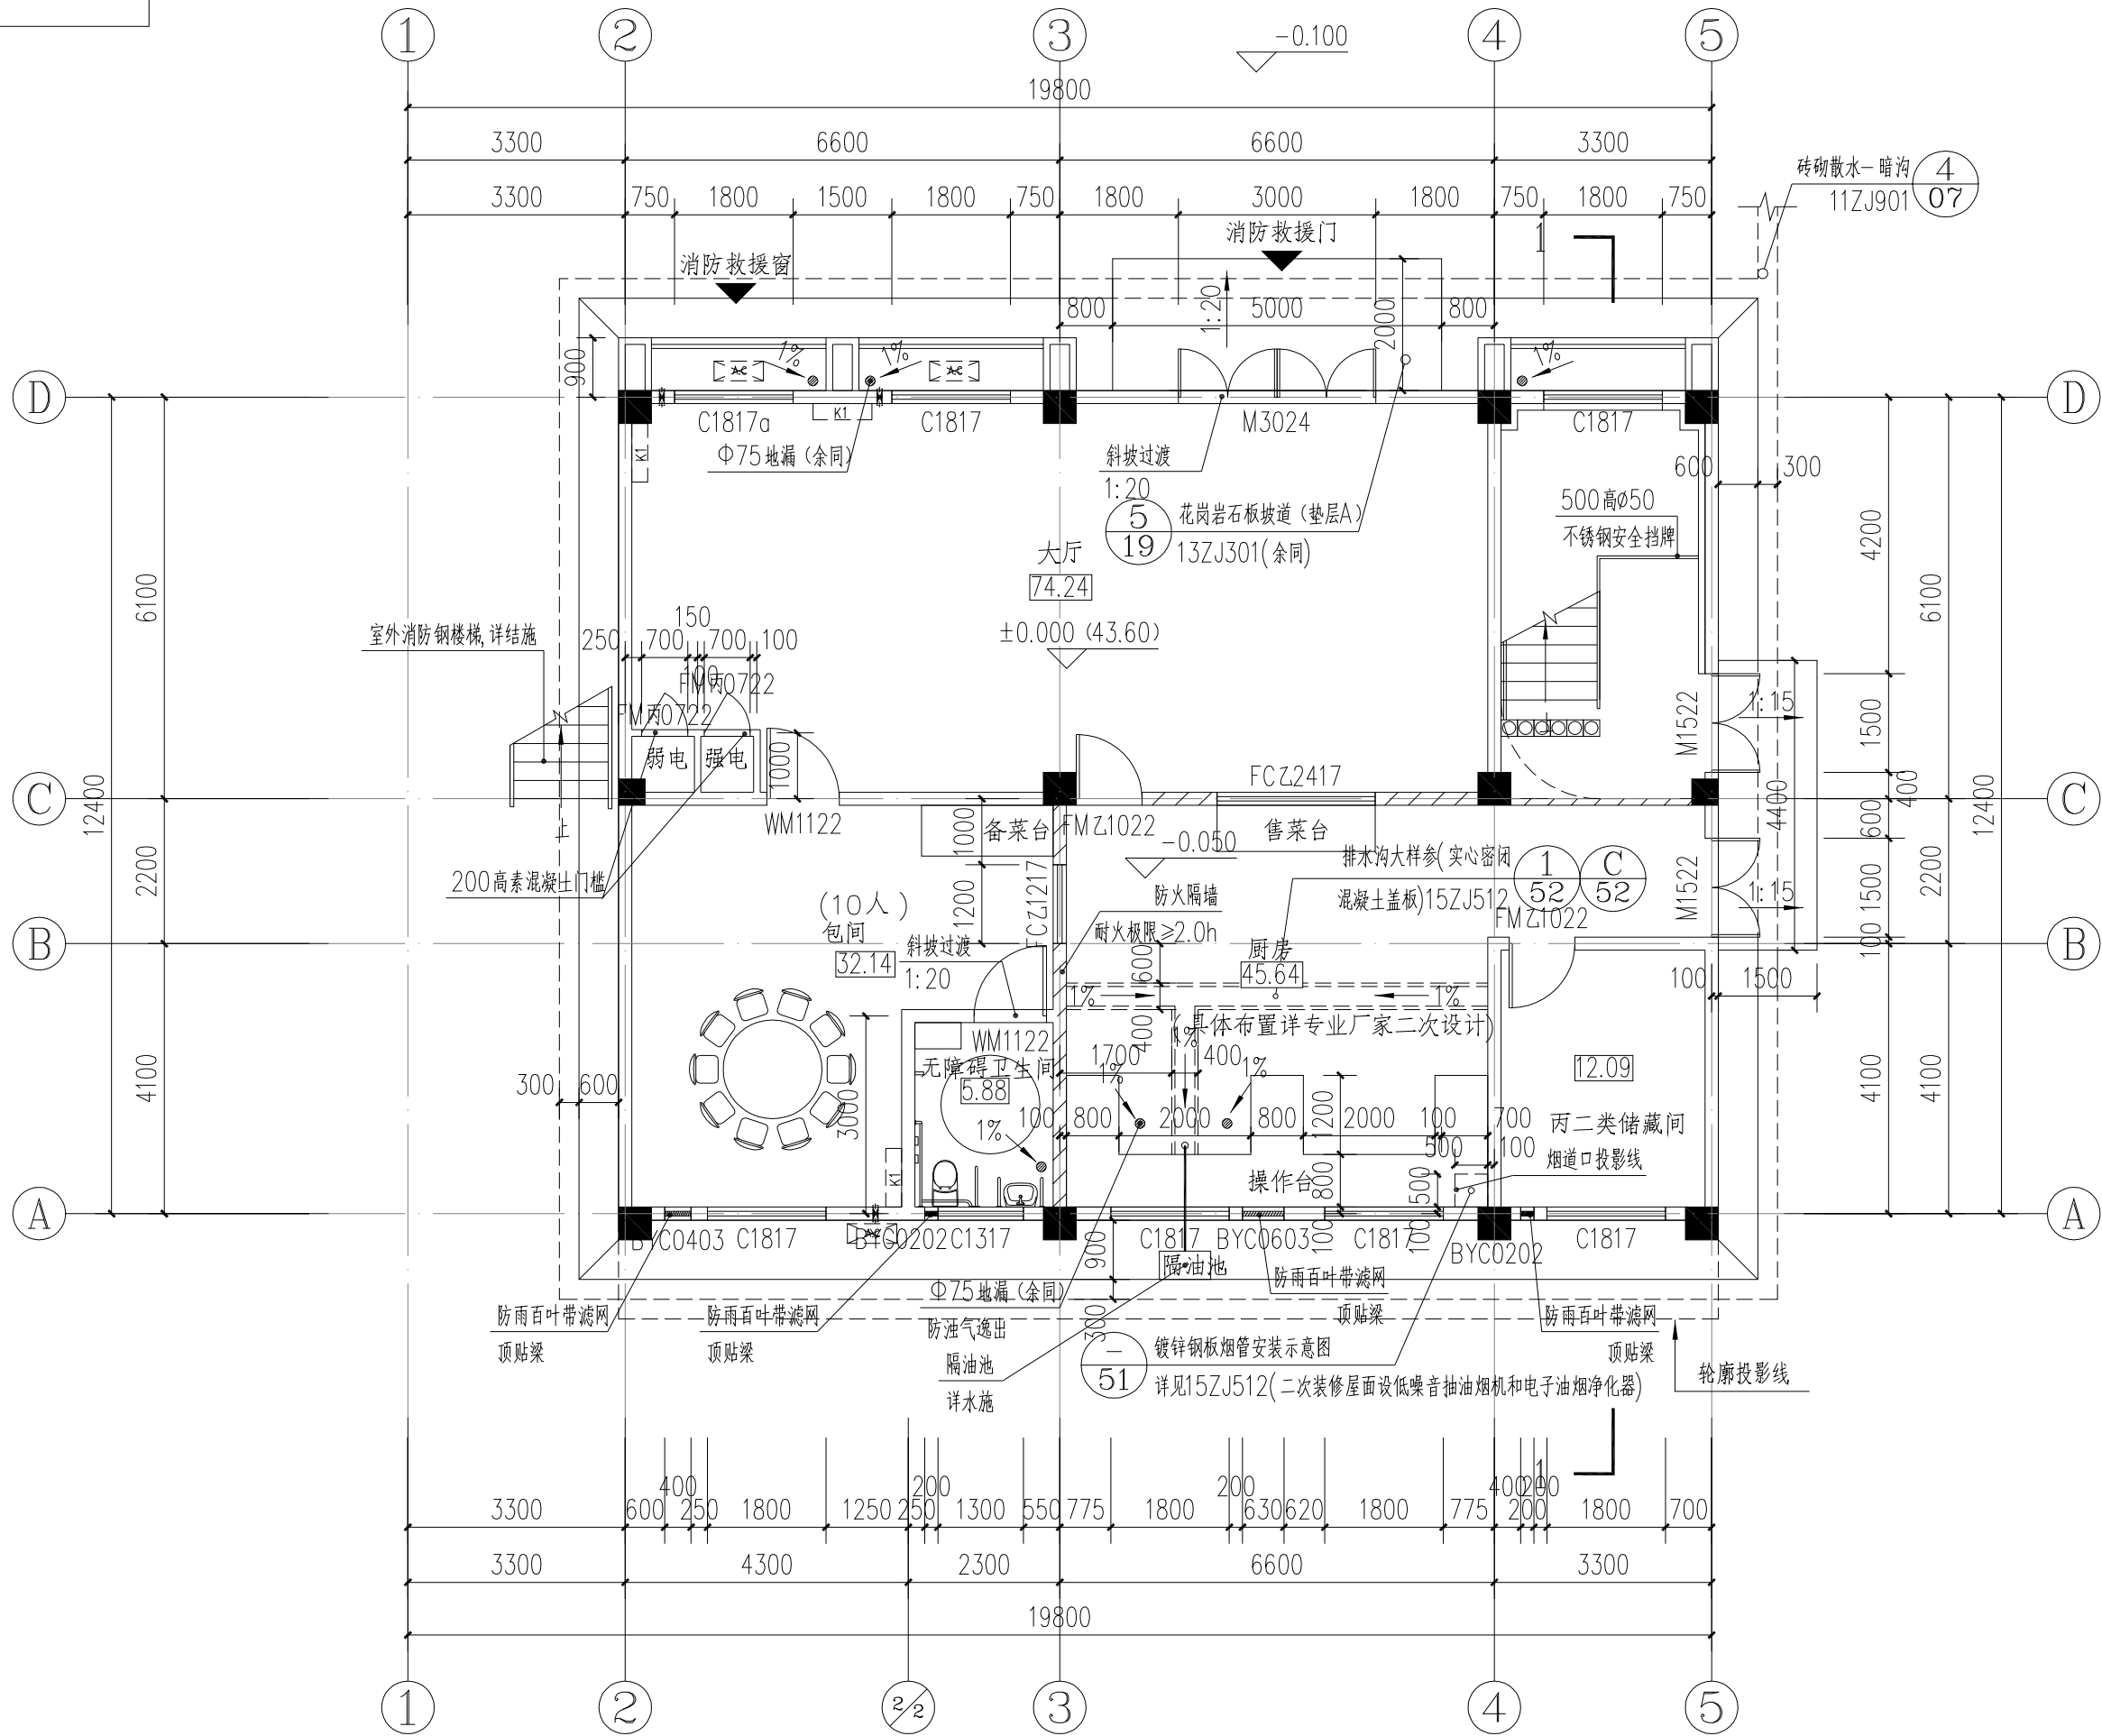

一层平面图 1:100

本栋总建筑面积: 445.89  
本层建筑面积: 210.42  
本层人数: 10人  
计算疏散宽度:  $100\text{人}/(1\text{m}/\text{百人})=1.00\text{m}$   
实际疏散宽度:  $\text{门}1(3.00) + \text{门}2(1.50) + \text{门}3(1.50) = 6.00\text{m}$   
满足疏散要求

耐火极限  $\geq 3.0\text{h}$  防火隔墙

低位预留套管, 预留 $\varnothing 80$ 空调穿墙管, 孔中标高 $H+0.200$ , 向外向下斜(内外高差 $10\text{mm}$ )  
穿砖砌体为PVC套管, 穿素混凝土墙为钢套管