



建筑				暖通		
结构				给排水		
电气				工艺		
暖通				自控		
通讯						

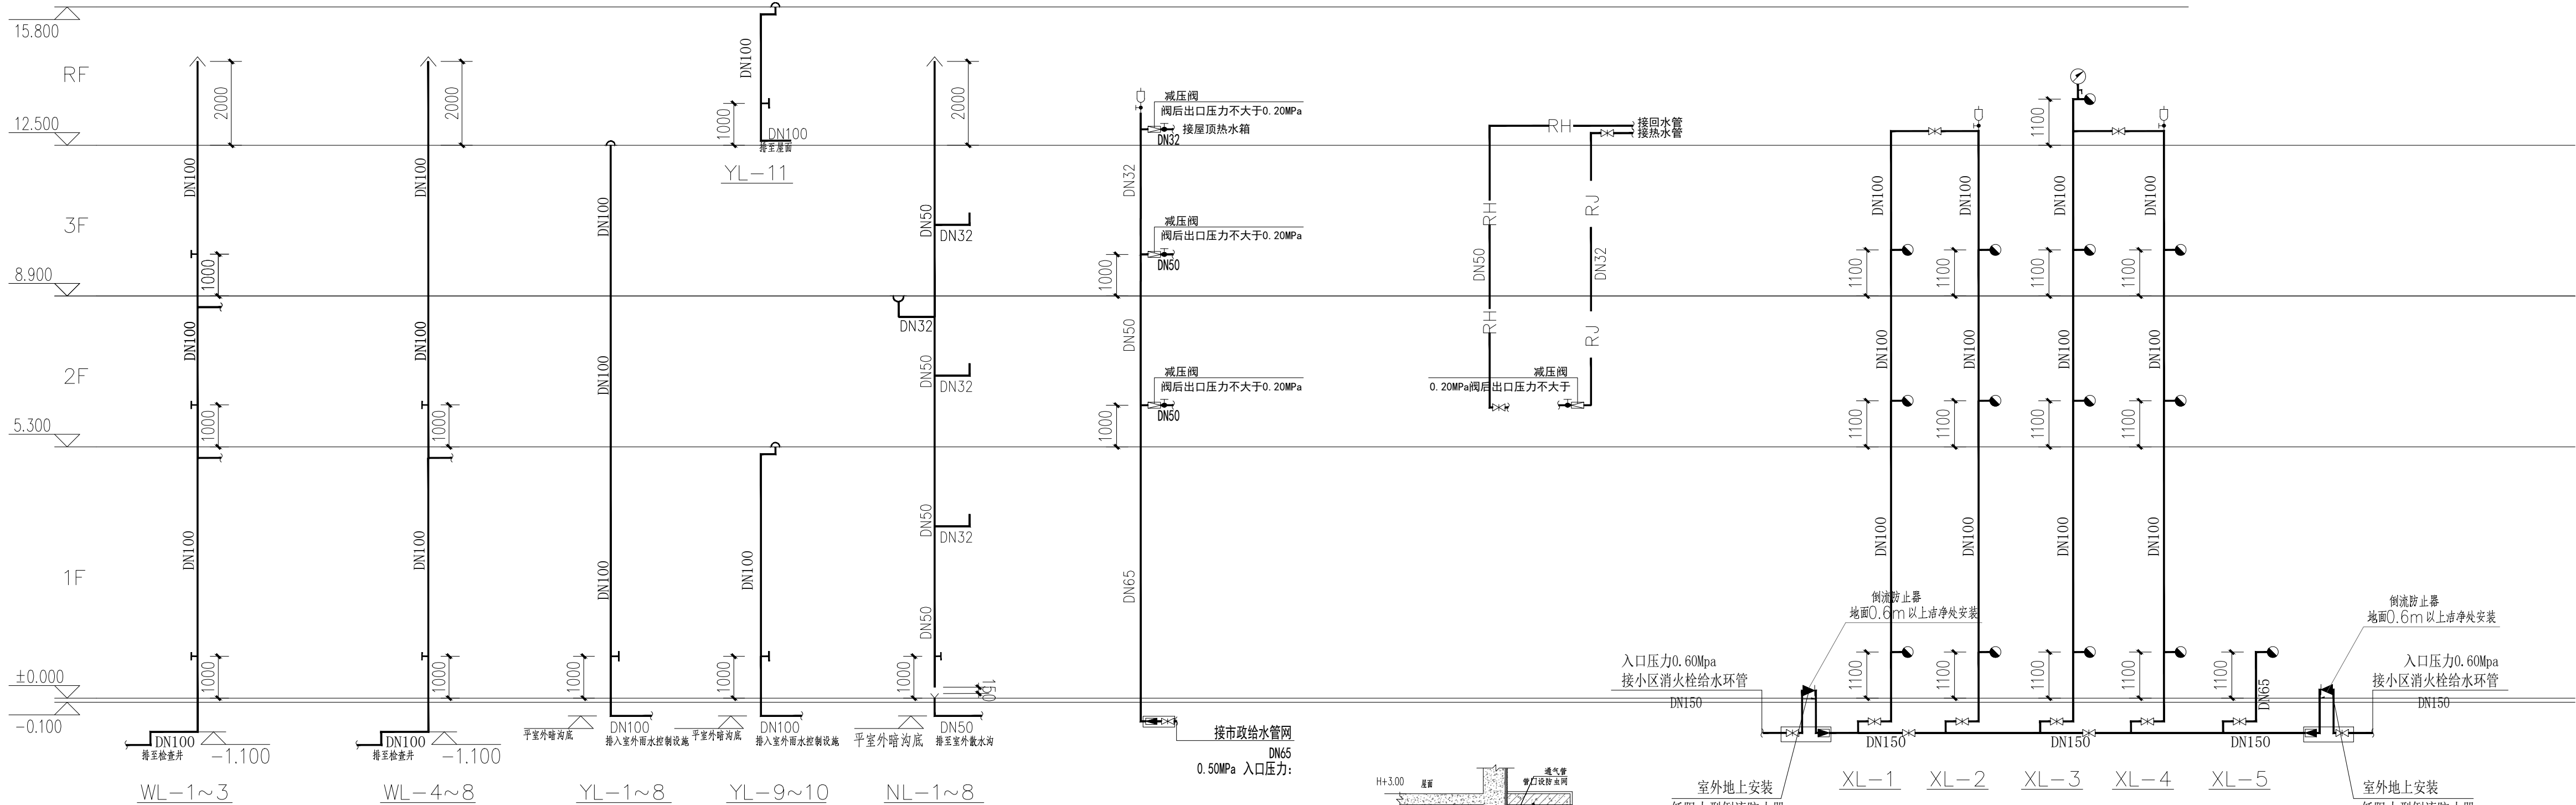


给排水系统图

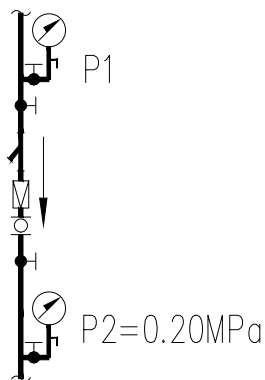

减压阀组安装示意

安装详01SS105/P72

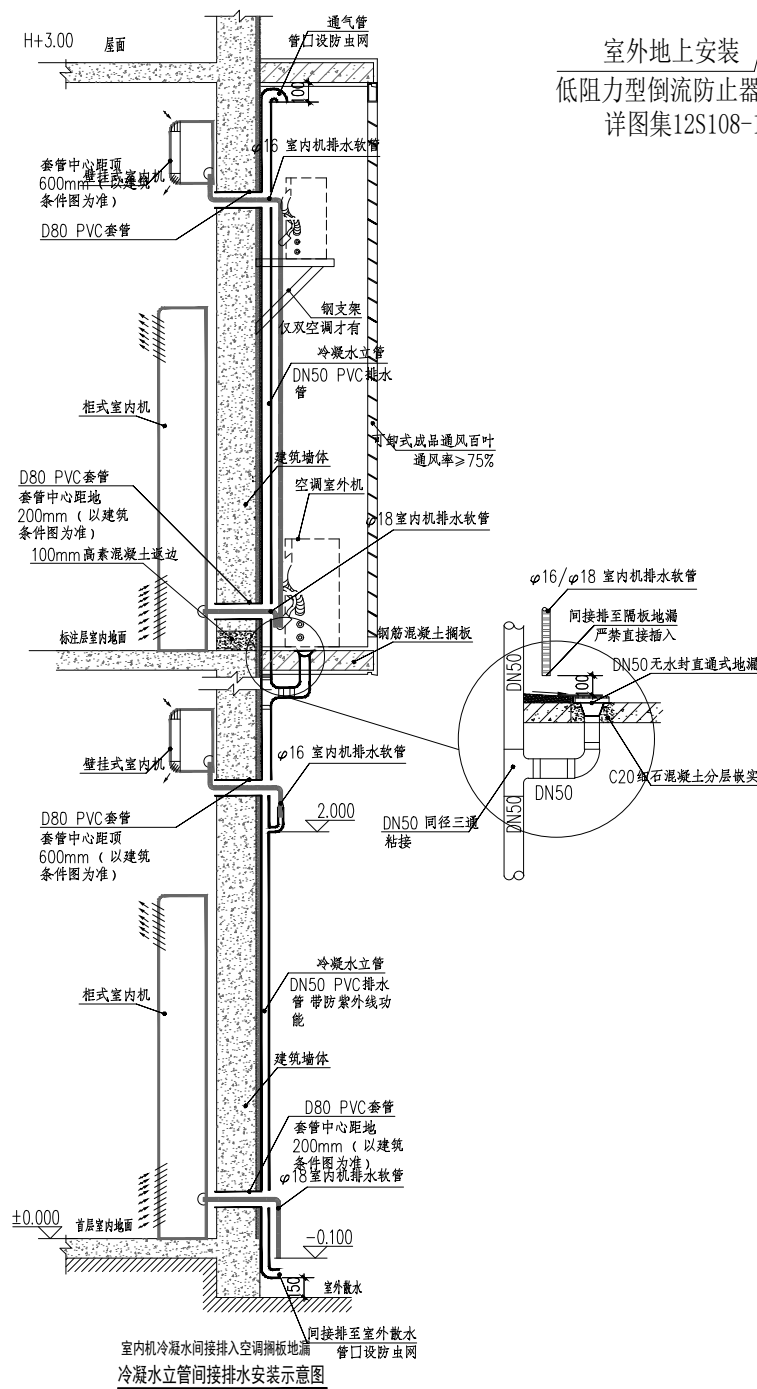

消火栓系统原理图

注: 1、消火栓接管管径为DN65;
2、消火栓安装高度为栓口离地标高为1.10m;

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜,须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	颜昌本	颜昌本
专业负责人	颜昌本	颜昌本
校 对 人	何 丁	何丁
设 计 人	李 力	李力

档案号: 20250625

建设单位: 岳阳市消防救援支队

工程名称: 南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称: 执勤楼

图 名:

给排水系统图

图 别: 施工图

日期: 2025.08

比例: 见图

图 号: SS-10

版本号: A

版本说明

版本	日期	审核	备注