

暖通	给排水	工艺	自控
建筑	电气	暖通	自控
结构	电气	暖通	自控
给排水	电气	暖通	自控
工艺	电气	暖通	自控
自控	电气	暖通	自控

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。  
如有任何不妥事宜, 请在施工前与设计院沟通。  
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司  
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	夏 洁	夏洁
专业负责人	陈 照	陈照
校 对 人	陈志宇	陈志宇
设 计 人	陈 照	陈照

档案号: 20250625

建设单位:  
岳阳市消防救援支队

工程名称:  
南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称:  
执勤楼

图 名:  
男厕及淋浴间平面图

图 别: 施工图

日 期: 2025.08


比 例: 见图

图 号: 建施-25

版本号: A

版本说明

版本	日期	审核	备注

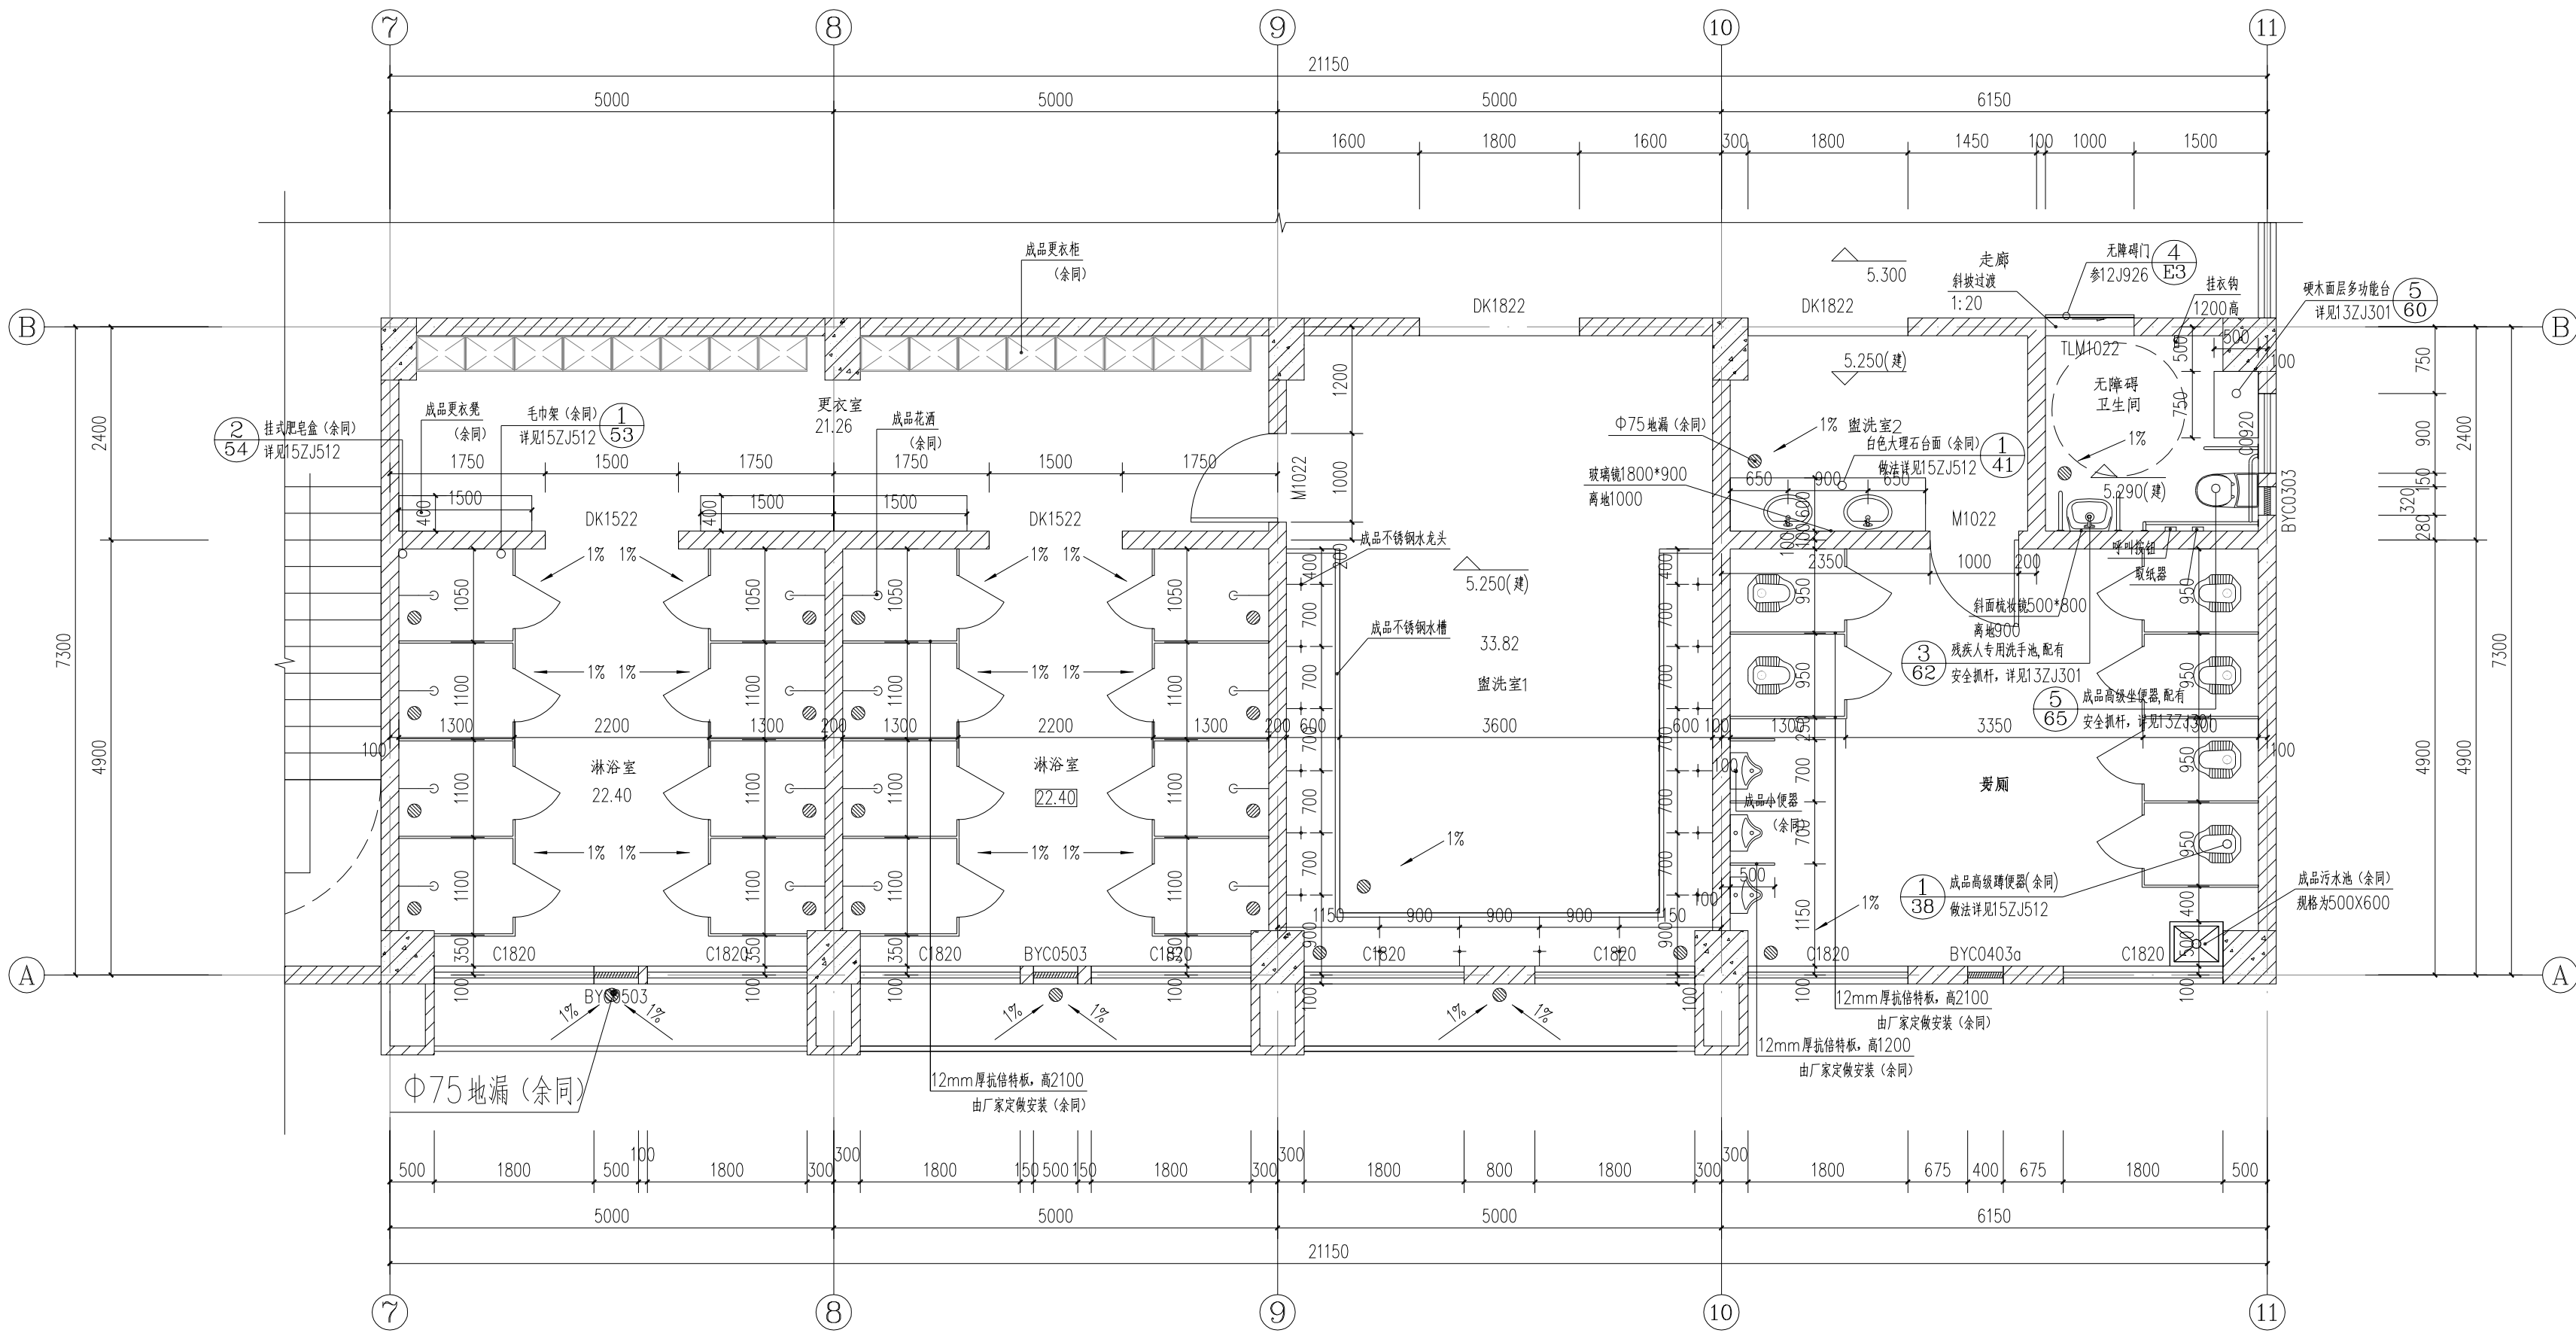

男厕及淋浴间平面图 1:50

注: 淋浴室、盥洗室1、更衣室结构降板200高  
盥洗室2、卫生间结构降板400高