



不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不净事宜, 请在施工前与设计部会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他城市。


| | | |
|-------|--|--|
| 会 签 | | |
| 建 筑专业 | | |
| 结 构专业 | | |
| 给排水专业 | | |
| 电 气专业 | | |
| 暖 通专业 | | |

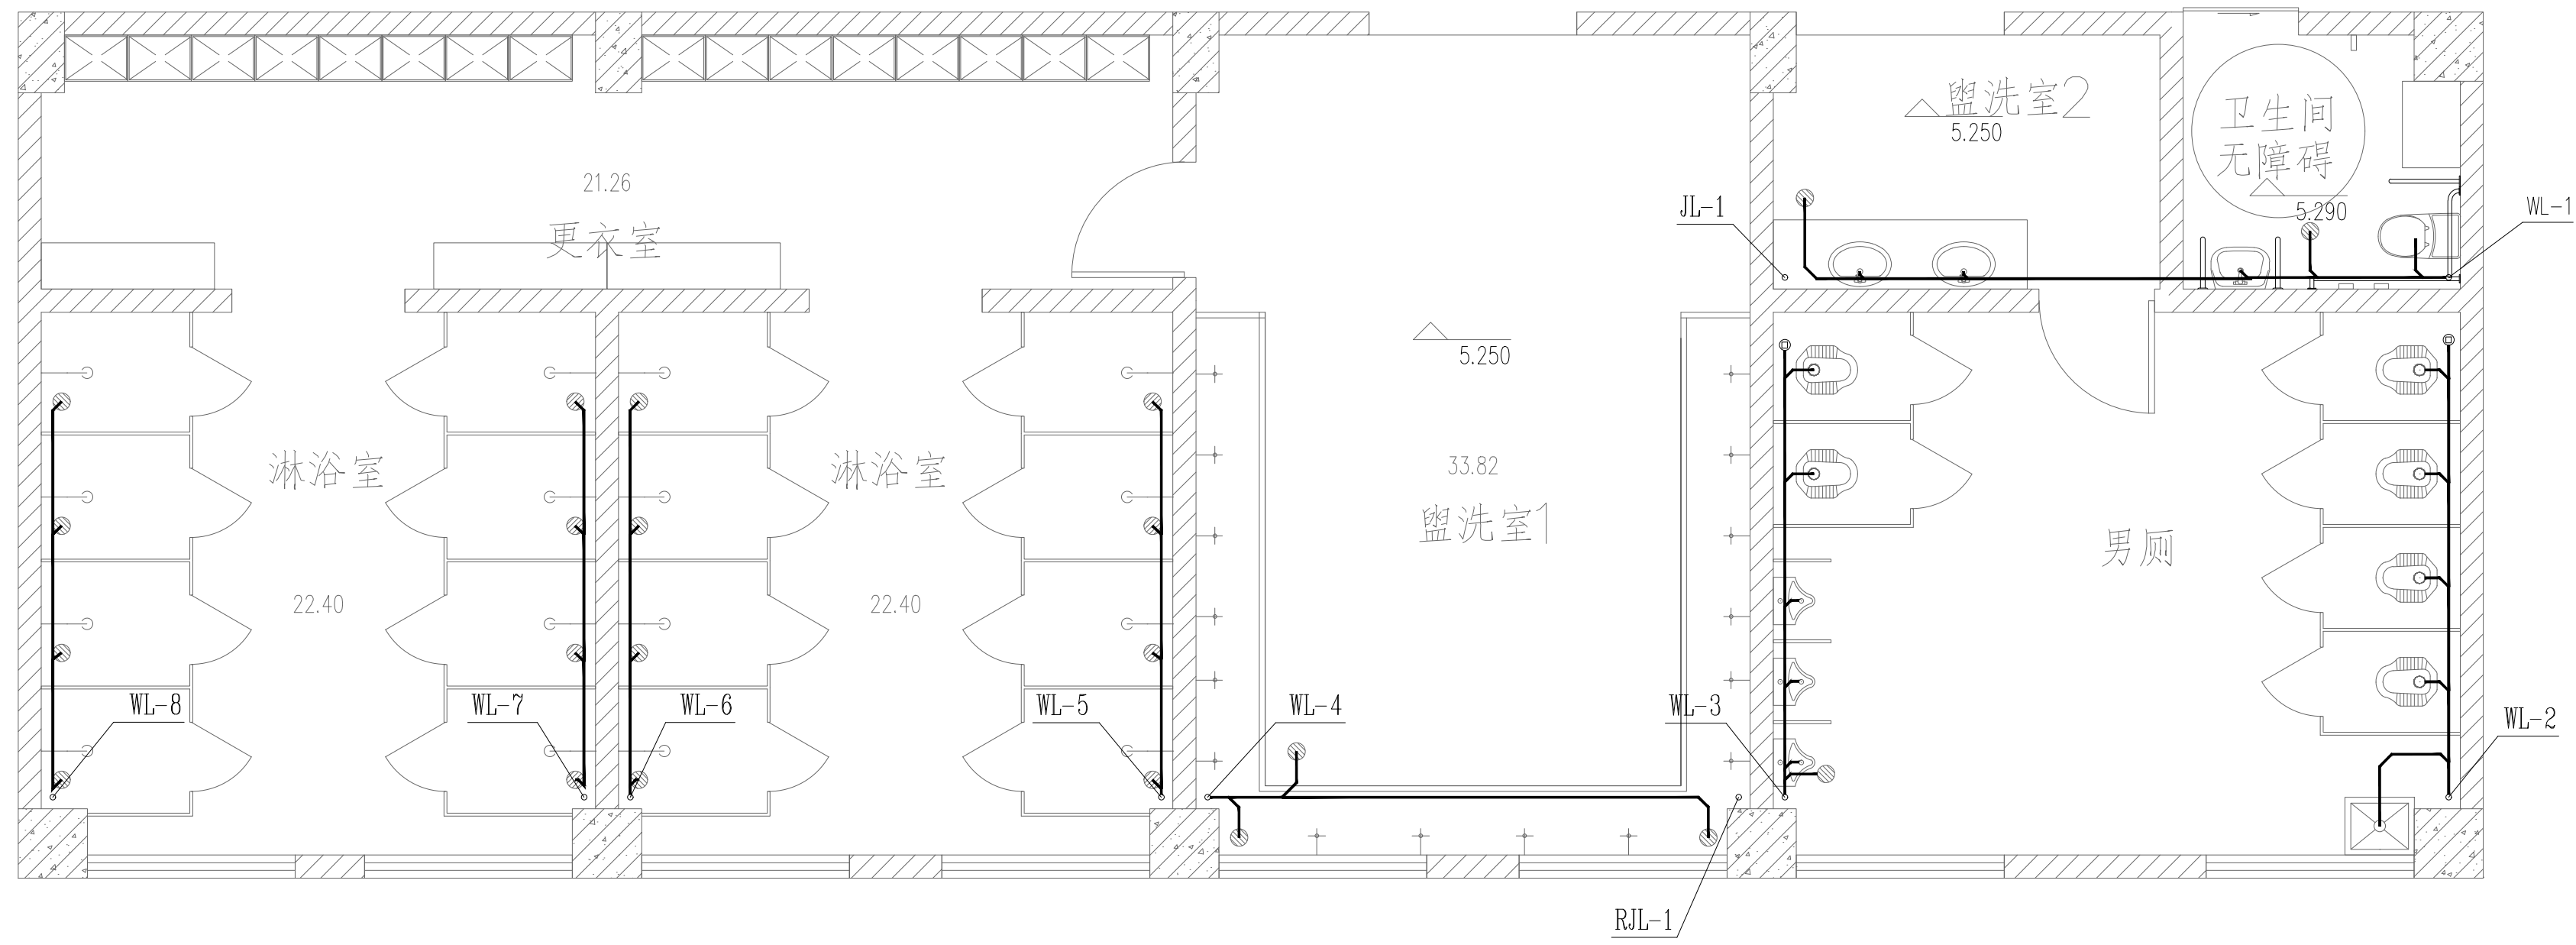


二層卫生间排水系统图

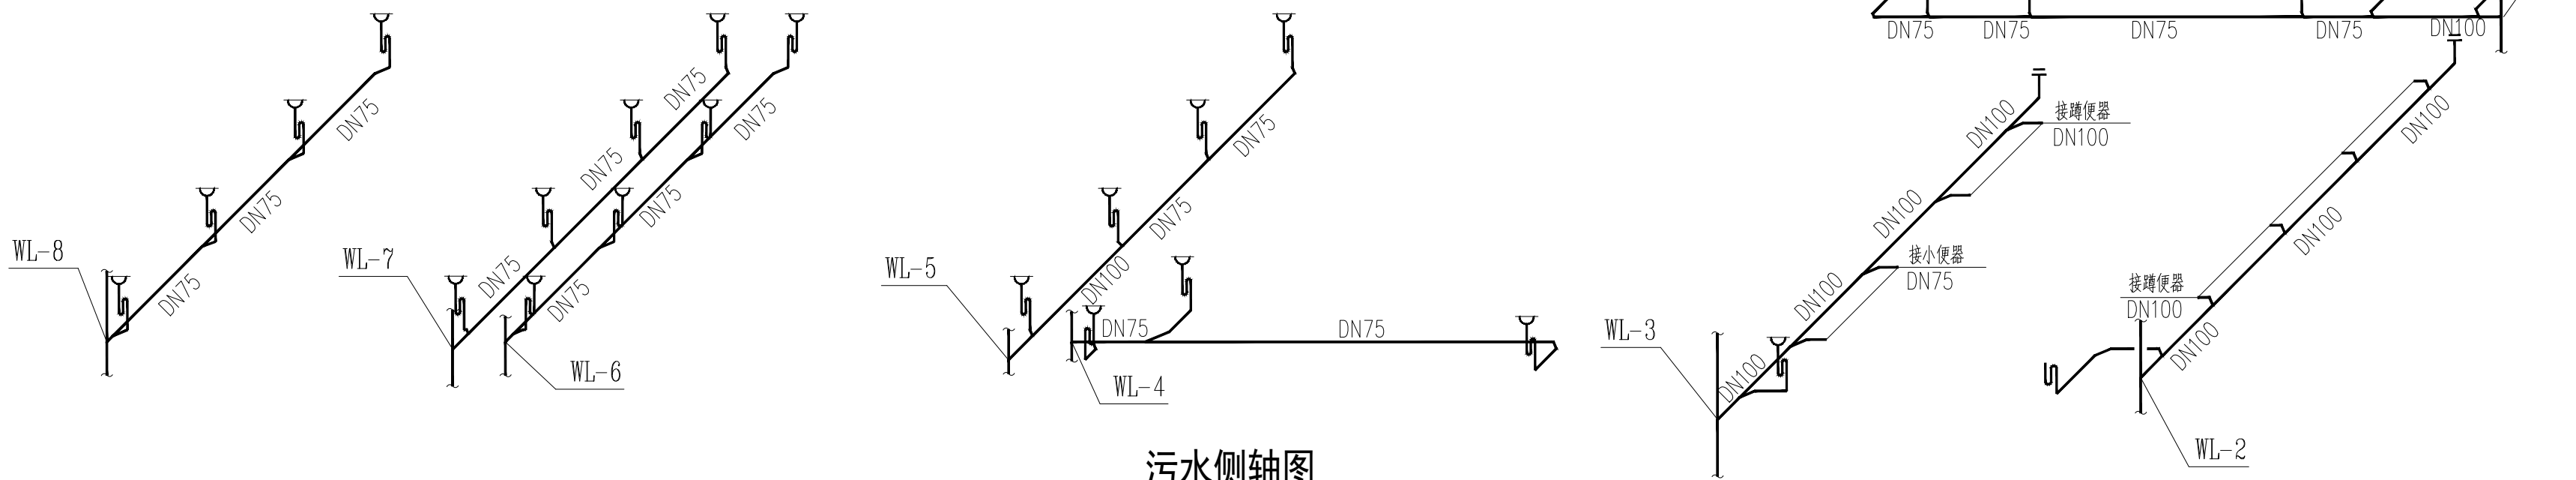


污水侧轴图

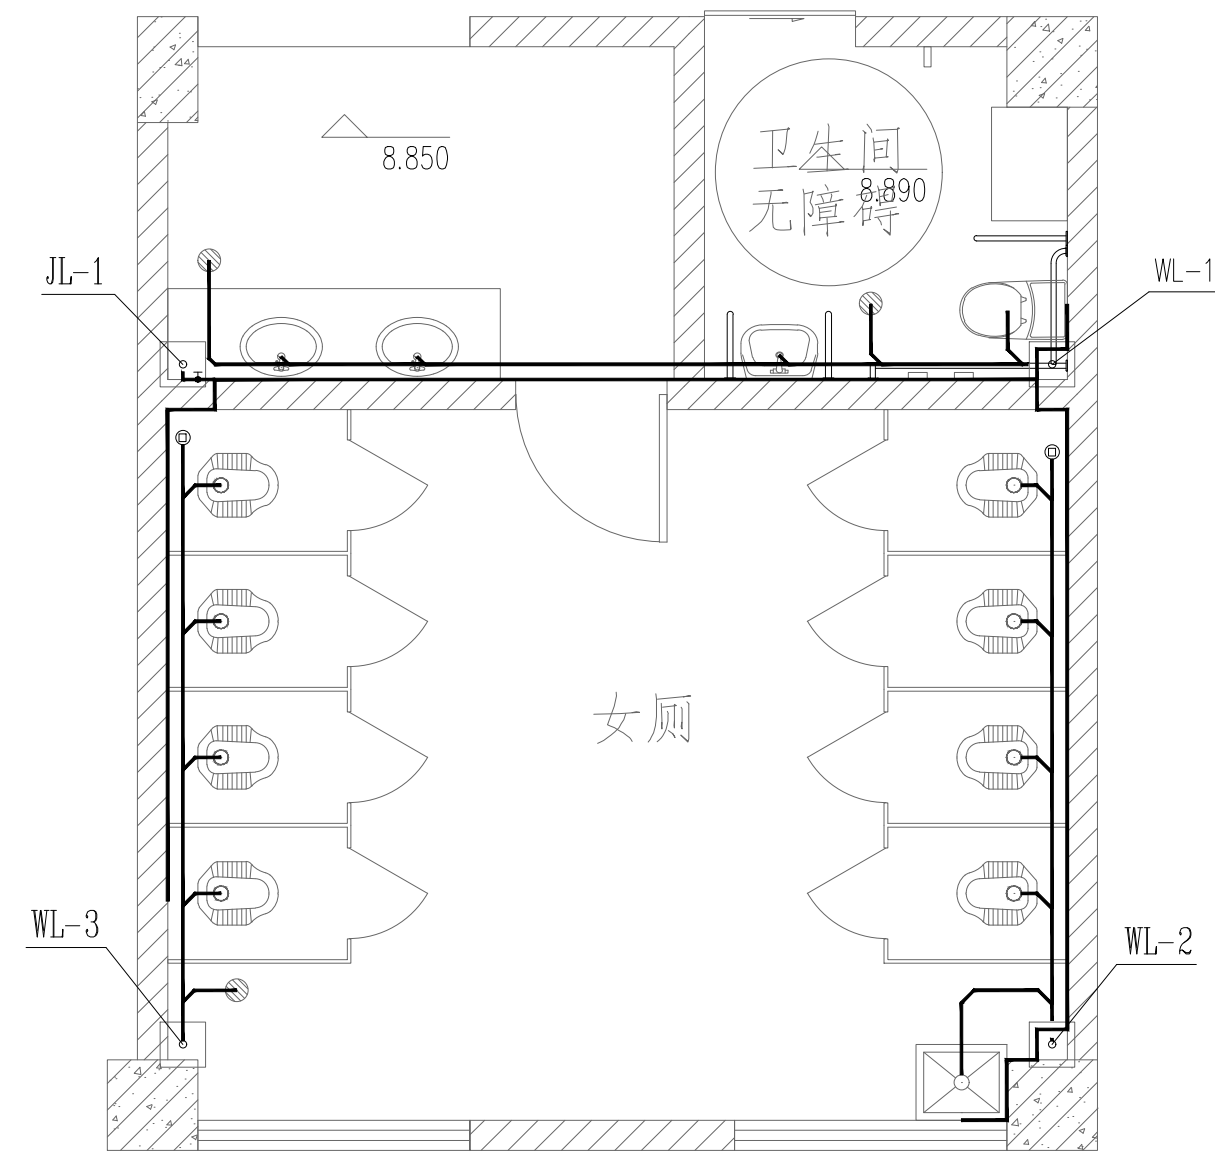

三層卫生间给排水系统图

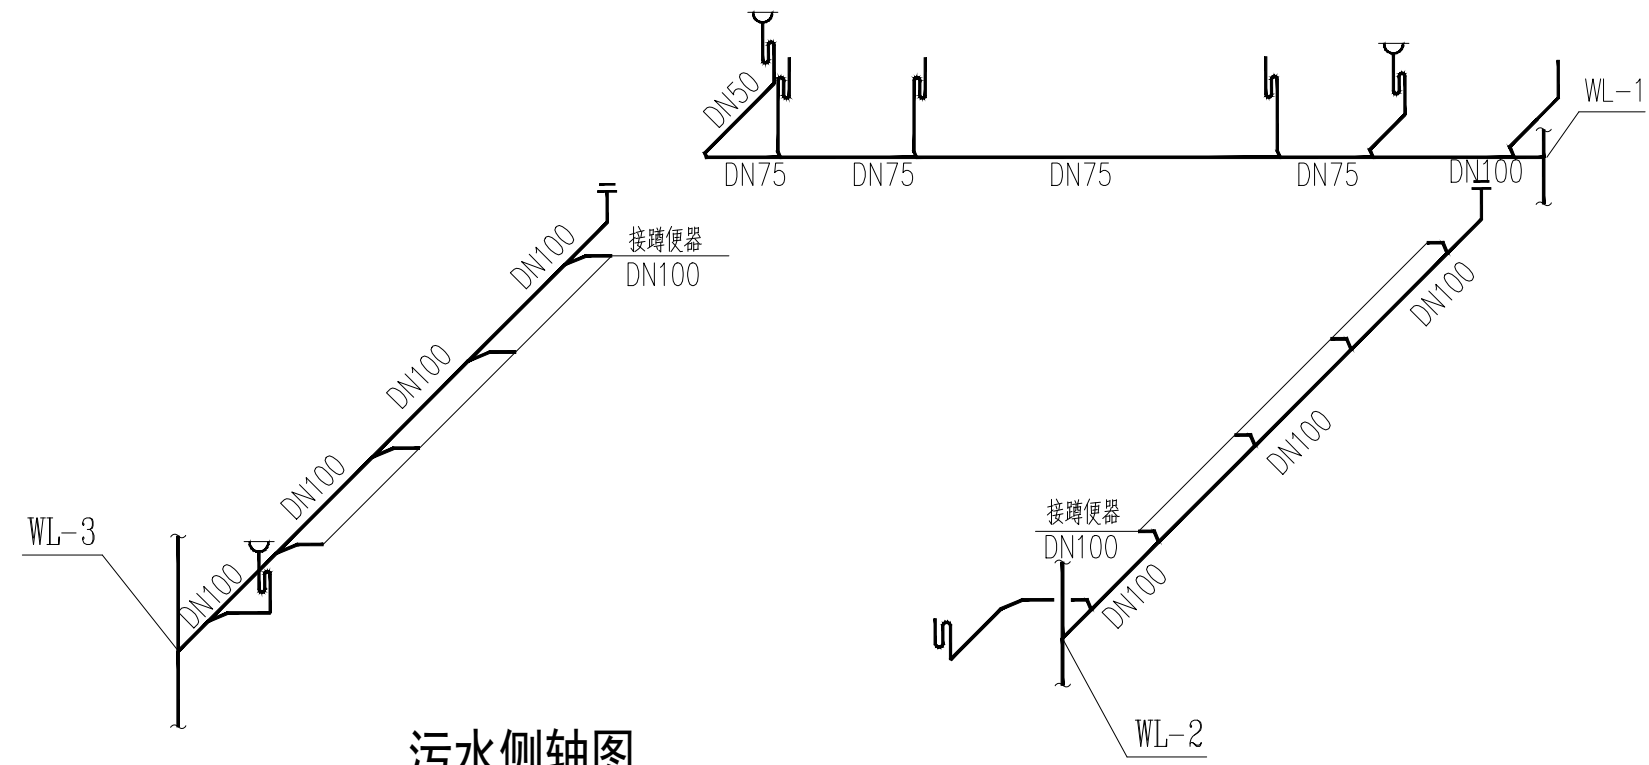


污水侧轴图

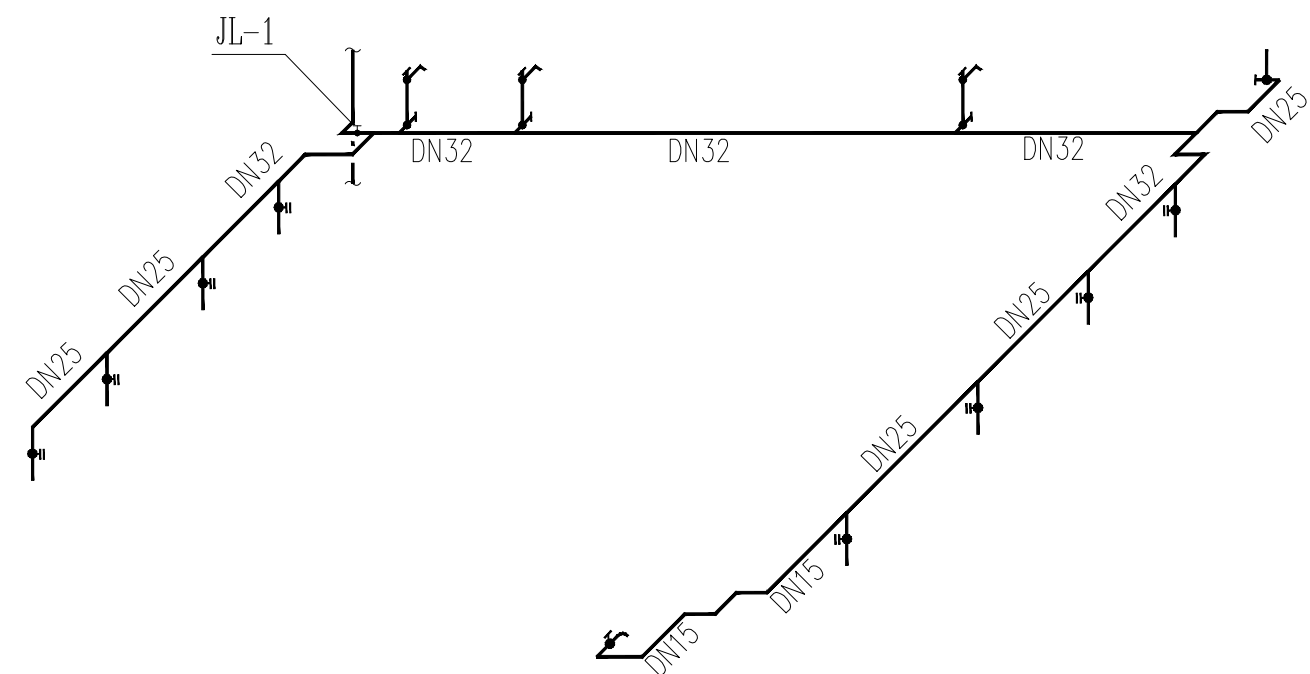


给水侧轴图

- 注:
- 公共卫生间的洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴
 - 坐便器水箱控制装置应位于易于触及的位置, 应可自动操作或单手操作;
 - 出水龙头应采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式。
 - 无障碍卫生间应采用感应式出水龙头或感应式自动出水方式, 水嘴中心距侧墙不应小于550mm
 - 采用自带水封的便器, 且其水封深度不应小于50mm;
 - 使用构造内自带水封的小便器, 且其水封深度不应小于50mm。
 - 无障碍小便器下口距地面高度不应大于400mm。
 - 无障碍坐便器水箱控制装置应位于易于触及的位置, 应可自动操作或单手操作;

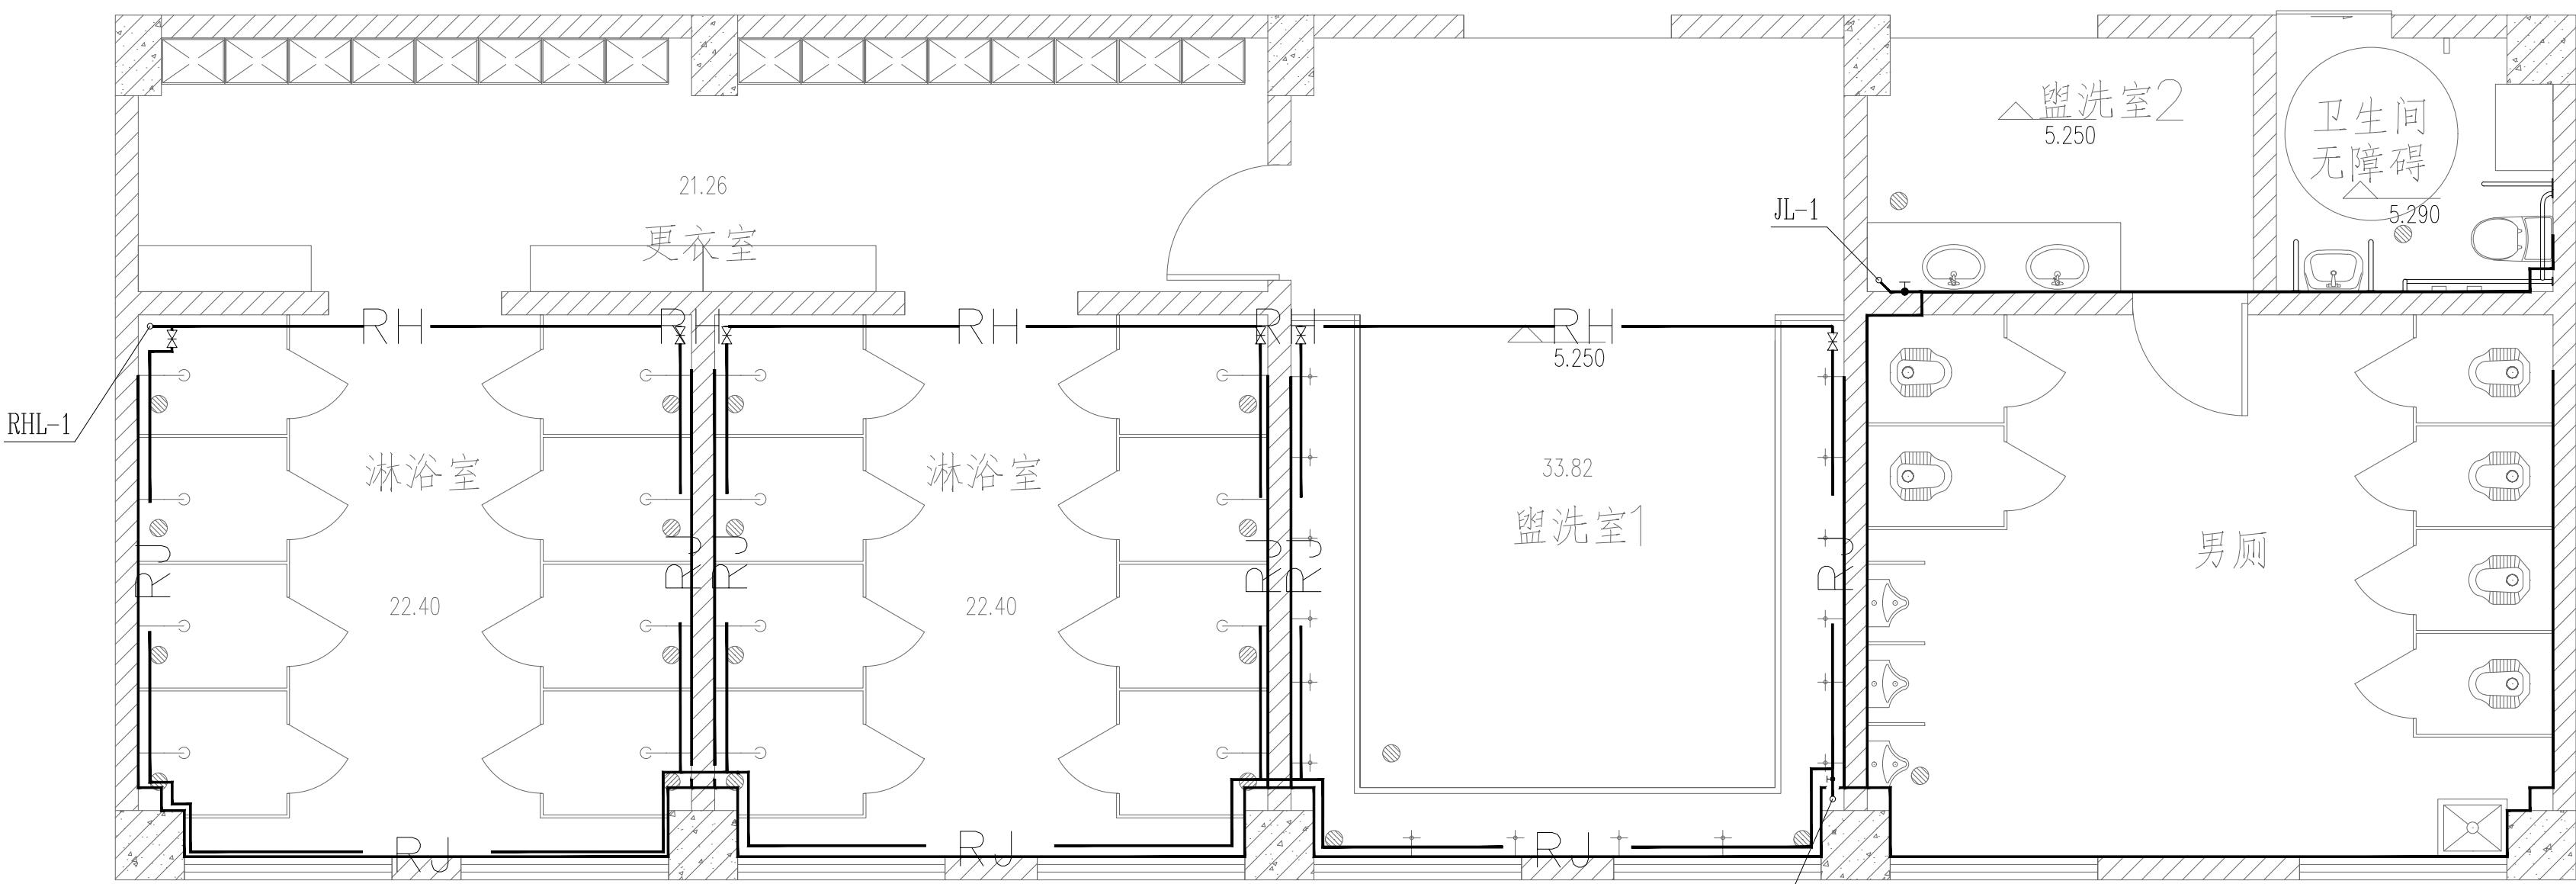

二層卫生间给水系统图

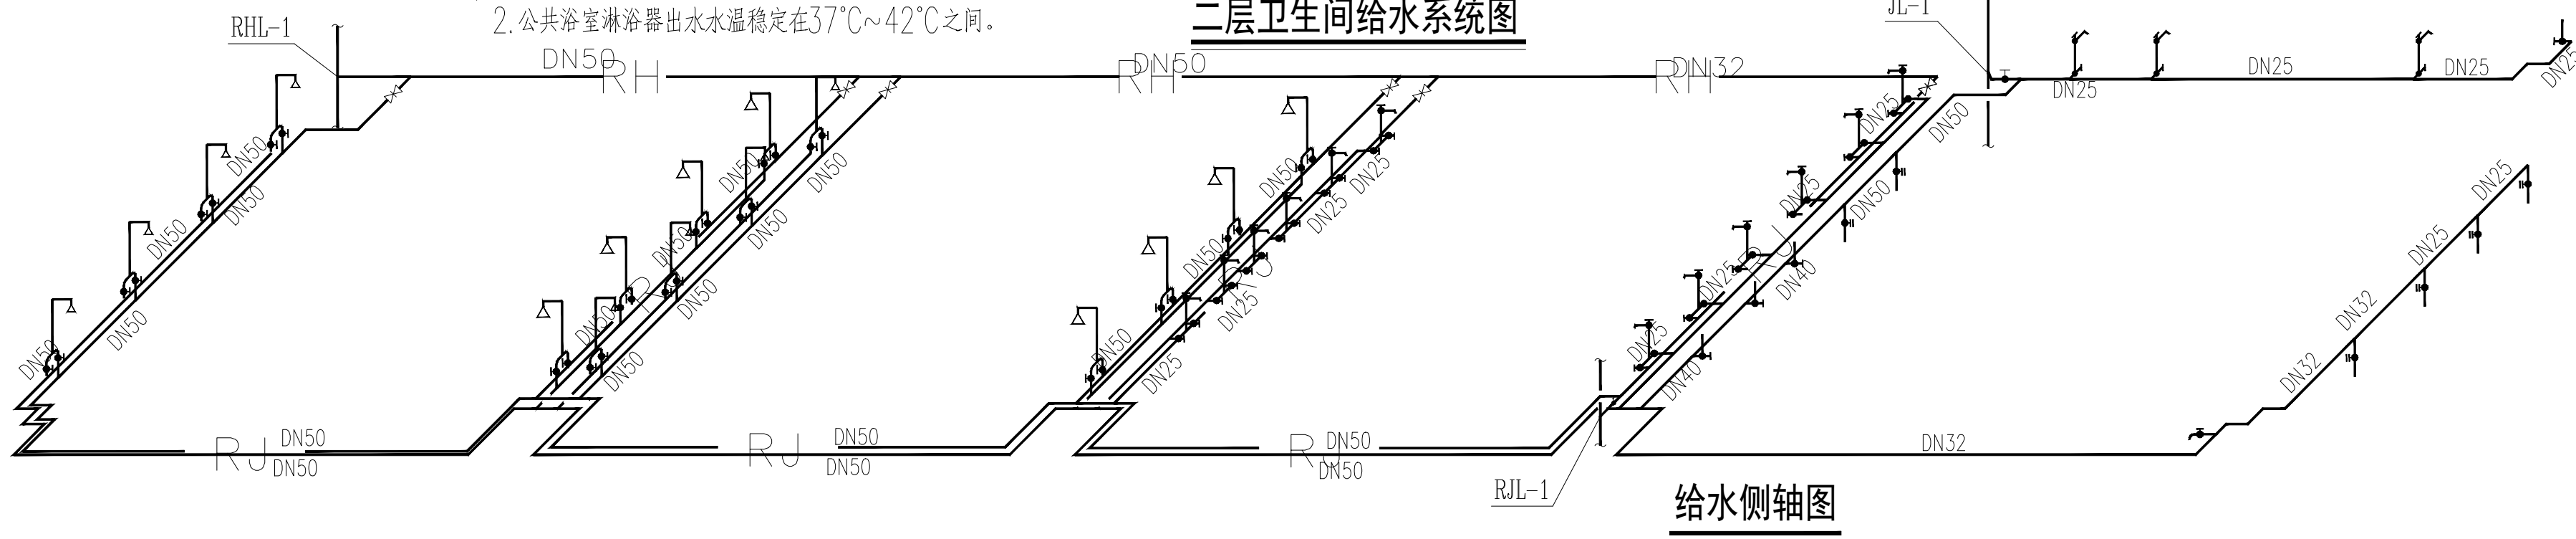

给水侧轴图

| | | |
|---|------------------|-----|
|  | | |
| 岳阳市规划勘测设计院有限公司 建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305 | | |
| 项目负责人 | 夏 洁 | 夏洁 |
| 审 定 人 | 吴 勇 | 吴勇 |
| 审 核 人 | 颜昌本 | 颜昌本 |
| 专业负责人 | 颜昌本 | 颜昌本 |
| 校 对 人 | 何 丁 | 何丁 |
| 设 计 人 | 李 力 | 李力 |
| 档案号: | 20250625 | |
| 建设单位: | 岳阳市消防救援支队 | |
| 工程名称: | 南湖新区八仙台消防救援站建设项目 | |
| 子项名称: | 执勤楼 | |
| 图 名: | 给排水大样图 | |
| 图 别: | 施工图 | |
| 日 期: | 2025.08 | |
| 比 例: | 见图 | |
| 图 号: | SS-09 | |
| 版本号: | | |
| 版本说明 | | |
| 版本 | 日期 | 审核 |
| | | 备注 |