

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效。

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 登


建 筑专业

结构专业

给排水专业


电 气专业

暖通专业

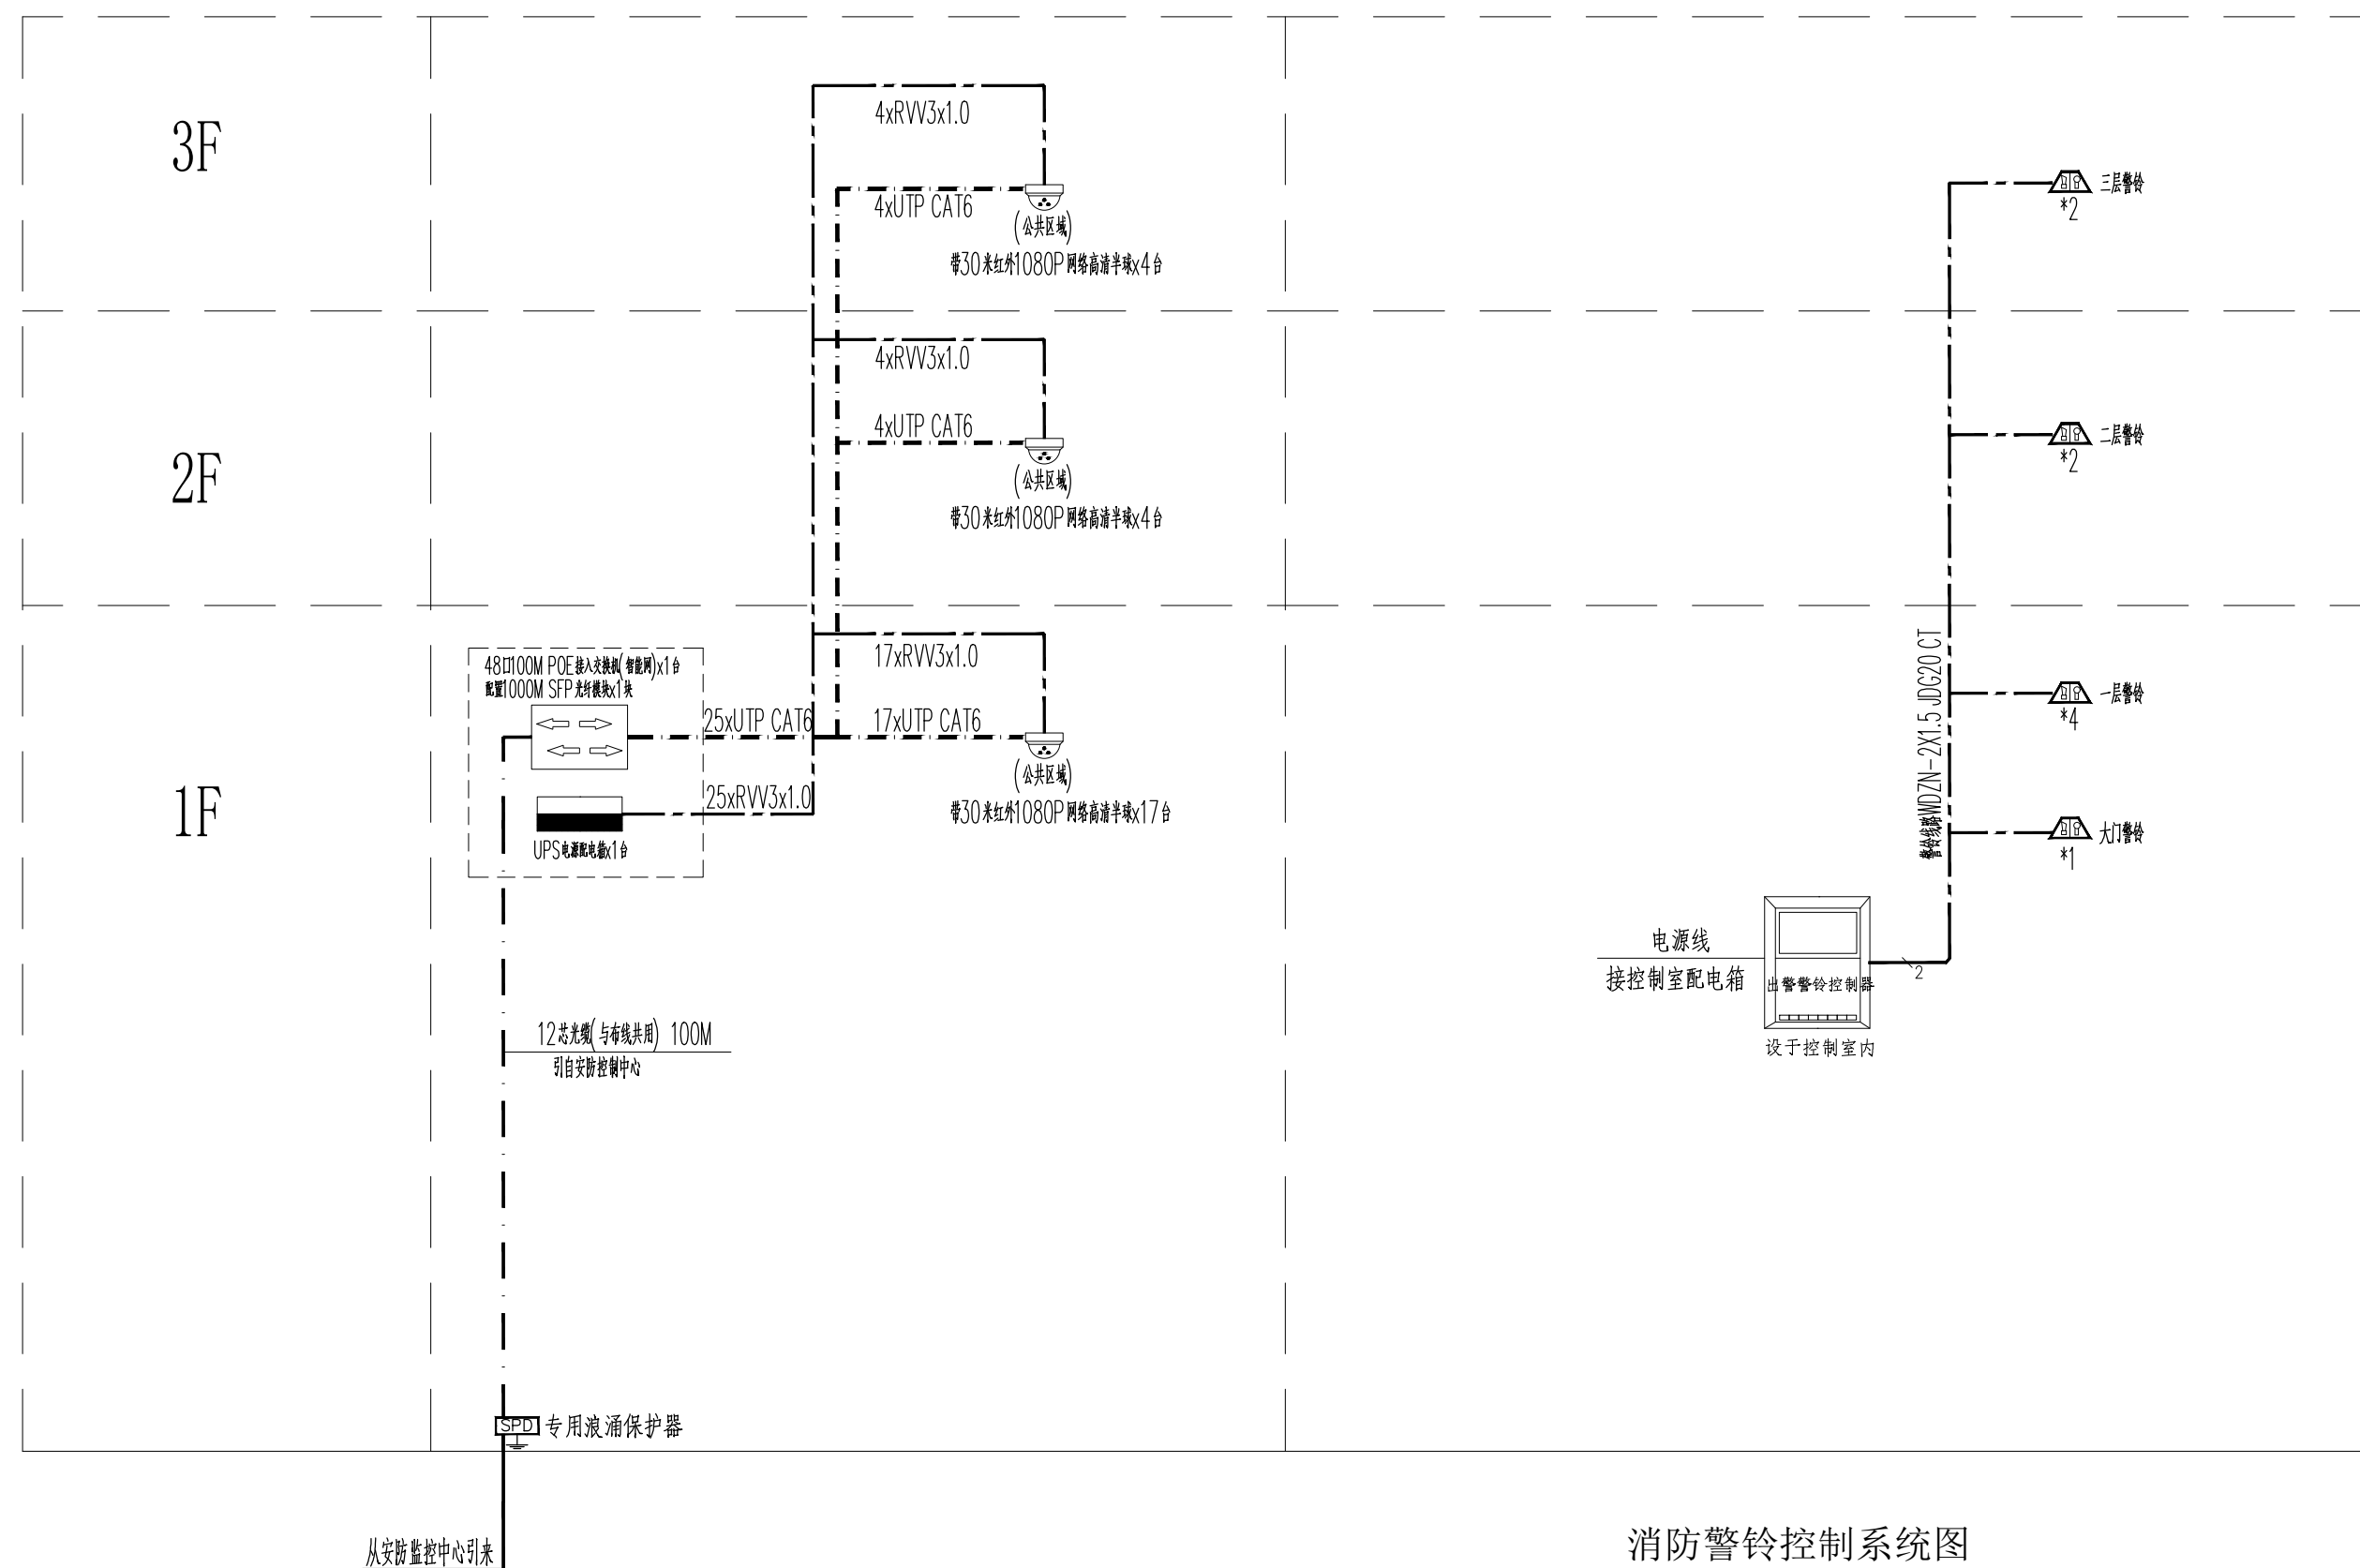

消防警铃控制系统图

消防站内必须设有警铃, 并应在车库大门一侧安装车辆出动的警灯和警铃, 以保障消防车出动时的行车安全, 消防站主出入口的通畅。

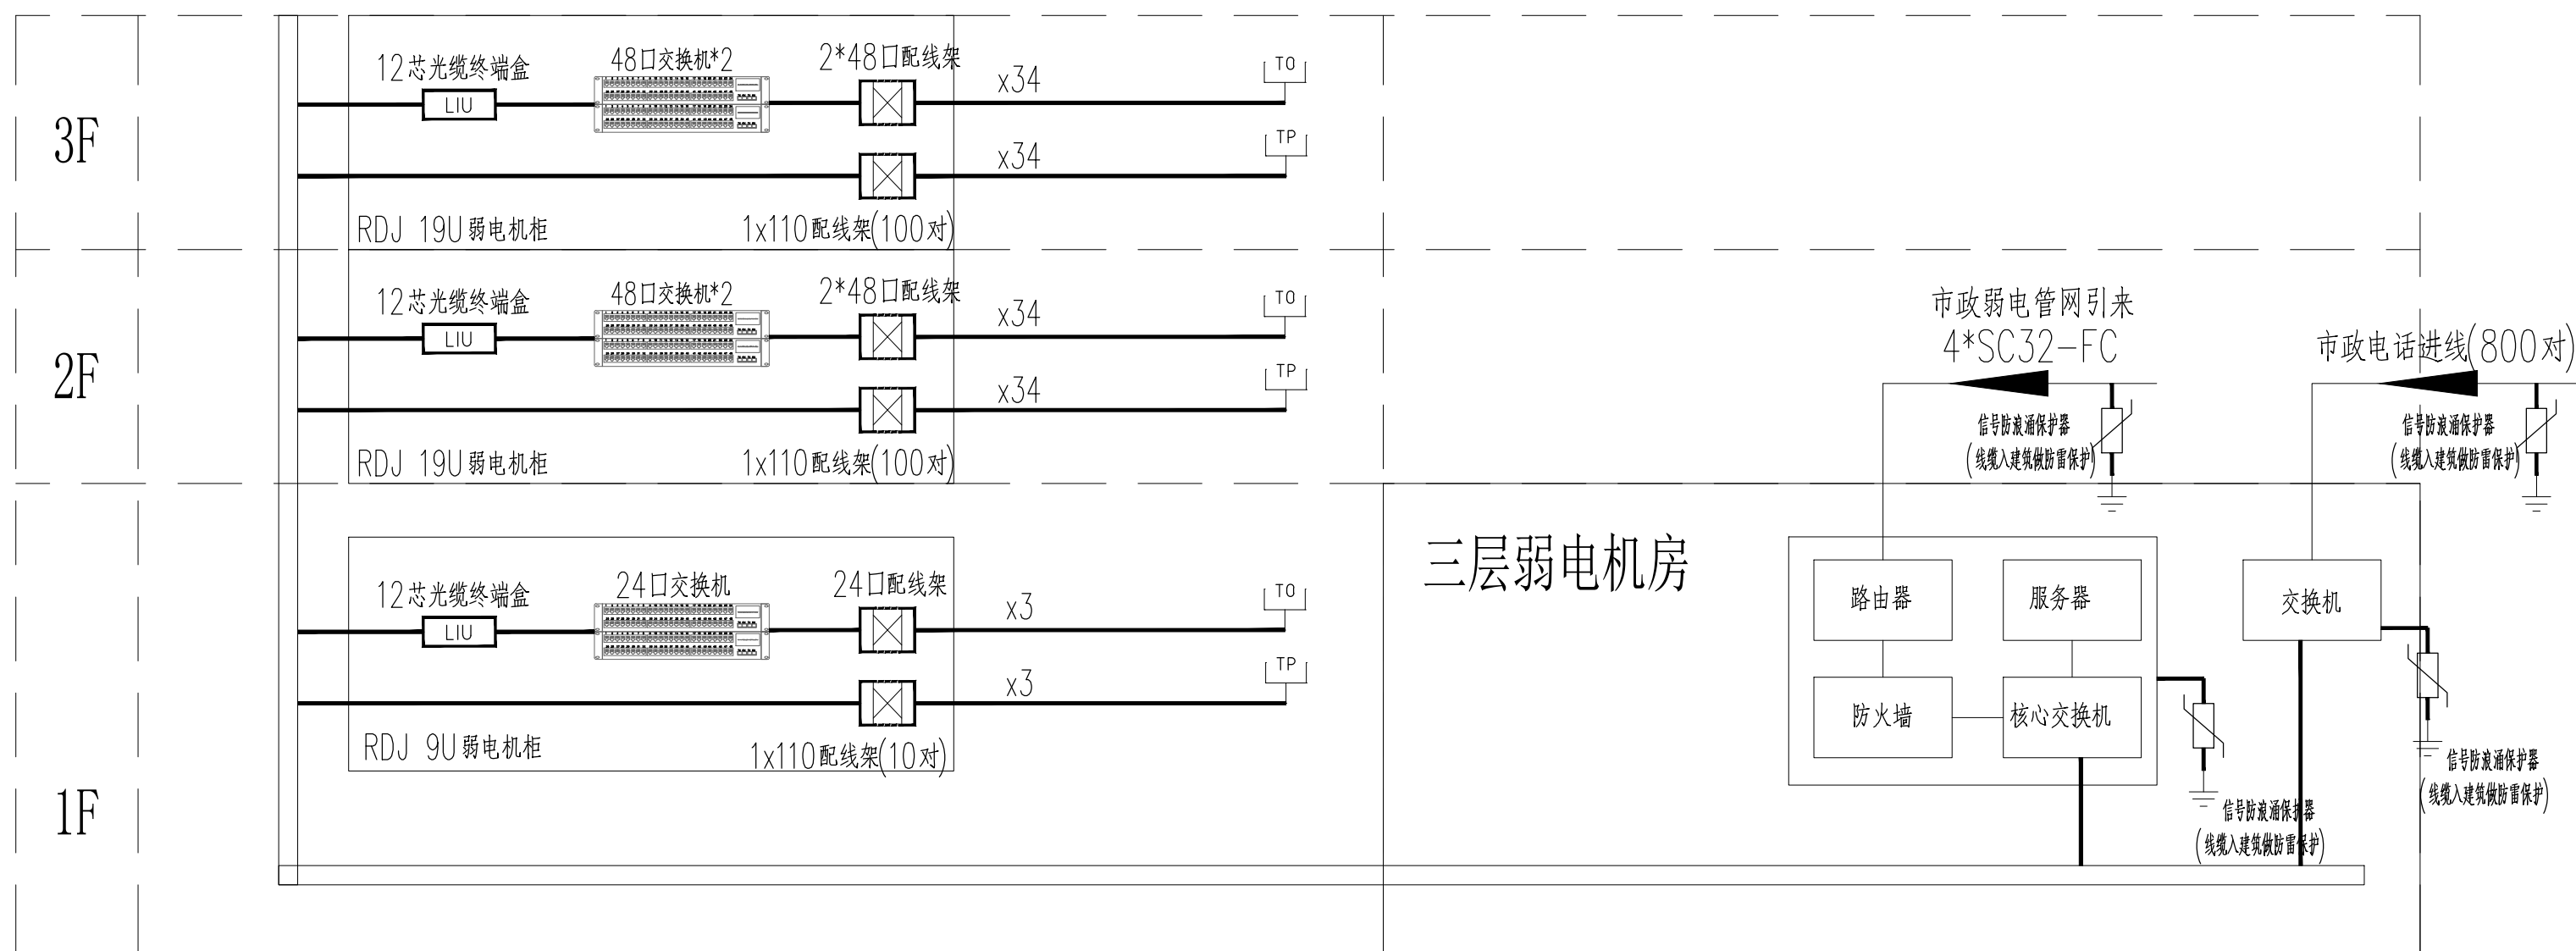

综合布线系统图

序号	图例名称	图例	标识	安装高度	预埋管线
01	带100米红外高清 IP网络智能摄像头		JK	3.5m	UTP CAT6(JK)+RVV3x1.0(DY)+2xZRPC20-WC/SCE/CT
02	带30米红外高清 IP网络彩色半球摄像头		JK	2.8m	UTP CAT6(JK)+RVV3x1.0(DY)+2xZRPC20-WC/SCE/CT
03	IP网络彩色高清智能球		JK	/	UTP CAT6(JK)+RVV3x1.0(DY)+2xZRPC20-WC/SCE/CT
04	WiFi无线 AP点		AP	/	UTP CAT6(AP)+ZRPC20-WC/SCE/CT
05	19寸落地式配线机柜				
06	电视插座			0.3m	UTP CAT6(AP)+ZRPC20-WC/SCE/CT
07	电话插座			0.3m	UTP CAT6(AP)+ZRPC20-WC/SCE/CT
08	网络插座			0.3m	UTP CAT6(AP)+ZRPC20-WC/SCE/CT
09	光缆楼层配线箱			1.4m	
10	警灯			2.5m	WDZN-2X1.5 JDG20 CT
11	警铃			2.5m	WDZN-2X1.5 JDG20 CT

岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏洁	夏洁
审定人	吴勇	吴勇
审核人	刘林丽	刘林丽
专业负责人	刘林丽	刘林丽
校对	秦军	秦军
设计人	赵胤峰	赵胤峰

档案号: 20250625

建设单位:

岳阳市消防救援支队

工程名称: 南湖新区八仙台消防救援站建设项目

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

拍斷橋

图 名:

弱电干线示意图

图 别: 施工图

日期: 2025.08

比例: 见图

图号: DS-14

版本号: A

版本说明

版本	日期	审核	备注