


建筑				暖通	
结构				给排水	
电气				工艺	
暖通				自控	

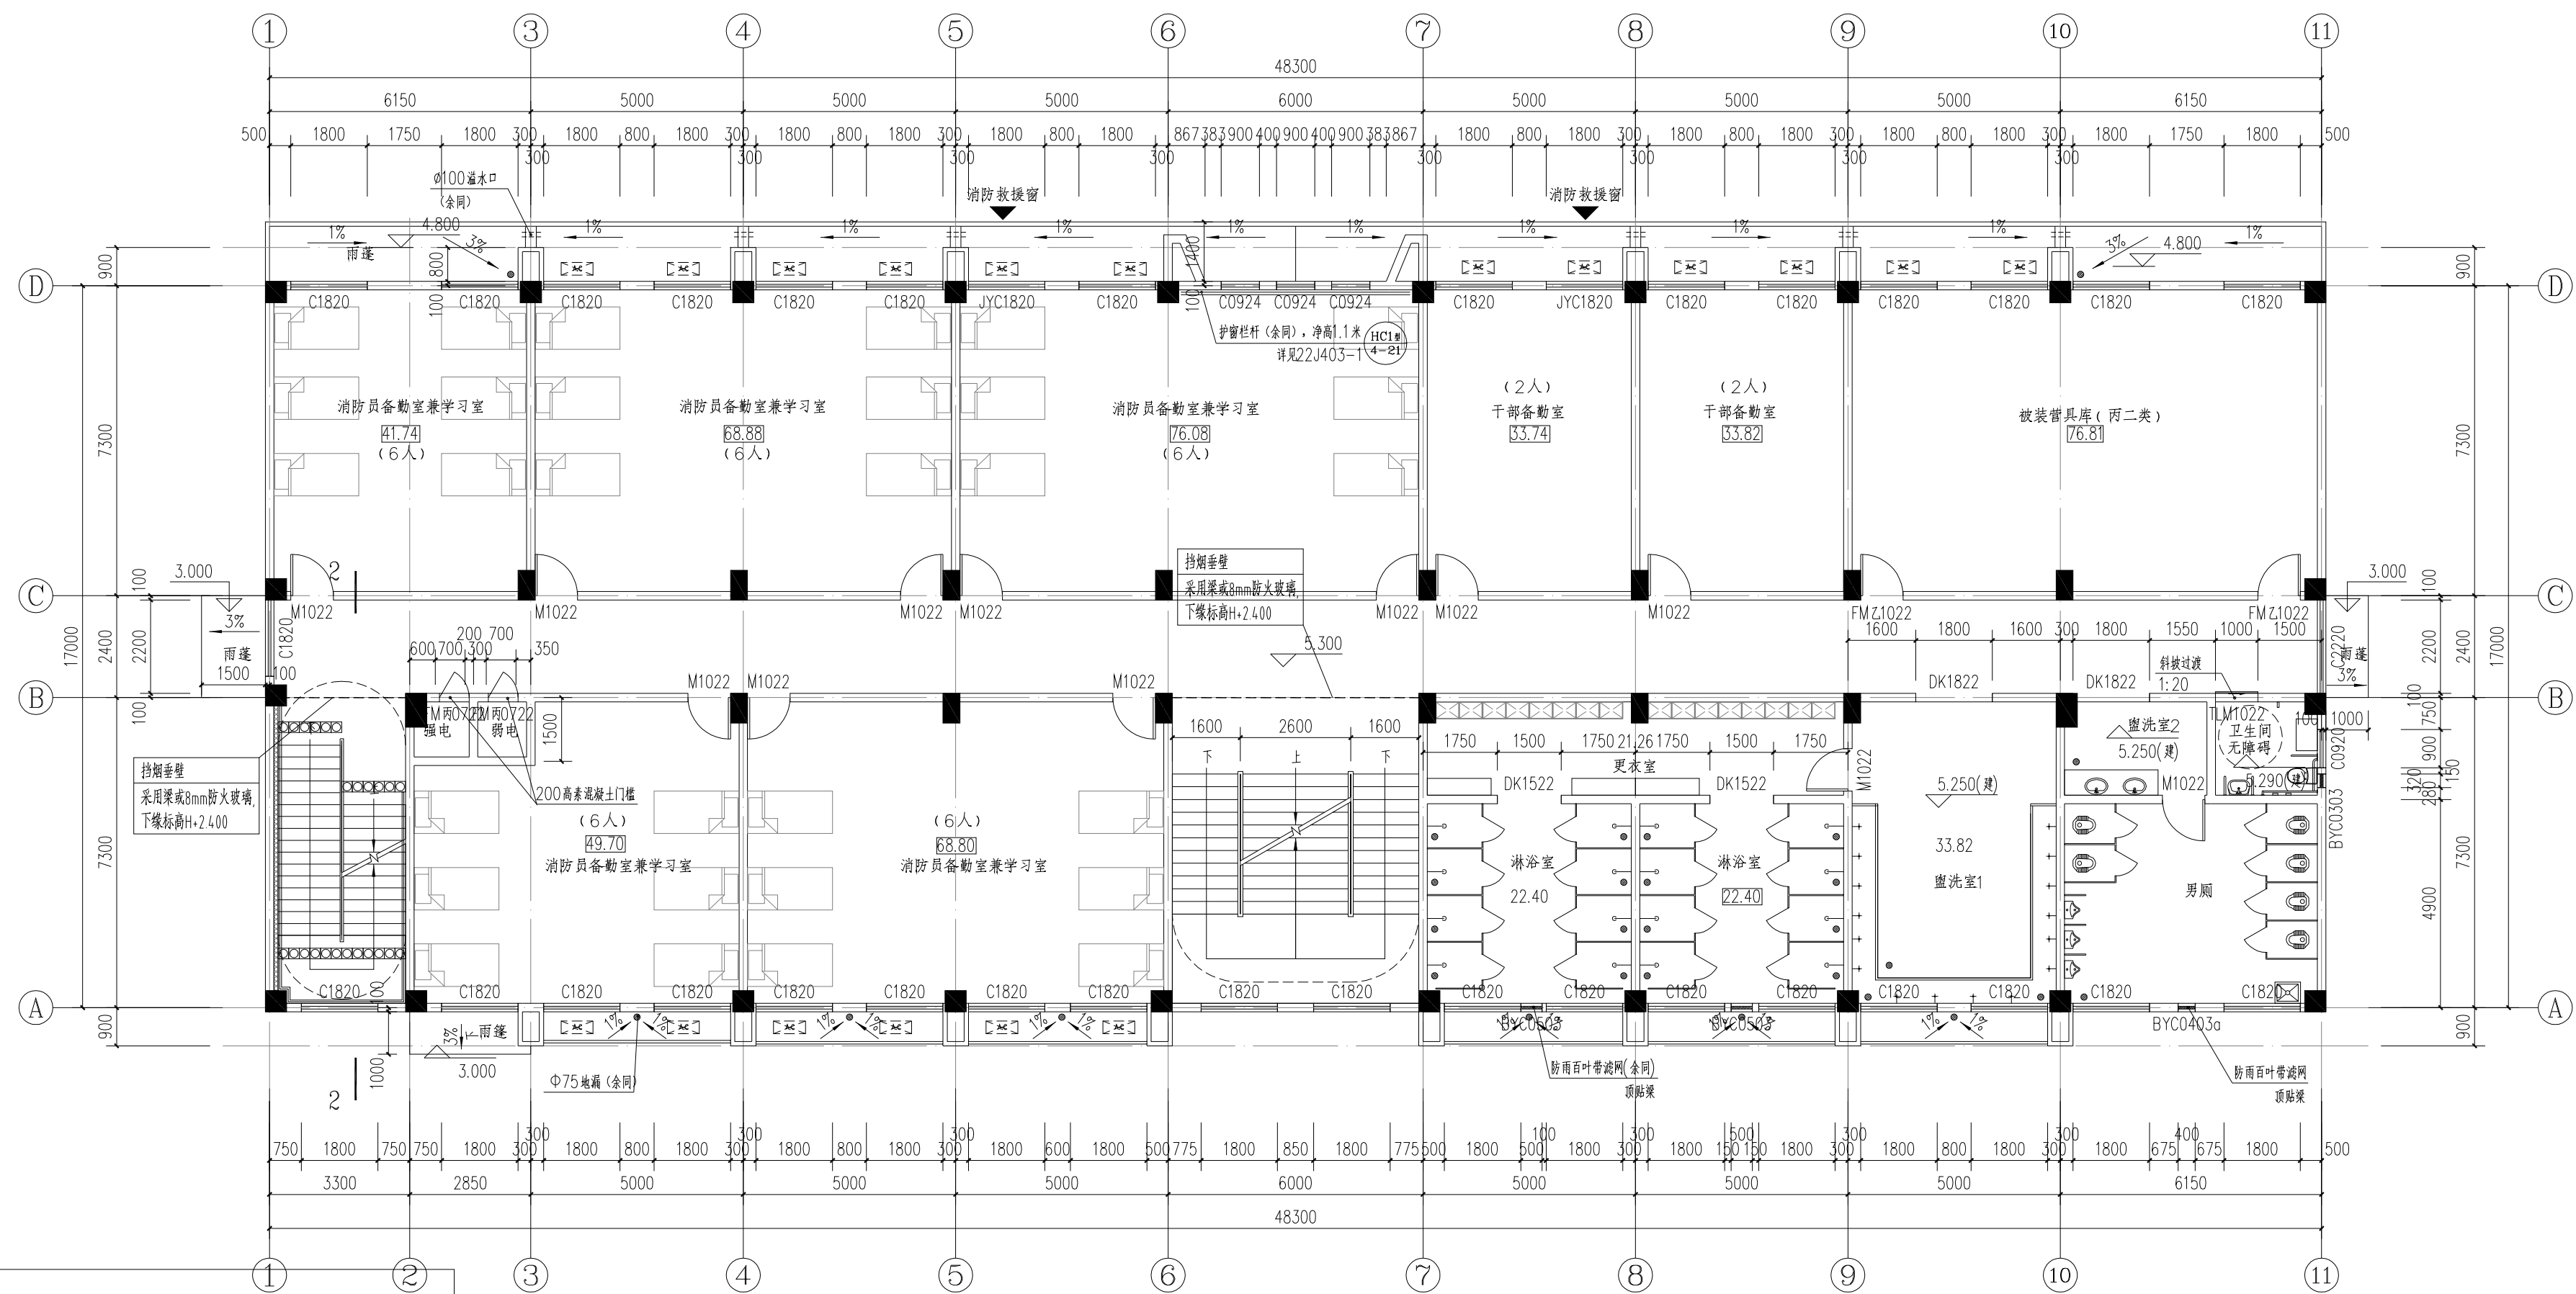

二层平面图 1:100

本层建筑面积: 834.20  
 本层人数: 38人  
 计算疏散宽度:  $100\text{人}/(1\text{m}/\text{百人})=1.00\text{m}$   
 实际疏散宽度: 梯1 (1.42) + 梯2 (2.60) = 4.02m  
 满足疏散要求

### 二层防火分区示意图

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。  
如有任何不详事宜,须在施工前与设计师会商。  
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方

会 签

建 筑专业

结构专业

给排水专业

电 气专业



岳阳市规划勘测设计院有限公司  
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏洁	夏洁
审定人	吴勇	吴勇
审核人	夏洁	夏洁
专业负责人	陈熙	陈熙
校对	陈志宇	陈志宇
设计人	陈熙	陈熙

档案号: 20250625

建设单位:

岳阳市消防救援支队

工程名称:

南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称: 执勤楼

图 名:

二层平面图

图 别: 施工图

日期: 2025.08

比例: 见图

图 号: 建施-12

版本号: A

## 版本说明

版本	日期	审核	备注