

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不谏事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	刘林丽	刘林丽
专业负责人	刘林丽	刘林丽
校 对 人	秦 军	秦军
设 计 人	赵胤锋	赵胤锋

档案号: 20250625

建设单位:
岳阳市消防救援支队

工程名称:
南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称:
附属用房

图 名:
一层应急照明平面图

图 别: 施工图

日 期: 2025.08


比 例: 见图

图 号: DS-17

版本号: A

版本说明

版本	日期	审核	备注



进出建筑物的导管在穿过外墙时应加止水套管保护，
导管与止水套管之间的孔隙需采用防水材料封堵，防止室外水渗入建筑物内

应急照明回路引至训练塔

工作电源：引自执勤楼配电间AN1

备用电源：引自执勤楼配电间AN2

2xWDZAN-YJE-1kV-5x4 SC32 CC,WC FC

至AW4

WDZA-YJE-1kV-5x16 SC32 CC,WC FC

工作电源：引自室外变电


至AW3

2xWDZA-YJY-4x35+1x16 SC65 CC,WC FC

工作电源：引自执勤楼配电间AN1

备用电源：引自执勤楼配电间AN2

一层防火分区示意图

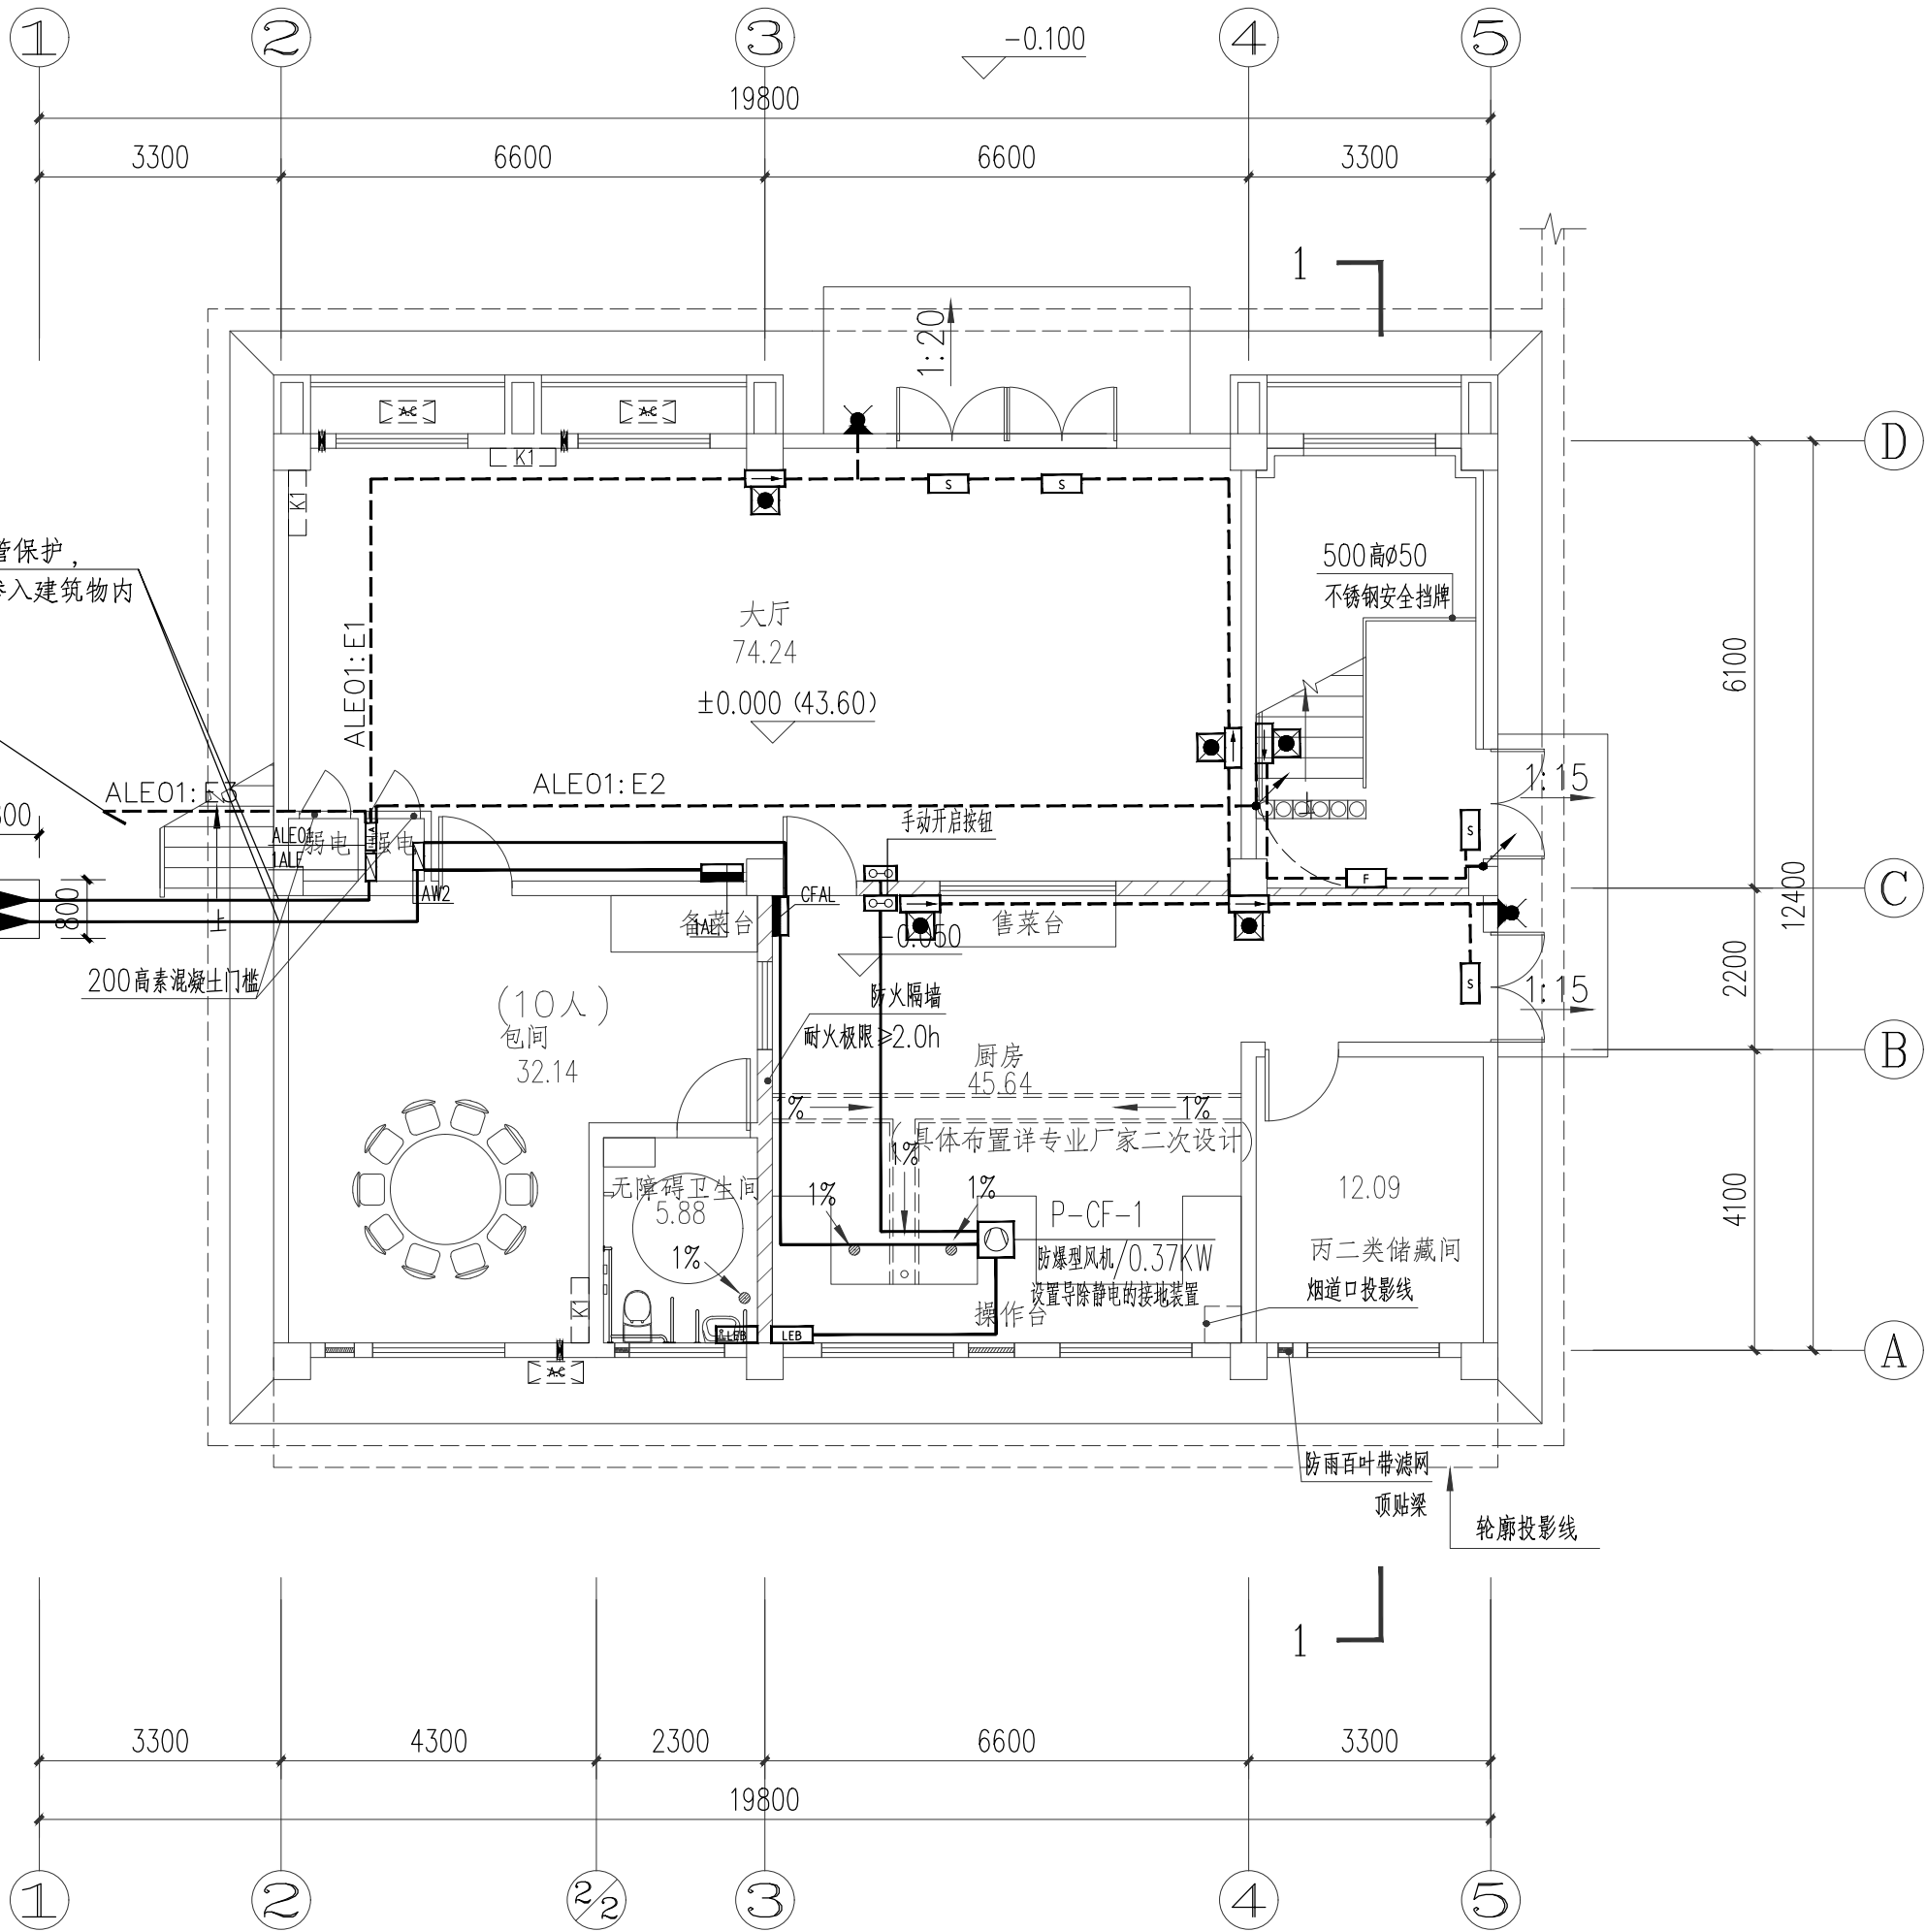

一层应急照明平面图1:100