

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不事宜, 须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

| | | |
|-------|--|--|
| 会 签 | | |
| 建 筑专业 | | |
| 结 构专业 | | |
| 给排水专业 | | |
| 电 气专业 | | |
| 暖 通专业 | | |



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

| | | |
|-------|-----|-----|
| 项目负责人 | 夏 洁 | 夏洁 |
| 审 定 人 | 吴 勇 | 吴勇 |
| 审 核 人 | 刘林丽 | 刘林丽 |
| 专业负责人 | 刘林丽 | 刘林丽 |
| 校 对 人 | 秦 军 | 秦军 |
| 设 计 人 | 赵胤锋 | 赵胤锋 |

档案号: 20250625

建设单位:
岳阳市消防救援支队

工程名称:
南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称:
附属用房

图 名:
二层弱电平面图

图 别: 施工图

日 期: 2025.08


比 例: 见图

图 号: DS-20


版本号: A

版本说明

| 版本 | 日期 | 审核 | 备注 |
|----|----|----|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

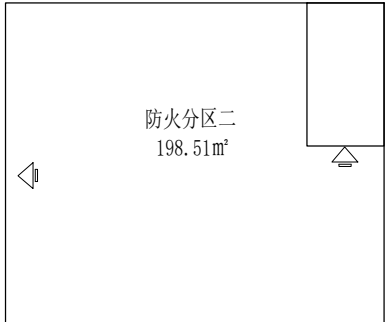

二层防火分区示意图

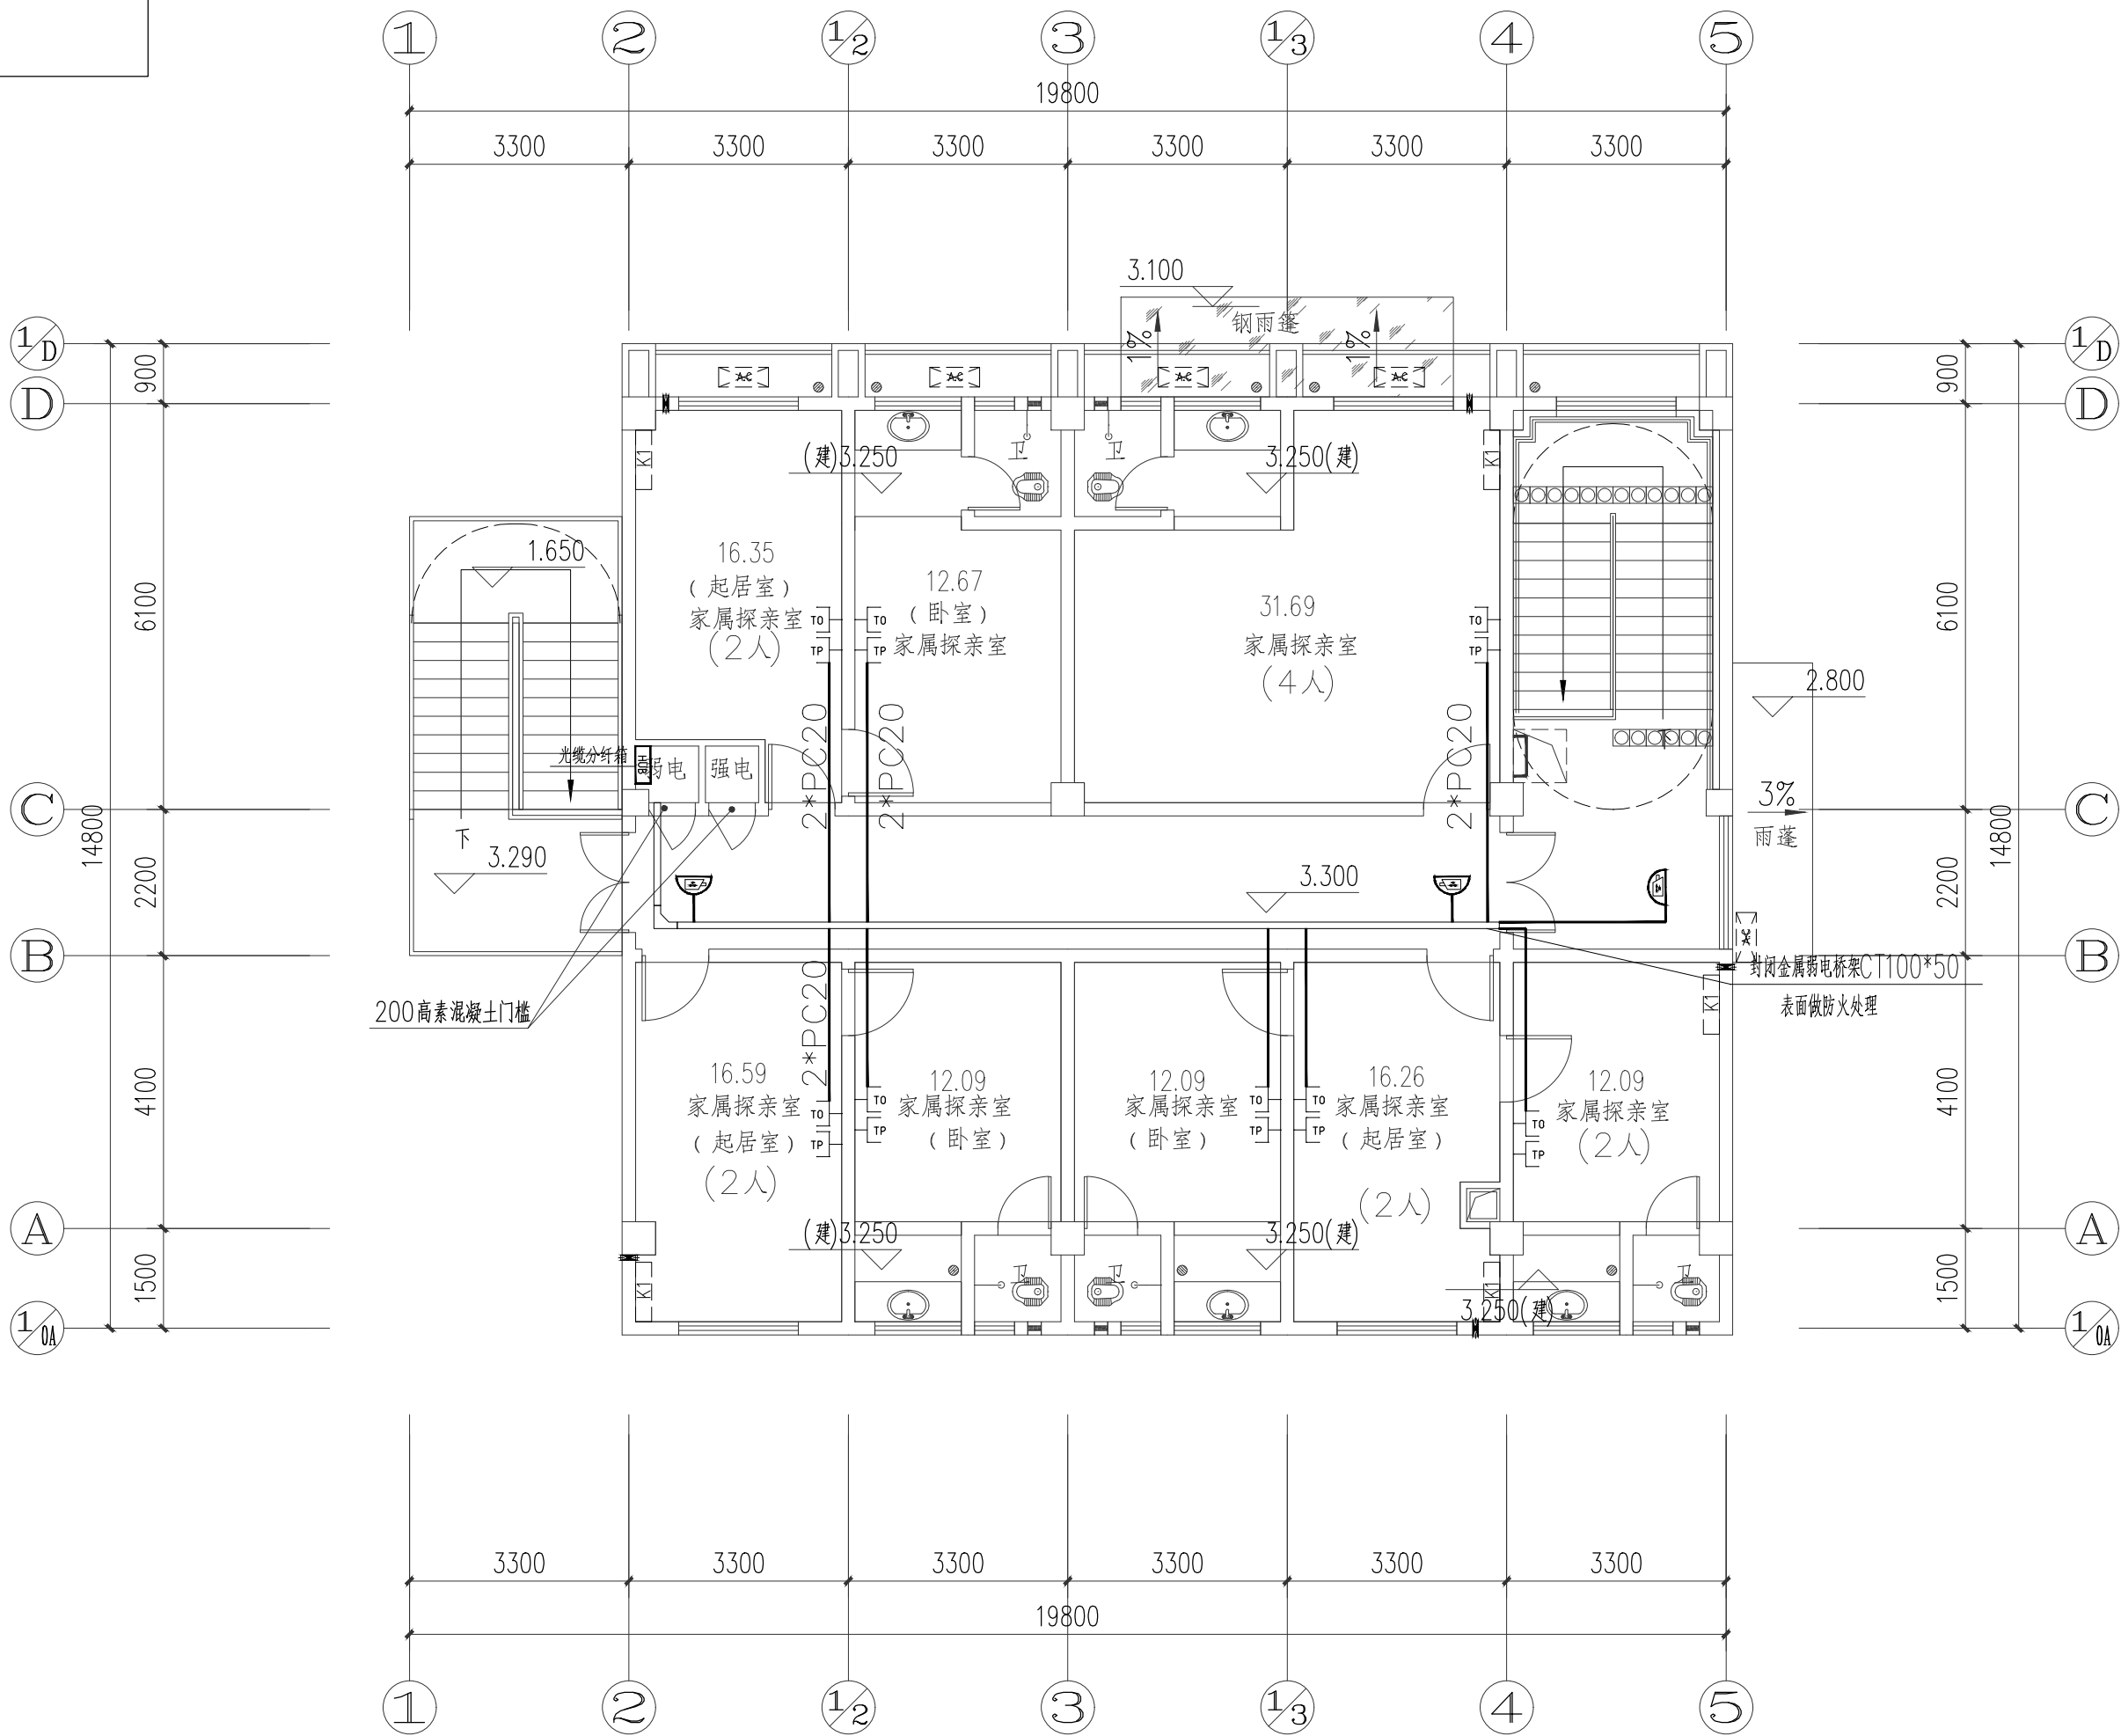

二层弱电平面图 1:100