


建 筑	结 构	电 气	通 讯
-----	-----	-----	-----

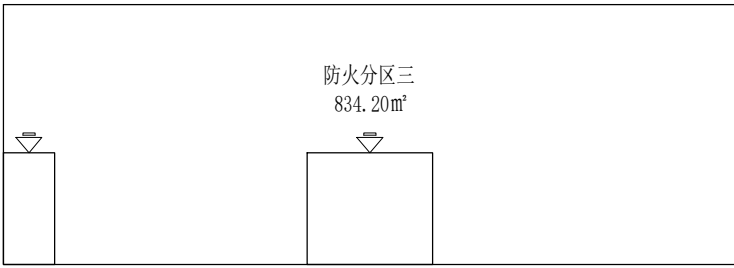


三层应急照明平面图1:100

本层建筑面积: 834.20
 本层人数: 95人
 计算疏散宽度: $100\text{人} / (1\text{m} / \text{百人}) = 1.00\text{m}$
 实际疏散宽度: 梯1 (1.50) + 梯2 (2.60) = 4.10m
 满足疏散要求

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		

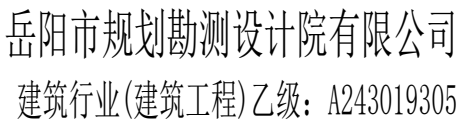

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	刘林丽	刘林丽
专业负责人	刘林丽	刘林丽
校 对 人	秦 军	秦军
设 计 人	赵胤锋	赵胤锋

档案号: 20250625

建设单位: 岳阳市消防救援支队

工程名称: 南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称: 执勤楼

图 名: 三层应急照明平面图

图 别: 施工图

日期: 2025.08

比例: 见图

图 号: DS-20

版本号: A

版本说明

版本	日期	审核	备注