

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜,须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签










建 筑 专

结构专

给排水专

电 气专

暖通专:

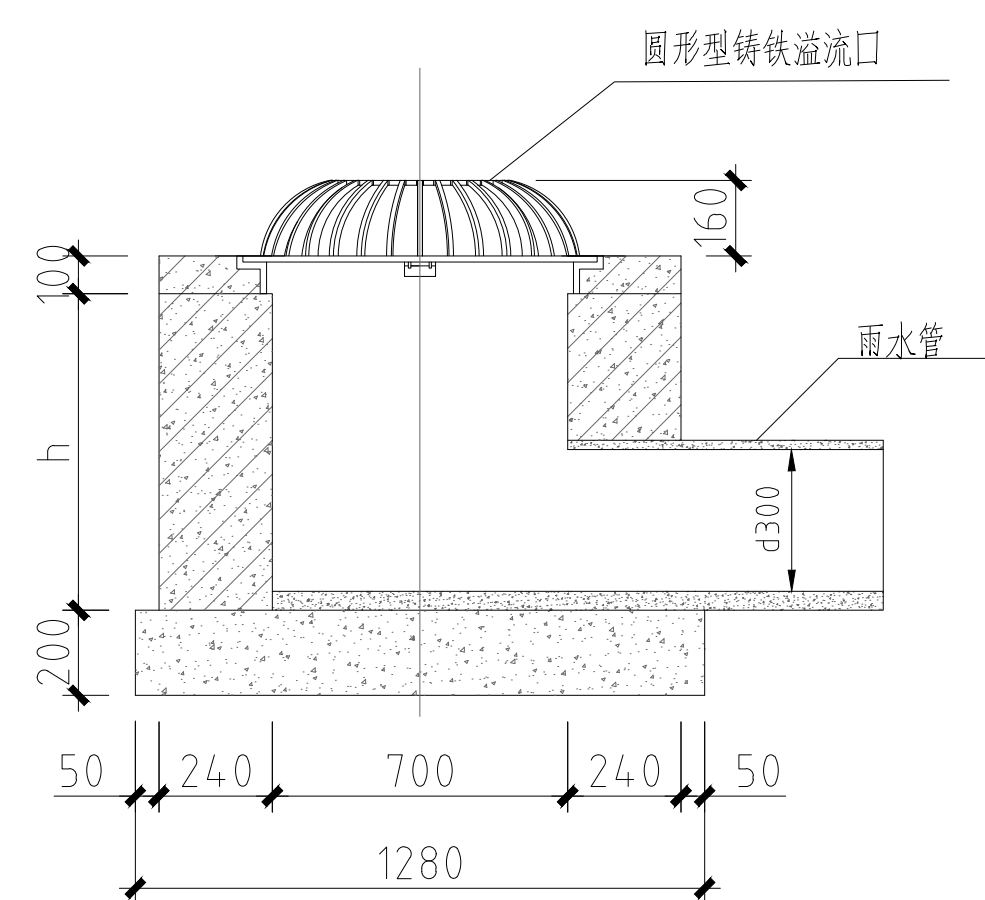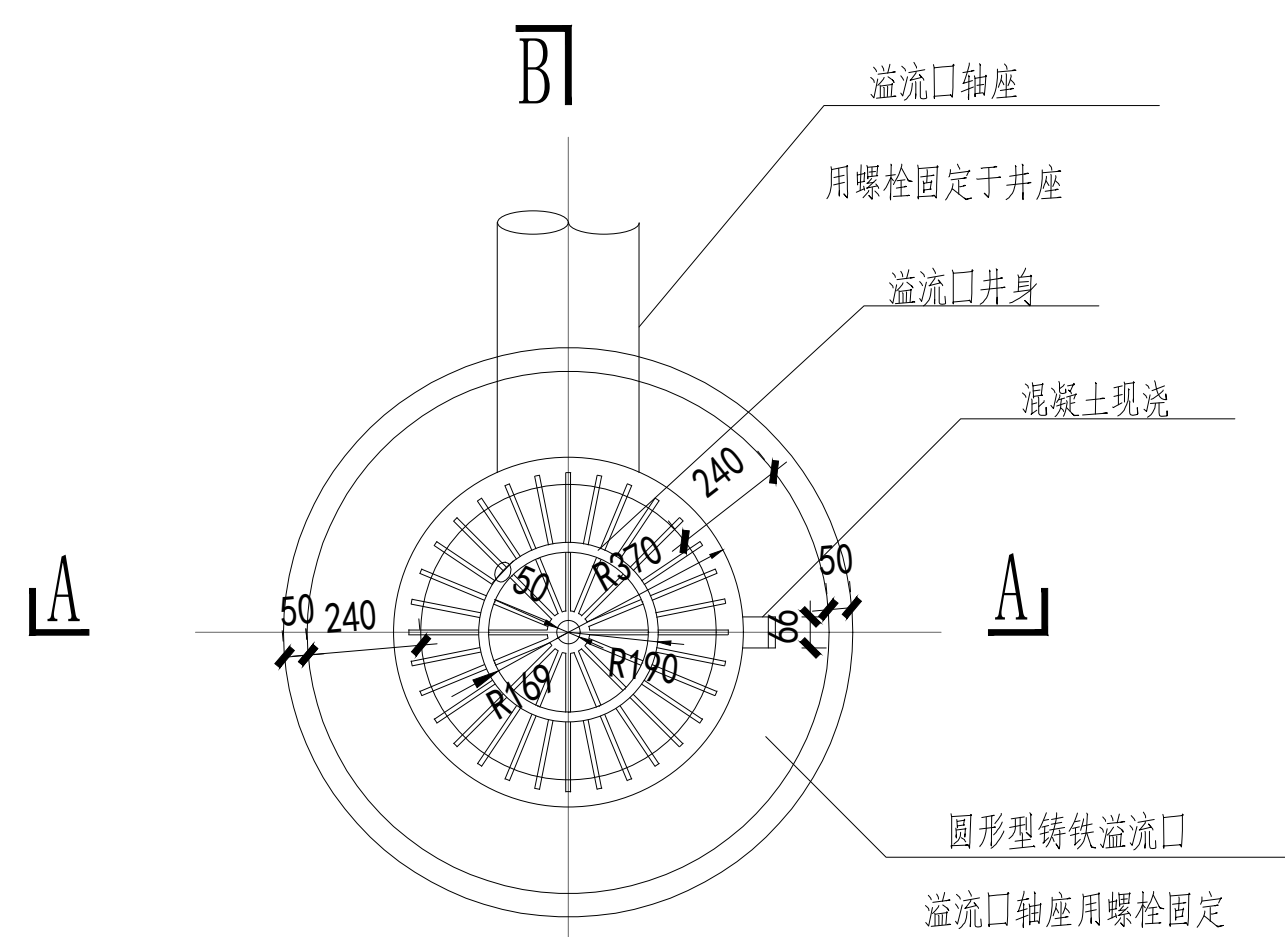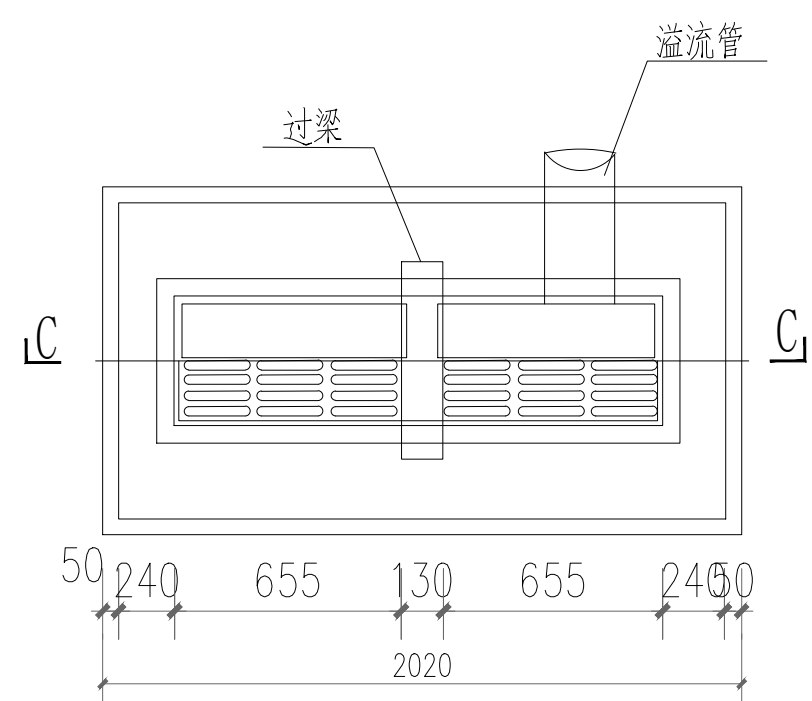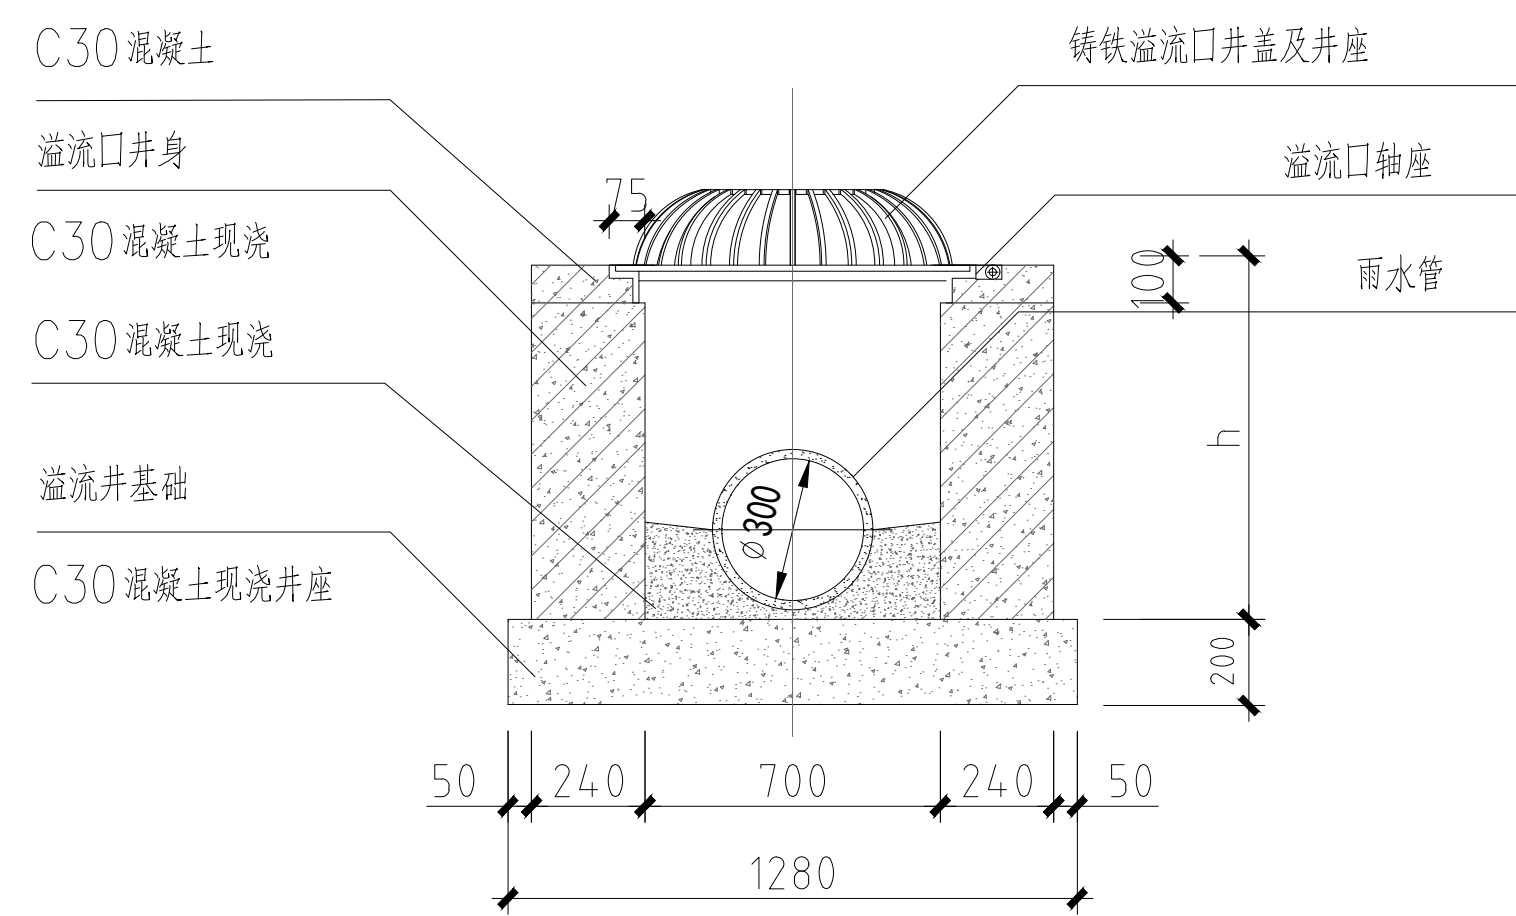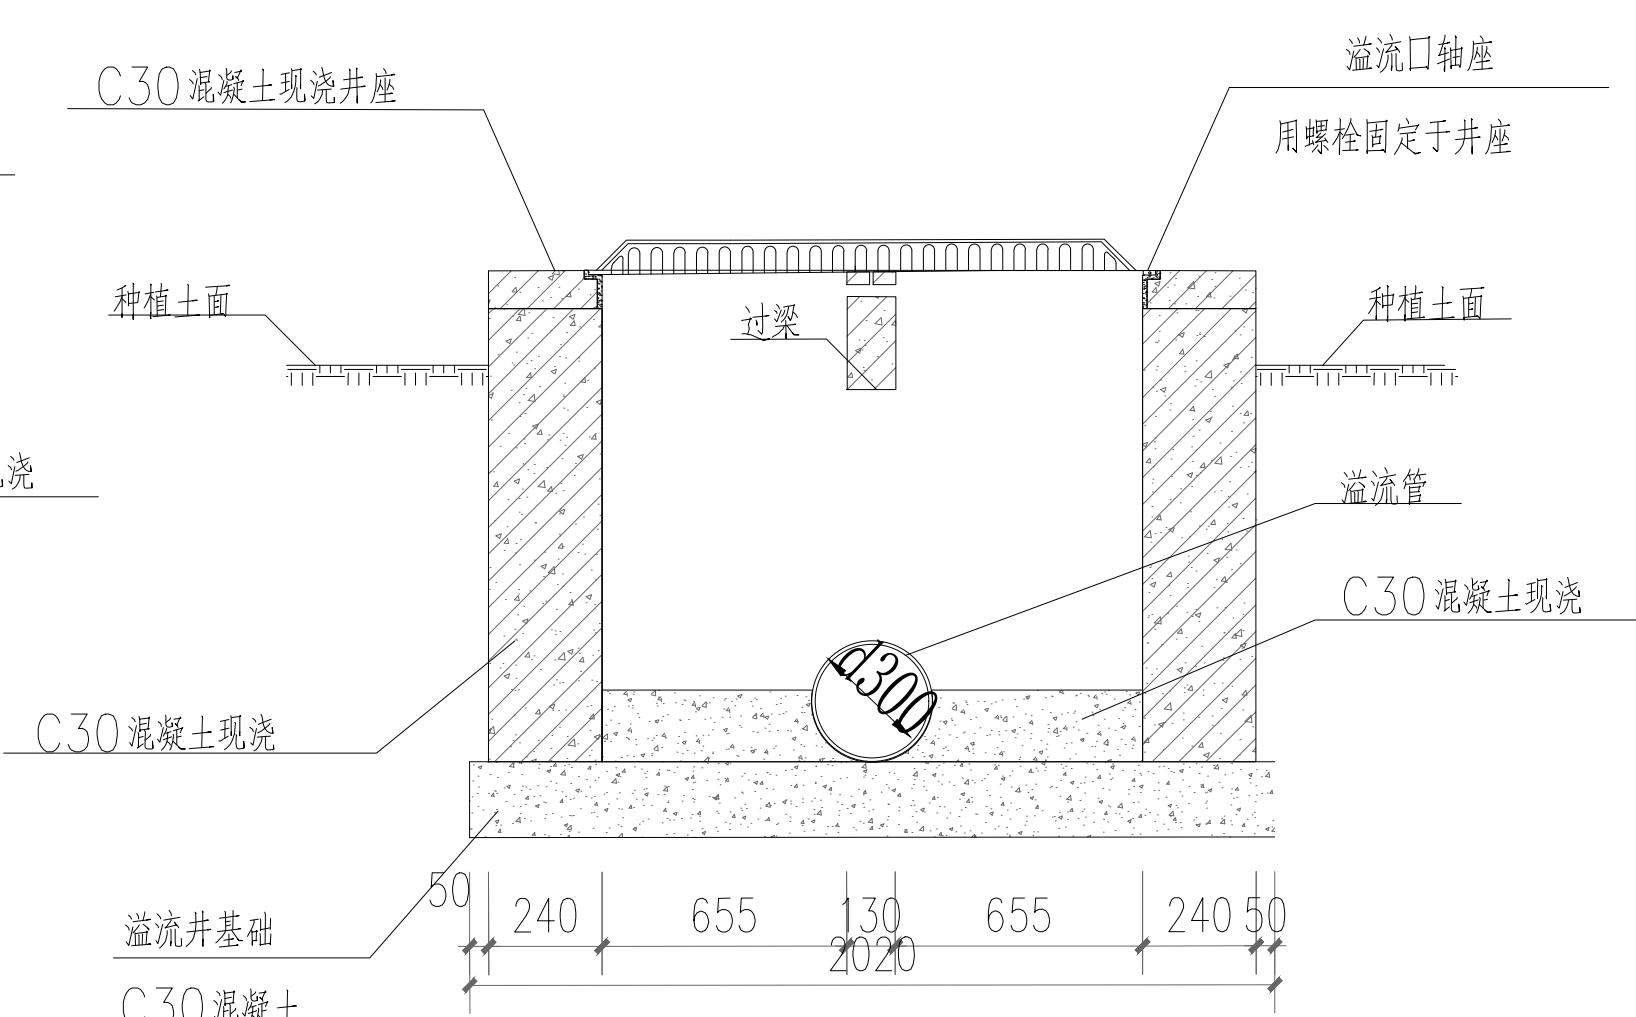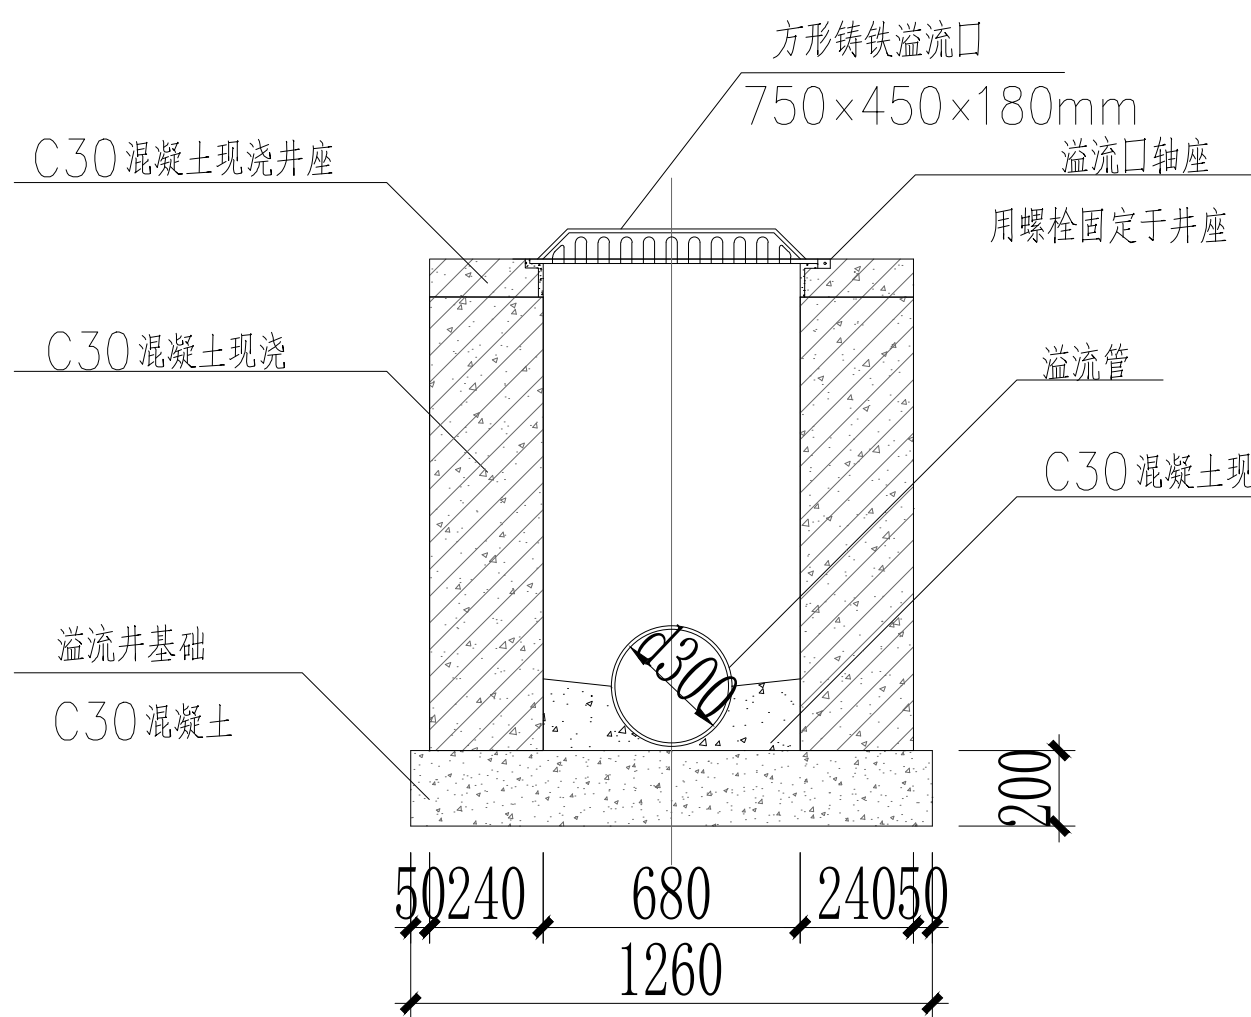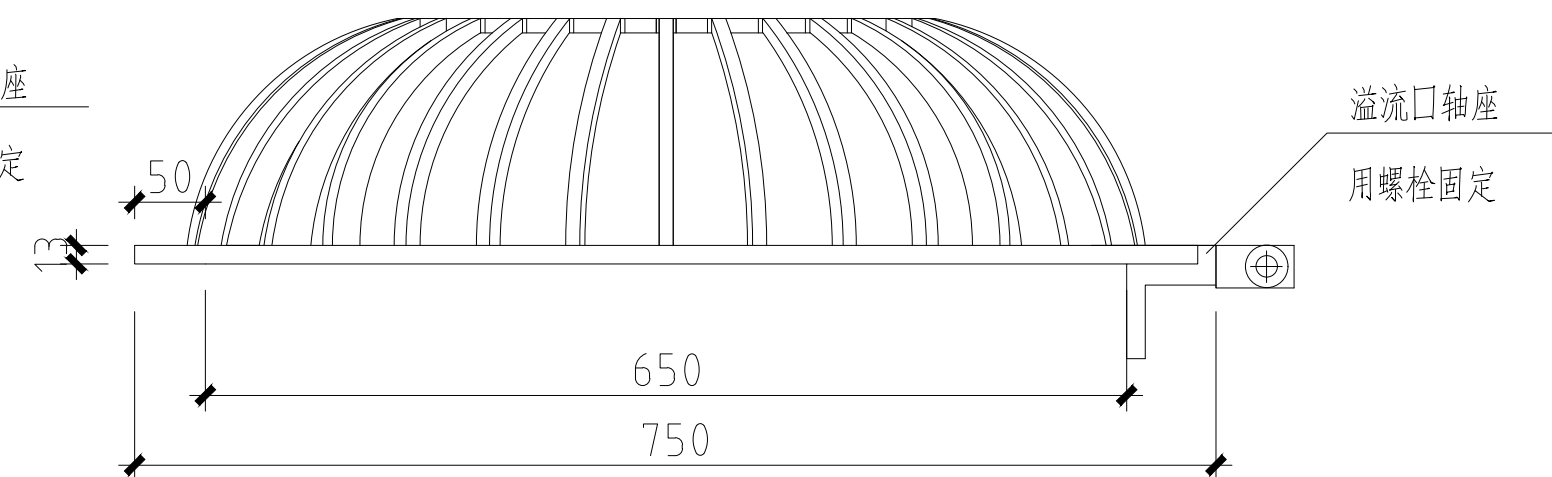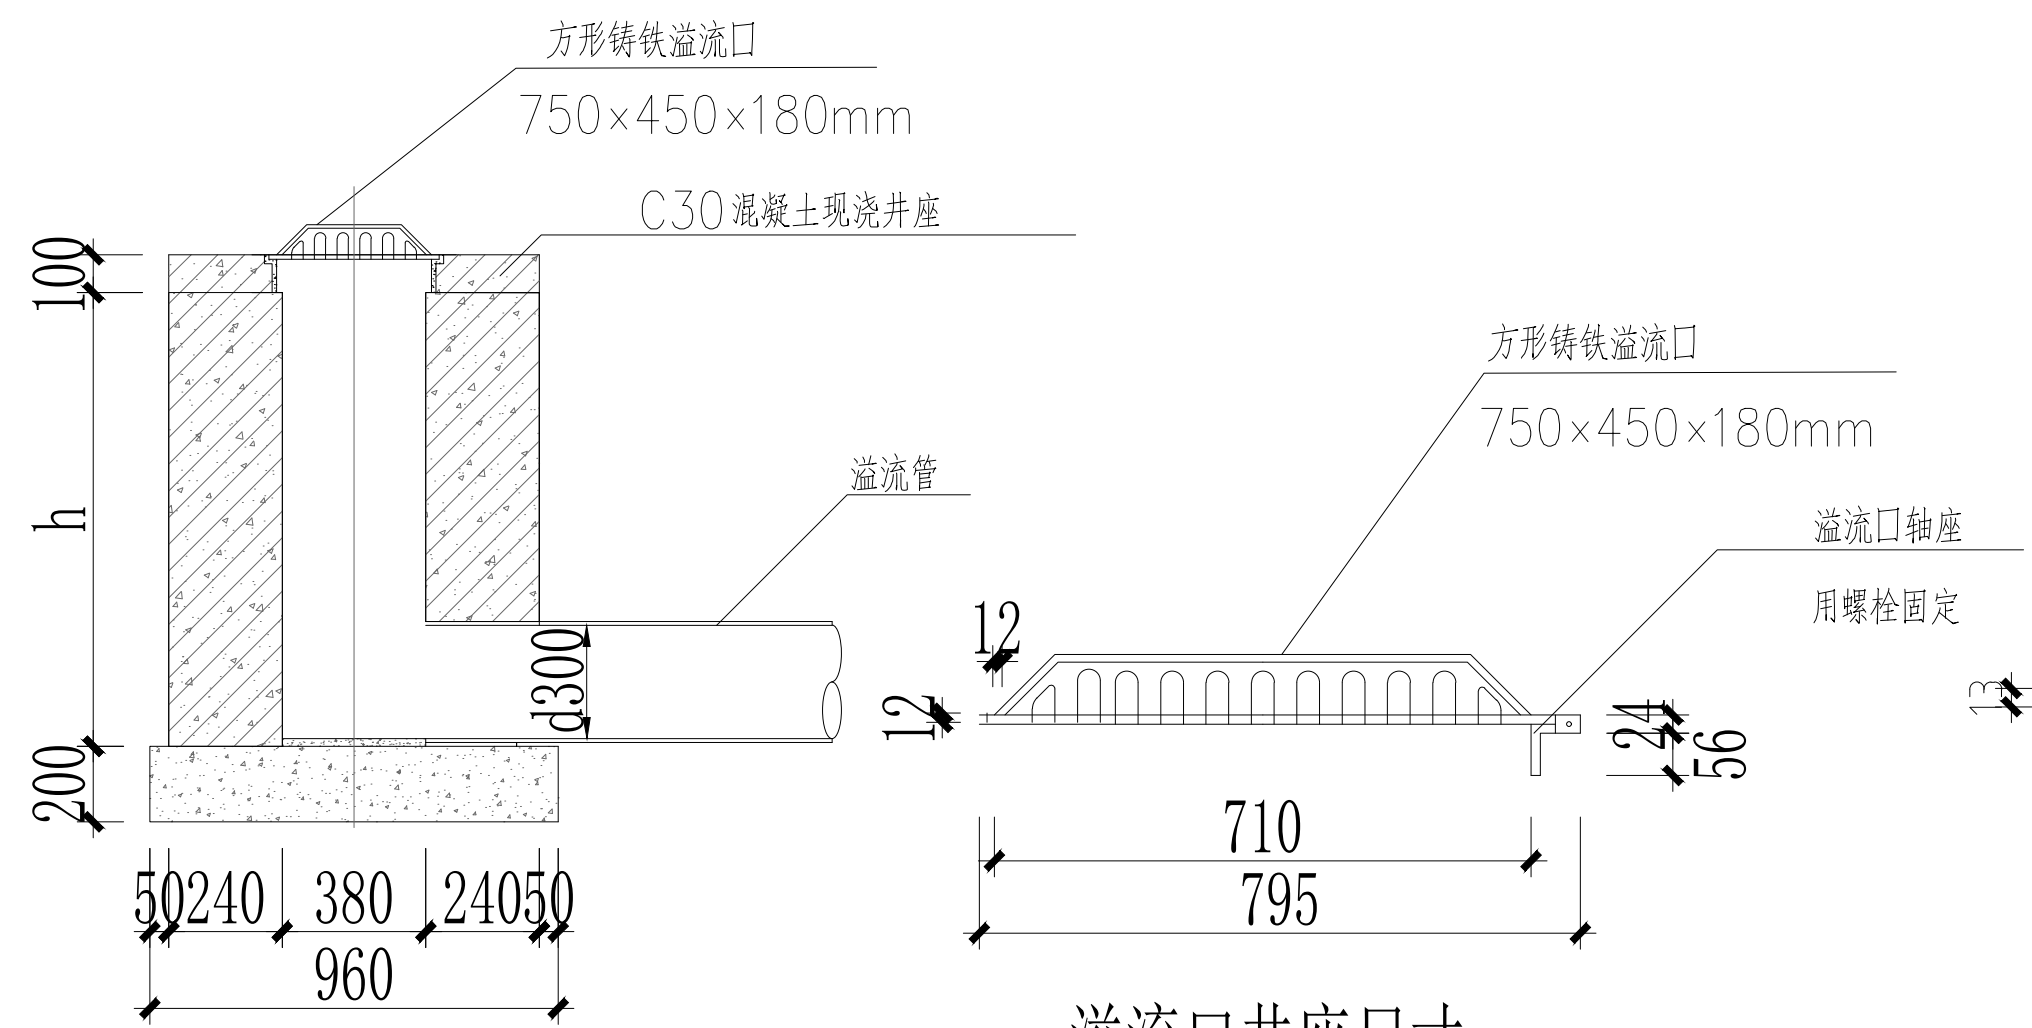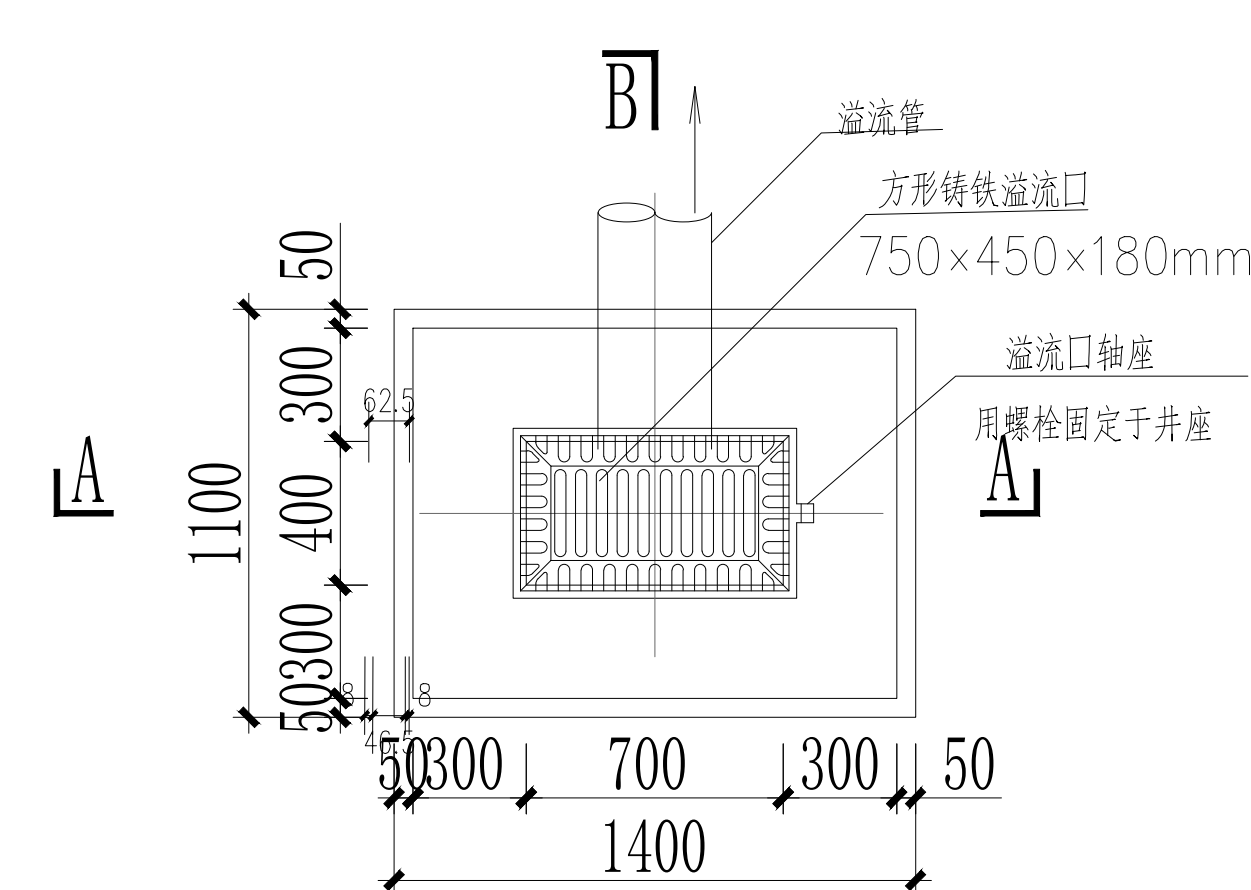

说明:

- 1、本图尺寸单位以毫米计。
- 2、本做法适用于下沉式生物滞留设施,溢流口最大过流能力为50L/s。
- 3、溢流口井深H值可根据设计需要的溢流水位标高进行调整。
- 4、铸铁溢流口为成品,采用铸铁材料,满足《铸铁检查井盖》CJ/T3012

标准要求,满足轻型井盖强度要求。



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

| | | |
|-------|-----|-----|
| 项目负责人 | 夏 洁 | 夏洁 |
| 审 定 人 | 吴 勇 | 吴勇 |
| 审 核 人 | 颜昌本 | 颜昌本 |
| 专业负责人 | 颜昌本 | 颜昌本 |
| 校 对 人 | 何 丁 | 何丁 |
| 设 计 人 | 李 力 | 李力 |

档案号: 20250625

建设单位: 岳阳市消防救援支队

工程名称: 南谿新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称:

圖名:

大样图三

图 别: 施工图

日期: 2025.08

比例: 见图

图号: HM-05

版本号:

版本说明

| 版本 | 日期 | 审核 | 备注 |
|----|----|----|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |