




2、本工程采用的管桩为端承摩擦型桩，插压桩以桩端进入持力层（粉质黏土层④）不小于5.0m。

基础平面布置图 1:100

说明: 1. 材料:
混凝土: 承台C30, 垫层 C20 混凝土。钢筋: 钢筋采用HRB400E (Φ), 箍筋采用HRB400 (Φ)。
2. 钢筋保护层厚度: 承台50。
3. 图中未注定位尺寸的桩居轴线中布置。
4. 桩顶标高为承台顶标高减承台厚度加 0.05m。
5. 基础相关说明详见结施-06。
6. 承台大样详见结施-07。

会 签

建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		

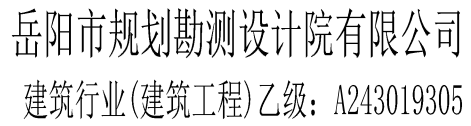

档案号: 20250625

建设单位: 岳阳市消防救援支队

工程名称: 南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称: 执勤楼

图 名:

基础平面布置图

图 别: 施工图

日期: 2025.06

比例: 见图

图 号: 结施—05

版本号: A

版本说明

版本	日期	审核	备注