

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签

建 筑 专 业		
结 构 专 业		
给 排 水 专 业		
电 气 专 业		
暖 通 专 业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	胡佳梦	胡佳梦
校 对 人	乔 铁	乔铁
设 计 人	胡佳梦	胡佳梦

建设单位:
岳阳市消防救援支队


工程名称:
南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称:
训练塔


图 名: 柱配筋图

档案号: 202506 日 期: 2025.06

图 别: 施工图 图 号: 结施—10

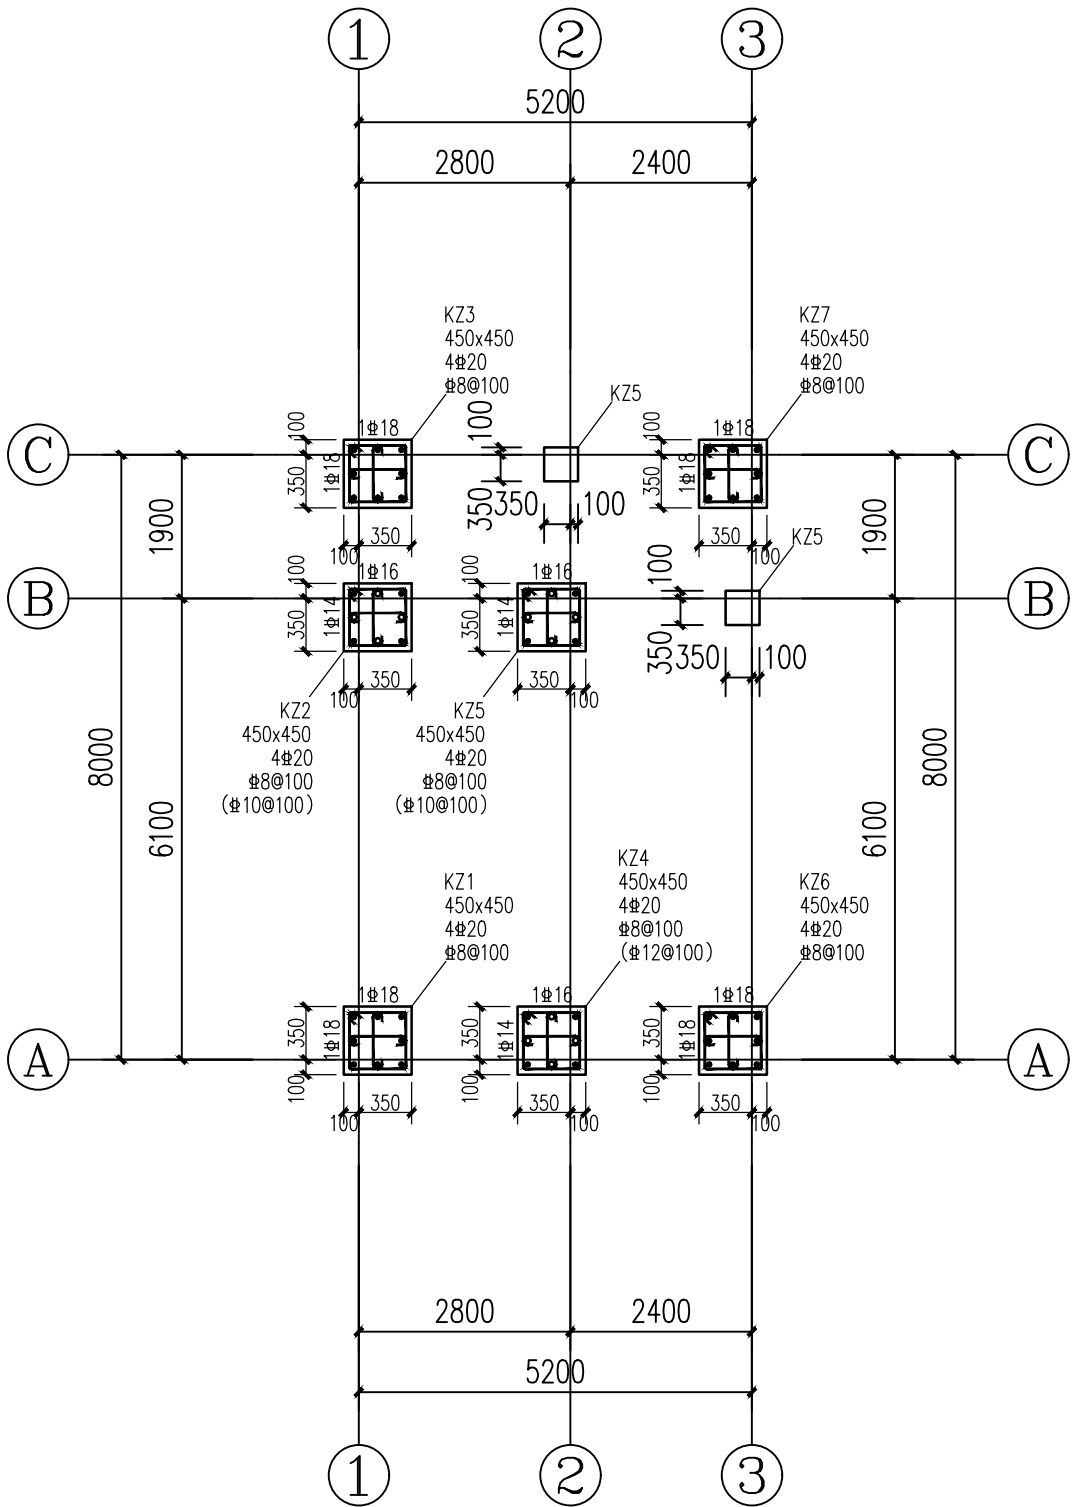

一层柱配筋图 1:100

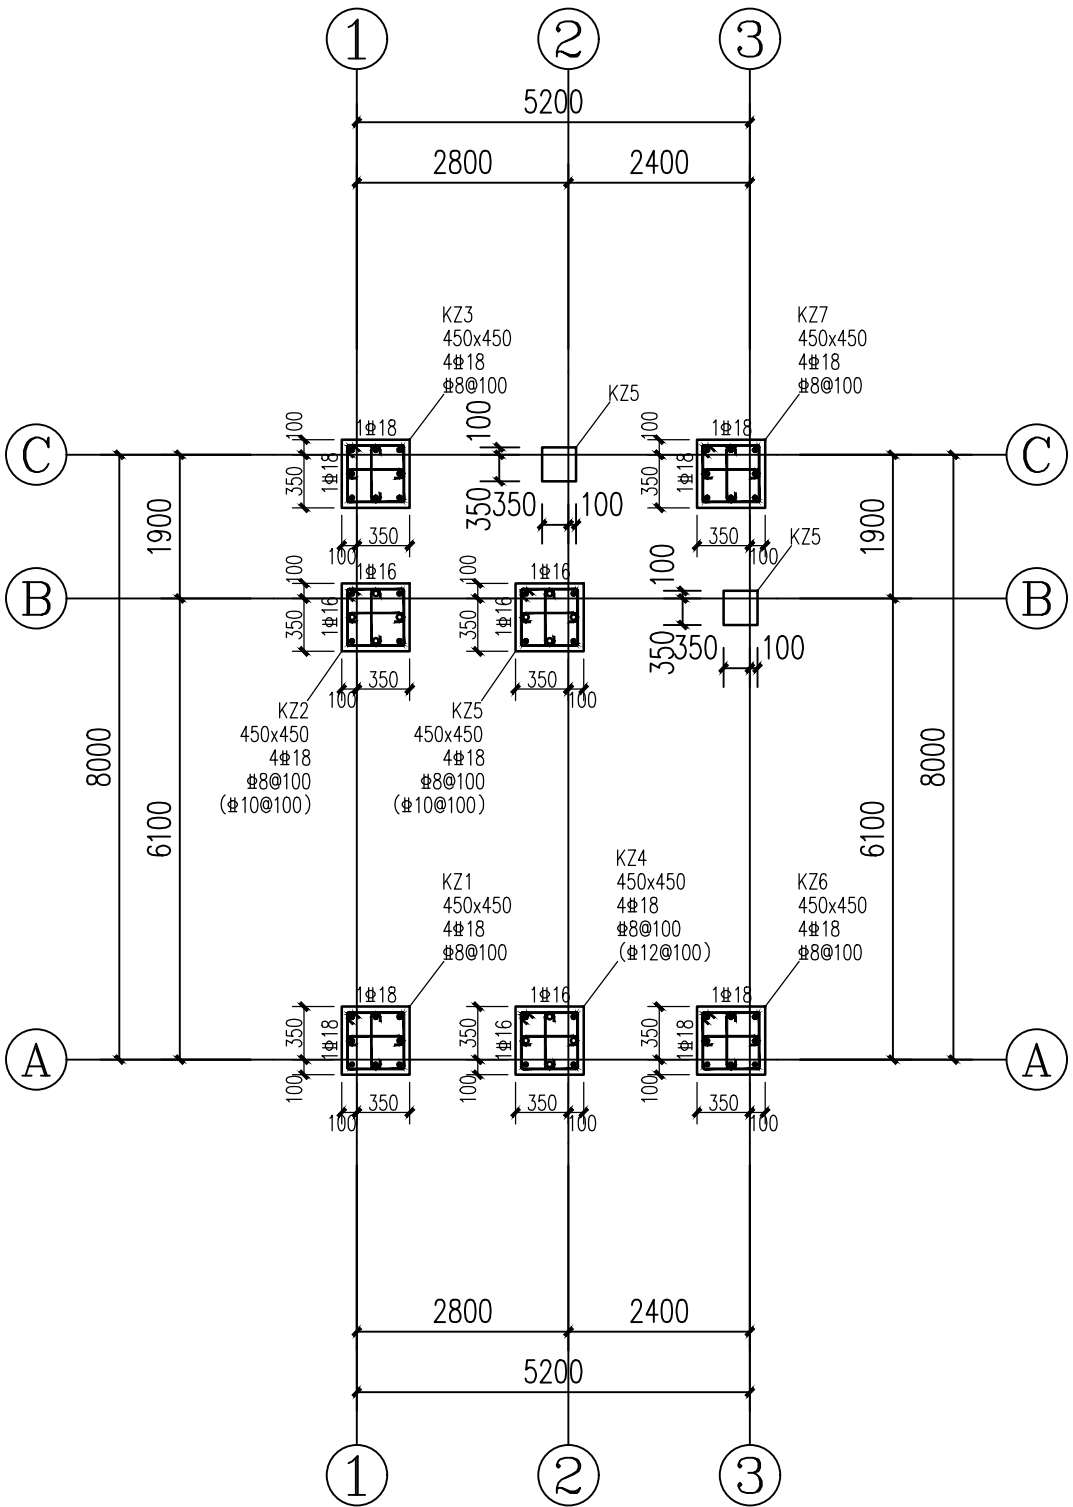

二层~屋面柱配筋图 1:100

- 与土壤、水接触面柱、墙侧边增加30素混凝土作为附加保护层。
 - 柱纵筋搭接范围内箍筋间距100。
 - 结构找坡屋面之柱高，应计算至结构找坡屋面实际柱顶标高，此标高见平面图。
 - 与本图标注相关钢筋构造详图参见国家建筑标准设计图集 22G101-1。
- 本层柱砼等级C30，钢筋采用HRB400(Ⅲ)。
- ±0.000以下范围内箍筋间距加密至@100。