


建筑	暖通		
结构	给排水		
电气	工艺		
暖通	工艺		

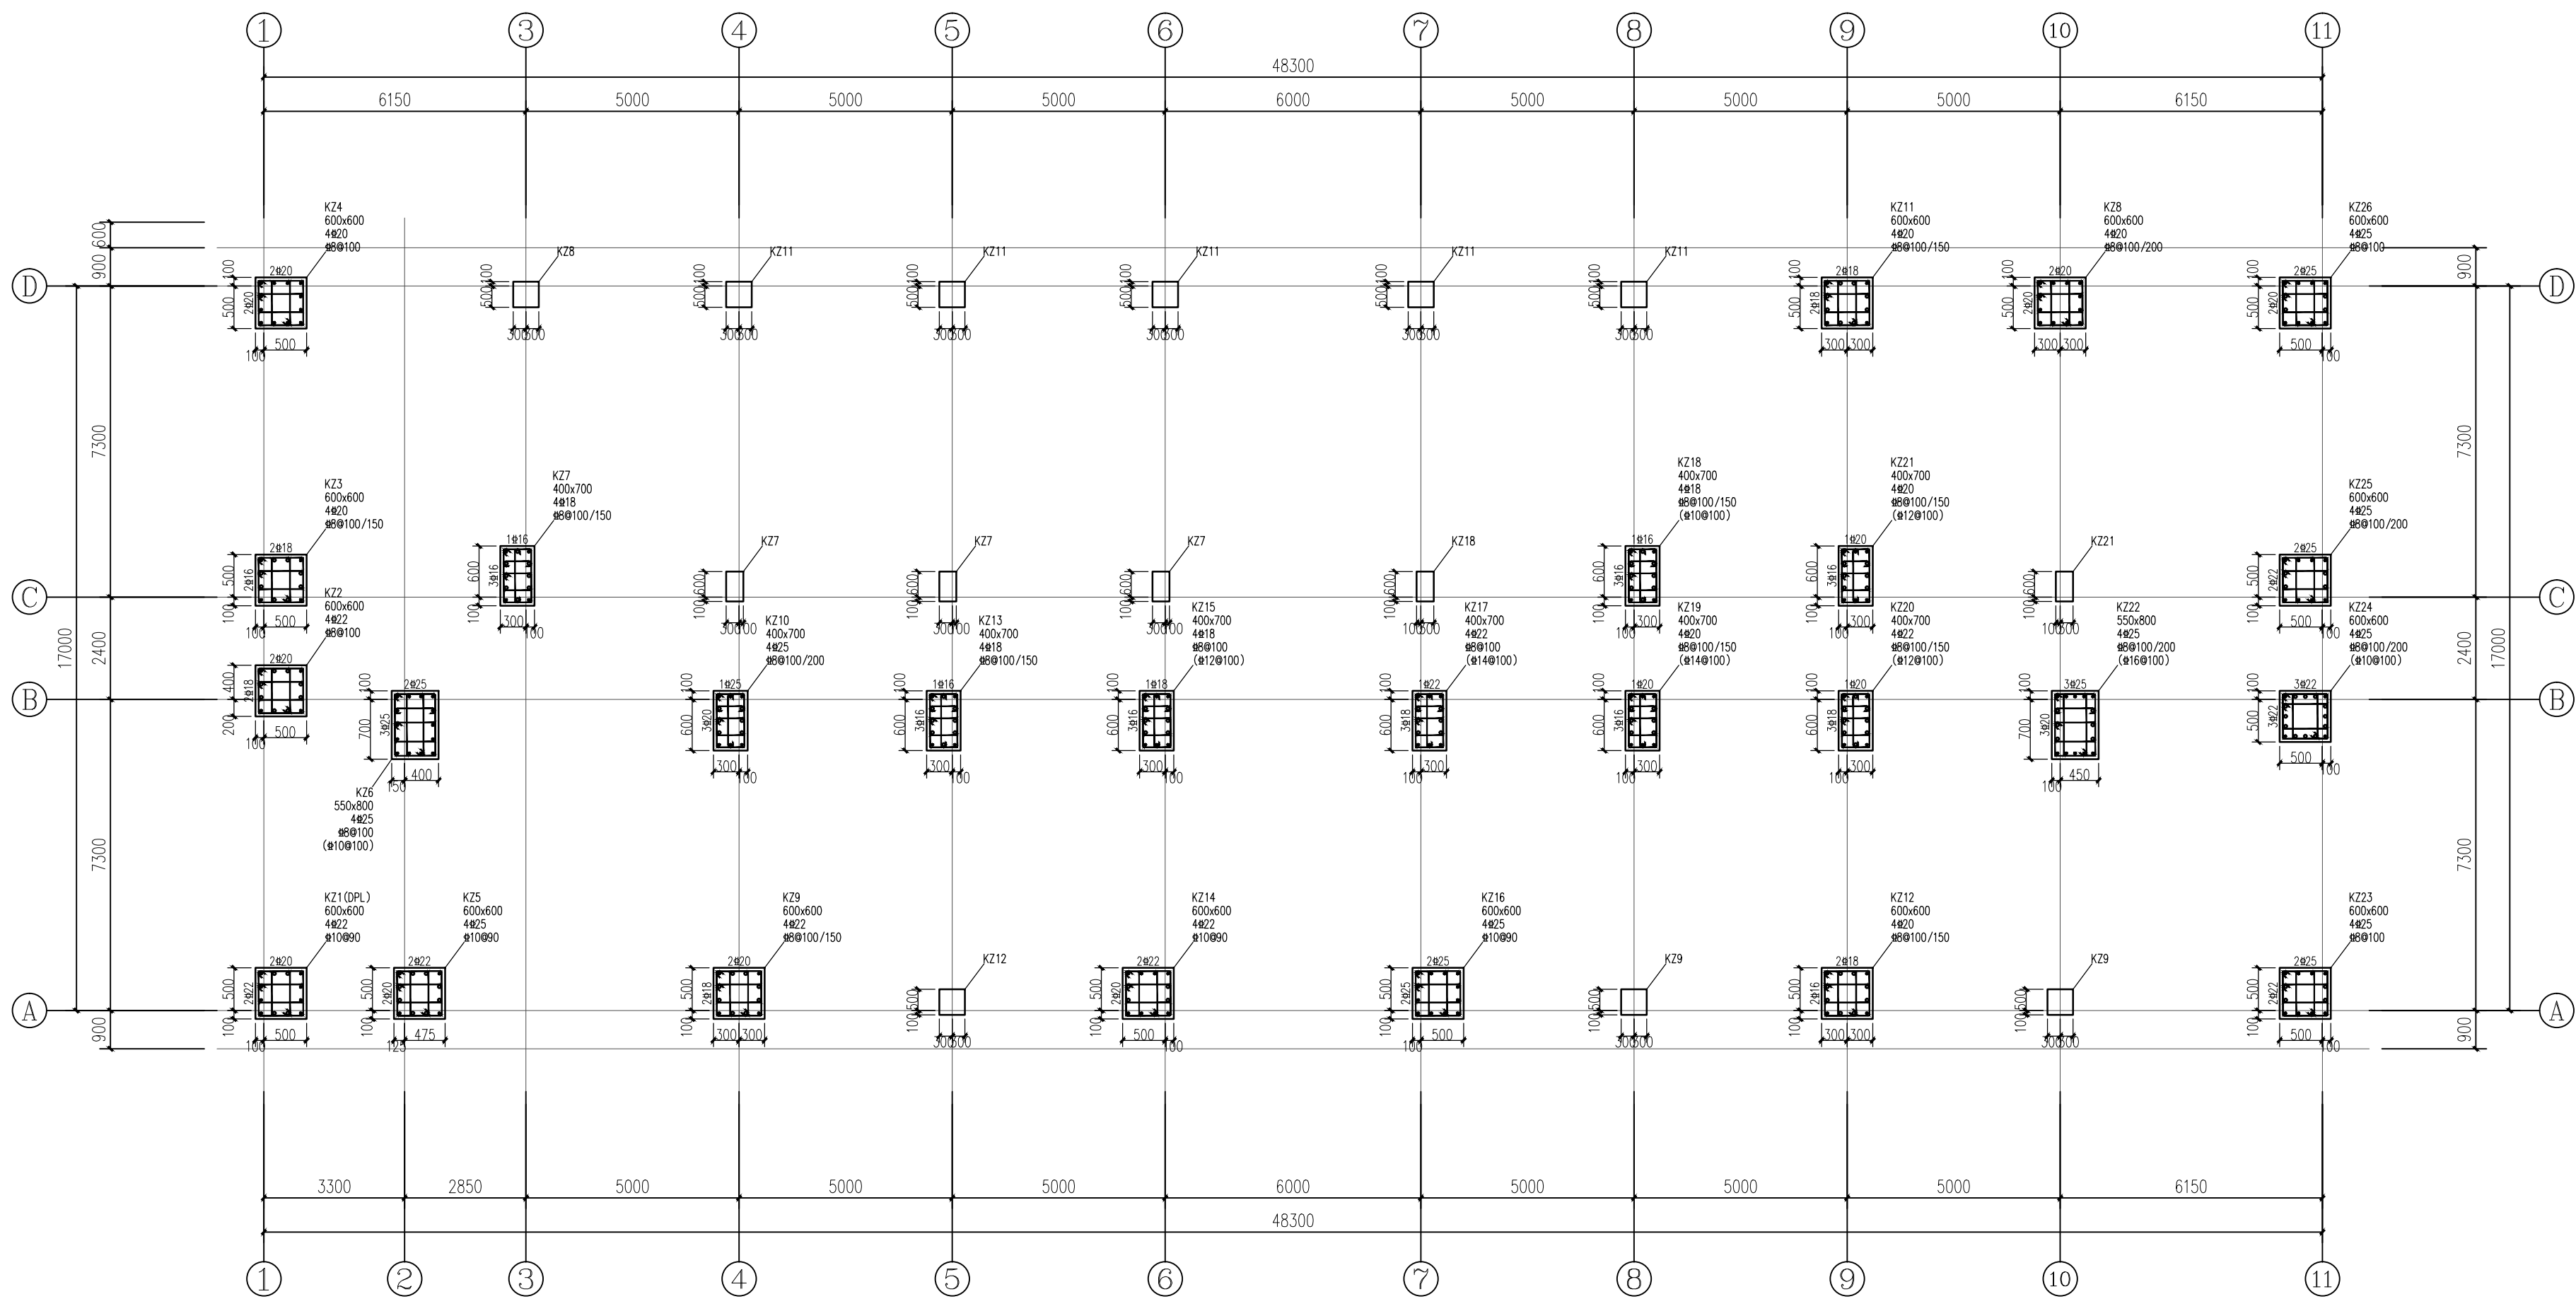

一层柱配筋图 1:100

- 柱纵筋搭接范围内箍筋间距100。
- 与本图标注相关钢筋构造详图参见国家建筑标准设计图集 22G101-1。
本层柱砼等级C30，钢筋采用HRB400E(Ⅲ)。
- ± 0.000 以下范围内箍筋间距加密至 ≤ 100 。

楼梯间顶	15.800				
屋面	12.500	3.300	C30	C30	C30
第3层	8.900	3.600	C30	C30	C30
第2层	5.300	3.600	C30	C30	C30
第1层	0.000	5.300	C30	C30	C30
基础顶	-0.400	5.700	C30	C30	C30
层号	标高(m)	层高(m)	柱砼强度	梁砼强度	板砼强度

结构层高

嵌固端位置：基础顶

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签	
建 筑专业	
结 构专业	
给排水专业	
电 气专业	
暖 通专业	



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审定人	吴 勇	吴勇
审核人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	胡佳梦	胡佳梦
校对人	乔 铁	乔铁
设计人	胡佳梦	胡佳梦

档案号: 20250625

建设单位: 岳阳市消防救援支队

工程名称: 南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称: 执勤楼

图 名: 一层柱配筋图

图 别: 施工图

日期: 2025.06

比例: 见图

图 号: 结施-11

版本号: A

版本说明

版本	日期	审核	