

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不谄事宜, 须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	曹明幸	曹明幸
专业负责人	胡佳梦	胡佳梦
校 对 人	乔 铁	乔铁
设 计 人	胡佳梦	胡佳梦

档案号: 20250625

建设单位:
岳阳市消防救援支队

工程名称:
南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称:
执勤楼

图 名:
二层板配筋图

图 别: 施工图

日 期: 2025.06


比 例: 见图

图 号: 结施-10

版本号: A

版本说明


版本	日期	审核	备注

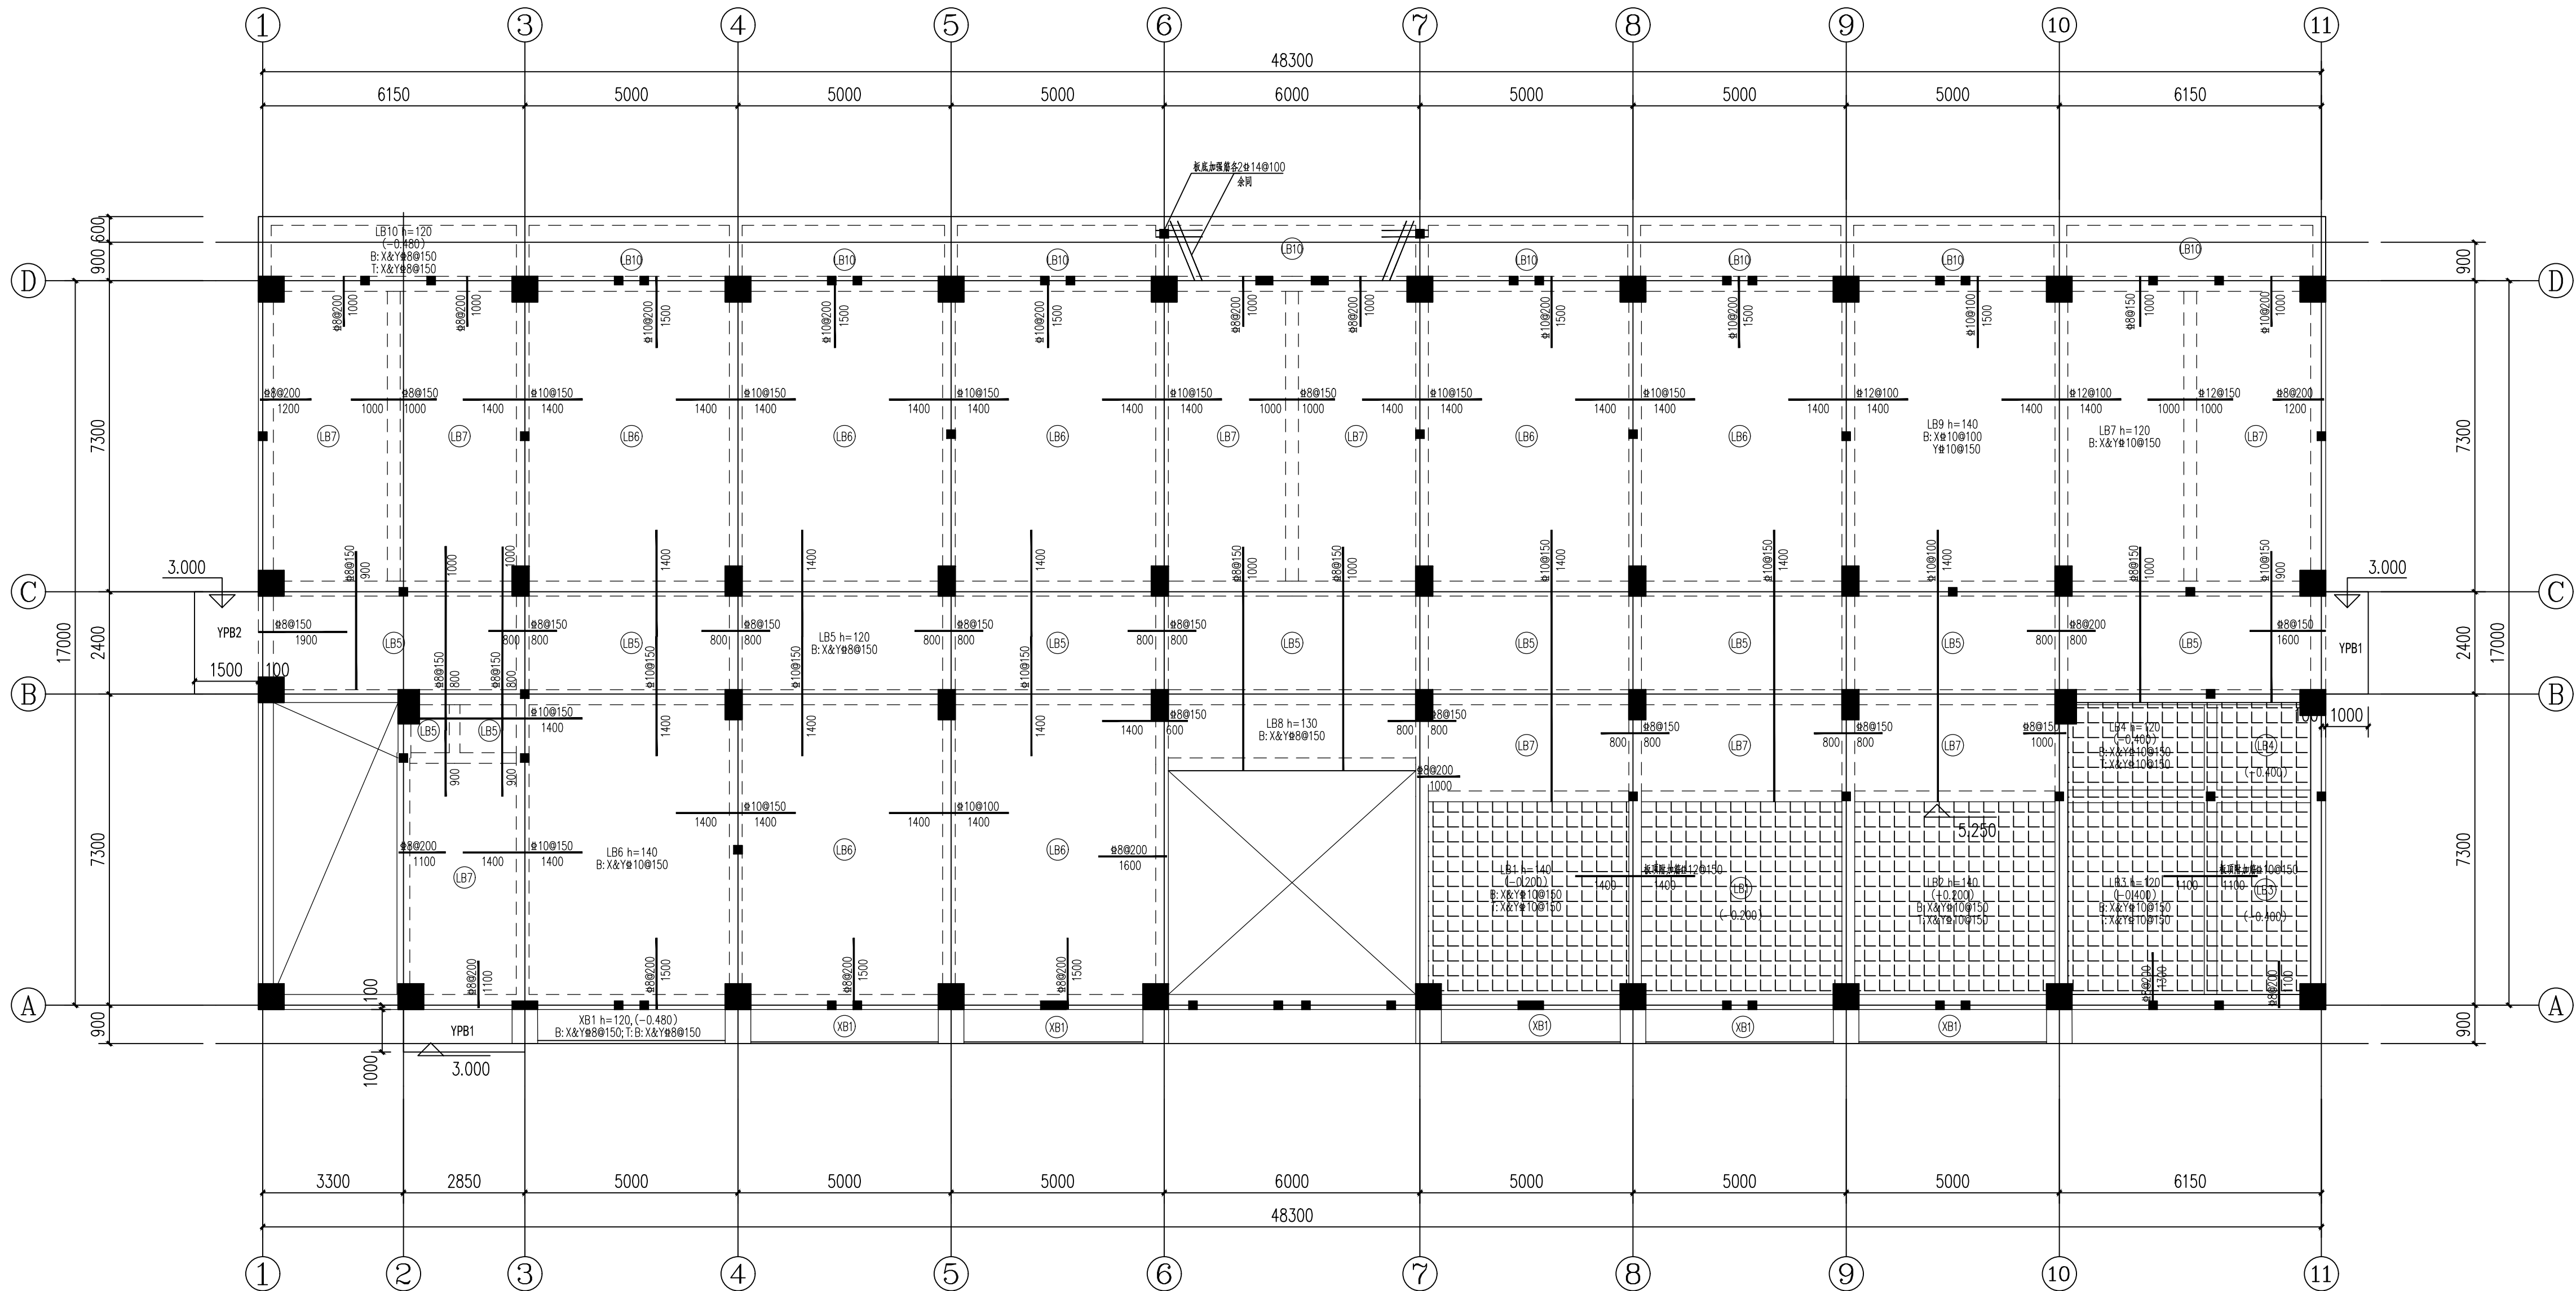

二层板配筋图 1:100

板 说 明:

- 1、本层混凝土等级C30, 结构布置图以图中标高、板厚为准。
- 2、图中钢筋原位标注带附加字样时, 表示为在贯通筋上附加设置钢筋, 板面筋不应在支座处断开, 底、面筋均应贯通布置, 搭接长度应满足受拉要求。
- 3、与本图标注相关钢筋构造详图参见 22G101-1, 未注明的分布筋为 $\Phi 8@200$, 当双向轴网正交布置时, 图面从左至右为X向, 从下至上为Y向
- 4、板支座上部非贯通纵筋线下方注写的长度值, 表示自梁边线向跨内的伸出长度, 板支座两侧钢筋长度相等时, 采用简化标注方式, 仅标注其中一侧的长度
- 5、卫生间降板回填处采用轻质泡沫陶粒填充, 容重 $\leq 5\text{kN}/\text{立方}$ 。

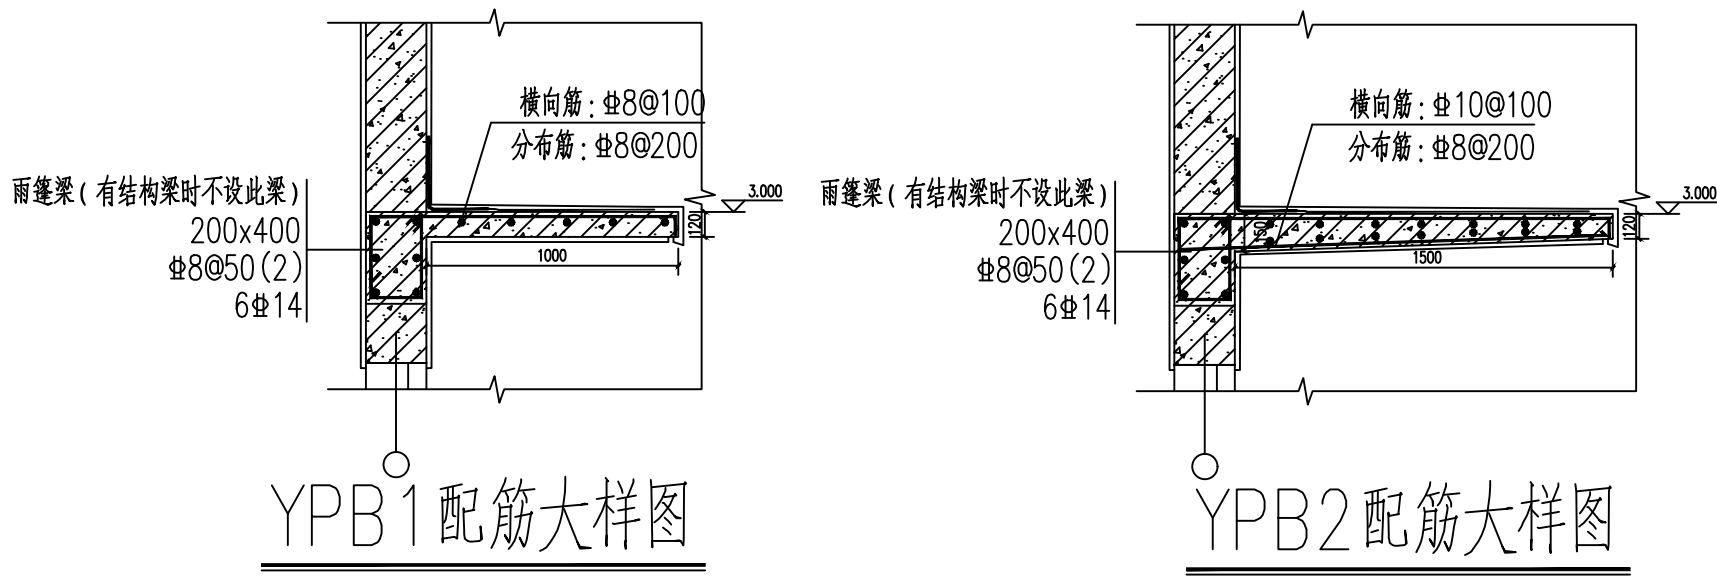

楼梯间顶	15.800				
屋面	12.500	3.300	C30	C30	C30
第3层	8.900	3.600	C30	C30	C30
第2层	5.300	3.600	C30	C30	C30
第1层	0.000	5.300	C30	C30	C30
基础顶	-0.400	5.700	C30	C30	C30
层号	标高(m)	层高(m)	柱砼强度	梁砼强度	板砼强度

结 构 层 高

嵌固端位置: 基础顶