

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级：A243019305

项目负责人	蒋宏昊	蒋宏昊
审 定 人	吴 勇	吴 勇
审 核 人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	胡佳梦	胡佳梦
校 对 人	乔 铁	乔 铁
设 计 人	胡佳梦	胡佳梦

档案号： 20250625

建设单位：
岳阳市消防救援支队

工程名称：
南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称：
值班室

图 名：
柱配筋图

图 别：初步设计

日 期：2025.06


比 例：见图

图 号：结施—08

版本号：

版本说明

版本	日期	审核	备注

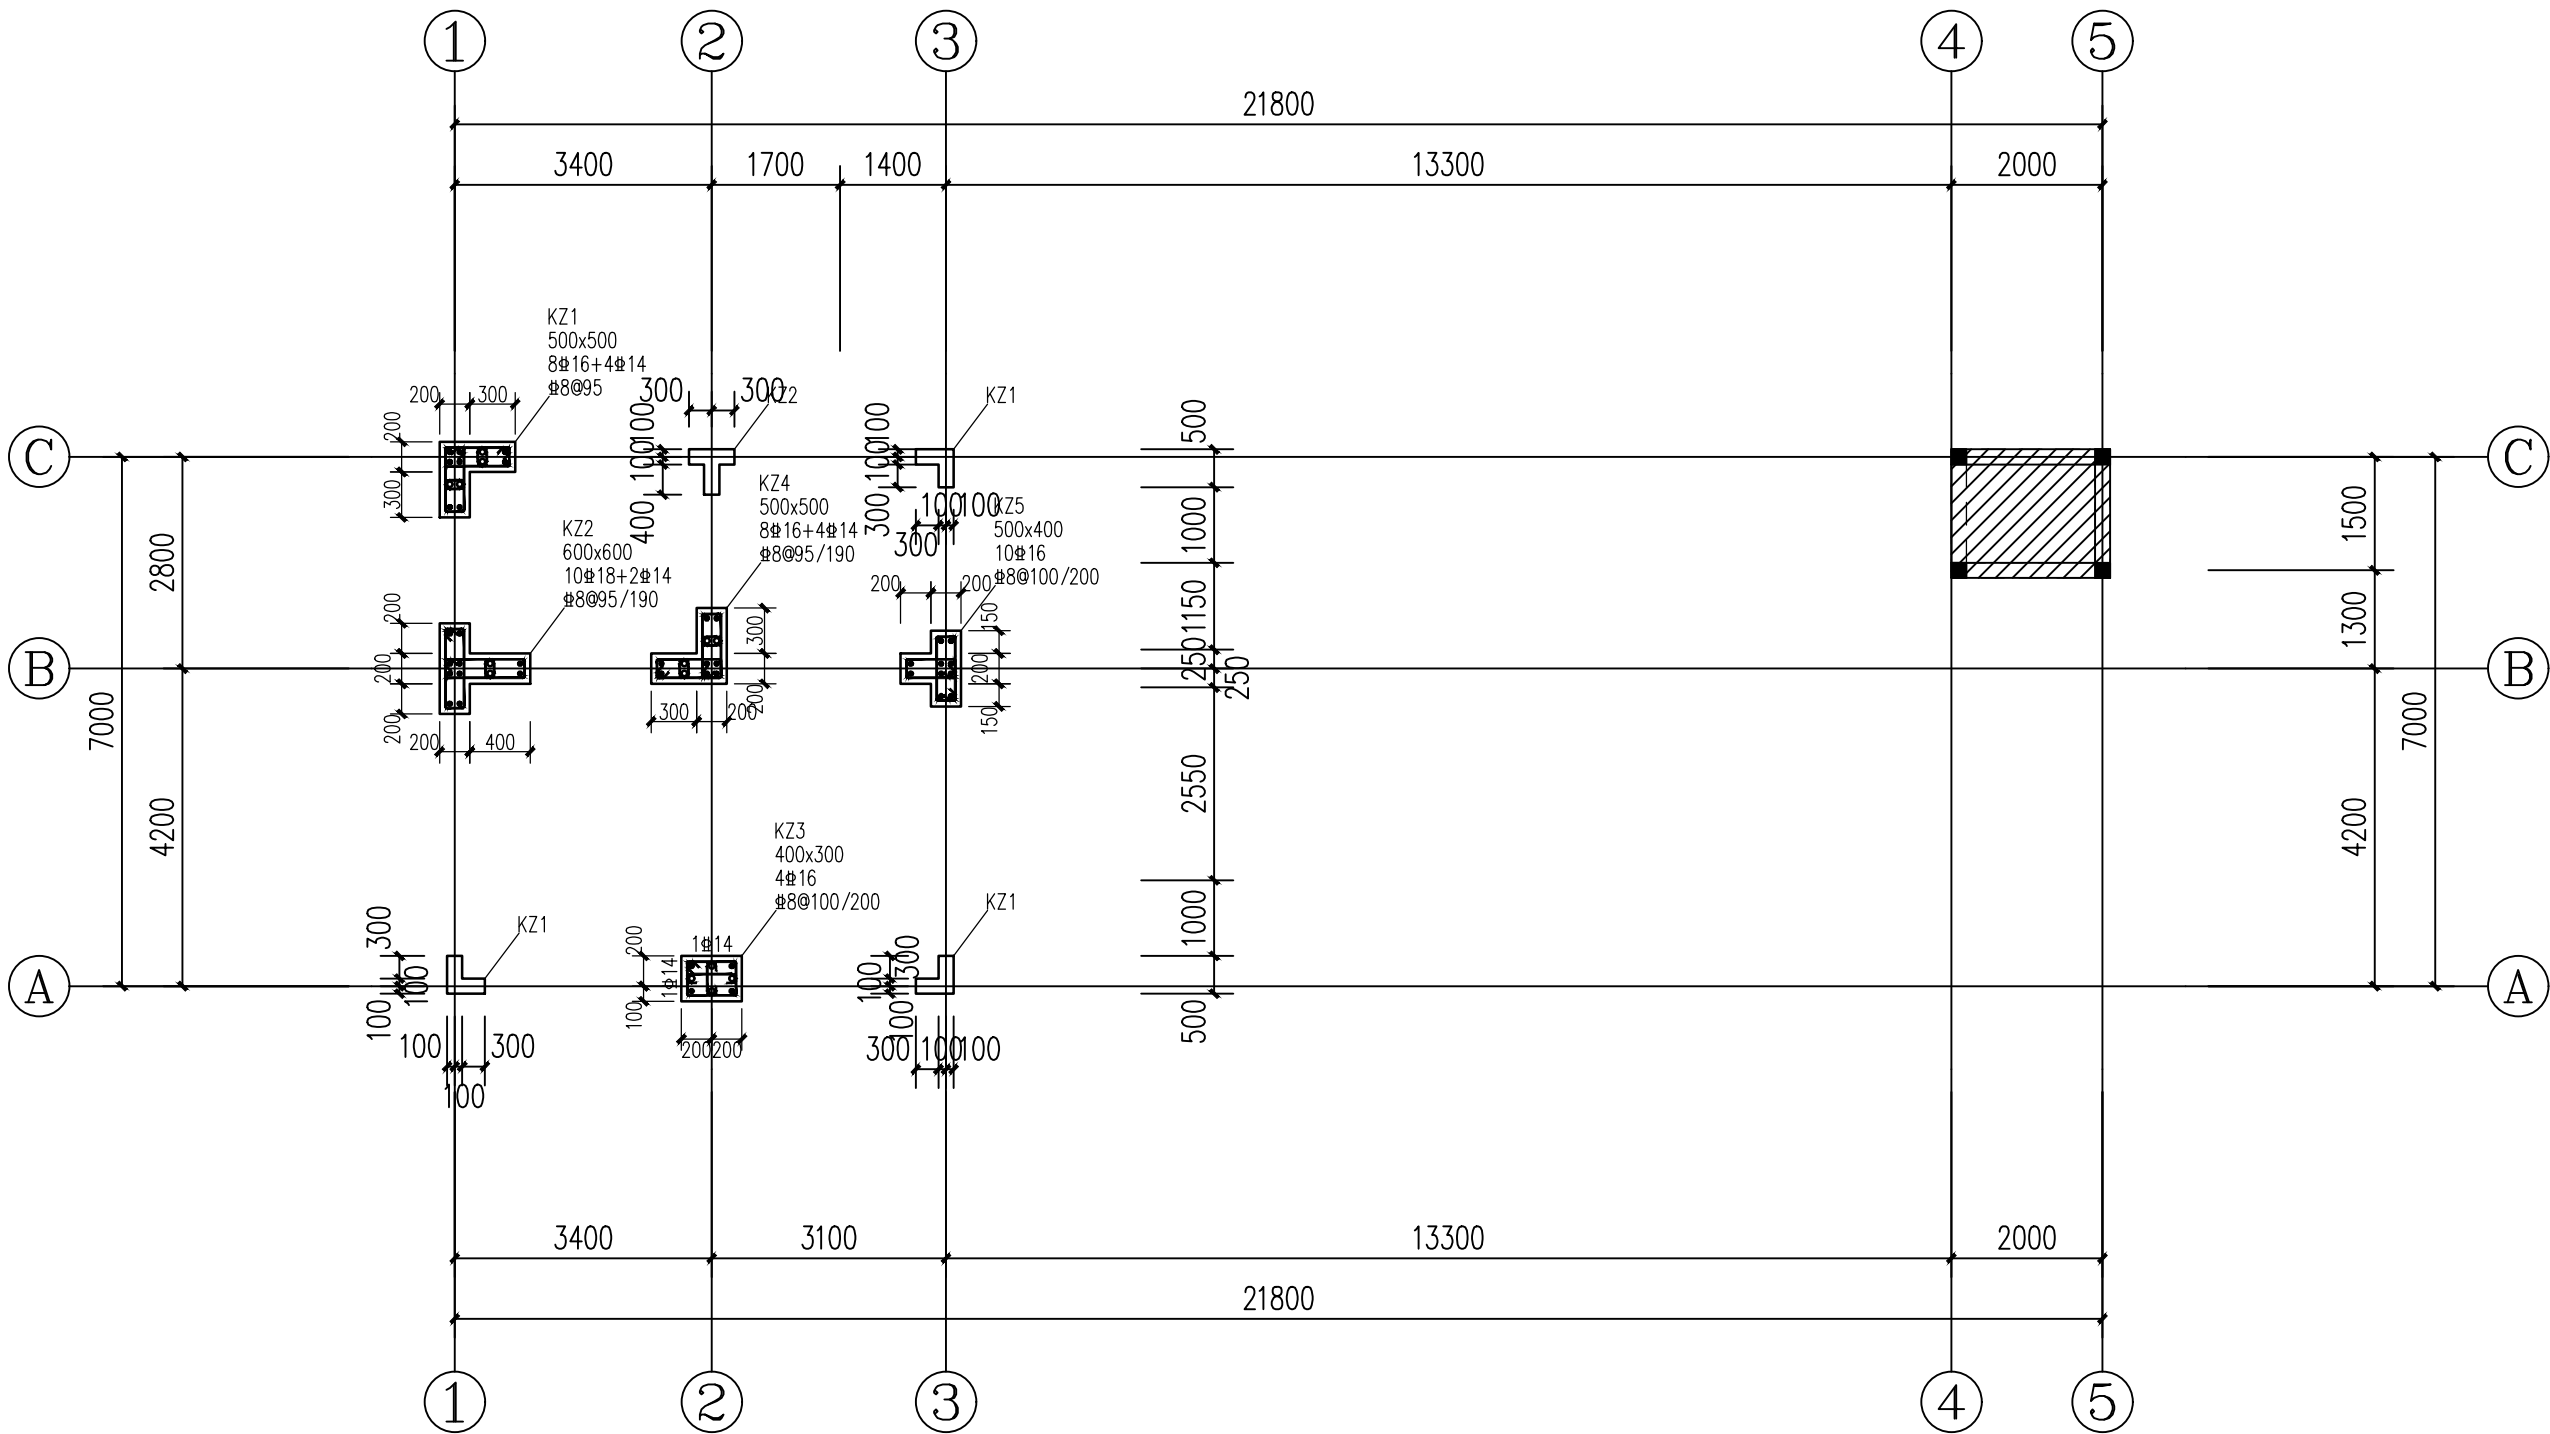

柱配筋图 1:100

- 与土壤、水接触面柱，墙侧边增加30素混凝土作为附加保护层。
- 柱纵筋搭接范围内箍筋间距100。
- 结构找坡屋面之柱高，应计算至结构找坡屋面实际柱顶标高，此标高见平面图。
- 与本图标注相关钢筋构造详图参见国家建筑标准设计图集 22G101—1 。
本层柱砼等级C30，钢筋采用HRB400(Ⅲ)。
- ±0.000以下范围内箍筋间距加密至@100。