

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级：A243019305

项目负责人	蒋宏昊	蒋宏昊
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	胡佳梦	胡佳梦
校 对 人	乔 铁	乔铁
设 计 人	胡佳梦	胡佳梦

档案号： 20250625

建设单位：
岳阳市消防救援支队

工程名称：
南湖新区八仙台消防救援站建设项目


子项名称：
值班室

图 名：
屋面板配筋图

图 别：初步设计
日 期：2025.06
比 例：见图
图 号：结施—07

版本号：
版本说明

版本	日期	审核	备注

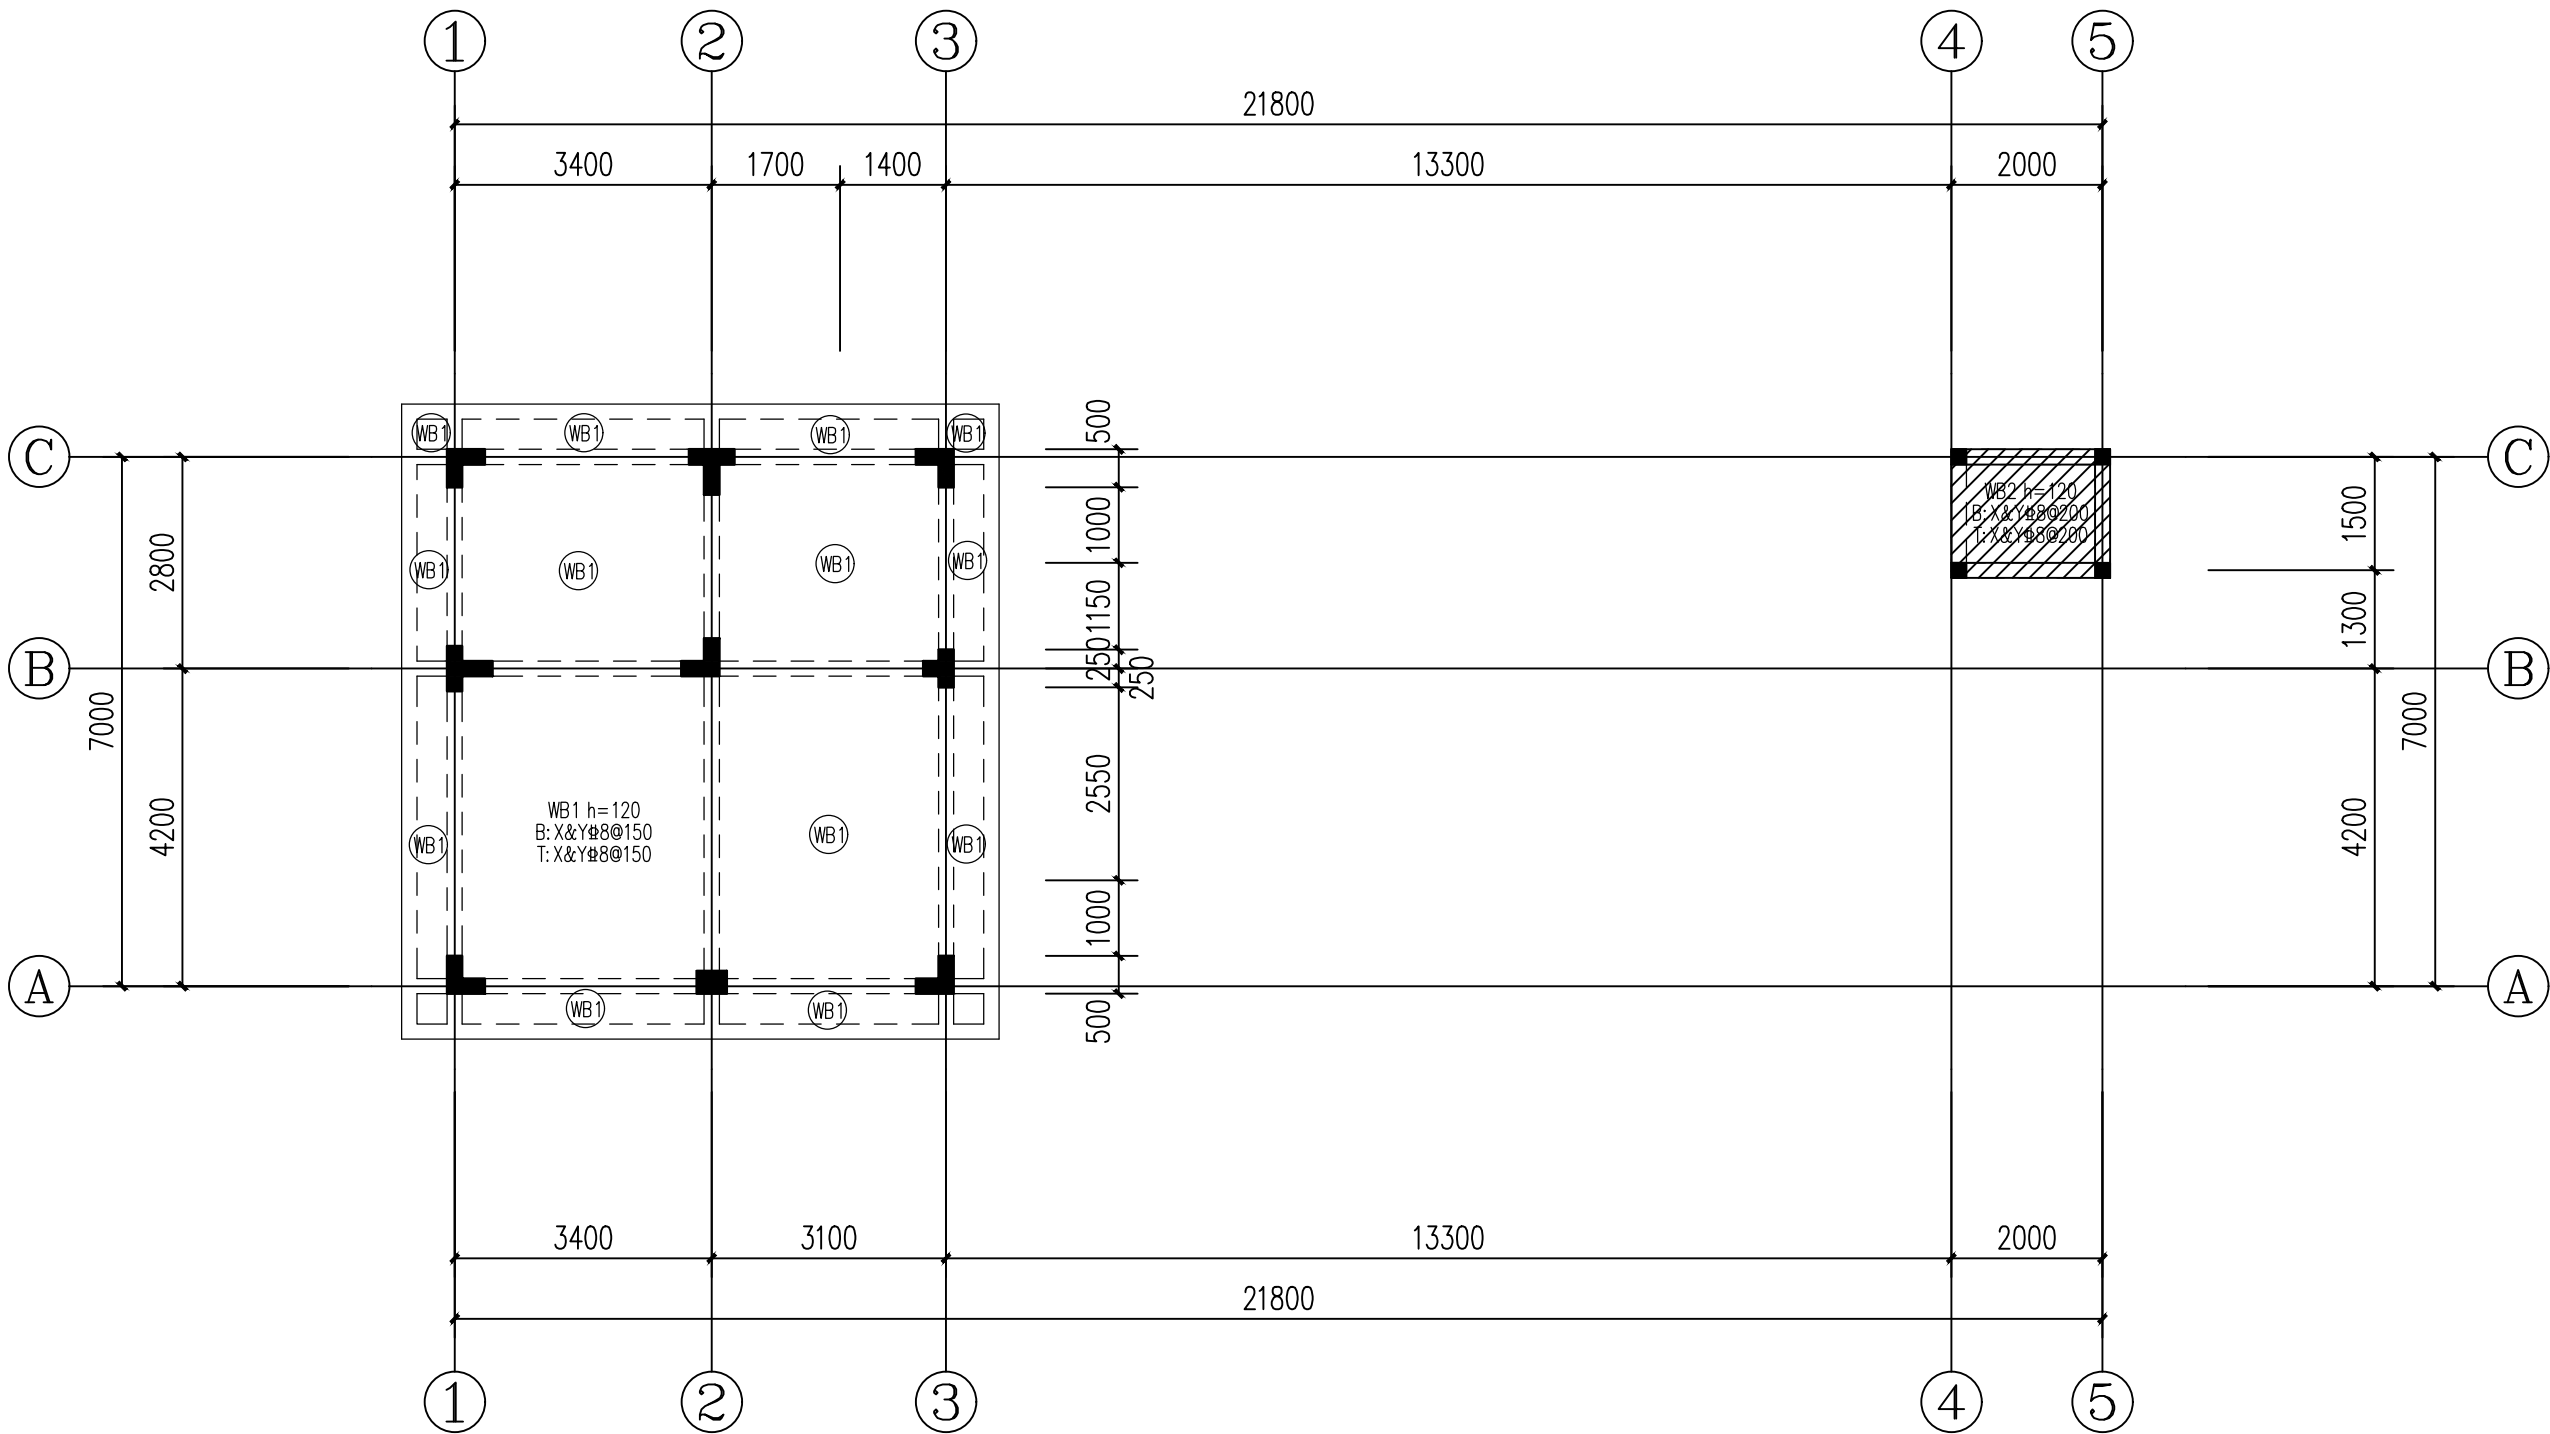

屋面板配筋图 1:100

板 说 明:

- 1、本层混凝土等级C30，结构布置图以图中标高、板厚为准。
图中钢筋原位标注带附加字样时，表示为在贯通筋上附加设置钢筋，板面筋不应在支座处断开，底、面筋均应贯通布置，搭接长度应满足受拉要求。
- 2、与本图标注相关钢筋构造详图参见 22G101—1,未注明的分布钢筋为 $\Phi 6@200$ ，当双向轴网正交布置时，图面从左至右为X向，从下至上为Y向
- 3、板支座上部非贯通纵筋线段下方注写的长度值，表示自梁边线向跨内的伸出长度，板支座两侧钢筋长度相等时，采用简化标注方式，仅标注其中一侧的长度
- 4、电井、水井后浇，风井等预留洞口应与设备图纸核实无误后方可施工。
- 5、卫生间降板回填处采用轻质泡沫陶粒填充，容重不起5kN/立方。