



会 建		给排水	动力	弱电	
签 结 构		暖通	强电		



设计地面标高	61.727	61.959	62.421	62.884	63.347	63.578 (63.579)	63.766 (63.81)	63.888 (63.888)	63.967	64.124	64.281	64.438	64.595	64.752	64.909	65.066	65.187 (65.223)	65.217 (65.223)	65.243 (65.249)	65.213 (65.38)	65.127 (65.186)	64.986 (64.983)	64.603	64.214	64.00
设计雨水盖板内底标高	61.327	63.366																			64.813	63.600			
盖板沟内底埋深	0.40	0.40																			0.40	0.40			
坡度																									
平面距离	L=90																								

盖板沟纵断面图(1)

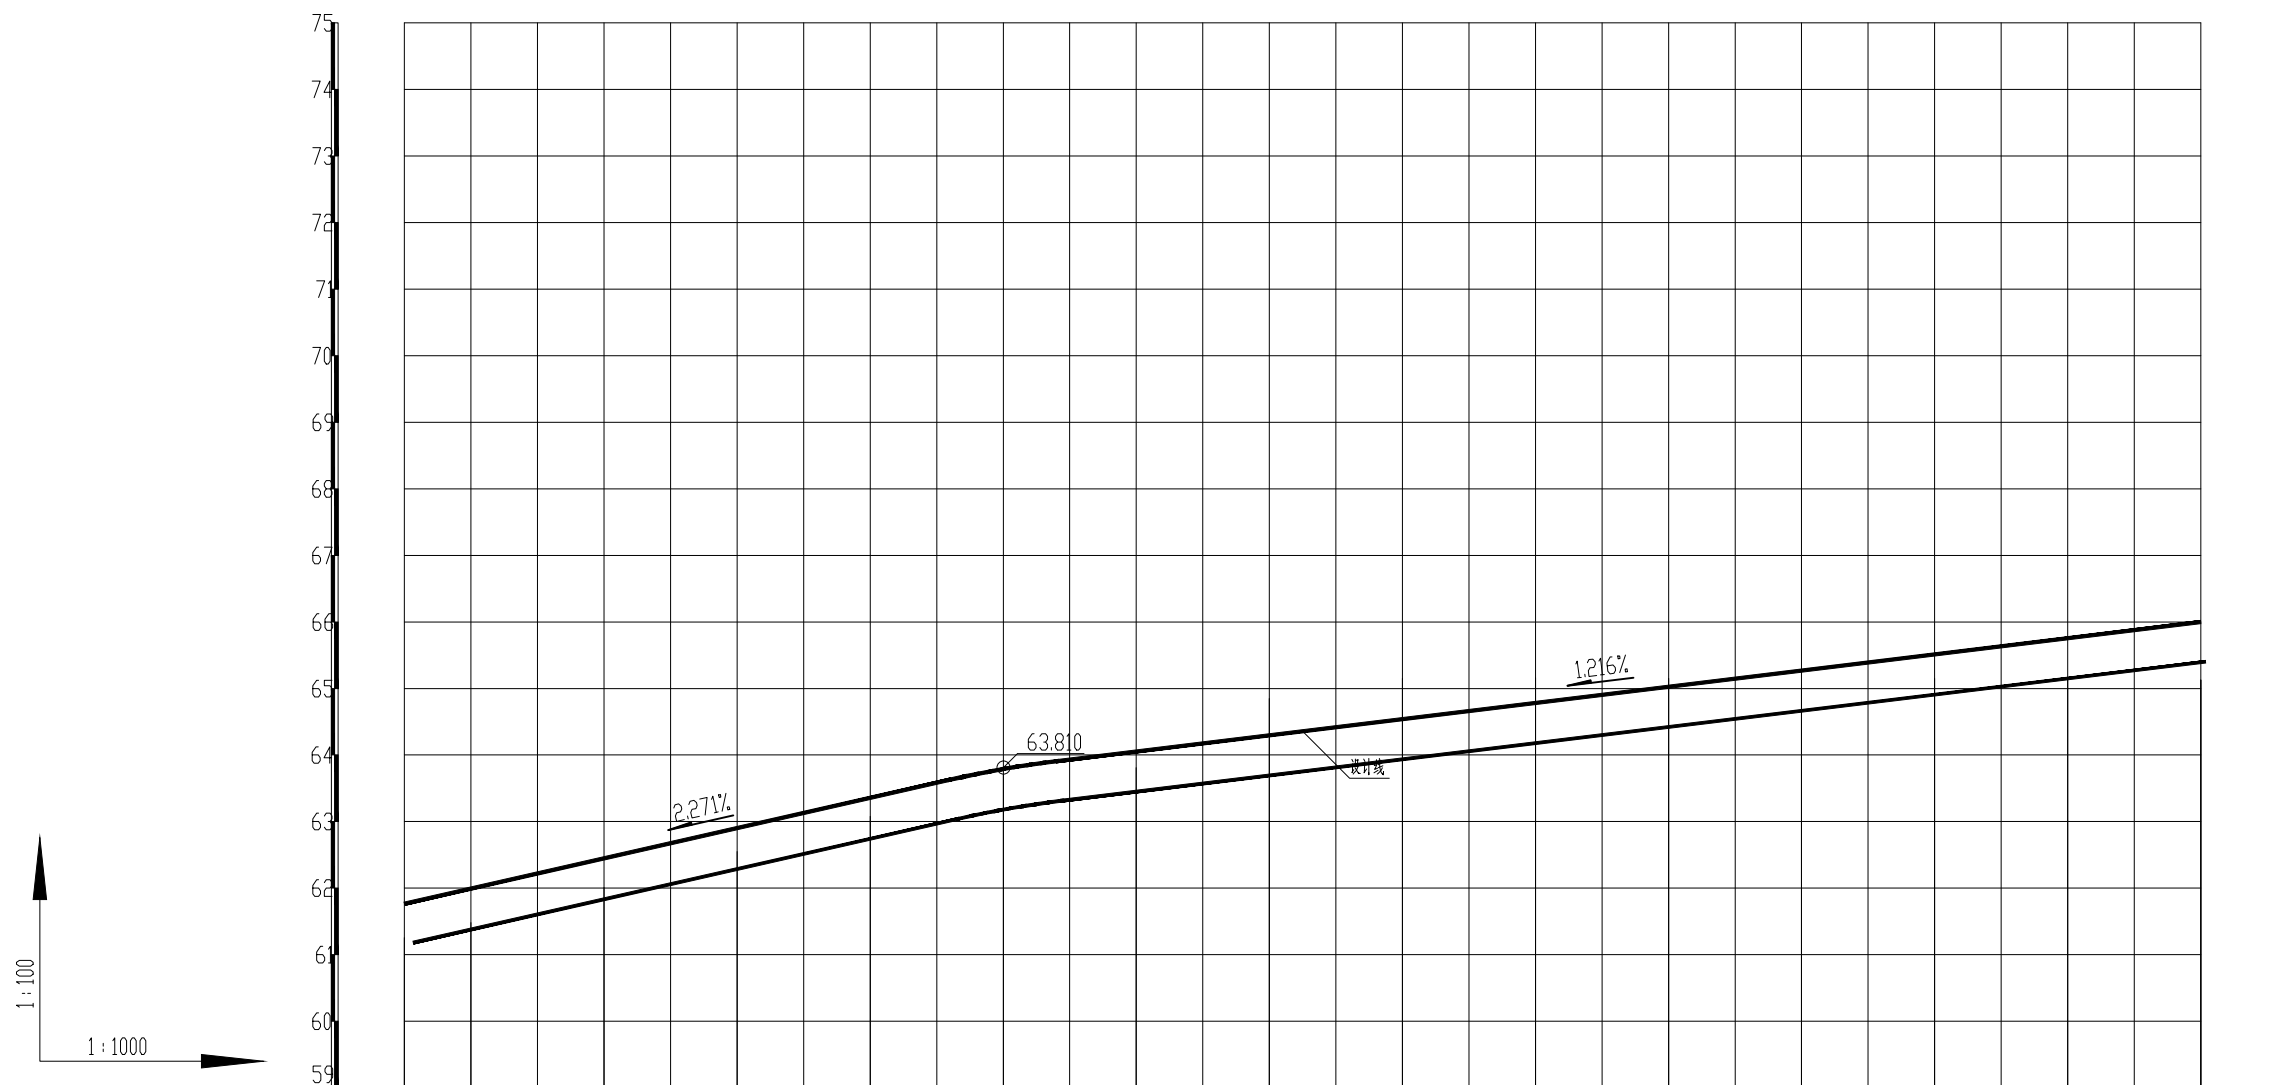

岳阳市建筑设计院

设计专业 DESIGN DISCIPLINE				
总图	建筑	结构	给排水	<input checked="" type="checkbox"/>
暖通	电气	规划	装修	<input type="checkbox"/>

工程名称 PROJECT
岳阳楼区农科所周边棚户区
改造“惠风园”
小区配套基础设施项目

建设单位 CLIENT
岳阳市职业技术学院

设计	卢建群
制图	
校对	王林凤
审核	王
审定	
专业负责	
项目总负责	

图名	DRAWING TITLE
----	---------------

盖板沟纵断面图(1)

设计阶段	施工图
工 程 号	
比 例	1: 300
日 期	2018.9
图别/图号	水施 03(1/03)

单位出图专用章盖章

个人执业专用章盖章

本图须加盖本院出图章，否则一律无效