


会 签	建 筑	给 排 水	动 力	弱 电
结 构		暖 通	强 电	

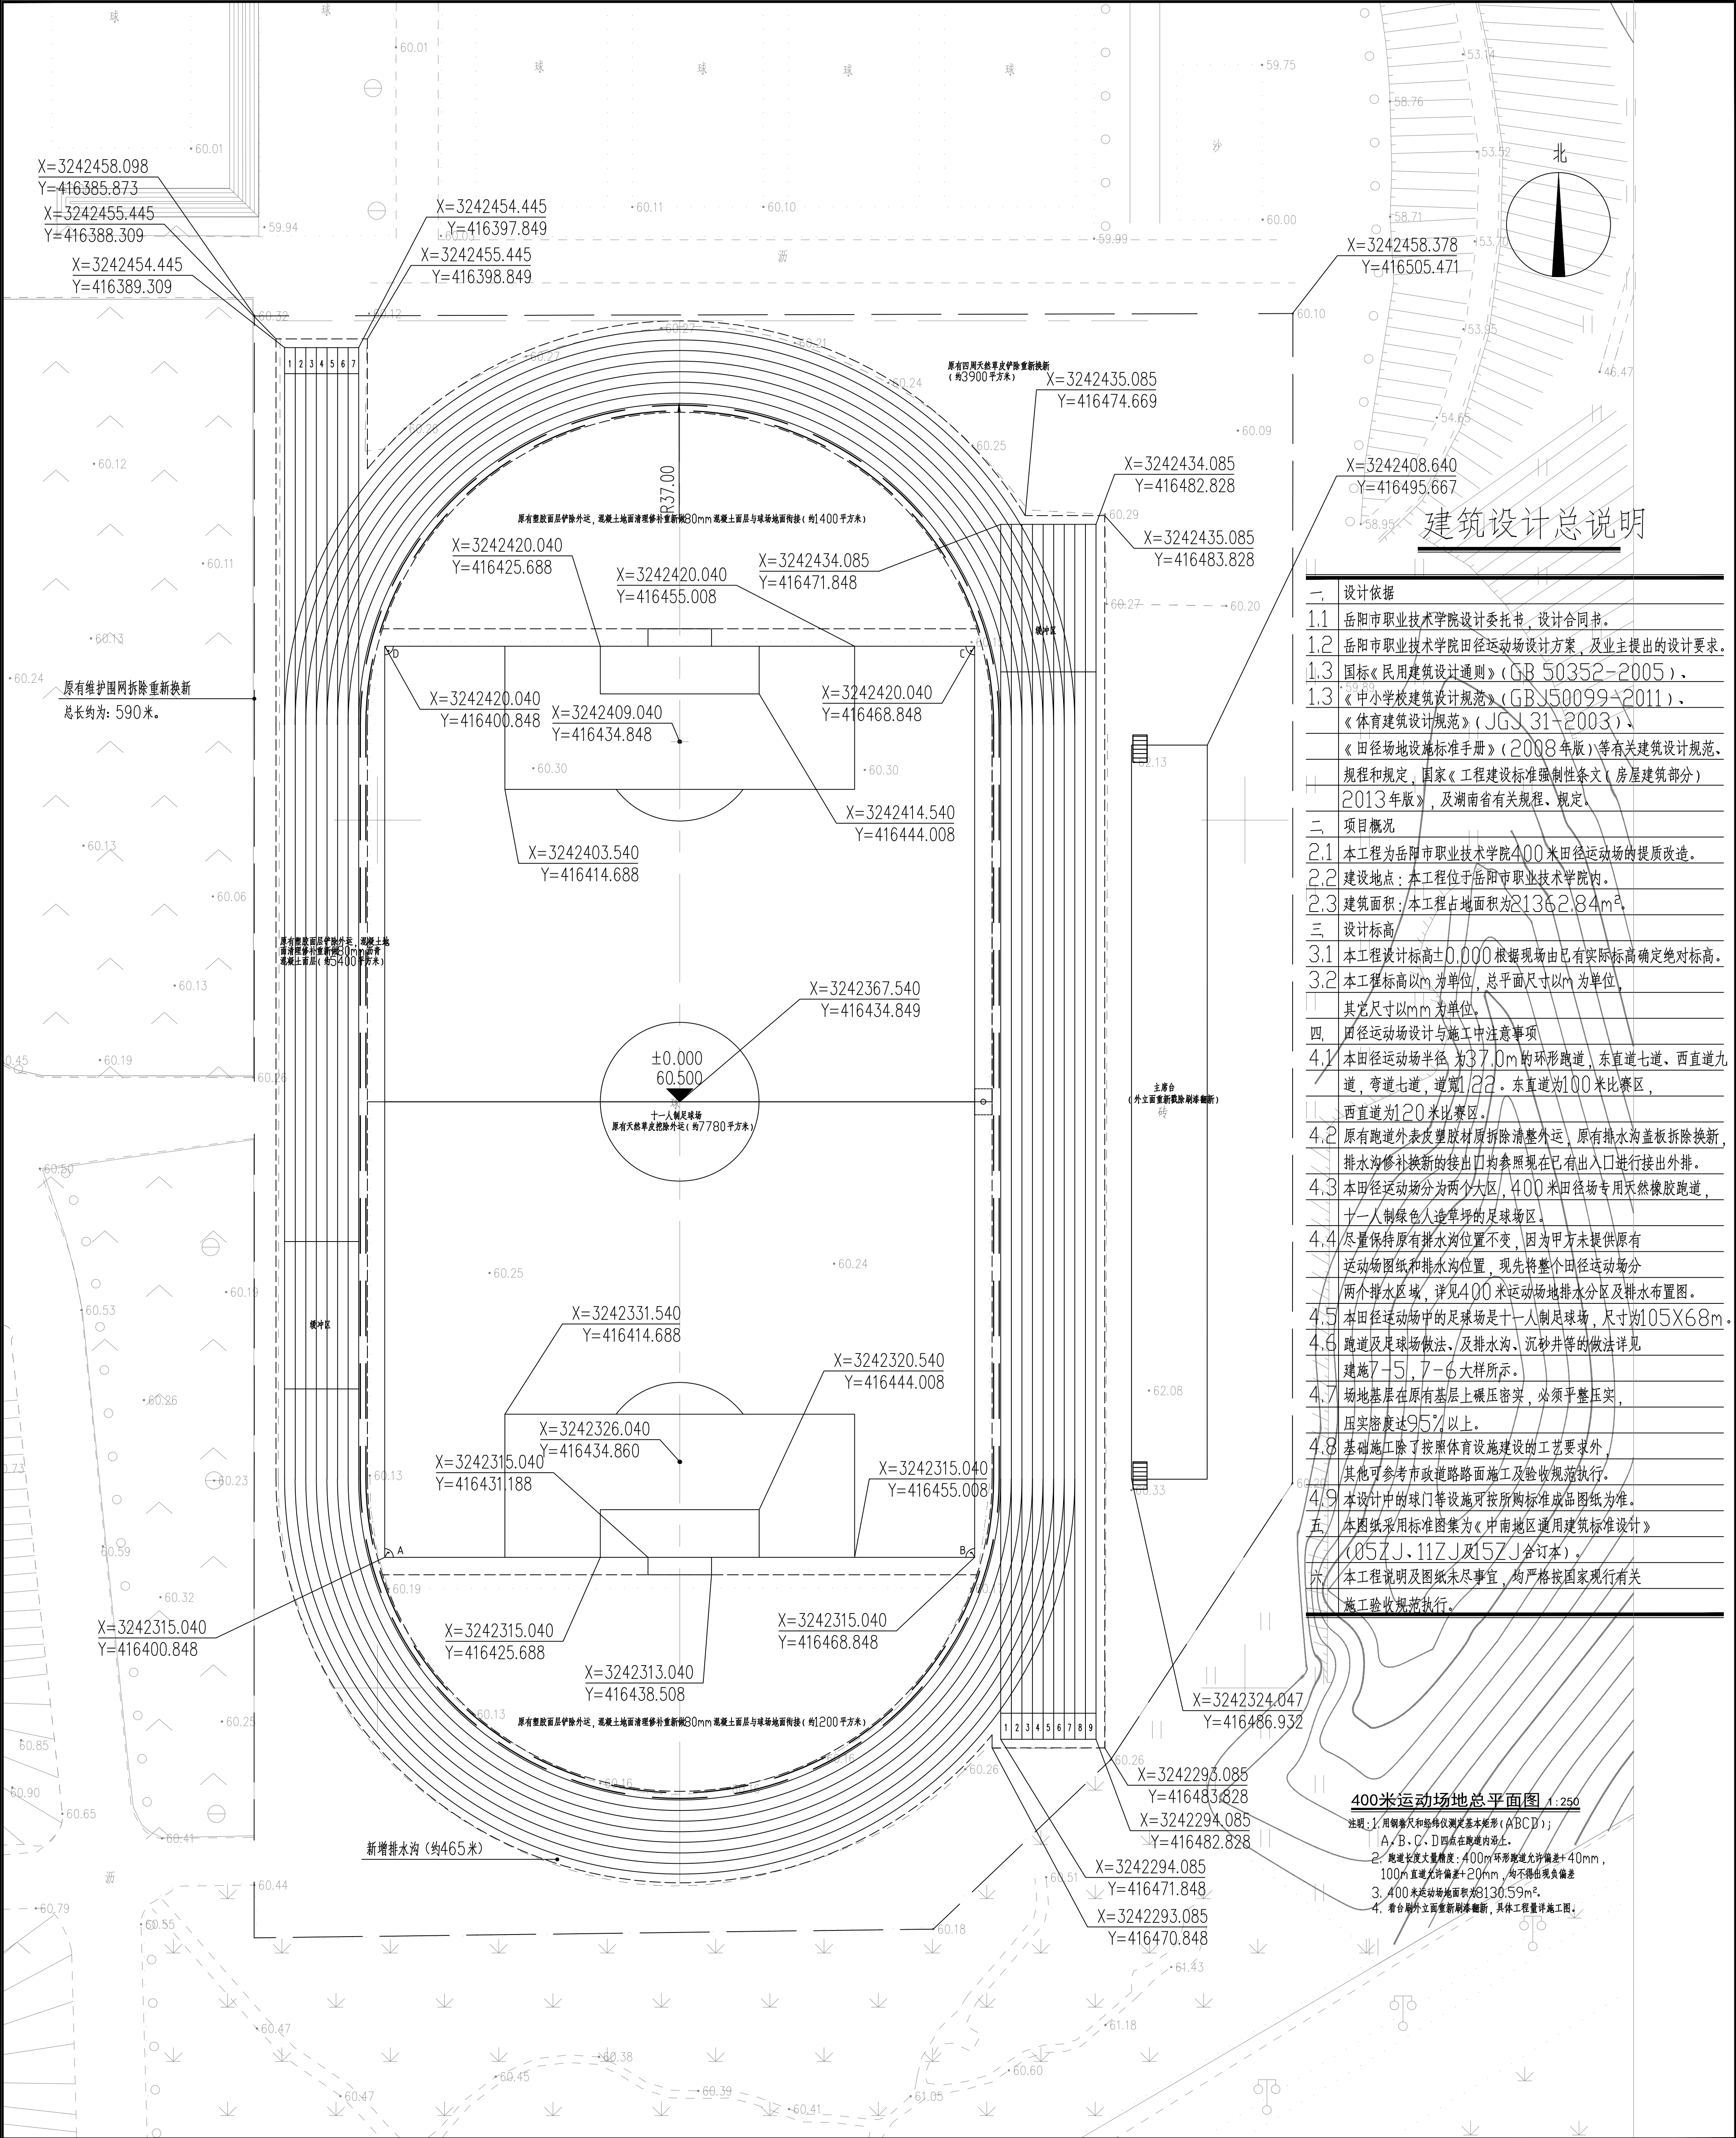

建筑设计总说明	
一、	设计依据
1.1	岳阳市职业技术学院设计委托书，设计合同书。
1.2	岳阳市职业技术学院田径运动场设计方案，及业主提出的设计要求。
1.3	国标《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005)。
1.3	《中小学校建筑设计规范》(GBJ50099-2011)。
	《体育建筑设计规范》(JGJ 31-2003)。
	《田径场地设施标准手册》(2008年版)等有关建筑设计规范、
	规程和规定，国家《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)
	2013年版》，及湖南省有关规程、规定。
二、	项目概况
2.1	本工程为岳阳市职业技术学院400米田径运动场的提质改造。
2.2	建设地点：本工程位于岳阳市职业技术学院内。
2.3	建筑面积：本工程占地面积为21362.84m²。
三、	设计标高
3.1	本工程±0.000根据现场由已有实际标高确定绝对标高。
3.2	本工程标高以m为单位，总平面尺寸以m为单位。
	其它尺寸以mm为单位。
四、	田径运动场设计与施工中注意事项
4.1	本田径运动场半径为37.0m的环形跑道，东直道七道、西直道九
	道，弯道七道，道宽2.2。东直道为100米比赛区，
	西直道为120米比赛区。
4.2	原有跑道外表皮塑胶材料拆除清理外运，原有排水沟盖板拆除换新，
	排水沟为修补换新的接口均参照现在已有出入口进行接出外排。
4.3	本田径运动场分为两个大区，400米田径场专用天然橡胶跑道，
	十一人制绿色人造草坪的足球场区。
4.4	尽量保持原有排水沟位置不变，因为甲方未提供原有
	运动场图纸和排水沟位置，现先将整个田径运动场分
	两个排水区域，详见400米运动场排水分区及排水布置图。
4.5	本田径运动场中的足球场是十一人制足球场，尺寸为105X68m。
4.6	跑道及足球场做法，及排水沟、沉砂井等的做法详见
	建施7-5、7-6大样所示。
4.7	场地基层在原有基层上碾压密实，必须平整压实，
	压实密度达95%以上。
4.8	基础施工除了按照体育设施建设的工艺要求外，
	其他可参考市政道路路面施工及验收规范执行。
4.9	本设计中的球门等设施可按所购标准成品图纸为准。
五、	本图纸采用标准图集为《中南地区通用建筑标准设计》
	(05ZJ、11ZJ及15ZJ合订本)。
六、	本工程说明及图纸未尽事宜，均严格按国家现行有关
	施工验收规范执行。

400米运动场地总平面图 1:250
说明：1. 用钢卷尺和经纬仪测定基本轮廓(A、B、C、D)；
A、B、C、D四点在跑道内沿上。
2. 跑道长度丈量精度：400m环形跑道允许偏差+40mm，
100m直道允许偏差+20mm，均不得出现负偏差。
3. 400米运动场面积为8130.59m²。
4. 看台除外立面重新翻漆翻新，具体工程量详施工图。

本图须加盖本院出图章，否则一律无效		个人执业专用章盖章		单位出图专用章盖章		图别/图号	建施8-01	日期	2018.10	比例	1:250	工程号	2018-098	设计阶段	施工图	400米运动场地总平面图		图名	DRAWING TITLE	项目负责人	陈莹	专业负责	曾琴	审核	陈莹	校对	夏柏林	制图	曾琴	注册	曾琴	附注	REMARKS	建设单位	CLIENT	岳阳市职业技术学院	岳阳楼区农科所周边棚户区改造“惠风园”小区配套设施项目		DESIGN		岳阳市建筑设计院		证书等级：国家甲级		编号：A143003466		设计专业		DESIGN DISCIPLINE	暖通		建筑	结构	给排水	电气	规划	装修
-------------------	--	-----------	--	-----------	--	-------	--------	----	---------	----	-------	-----	----------	------	-----	--------------	--	----	---------------	-------	----	------	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	---------	------	--------	-----------	-----------------------------	--	--------	--	----------	--	-----------	--	---------------	--	------	--	-------------------	----	--	----	----	-----	----	----	----