



设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院


工程名称	PROJ. NAME

岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称
SUB-ITEM

2#精神科住院大楼

设计签字
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
专业负责人 SPE. DESIGNER	李丽敏 高聪	 
设计 DESIGNER	高聪	
制图 DRAWER	李丽敏	
校对 CHECKED	吴忠	
审核 EXAMINED	欧阳瀚斌	
审定 APPROVED	朱旭峰	

出图盖章
STAMP

图 纸 名 称
DRAWING TITLE

五、七层补墙平面图

工程代号	2025-IQ006-01
------	---------------


图 别	建施
-----	----

版 次	1.0
-----	-----

图 号	019
-----	-----

日期	2025.06
----	---------

本图需加盖本司出图签章，否则一律无效

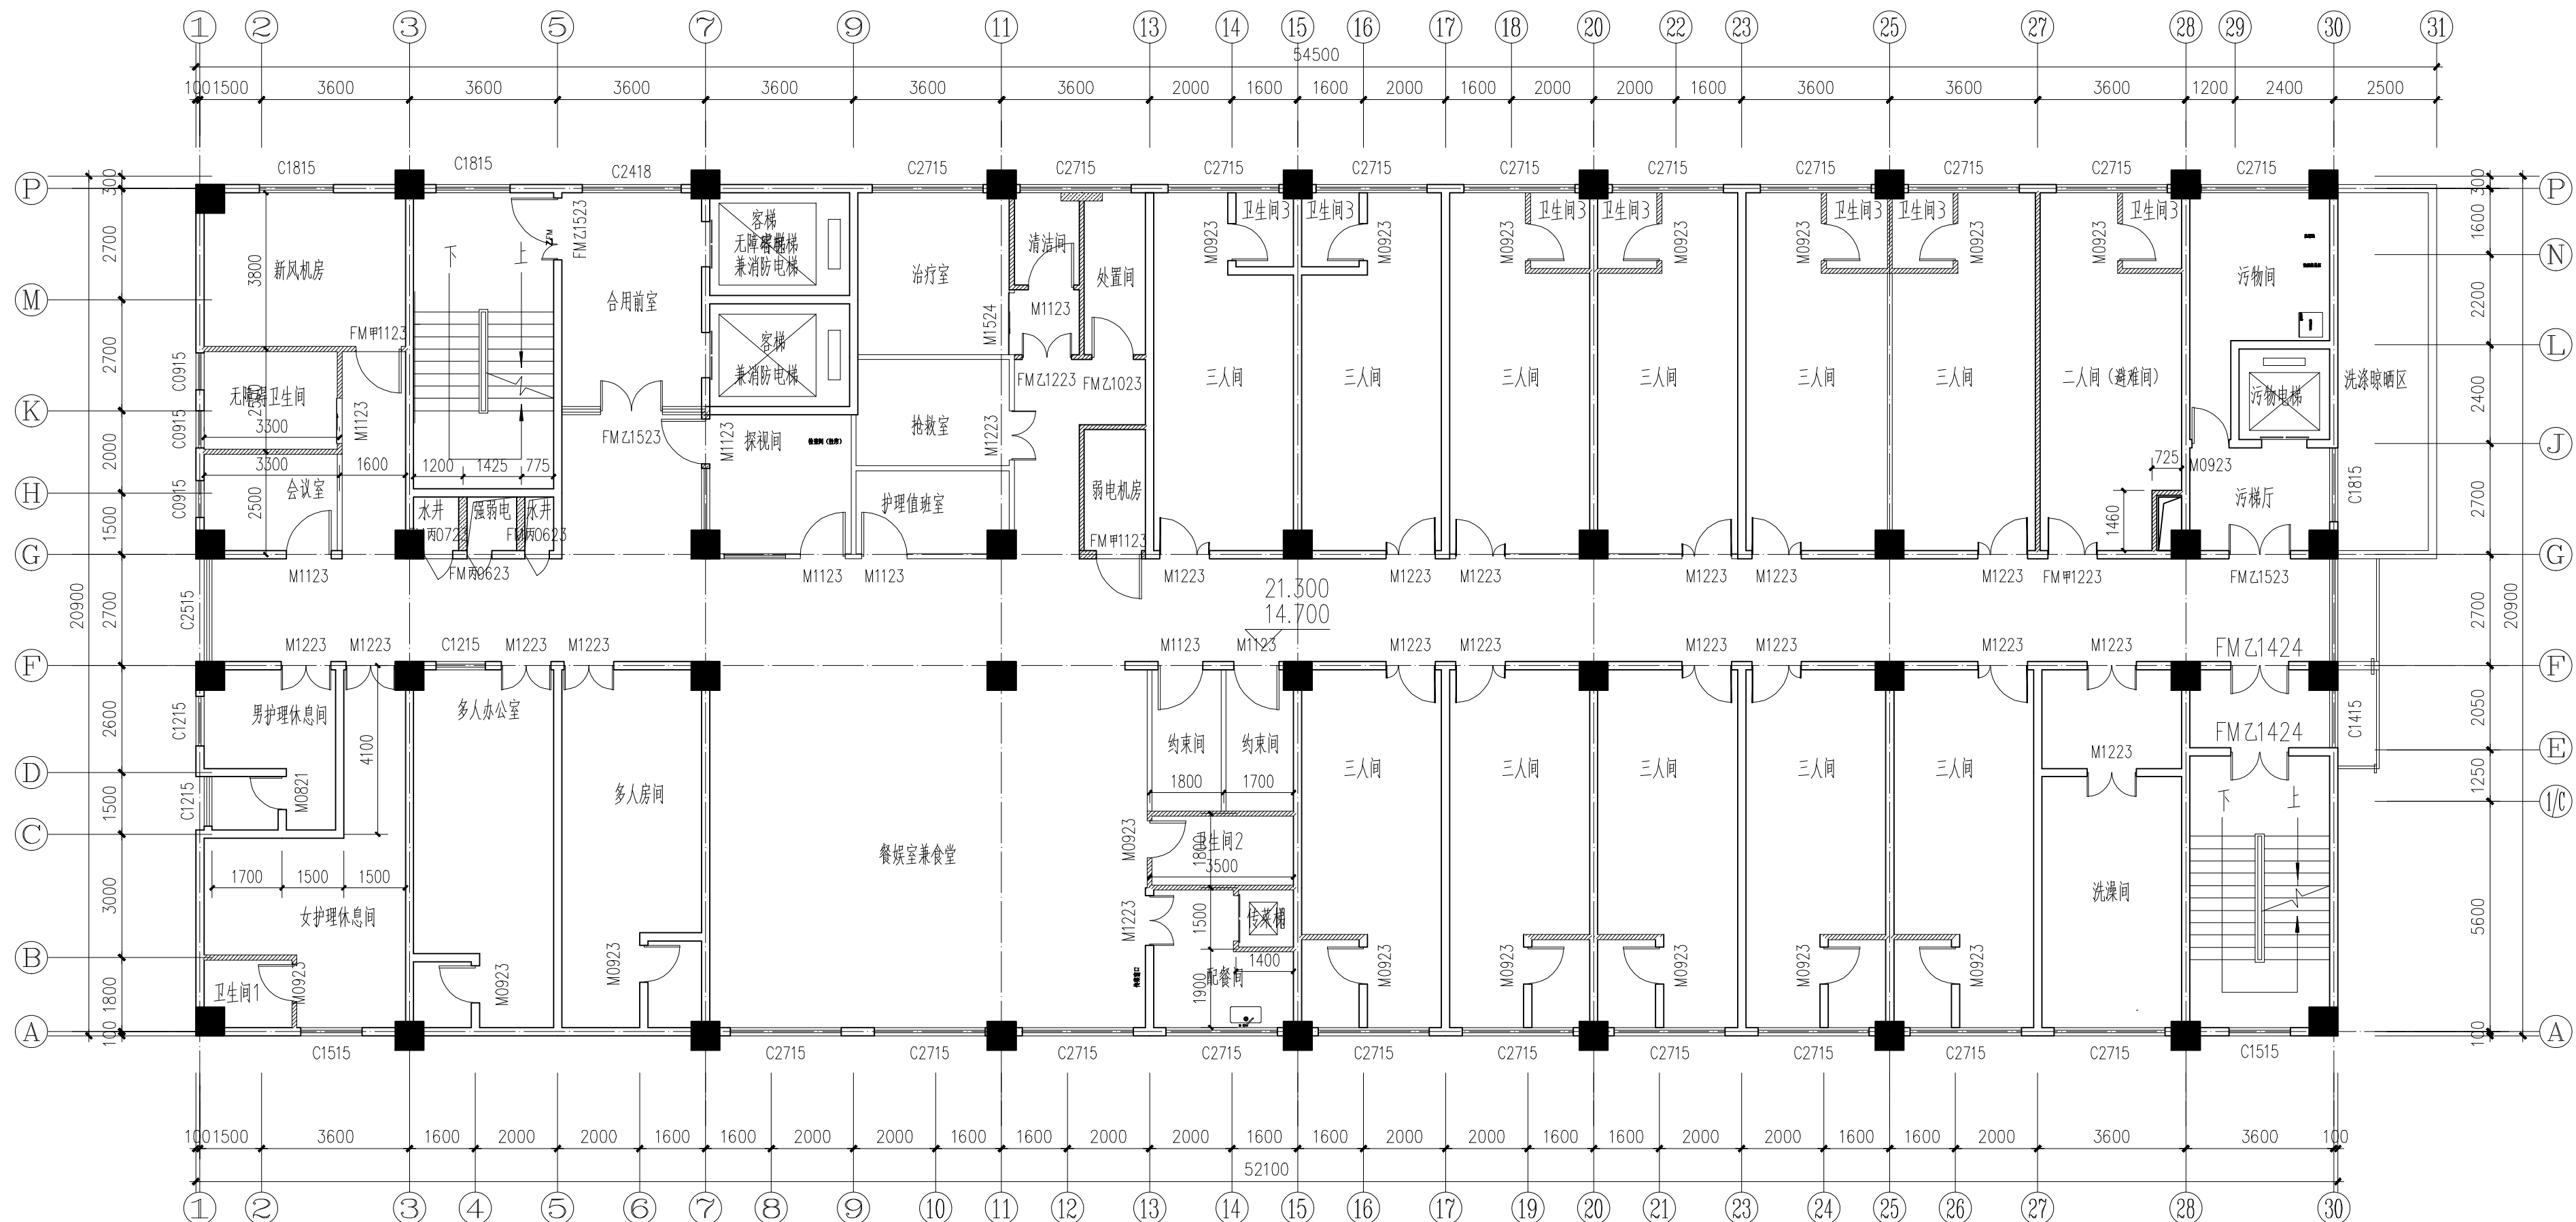

注：1、门洞标高尺寸以地面完成面 ± 0.000 开始计算，M1021为门洞宽1000mm|门洞高2100mm，所有外墙窗|户除标注外，均为原建筑窗。
2、a、加气混凝土砌块的施工工艺严格按照最新的国家标准规范予以执行。b、室内隔墙采用加气混凝土砌块，规格600长 \times 200(300)高，120(200)厚（mm），未标注尺寸时新砌墙体为120厚。c、构造柱设置：构造柱尺寸200 \times 墙体厚度，内部按照国家标准设置钢筋。墙中构造柱设置在建筑物四角、内隔墙T字交点、门洞两侧、墙上开大洞两侧均设置构造柱。当单面墙长于5米时，应间隔设置构造柱。
3、轻钢龙骨墙体为100系列龙骨镀锌铁板，轻钢龙骨墙体到顶，其中岩棉和硅酸铝板都需要顶。竖向龙骨间隔300mm，墙体高于4.2米时，竖向龙骨间隔300mm，顶部龙骨采用高速U型龙骨。轻钢龙骨墙体上的门窗和消防栓位置用40 \times 60 \times 5镀锌方管加固。轻钢龙骨墙体上岩棉容重为100kg/m³。所有内嵌式消防栓应不少于100厚的育村墙。
4、图中单开门门垛未标注尺寸的，宽度均为100mm。
5、外墙、楼梯间、管井道、电梯厅墙体以建筑设计为准。
6、所有消防栓部位墙体需预留洞口，留洞尺寸以消防栓大小为准。
7、图中涉及到加建部分的结构及受力要求由专业公司设计完成，如：垂直电梯、手扶电梯、楼梯、楼板等的结构及受力。
8、结合平面图墙面挂盆及电视机安装位置墙面做加固处理。
9、未标注门洞尺寸均为1200mm，未标注加建墙体厚度均为120mm。

五~七层补墙平面图 1:150

编号	图例符号	图 例 名 称	备 注
1		蒸压加气混凝土砌块墙 (120MM)	会议室、走道墙体隔墙 底部300mm高C20细石混凝土墙基 砌到顶
2		100轻钢龙骨隔墙 (10mm硅酸钙板+岩棉棉重100KG/m²+100mm轻钢龙骨+10mm硅酸钙板) 轻钢龙骨连接件钢板墙做法参考《内装修构造做法图集》13J502-1A18页)	房间隔墙 砌到顶, 容重100KG/m³
3		页岩烧结多孔砖 (120/200MM)	卫生间、开水间隔墙砌到顶
4		玻璃隔墙	
5		页岩烧结多孔砖 (200MM)	外墙