装饰施工图无障碍设计说明专篇（二）

d 扶手内侧与墙面的距离不应小于40mm。

e 扶手应安装坚固，形状易于抓握。圆形扶手的直径应为35~50mm，矩形扶手的截面尺寸应为35~50mm。

f 扶手材质宜选用防滑、热惰性指标好的材料。扶手应与背景有明显的颜色或亮度对比。

16、无障碍通道上有井盖、箅子时，井盖、箅子空洞宽度或直径不应大于13mm，条状空洞应垂直于通行方向。

17、自动扶梯、楼梯下部和其他室内外低矮空间可进入时应在净高不大于2m处采取安全阻挡措施。

18、全玻璃门开启扇左右两侧为玻璃隔断时，门应与隔断在视觉上显著区分开，门及玻璃隔断应采取醒目的防撞提示措施，提示应横跨门或隔断，距地高度为0.85~1.5m

参考以下图示：

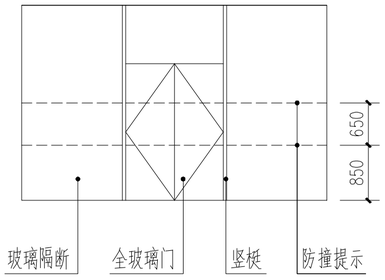

（二）无障碍标识

无障碍服务设施处均设置无障碍标识，无障碍标识由专业公司按以下图样制作，并按照现行国家有关标准要求安装到位。

无障碍标志图样

黑色衬底无障碍标志	白色衬底无障碍标志

无障碍标志牌图样

低位电话		无障碍通道	
无障碍机动车停车位		无障碍电梯	
轮椅坡道		障碍设施客房	

无障碍标志牌图样

听觉障碍者使用的设施		肢体障碍者使用的设施	
供导盲犬使用的设施		无障碍厕所	

无障碍设施标志牌图样

视觉障碍者使用的设施	

无障碍设施指示方向标志牌图样

无障碍厕所指示标志	
无障碍设施指示标志	
无障碍客房指示标志	
低位电话指示标志	
无障碍坡道指示标志	
人行横道指示标志	
人行地道指示标志	
人行天桥指示标志	

盲道砖标准做法

行进盲道砖	
提示盲道砖	

标准无障碍卫生间内部设施

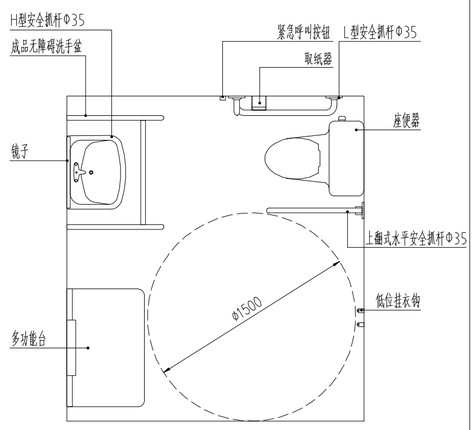

湖南省建设工程施工图审查文件审查合格专用章
益阳施工图审查服务有限公司
S18017 2025.06.30
房屋建筑工程：一类
市政工程（道路）：二类
有效期至2025.12.31

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位 CLIENT
岳阳康复医院

工程名称 PROJ. NAME
岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称 SUB-ITEM
3#老年呵护中心

设计签字 SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
专业负责人 SPE. DESIGNER	高聪 李丽敏	
设计 DESIGNER	高聪	
制图 DRAWER	李丽敏	
校对 CHECKED	吴忠	
审核 EXAMINED	欧阳瀚斌	
审定 APPROVED	朱旭峰	
注册人 REGISTRANT	谢英华	

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：谢英华
注册号：4300070-128
有效期：至2025年12月

出图盖章 STAMP
湖南省建筑设计院集团股份有限公司
出图专用章
等级：甲级 编号：A143000700

图纸名称 DRAWING TABLE
装饰施工图无障碍设计说明专篇（二）

工程代号 PRO. NO.	2025-1Q006-02
图别 D. S.	装施
版次 VER. No.	1.0
图号 D. NO.	S-06
日期 DATE	2025.06

本图需加盖本司出图签章，否则一律无效

给排水 WATER S.A.D. 工艺 CRAFT
结构 STRUCT. 弱电 WEAK CURRENT
建筑 ARCH. 电气 ELEC.
总图 SITE PLAN 暖通 A.C.& VENT.