


给排水
WATER & D.
工艺
工艺
结构
STRUCT.
弱电
WEAK CURRENT
建筑
ARCH.
电气
ELECT.
点图
SITE PLAN
暖通
H.V.A.C. & VENT.

房间名	部位	楼地面(拆除)	踢脚(拆除)	墙裙(拆除)	墙面(拆除)	顶棚(拆除)	房间名	部位	楼地面(拆除)	踢脚(拆除)	墙裙(拆除)	墙面(拆除)	顶棚(拆除)
地下室					墙漆	原顶面墙漆	八、九层走廊及房间		地面地胶		墙漆		原600*600吊顶材料
入口门厅等候厅 电梯间前室		1000X1000X30 花岗岩		贴到顶 1000X1000X30 花岗岩		原600*600吊顶材料 石膏板	各层卫生间及公厕		600X600 防滑地面砖		贴到顶 200X300 全瓷釉面砖		原600*600铝扣板吊顶材料
楼梯间及楼梯间前室		600X600 防滑地面砖		H=1800 200X300全瓷釉面砖	墙漆	原顶面墙漆	开水、洗澡、处置间 配餐间		600X600 防滑地面砖		贴到顶 200X300全瓷釉面砖		原600*600铝扣板吊顶材料
一至八层病房		地面地胶		H=1800 200X300全瓷釉面砖	墙漆	原600*600吊顶材料	一层各科室		地面地胶		H=1800 200X300 全瓷釉面砖	墙漆	原600*600吊顶材料
一至七层阳台		600X600 防滑地面砖		H=1800 200X300 全瓷釉面砖	墙漆	原顶面墙漆	设备、电梯机房		600X600 防滑地面砖		H=1800 200X300全瓷釉面砖	墙漆	原顶面墙漆
八、九层阳台		300X300 白色防滑地面砖		H=1800 200X300 全瓷釉面砖	墙漆	原600*600吊顶材料							

装饰(拆除)

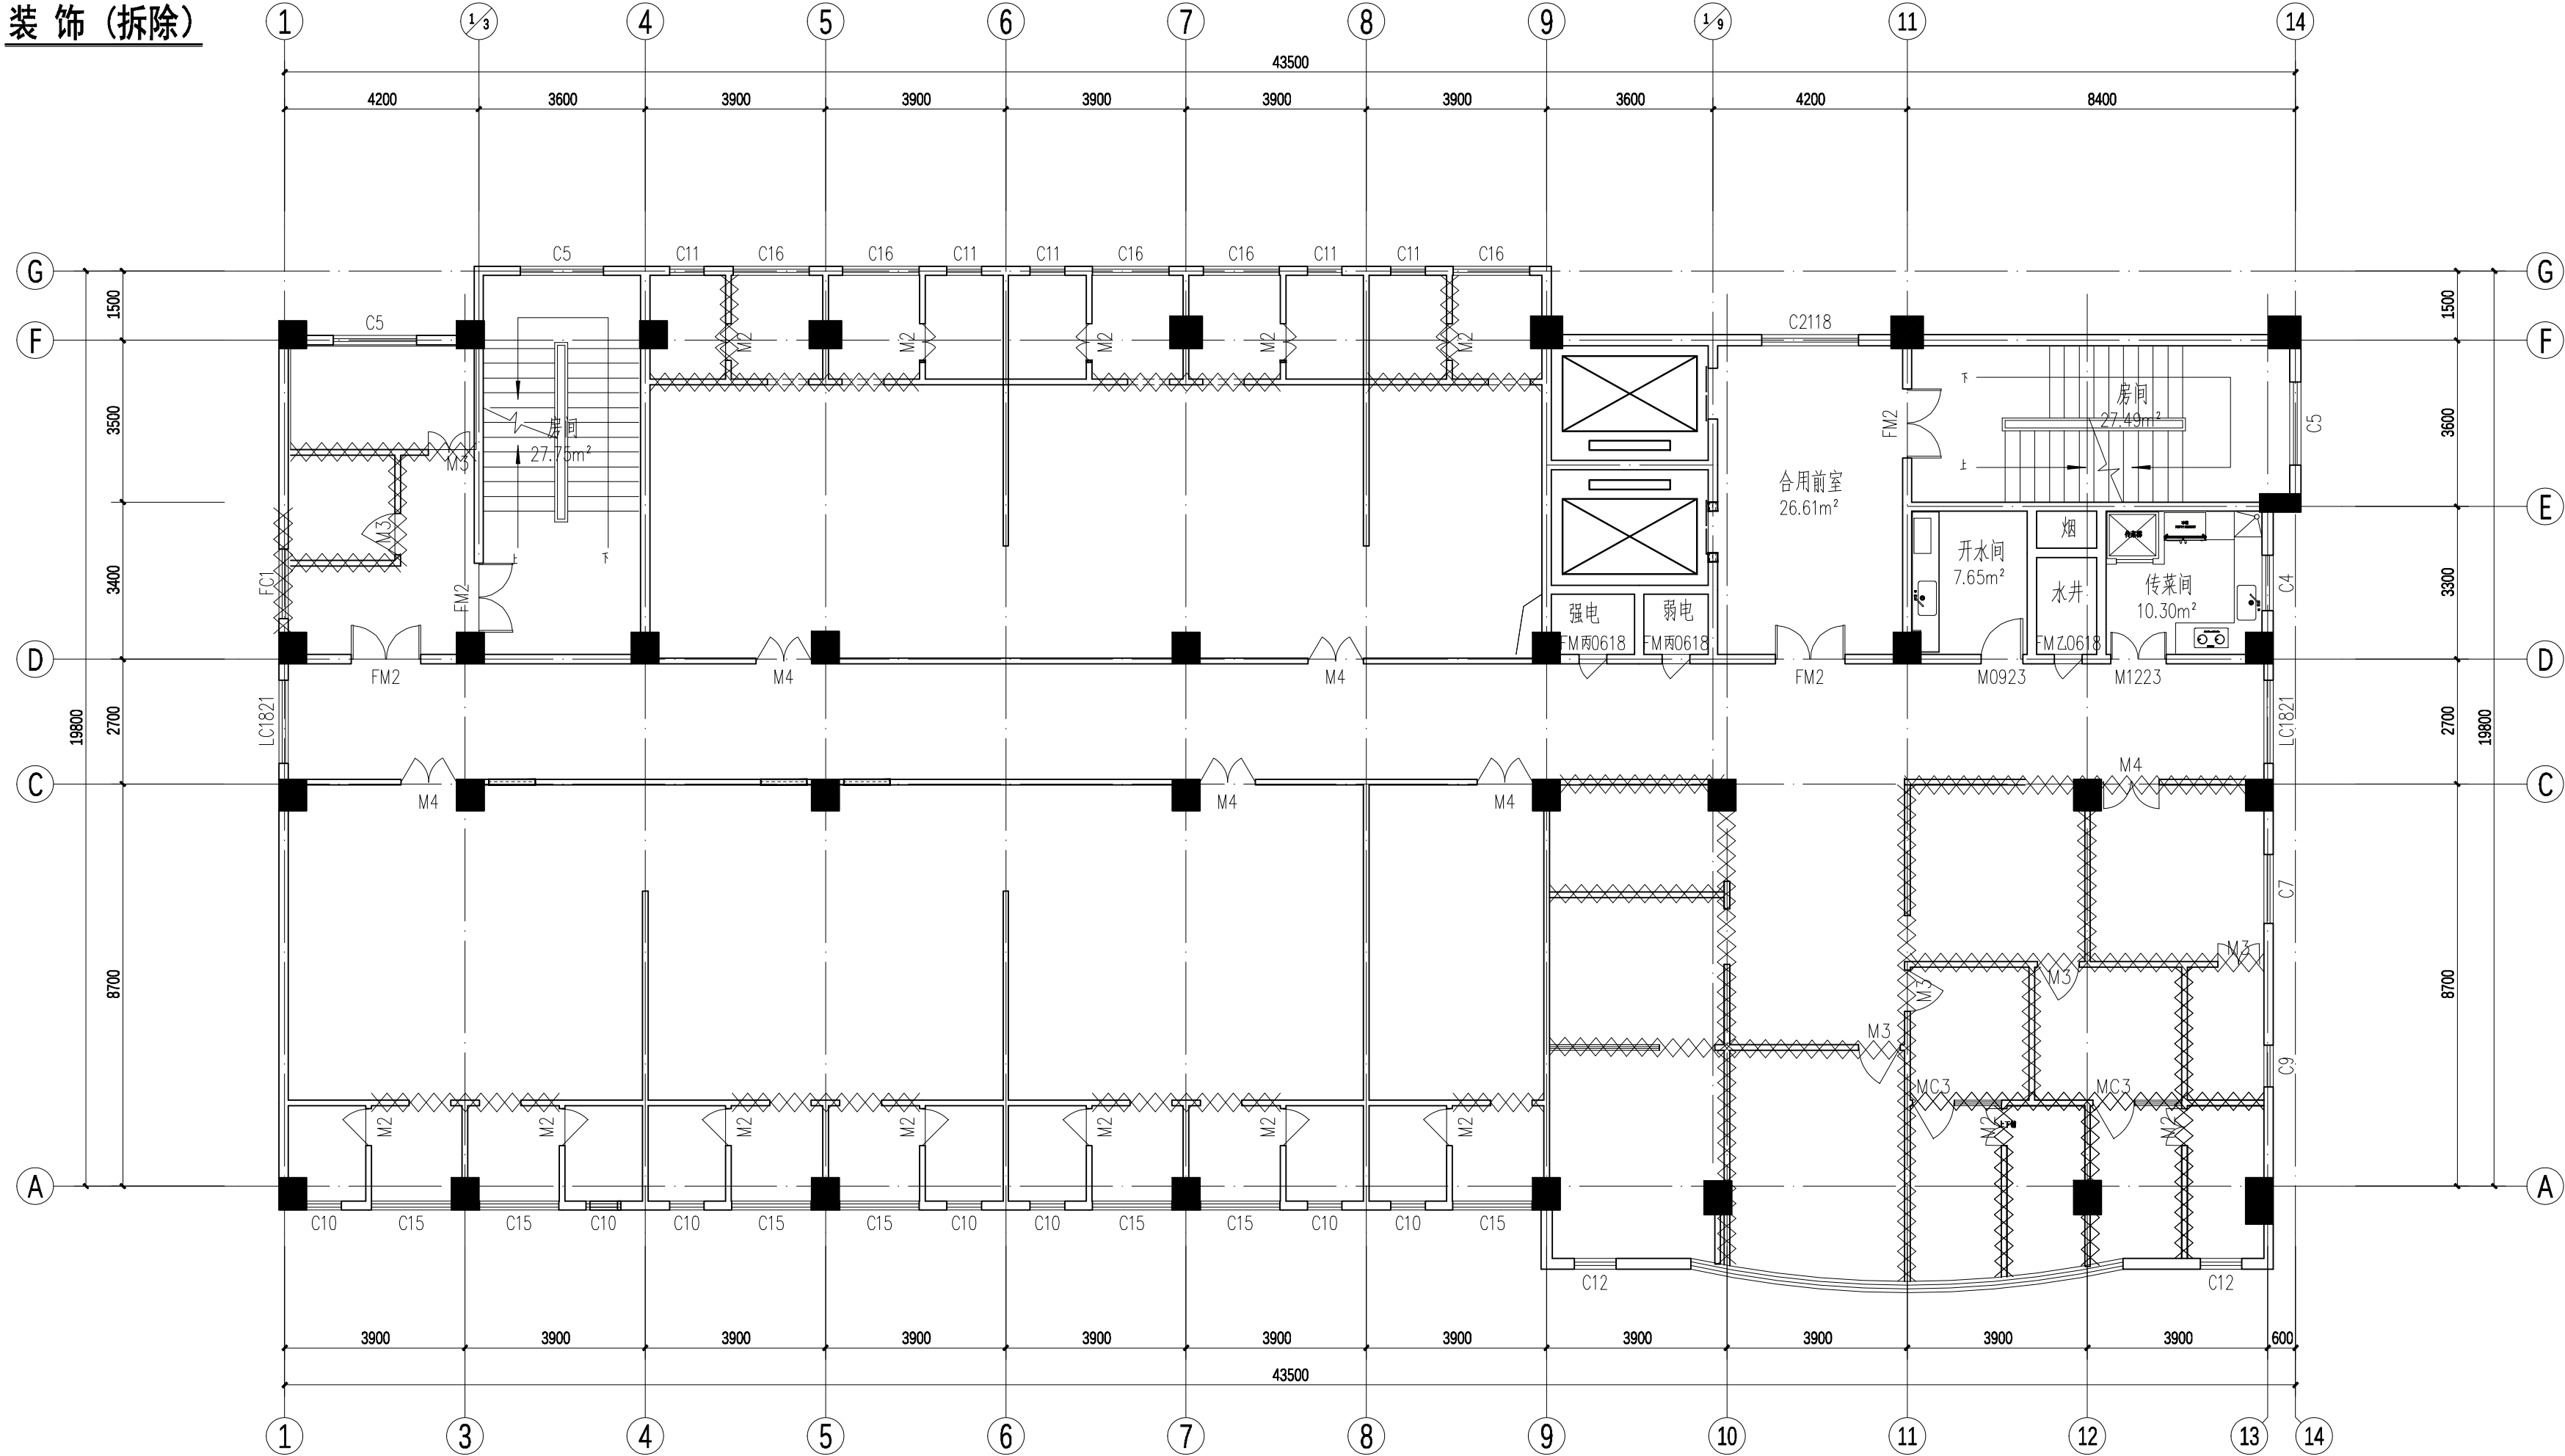

四层拆墙平面图 1:100

	拆除地面至楼层标高
	拆除墙体(至结构梁、结构板)
	拆除墙体(门洞高度2300)



湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称
PROJ. NAME

岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
专业负责人 SPE. DESIGNER	高聪 李丽敏	
设计 DESIGNER	高聪	
制图 DRAWER	李丽敏	
校对 CHECKED	吴忠	
审核 EXAMINED	欧阳瀚斌	
审定 APPROVED	朱旭峰	
注册人 REGISTRANT	谢英华	

出图盖章
STAMP

图纸名称
DRAWING TITLE

四层拆墙平面图

工程代号 PRO. NO.	2025-1Q006-02
图别 D. S.	建筑
版次 VER. No.	1.0
图号 D. NO.	建筑-08
日期 DATE	2025.06



本图需加盖本司出图签章, 否则一律无效