


不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不事宜,须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

A区H=2.85m夹层梁节点图



会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		

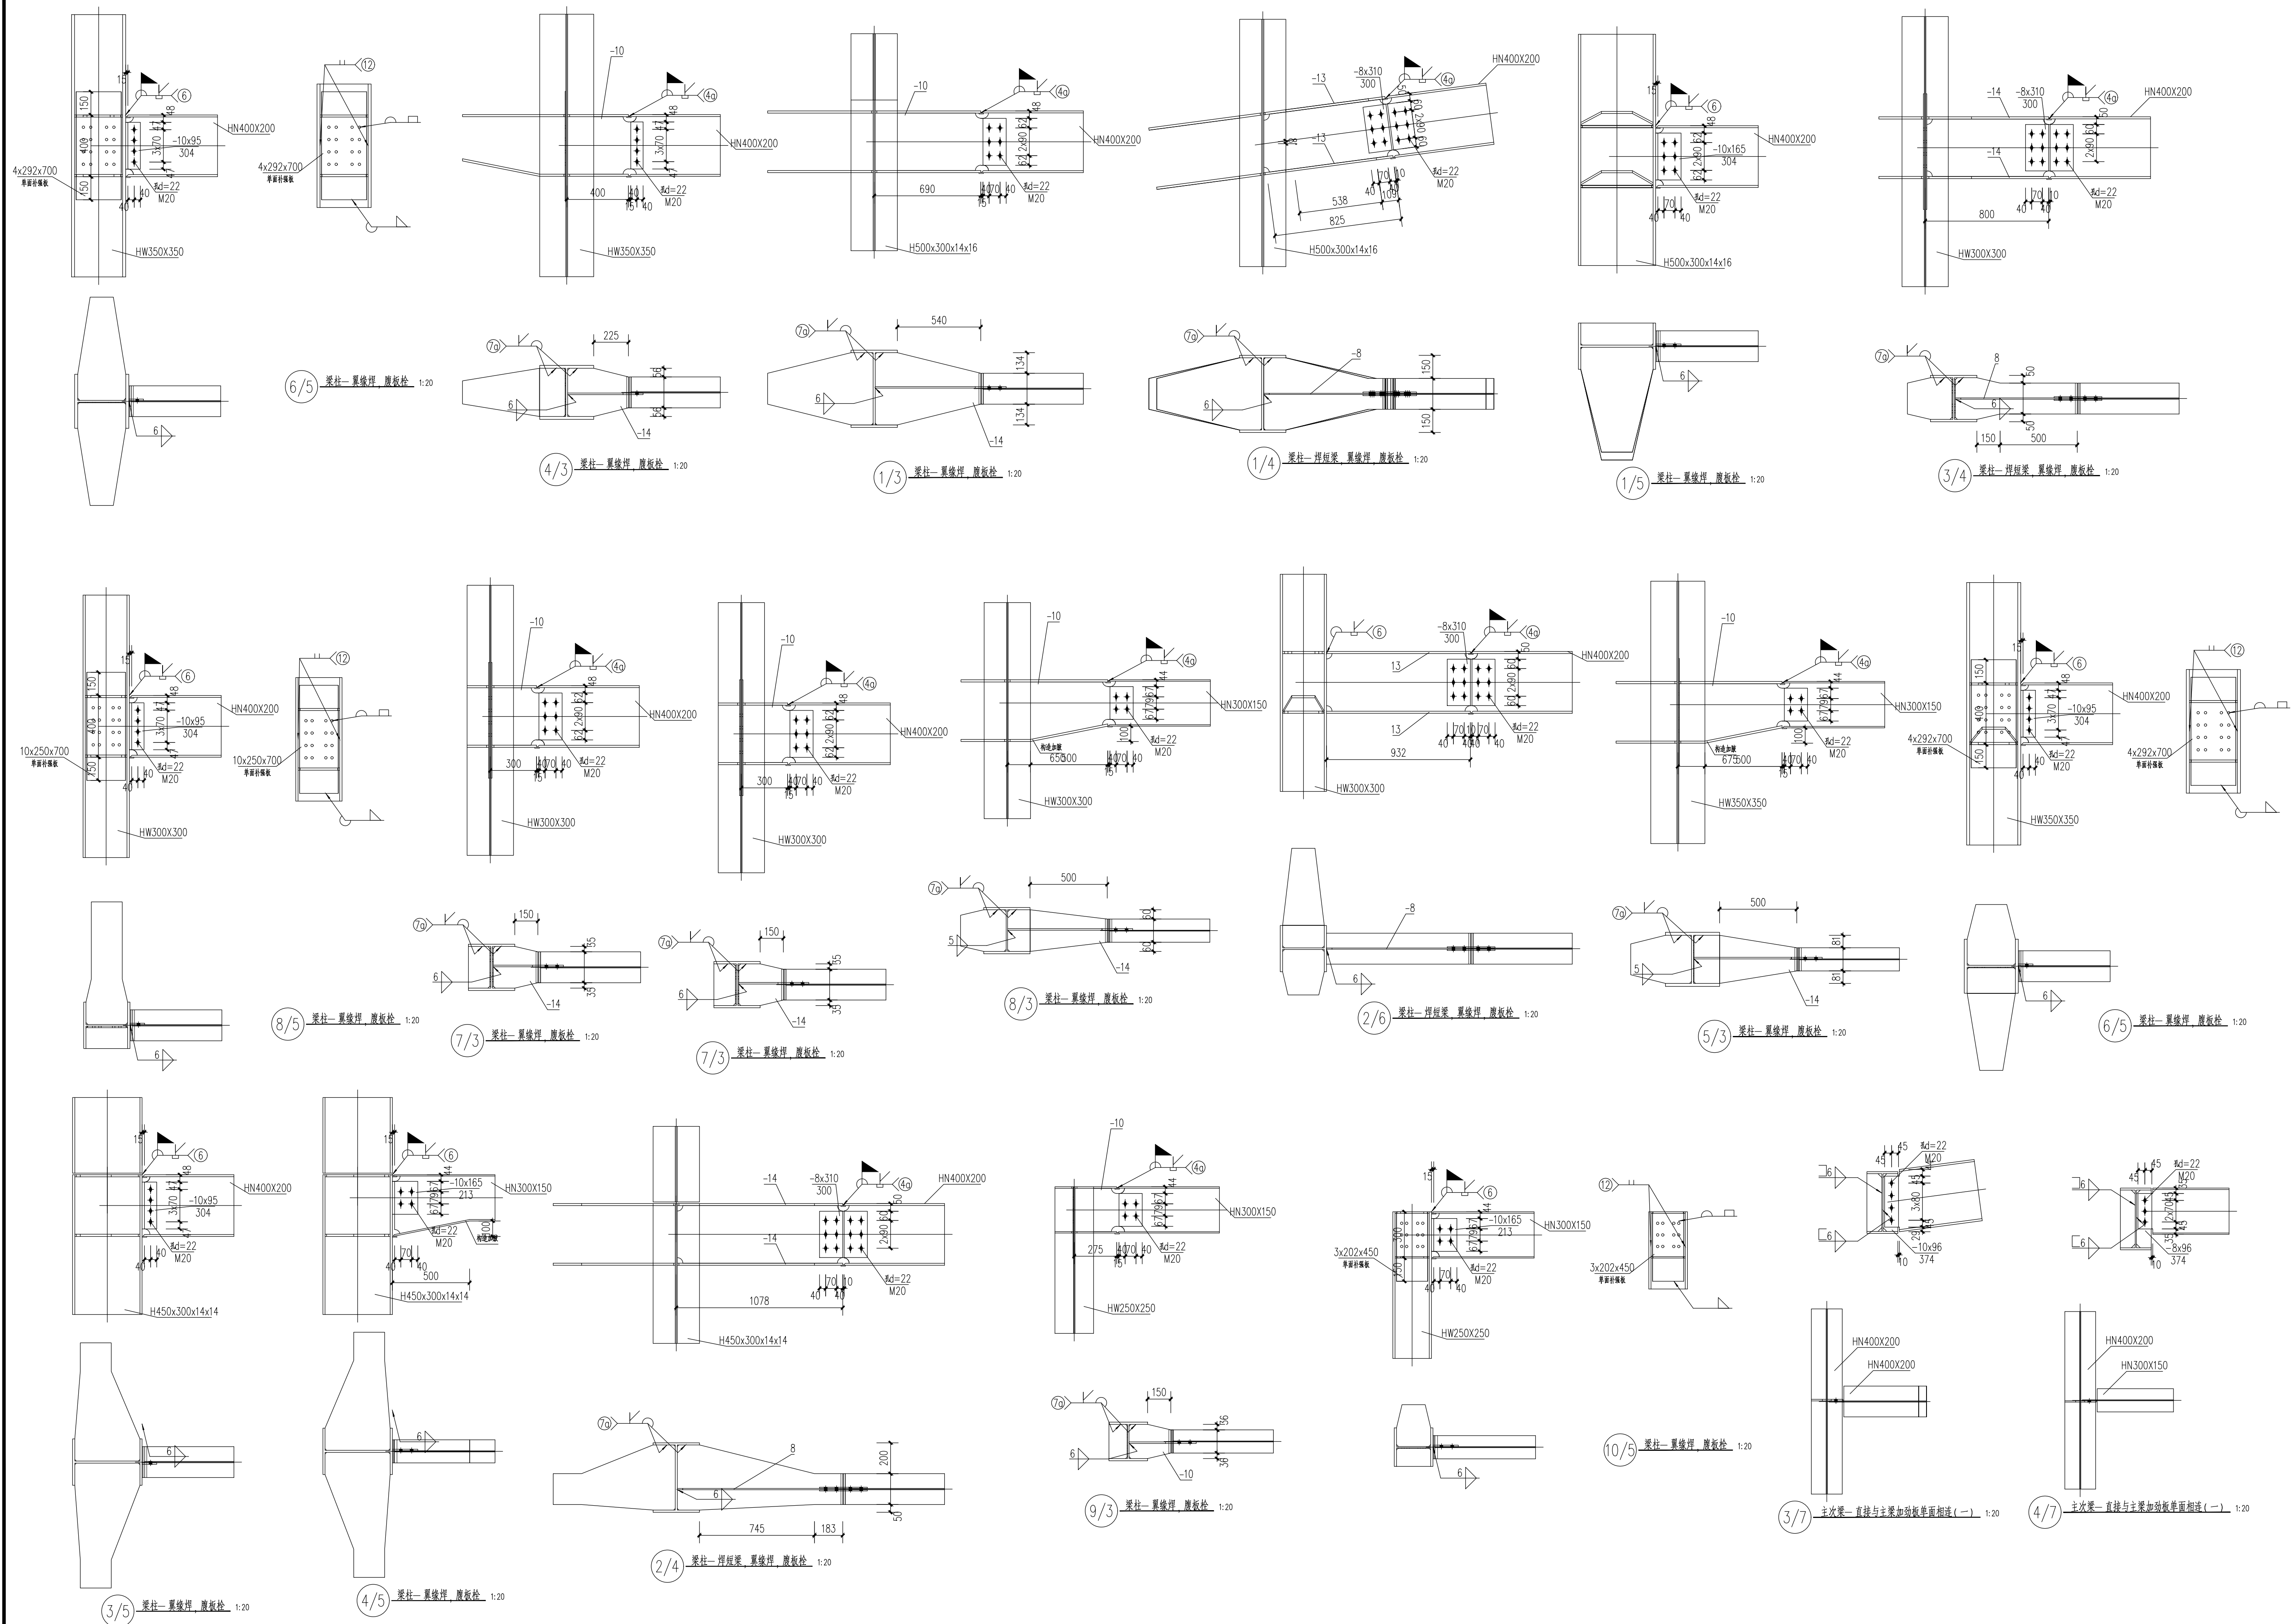

岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审定人	吴勇	吴勇
审核人	吴勇	吴勇
专业负责人	乔铁	乔铁
校对	胡佳梦	胡佳梦
设计人	乔铁	乔铁

档案号: _____

建设单位: 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

工程名称	剪刀池社区驿马巷周边文体及公共设施提质改造工程
------	-------------------------

子项名称	仓库改造
------	------

图 名

A区H=2.85m夹层梁节点图

图 别: 施工图
日 期: 2005.03

日期	2023.07.
比例	1:100

图号: 结施-10

版本号: A
版本说明

版本	日期	审核	备注

--	--	--	--