

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级：A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审 定 人	吴 勇	吴 勇
审 核 人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	乔 铁	乔 铁
校 对 人	乔 铁	乔 铁
设 计 人	胡佳梦	胡佳梦

档案号:
建设单位
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
(岳阳市岳阳楼区江城发展集团有限公司)


工程名称
剪刀池社区驿马巷周边文体
及公共设施提质改造工程

子项名称
挡土墙

图 名
A-B/L-K/I-J段悬臂式挡土墙横断面图
B-C/J-K段悬臂式挡土墙横断面图
C-D扶壁式挡土墙横断面图


图 册
日 期 2025. 7
比 例 见图
图 号: 结施-04

版本说明			
版本	日期	审核	备注

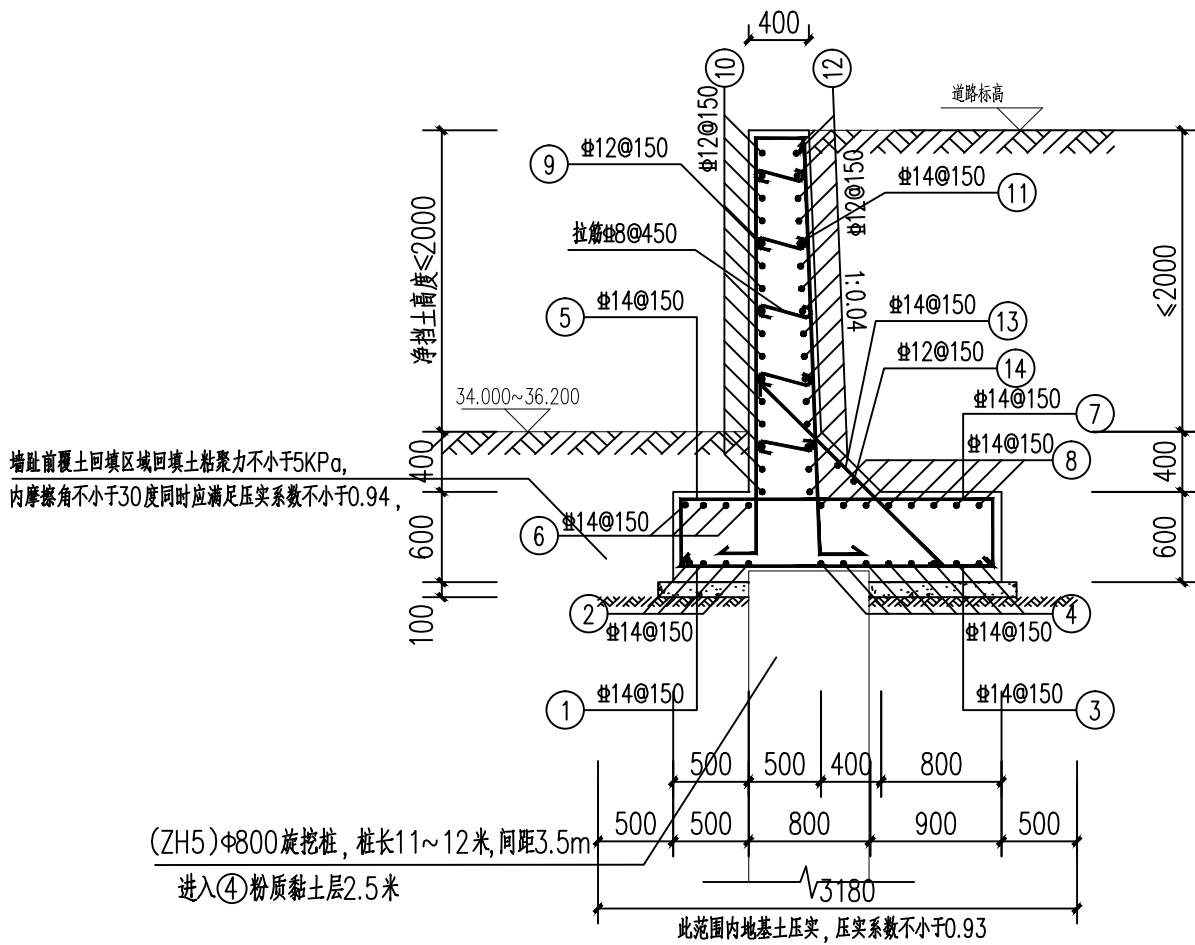


A-B/L-K/I-J段悬臂式挡土墙横断面图

注：挡土墙墙趾前地下雨污水管埋设应先于挡土墙施工；挡土墙墙趾前回填土根据设计相关参数要求应进行专项验收。

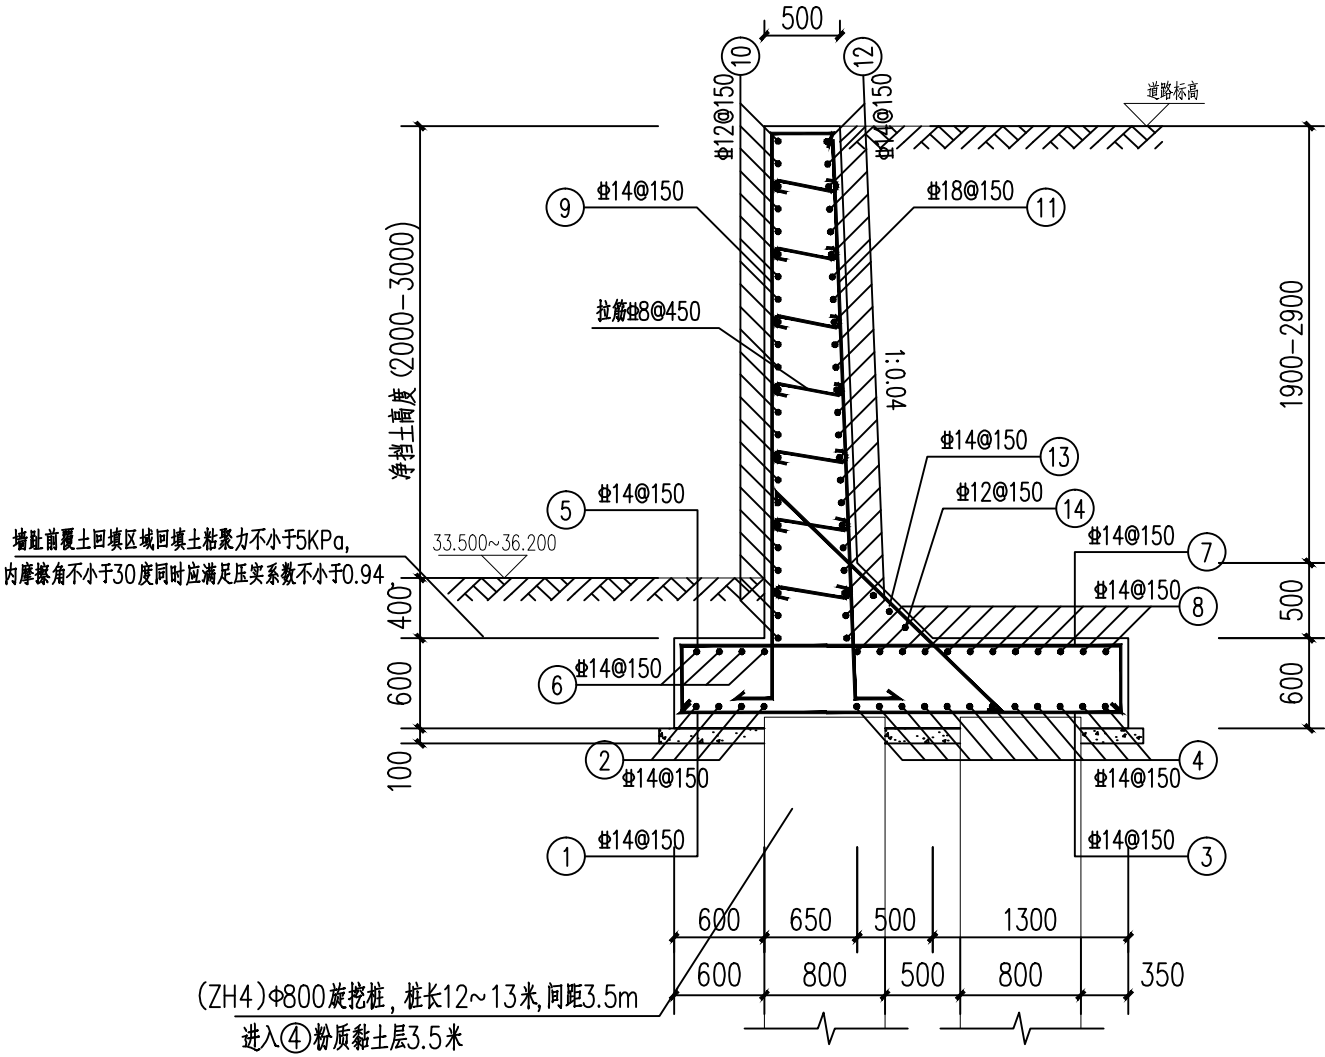


B-C/J-K段悬臂式挡土墙横断面图

注：挡土墙墙趾前地下雨污水管埋设应先于挡土墙施工；挡土墙墙趾前回填土根据设计相关参数要求应进行专项验收。

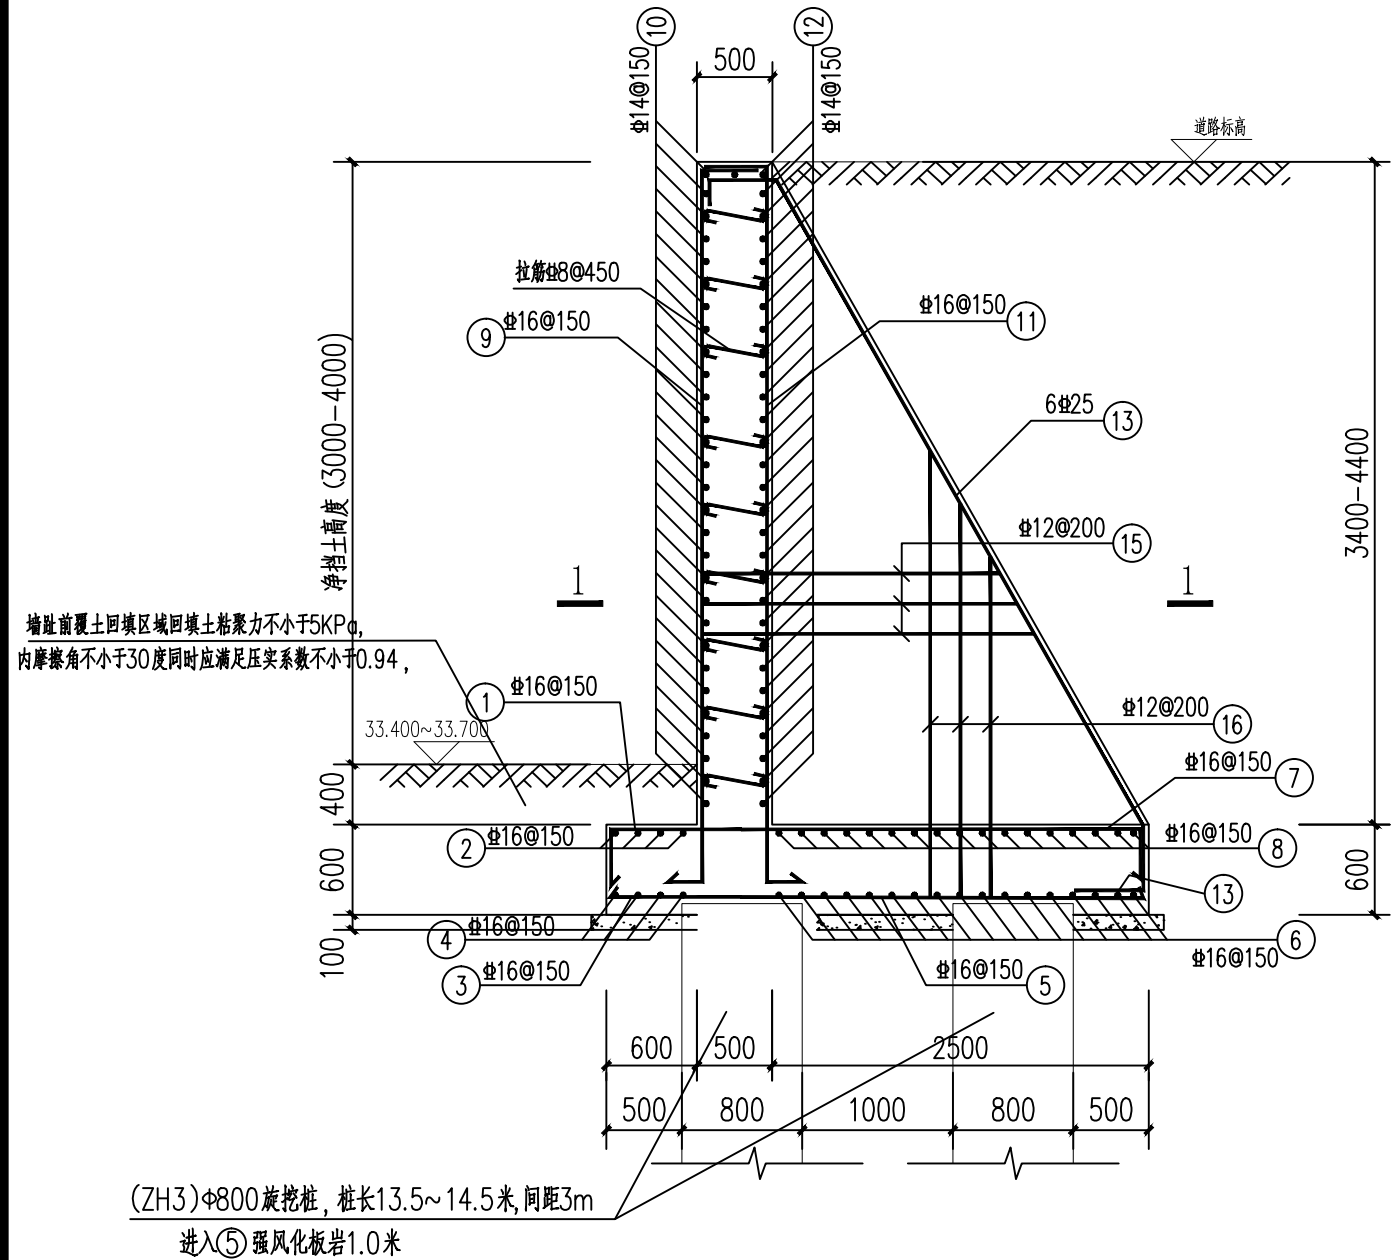


C-D扶壁式挡土墙横断面图

注：挡土墙墙趾前地下雨污水管埋设应先于挡土墙施工；挡土墙墙趾前回填土根据设计相关参数要求应进行专项验收。

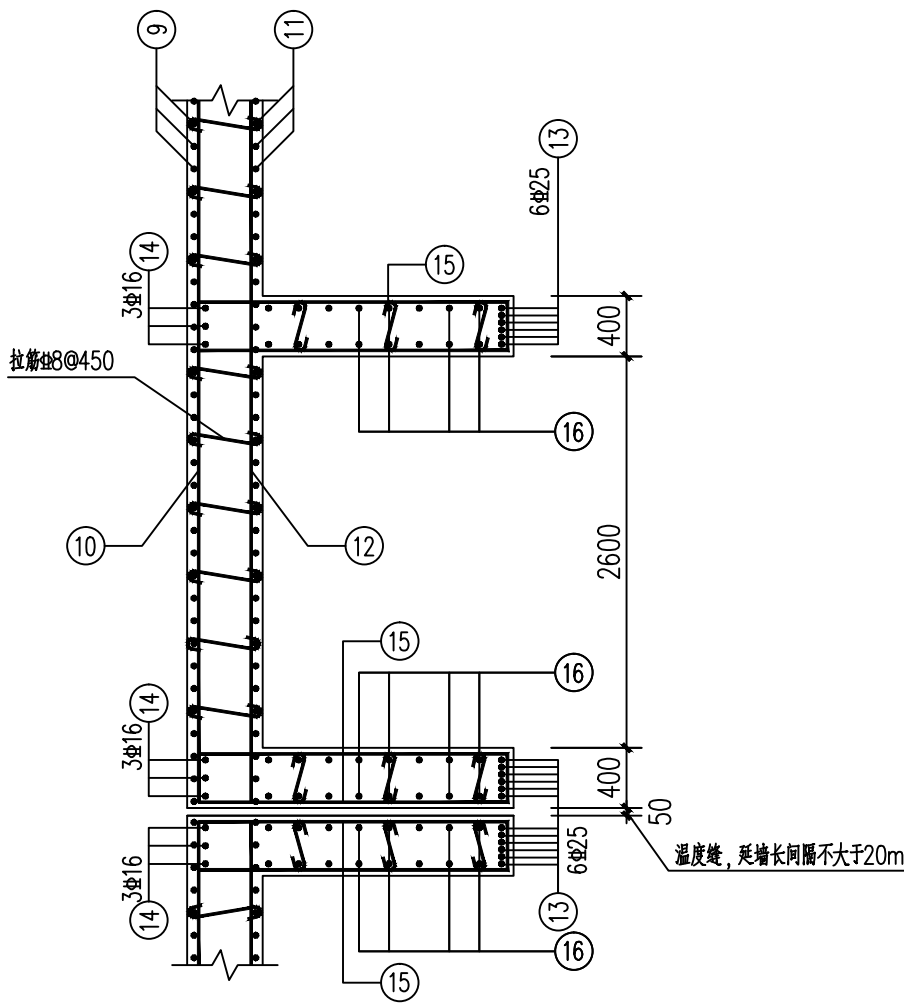

1-1

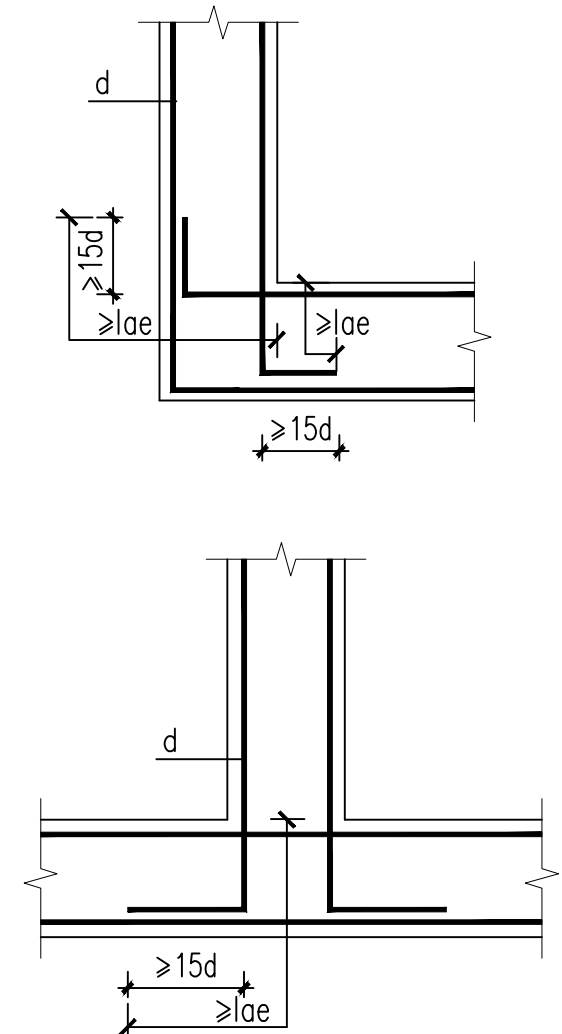

转角处钢筋的连接

- 说明：1. 尺寸单位均为 mm；
2. 图中混凝土等级 C30；
3. 钢筋保护层厚度 40mm；
4. 挡土墙分段长度 20m。
5. 墙底100厚C15素砼垫层。