

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不事宜, 须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		




岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审 定 人	吴 勇	吴 勇
审 核 人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	乔 铁	乔 铁
校 对 人	乔 铁	乔 铁
设 计 人	胡佳梦	胡佳梦

档案号:
建设单位 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局 (岳阳市岳阳楼区江城发展集团有限公司)
工程名称 剪刀池社区驿马巷周边文体 及公共设施提质改造工程
子项名称 挡土墙


图 名
F-G扶壁式挡土墙横断面图
D-E段扶壁式挡土墙横断面图
2-2, 3-3

图 册			
日 期	2025. 7		
比 例	见图		
图 号	结施-05		
版本号:			
版本说明			
版 本	日 期	审 核	备 注

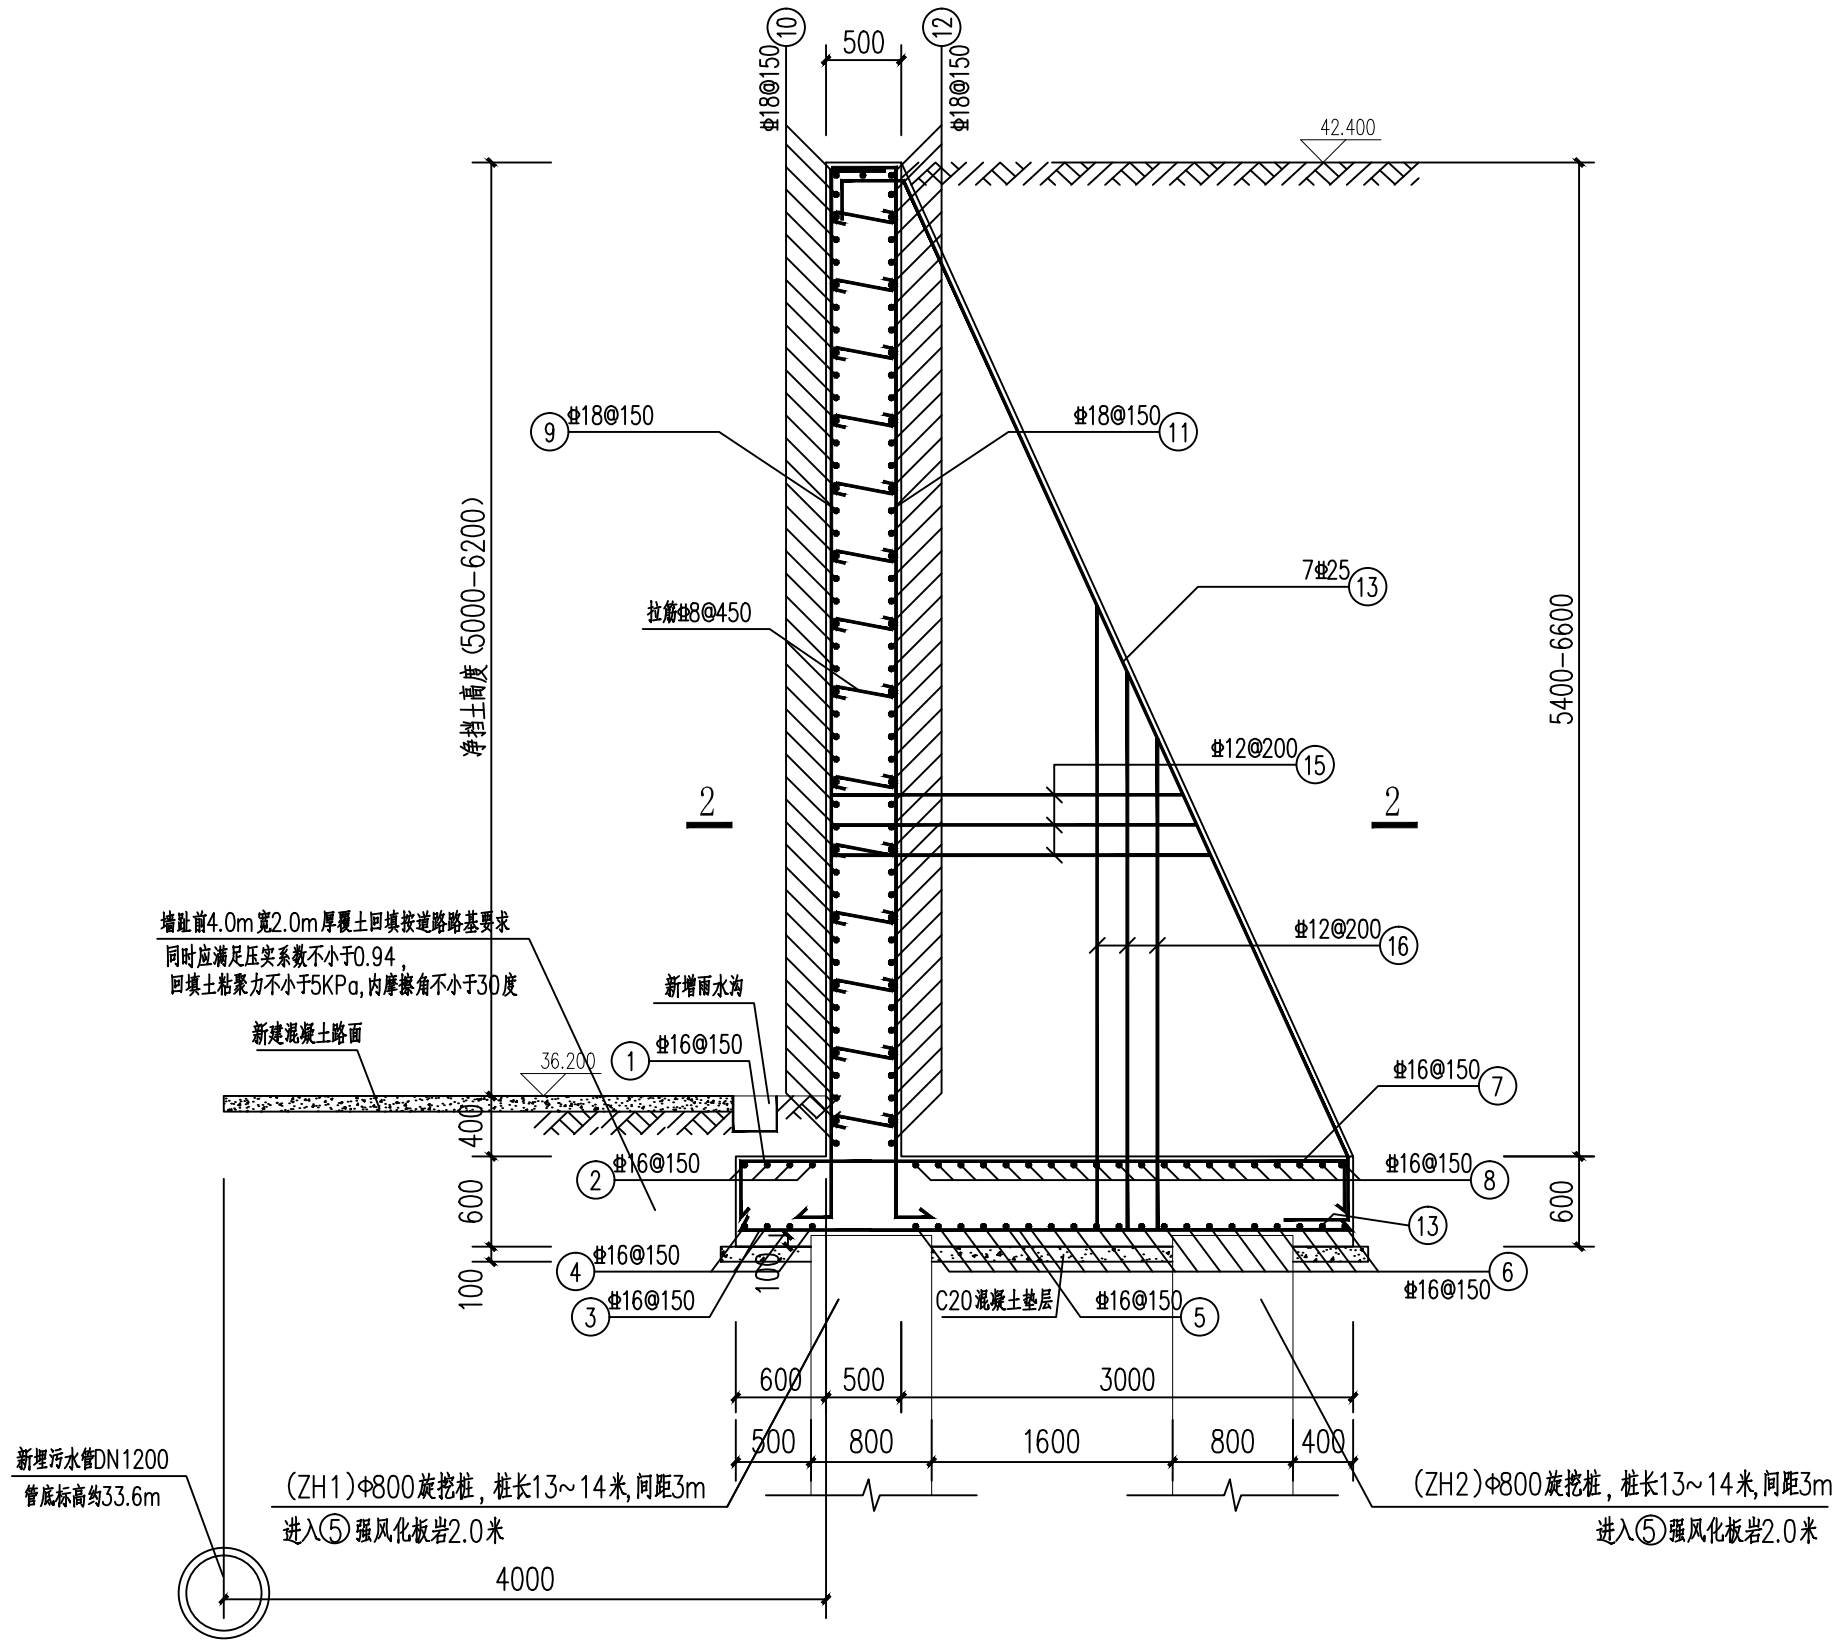


F-G扶壁式挡土墙横断面图 1:50

注: 挡土墙墙趾前地下雨水管埋设应先于挡土墙施工; 挡土墙墙趾前回填土根据设计相关参数要求应进行专项验收。

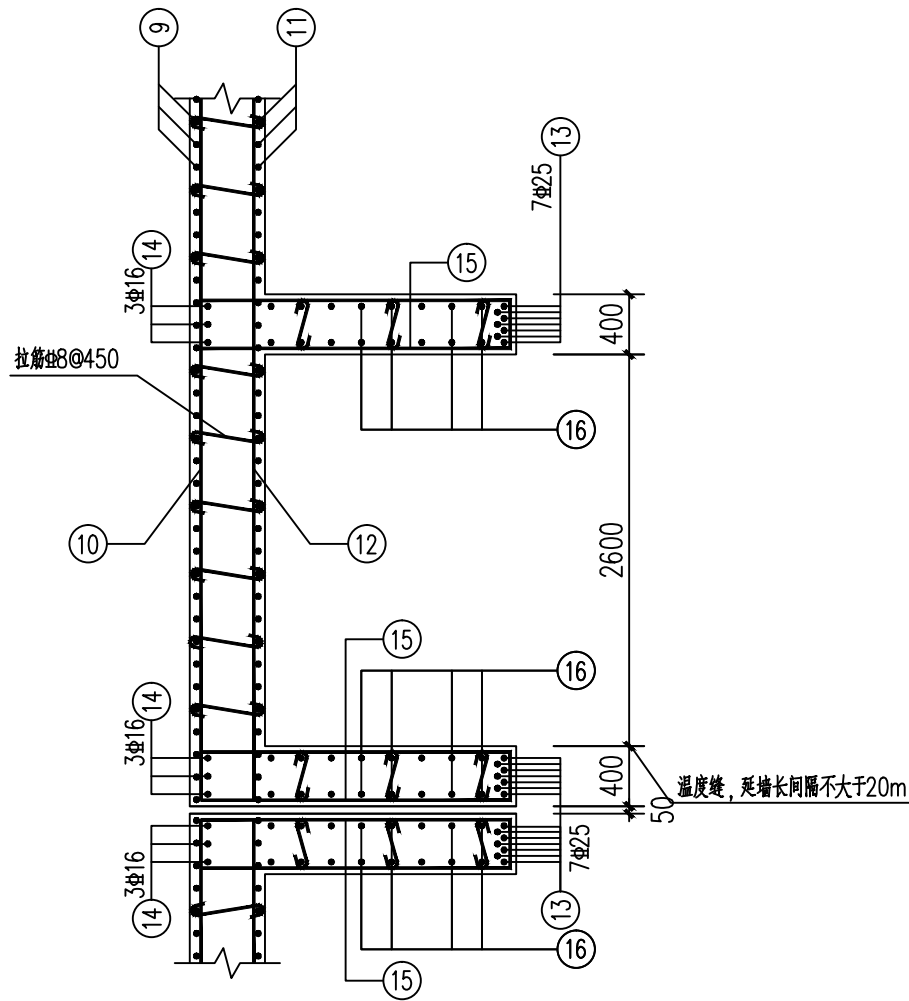


2-2 1:50

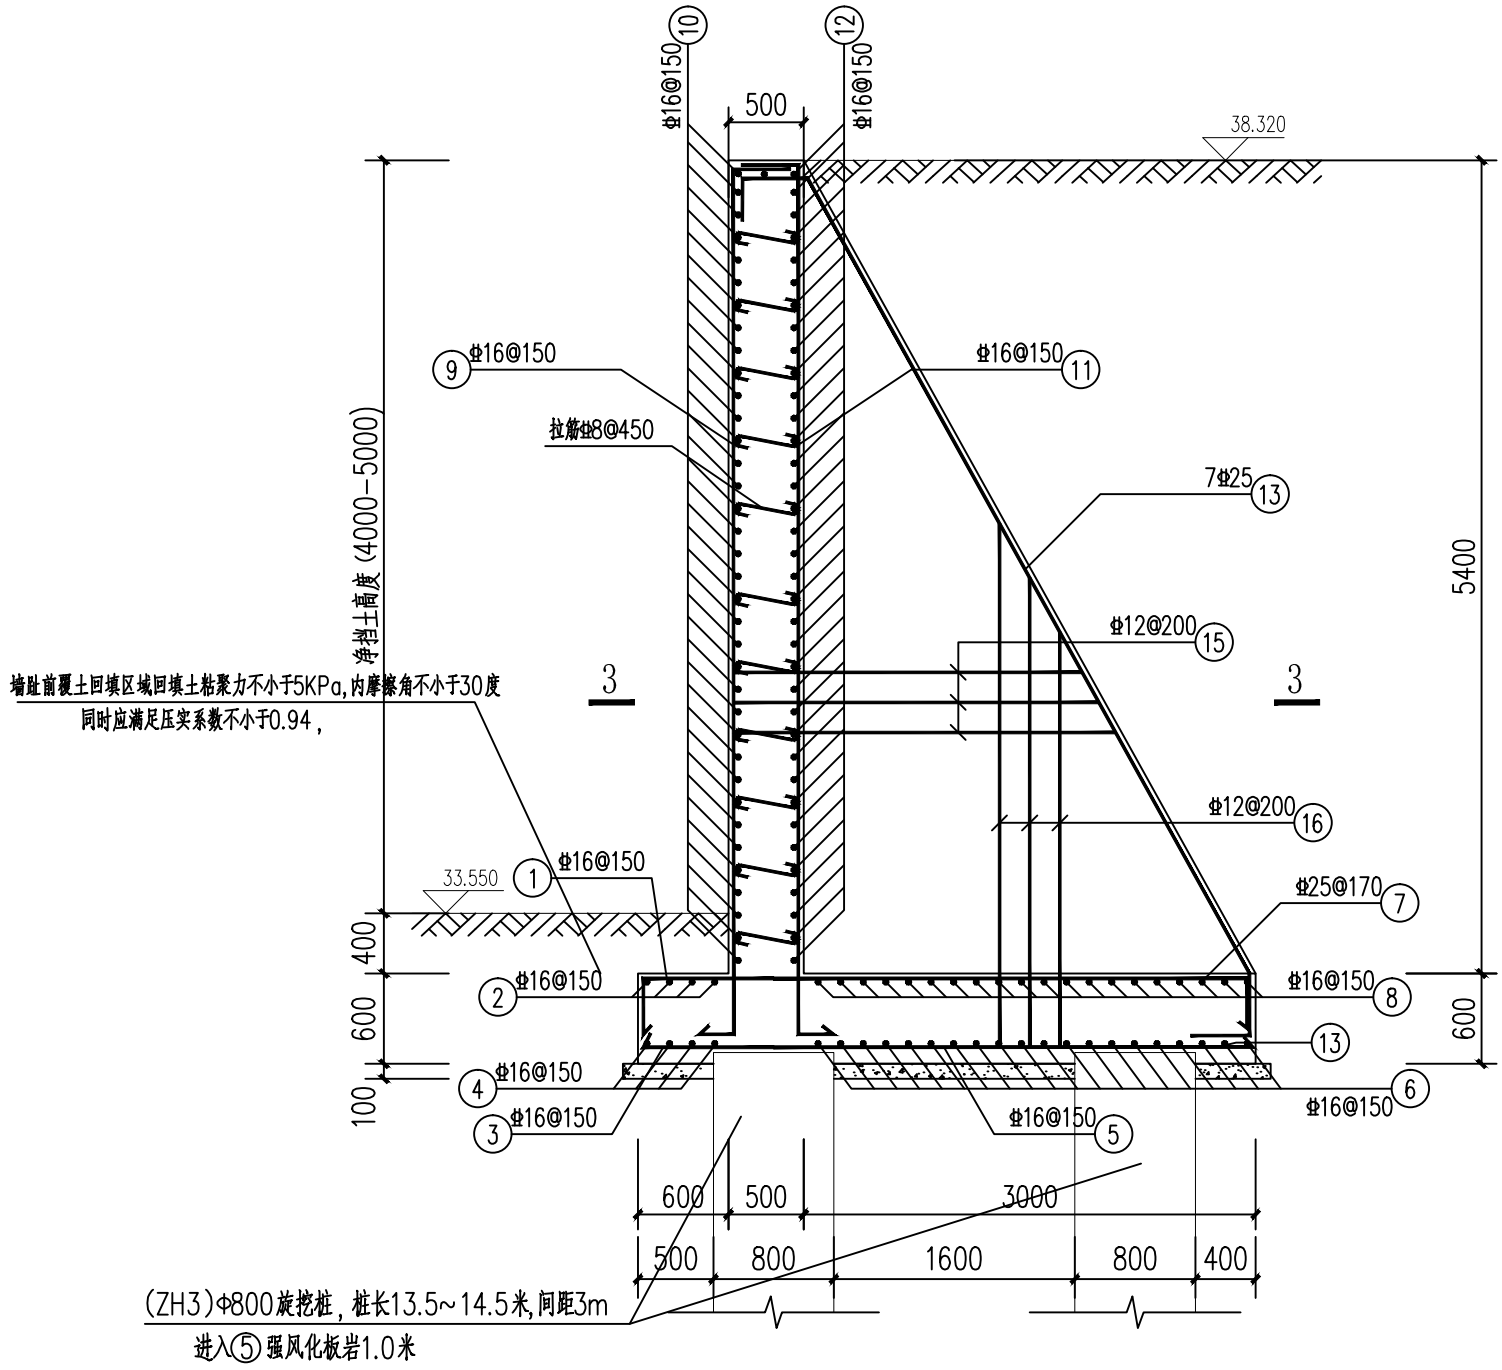

D-E段扶壁式挡土墙横断面图 1:50

注: 挡土墙墙趾前地下雨水管埋设应先于挡土墙施工; 挡土墙墙趾前回填土根据设计相关参数要求应进行专项验收。

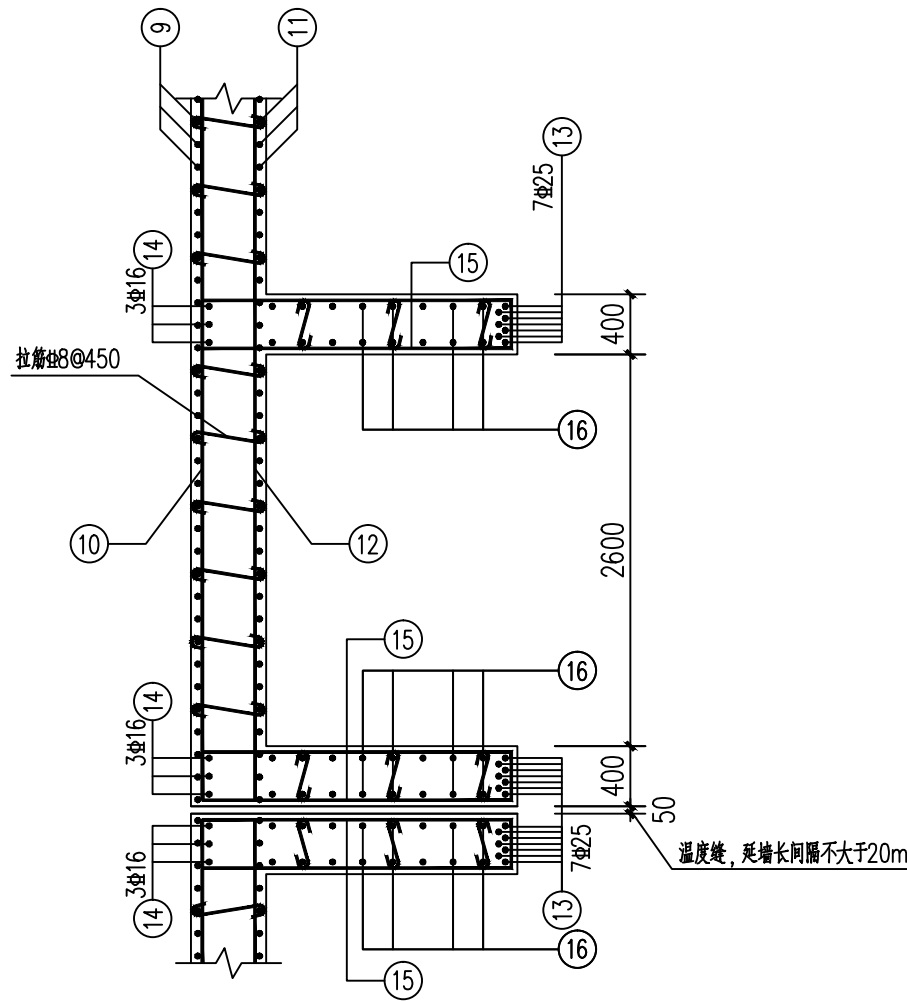

3-3 1:50

- 说明: 1. 尺寸单位均为 mm;
2. 图中混凝土等级 C30;
3. 钢筋保护层厚度 40mm;
4. 挡土墙分段长度 20m.
5. 墙底100厚C15素砼垫层..