

不得在图纸上量取尺寸施工。  
如有任何不事宜, 须在施工前与设计师会商。  
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签			
建 筑专业			
结 构专业			
给排水专业			
电 气专业			
暖 通专业			



岳阳市规划勘测设计院有限公司  
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈 志 宇
审 定 人	吴 勇	吴 勇
审 核 人	刘林丽	刘林丽
专业负责人	刘林丽	刘林丽
校 对 人	秦 军	秦 军
设 计 人	李 丹	李 丹

档案号:  
建设单位: 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局  
(岳阳市岳阳楼区工城发展集团有限公司)

工程名称  
岳阳楼区剪刀社区群马巷周边文体及公共设施提质改造工程

子项名称  
学校大门


图 名  
门卫室电气平面图  
门卫室弱电平面图

图 别  
日 期 2025.07  
比 例 1:100  
图 号 电施-10

版本号:			
版本说明			
版本	日期	审核	备注



门卫室电气平面图 1:100

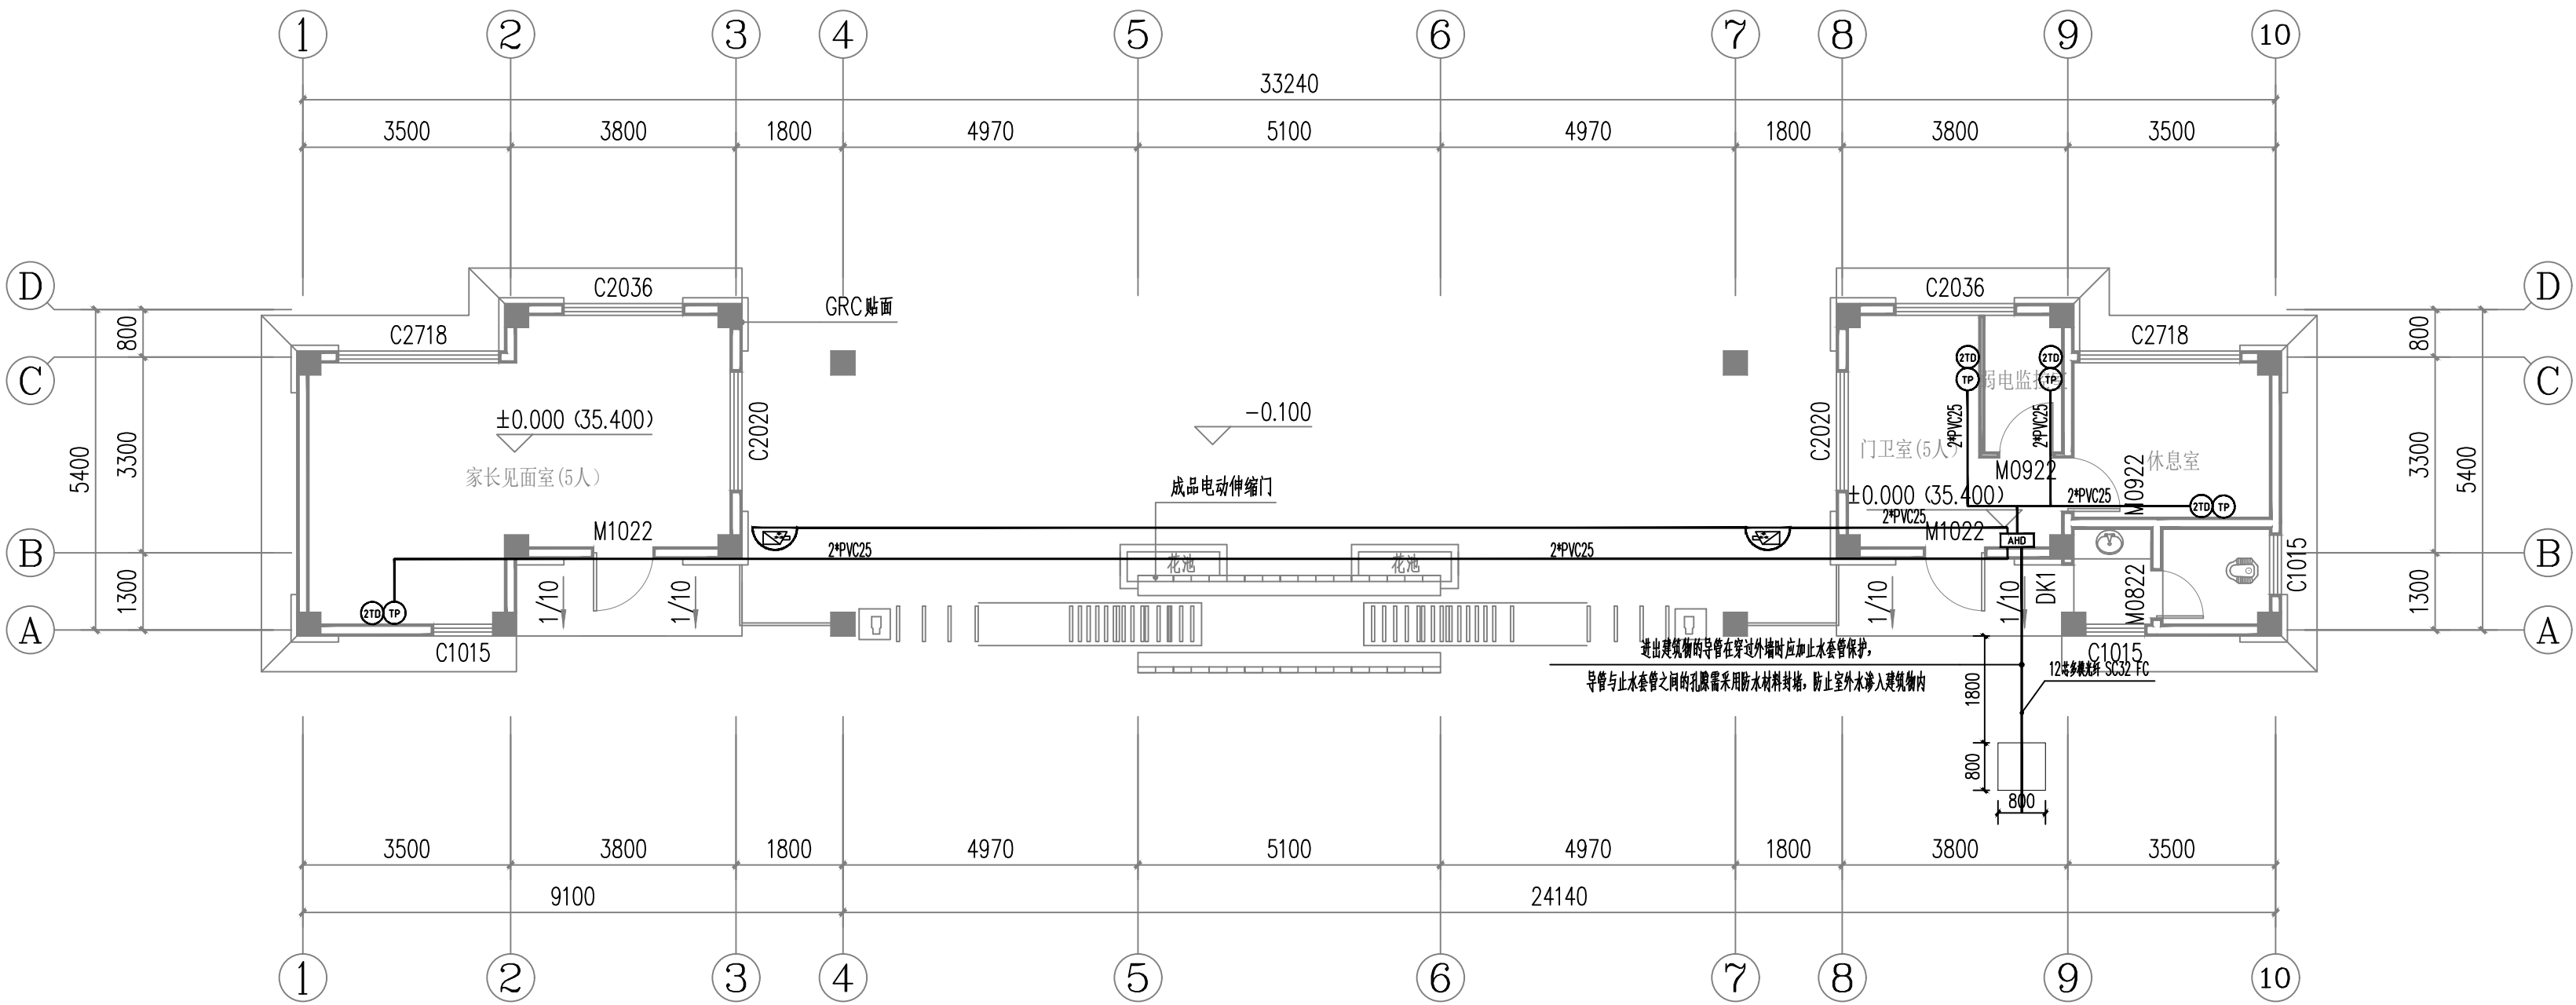

门卫室弱电平面图 1:100