
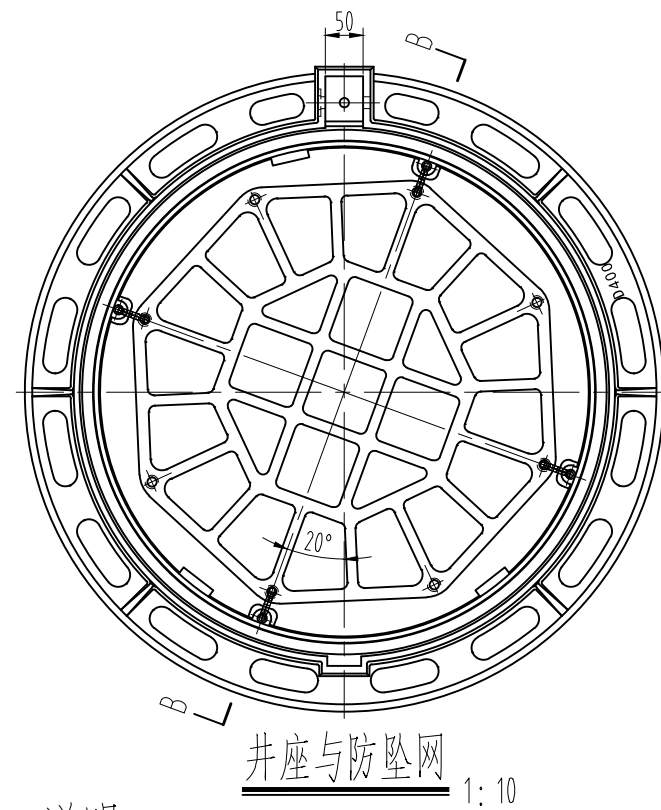
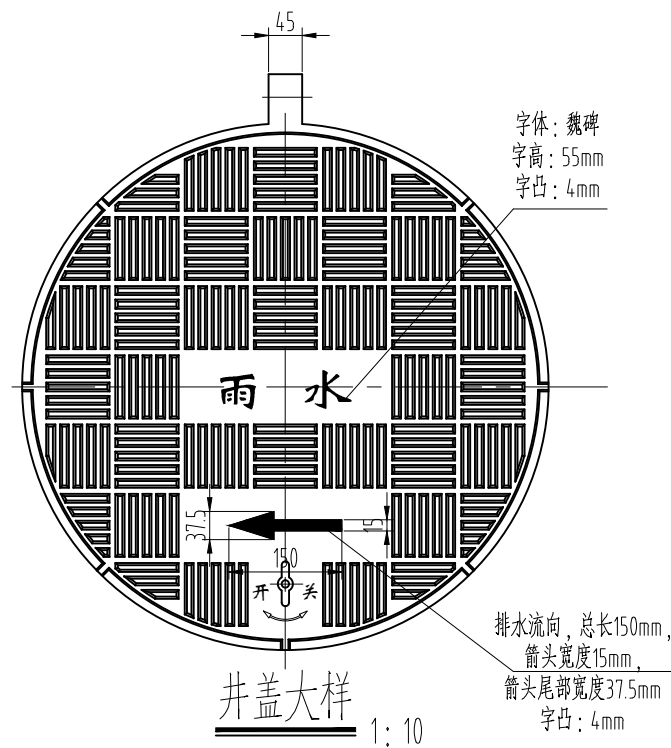
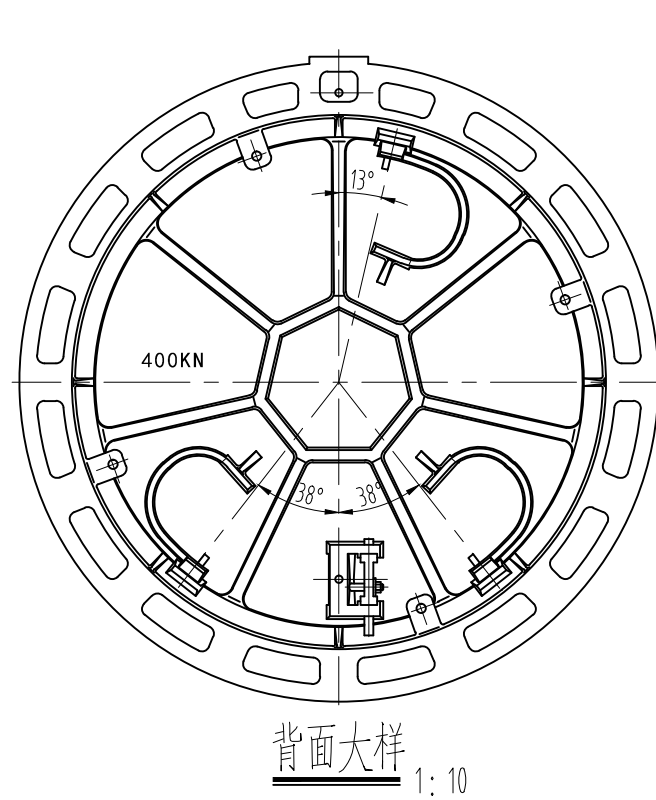
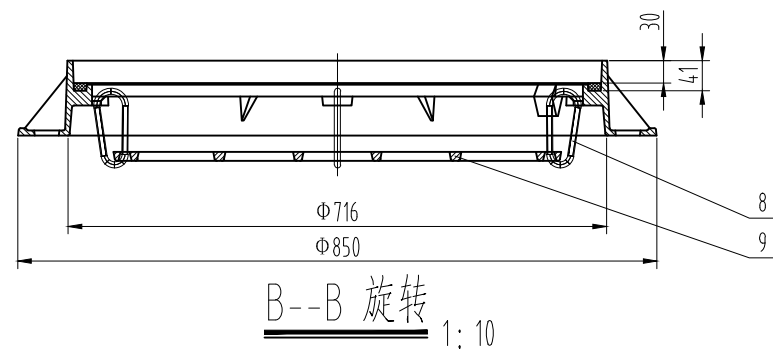
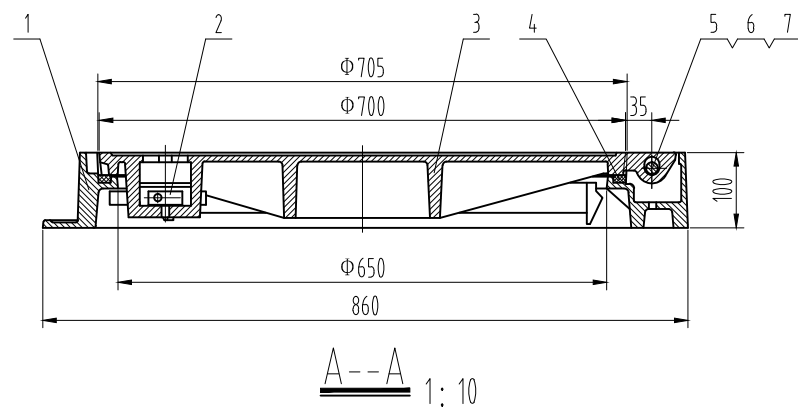


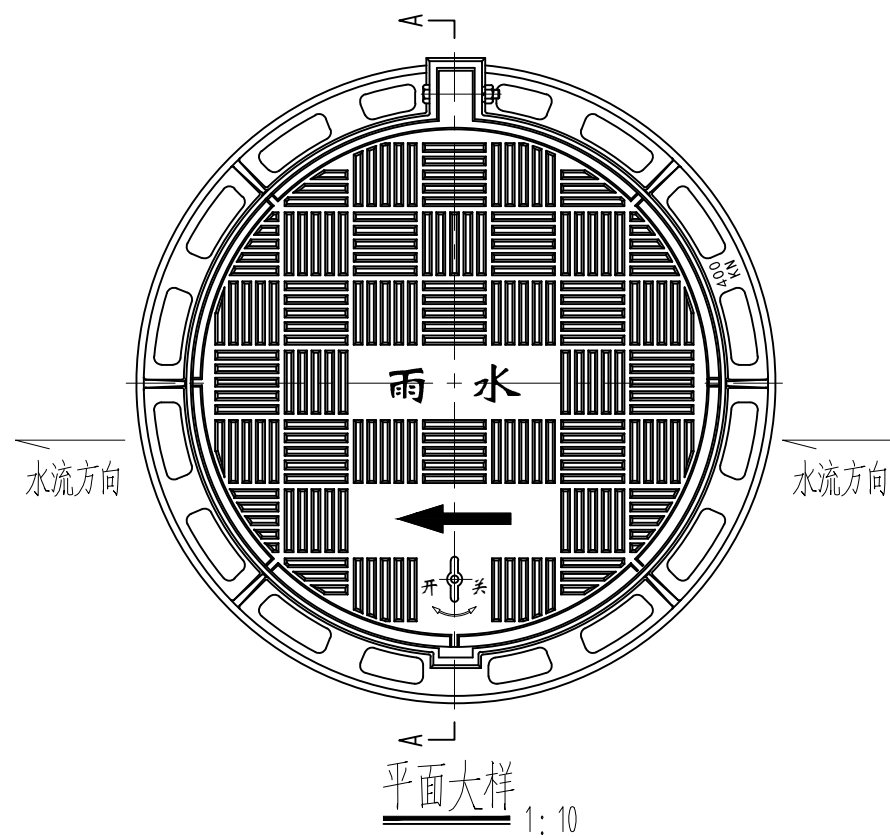

说明：

- 1、执行标准：《检查井盖》（GB/T23858-2009），产品荷载等级：根据设备材料表要求等级选择。
- 2、检查井盖必须具备防盗、防坠落、防移位、防响、防跳、防漂浮等功能。
- 3、井盖、井座与防坠网采用球墨铸铁QT500-7制作，性能符合《球墨铸件》（GB/T 1348-2019）的规定。
- 4、产品表面平整，花纹、字样清晰，不得有裂纹以及影响产品使用性能的冷隔、缩松等缺陷，不得补焊。
- 5、井盖与井座结构尺寸符合《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》（GB/T 6414-2017）相关要求，公差等级不低于DCTG10。
- 6、井盖与井座接触面进行机加工，并嵌入柔性垫，确保配合平稳。
- 7、井盖与井座用铰链连接，井盖开启角度不小于120°。
- 8、产品表面防腐措施：涂沥青漆。
- 9、检查井盖应用“雨水”、“污水”来注明检查井性质。
- 10、检查井盖安装时，箭头指示方向与主管道水流方向一致。

序号	名称	材料	数量	规格	备注
1	井座	QT500-7	1		
2	防盗锁具	组合件	1		
3	井盖	QT500-7	1		
4	柔性垫	复合材料	1		
5	六角头螺栓	Q235	1	M14×90	镀锌钝化
6	弹簧垫圈	65Mn	1	GB 93-87,14	
7	螺母	Q235	1	GB/T 6170-2015,M14	镀锌钝化
8	安全扣	不锈钢	4		
9	防坠网	QT500-7	1	承重能力≥200kg	