图纸须加盖出图印章，否则一律无效



编号	C0827
尺寸	850X2700



编号	C0827
尺寸	850X2700



编号	C1122
尺寸	1100X2200



编号	C1127
尺寸	1100X2700

编号	C1131
尺寸	1100X3100



编号	C1215
尺寸	1200X1500



编号	C1222
尺寸	1200X2200



编号	C1231
尺寸	1200X3100



编号	C1422
尺寸	1425X2200



编号	C1422A
尺寸	1425X2200



编号	C1427
尺寸	1425X2700



编号	C1427A
尺寸	1425X2700



编号	C1431
尺寸	1425X3100



编号	C1815
尺寸	1800X1500



编号	C1822
尺寸	1800X2200



编号	C1822A
尺寸	1800X2200



编号	C1831
尺寸	1800X3100



编号	C2011
尺寸	2000X1100



编号	C2021
尺寸	2000X2100



编号	C2022
尺寸	2000X2200



编号	C2122
尺寸	2100X2200



编号	C2122A
尺寸	2100X2200



编号	C2131
尺寸	2100X3100



编号	C2131A
尺寸	2100X3100



编号	C2222
尺寸	2250X2200

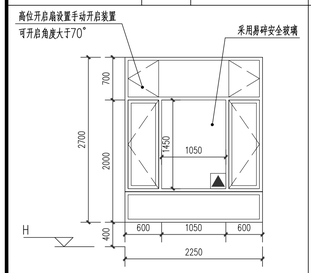

编号	C2227
尺寸	2250X2700



编号	C2231
尺寸	2250X3100

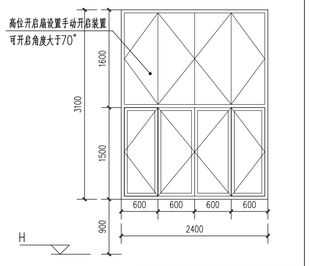

编号	C2431
尺寸	2400X3100



编号	C2422A
尺寸	2400X2200

注：1、平开门窗的开启方向以平面图、立面图为准。二层及二层以上的临空外窗不得外开。
2、本表门窗尺寸均为洞口尺寸，门窗应进行二次设计。二次设计前医板器建筑墙面面层装修材料及保温层厚度等，现场确定门窗制作尺寸。
3、外门窗的传热系数、遮阳系数、可见光透射比等节能参数详见节能设计说明。
4、各朝向外窗气密性要求不低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T7106-2019中的要求。居住建筑：7层及以上，不低于6级；1~6层不低于4级。公共建筑：10层及以上，不低于7级；10层以下，不低于6级。
5、7层及7层以上外开窗，面积大于1.5平方米的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于900的落地门窗、幕墙（全玻幕墙外）、倾斜装配窗、天窗必须使用安全玻璃。
6、厨房和卫生间的门均应设有效截面积不小于0.02平方米的固定百叶，或距地面留出不小于30的缝隙。
7、表中型材系列为最小断面尺寸，型材系列、玻璃的厚度及类型等由厂家根据国家相关规范、技术标准及当地的基本风压值等进行二次设计。
8、钢化玻璃的公称厚度为5、6、8、10、12mm时，最大许用面积分别为：2、3、4、5、6平方米。
9、用于室外的百叶均为防雨百叶，通风系数>0.7。
10、本项目防火门均采用钢制防火门。
11、消防救援窗口选用安全玻璃，消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。
12、自然排烟窗可开启角度大于70度，在距地高度1.3~1.5m的位置设置手动开启装置。

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	门槛/窗台高度	备注
丙级防火门	FM丙1218	1200X1800	5	300	成品丙级防火门
乙级防火门	FM乙1122	1100X2200	6	0	成品乙级防火门
	FM乙1522	1500X2200	3	0	
	FM乙1522A	1500X2200	1	0	
	FM乙1622	1600X2200	1	0	
	FM乙1922	1900X2200	2	0	
	FM乙1622A	1600X2200	1	0	
甲级防火门	FM甲1122	1100X2200	6	0	成品甲级防火门
	FM甲1222	1200X2200	1	200	
	FM甲1227	1200X2700	6	0	
普通门	GM1522	1500X2200	1	0	钢制防盗门
	M0922	900X2200	10	0	成品木门
	M1122	1100X2200	46	0	
	M1227	1200X2700	66	0	
	M1422	1450X2200	1	0	
	M1522	1500X2200	5	0	
	M1822	1800X2200	1	0	
	M1122A	1100X2200	3	0	
普通窗	C1	5450X2750	1	900	分隔详大样 6 中透光三银 Low-E+12AR+6 透明(新桥铝合金型材窗新桥宽度 24mm)
	C2	4750X2275	1	1375	
	C3	3750X1591	1	2059	
	C4	7900X2431	1	1219	
	C0827	850X2700	22	400	
	C0921	900X2100	8	900	
	C1122	1100X2200	6	900	
	C1127	1100X2700	2	400	
	C1131	1100X3100	2	900	
	C1215	1200X1500	3	窗洞上沿齐梁底	
	C1222	1200X2200	8	900	
	C1231	1200X3100	2	900	
	C1422	1425X2200	3	900	
	C1427	1425X2700	1	400	
	C1431	1425X3100	1	900	
	C1815	1800X1500	9	900	
	C1822	1800X2200	29	900	
	C1831	1800X3100	6	900	
	C2011	2000X1100	2	窗洞上沿齐梁底	
	C2021	2000X2100	2	1000	
	C2022	2000X2200	4	900	
	C2122	2100X2200	33	900	
	C2131	2100X3100	17	900	
	C2222	2250X2200	3	900	
	C2227	2250X2700	1	400	
	C2231	2250X3100	1	900	
	C2431	2400X3100	1	900	
	C3322	3300X2200	12	900	
	C3621	3600X2100	3	1000	
	C3622	3600X2200	7	900	
	C4427	4350X2700	8	400	
	C4521	4500X2100	2	900	观察窗，无分隔
	C4721	4750X2100	1	1000	分隔详大样 6 中透光三银 Low-E+12AR+6 透明(新桥铝合金型材窗新桥宽度 24mm)
	C4722	4750X2200	2	900	
	C5027	5050X2700	8	400	
	C5421	5450X2100	1	900	
	C5427	5400X2700	1	900	
	C5436	5400X3600	5	0	
	C1422A	1425X2200	3	900	
	C1427A	1425X2700	1	400	
	C1822A	1800X2200	1	900	
	C2122A	2100X2200	4	900	
	C2131A	2100X3100	2	900	
	C2422A	2400X2200	12	900	
	C2422B	2400X2200	5	900	
	C5436A	5400X3600	1	窗洞口下沿标高20.7米	
	FCZ2122	2100X2200	1	900	成品防火窗，耐火极限不小于0.5h
洞口	DK1224	1200X2200	15	0	
	DK1524	1500X2200	7	0	
	DK1822	1800X2200	5	0	
	DK5030	5000X3000	1	0	
组合门窗	FMZ3627	3600X2700	3	0	成品乙级防火门
	MLC3940	3900X4000	1	0	分隔详大样
	MLC7640	7600X4000	1	0	

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签

专业	签名	日期
结构		
给排水		
暖通		
电气		
建筑		

岳阳市规划勘测设计院有限公司
出图专用章
市政行业(给水、排水、桥梁工程)专业乙级
风景园林工程设计专项乙级
建筑行业(建筑工程)乙级
证书编号：A243019305 有效期：2020年7月6日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名： 夏 洁
注册号：4301930-006
有效期：至2026年10月

岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级：A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	夏 洁	夏洁
专业负责人	陈 照	陈照
校 对 人	陈 照	陈照
设 计 人	柳剑箫	柳剑箫

档案号：

建设单位：岳阳市教育事务中心

工程名称：岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目

子项名称：3#实验楼

图 名：门窗表、门窗大样图（一）

图 别	建施
日 期	2026.04
比 例	详图纸
图 号	SJ-03-4-07
版本号：	
版本说明	

版本	日期	审核	备注