



门窗表						
类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	页次	备注
乙级防火门	FMZ1527	1500X2700	2			成品钢制乙级防火门
普通窗	C2121	2100X2100	2			注：所有外墙窗台均设置成品塑料窗台排水板,5%的排水坡度坡向室外。90系列深灰色铝合金窗 6 高透光双银 Low-E+12空气+6 透明

说明

- 1.本工程门窗除特殊注明外均为专业公司设计、制作、安装,本图仅提供其立面形式、分格、开启部位、方式、颜色、数量等详见本图,
- 2.立面图上所注门窗尺寸均为门窗的洞口尺寸,门窗加工时注意应留门窗框缝隙,缝隙规定:普通抹灰≤20,贴面砖≤25;由于饰面材料及施工误差导致的缝隙变化,由门窗生产厂家按工程设计要求调整
- 3.门窗数量、洞口尺寸应经现场核对再进行制作及安装,门窗立面图上实线为向外开启,虚线为向内开启。
- 4.开平铝合金门窗采用不锈钢铰链、门锁、滑撑;推拉铝合金门窗用不锈钢带轴承滑轮,并加设门窗扇不脱落的纤维装置,开平或推拉均采用橡胶密封条以便更换,铝合金百叶的固定配件采用不锈钢。
- 5.与门窗相关的金属材料、铝合金型材、五金件、紧固件、密封材料等均应符合有关材料的国家或行业标准的规定,铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定,除压条、扣板等需要弹性装配的型材外,门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚,外门结构型材2.2mm,内门结构型材2.0mm,外窗结构型材1.8mm,内窗结构型材1.4mm。断面厚度及玻璃厚度均由生产厂家根据风压经计算确定,并须满足国家规范,其它有关规范、抗震、辟雷要求。选用材料除不锈钢外,应经防腐处理,铝合金颜色为深褐氟碳喷涂,颜色最终由甲方参考设计方意见
- 6.防火门窗由取得消防认证资格的生产厂家生产,防火门均装闭门器。防火门、防火窗必须选用消防审批部门认可的产品。双扇和多扇防火门应具有按顺序关闭的功能。防火门生产厂家需由当地消防部门认证。
- 7.门窗立樘位置:外门窗立樘位置见墙身节点图,未注明者居墙中,内门窗立樘位置除注明外,双向平开门立樘居墙中,单向平开门立樘与开启方向墙面平。
- 8.木门应选用一、二级木材,木材应经过脱脂、蒸煮处理,其含水率要求应不大于《木结构工程施工及验收规范》的要求,保证木材不变形,不开裂。
- 9.管道井检修门定位与管道井外侧装修完成面平:凡未注明距楼、均做C15混凝土300高门槛,宽同墙厚。
- 10.外窗采用断桥铝合金框料,框面积20%,气密性为7级,水密性为4级,可见光透射比0.78,其它性能指标按照有关规定执行,并须满足国家规范。
- 11.门窗玻璃:出入口、门厅以及离地900以下的门窗部位,面积大于0.5平方米的门玻璃,面积大于0.9平方米的窗玻璃、玻璃栏板等均应采用选用夹层夹胶安全钢化玻璃(其胶片厚度不小于0.76m);
- 12.全玻璃门应设防撞提示标志,室内饰面玻璃最高点离楼地面高度在3m或3m以上时,用使用夹层玻璃。
- 13.供轮椅通行的门扇,需安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手,同时在门扇的下方安装高0.35m的金属护门板。
- 14.MQ1、MQ2采用6.38mm夹层玻璃,单块玻璃最大使用面积不超过3m²。在1.5m高处设置防撞提醒目标识。
- 15.门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113—2015和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定。
- 16.本项目所有门均设双侧拉手,拉手高900,详参13ZJ301—P27/1。
- 17.本项目消防救援口位置详平面图,净高度和净宽度均不小于1.0m。消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。当采用玻璃窗时,应选用安全玻璃。
- 补充说明:1、疏散门的净高不低于2.10m。2、防火门、防火窗具有自动关闭的功能,在关闭后具有烟密闭的性能。3、房间门净宽不低于0.9m。4、节能计算的玻璃厚度为底线要求,所有玻璃厚度应满足JGJ113—2015 第7.1章节的规定。

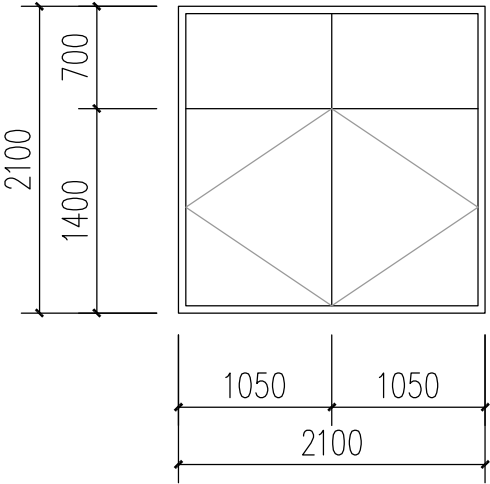

C2121 1:50

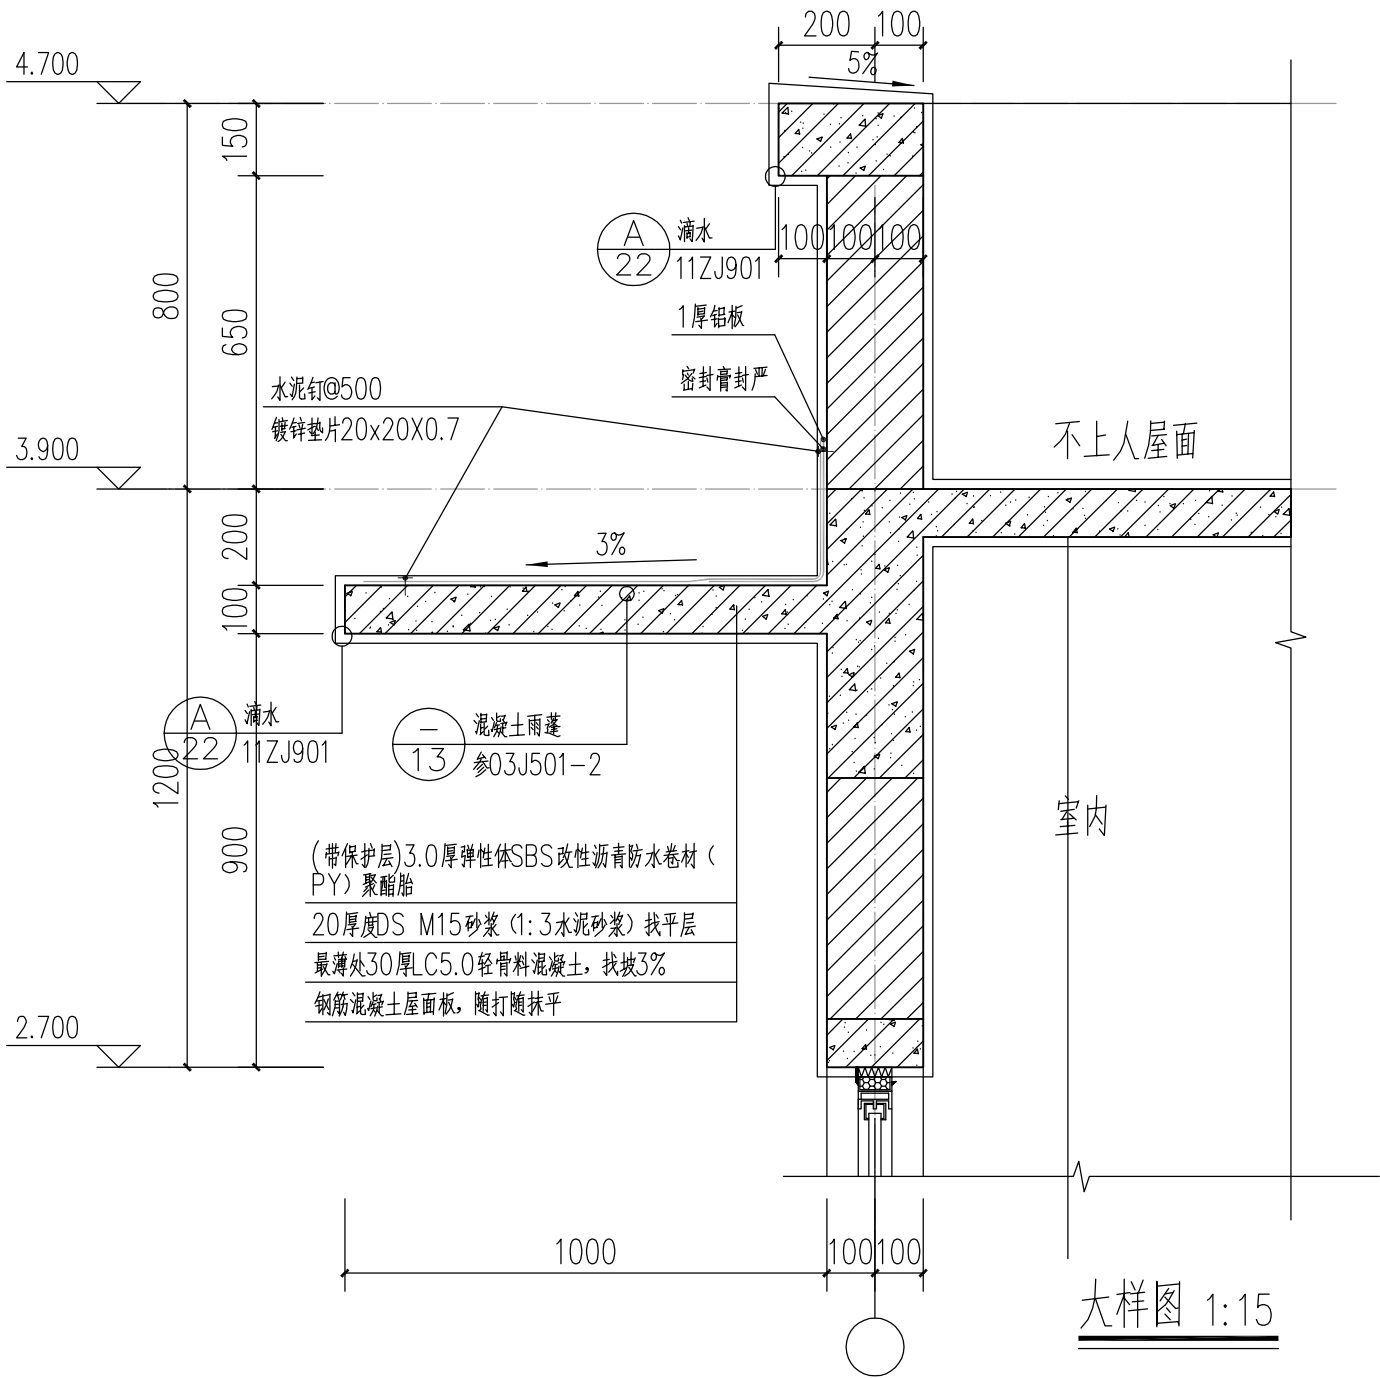

大样图 1:15

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效			
不得在图纸上量取尺寸施工。 如有任何不谨事宜, 须在施工前与设计师会商。 本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。			
会 签			
建 筑专业			
结 构专业			
给排水专业			
电 气专业			
暖 通专业			
 岳阳市规划勘测设计院有限公司 建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305			
项目负责人	夏 洁	夏洁	
审 定 人	吴 勇	吴勇	
审 核 人	夏 洁	夏洁	
专业负责人	陈 熙	陈熙	
校 对 人	柳剑箫	柳剑箫	
设 计 人	陈 熙	陈熙	
档案号: 202604			
建设单位: 岳阳市教育事务中心			
工程名称: 岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目			
子项名称: 1#设备用房			
图 名: 门窗表、门窗大样、地上建筑室内外装修措施表			
图 别: 施工图			
日 期: 2026.04			
比 例: 见图			
图 号: JS-01-03			
版本号:			
版本说明			
版本	日期	审核	备注