



图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不符事宜, 请在施工前与设计部会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。


会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		

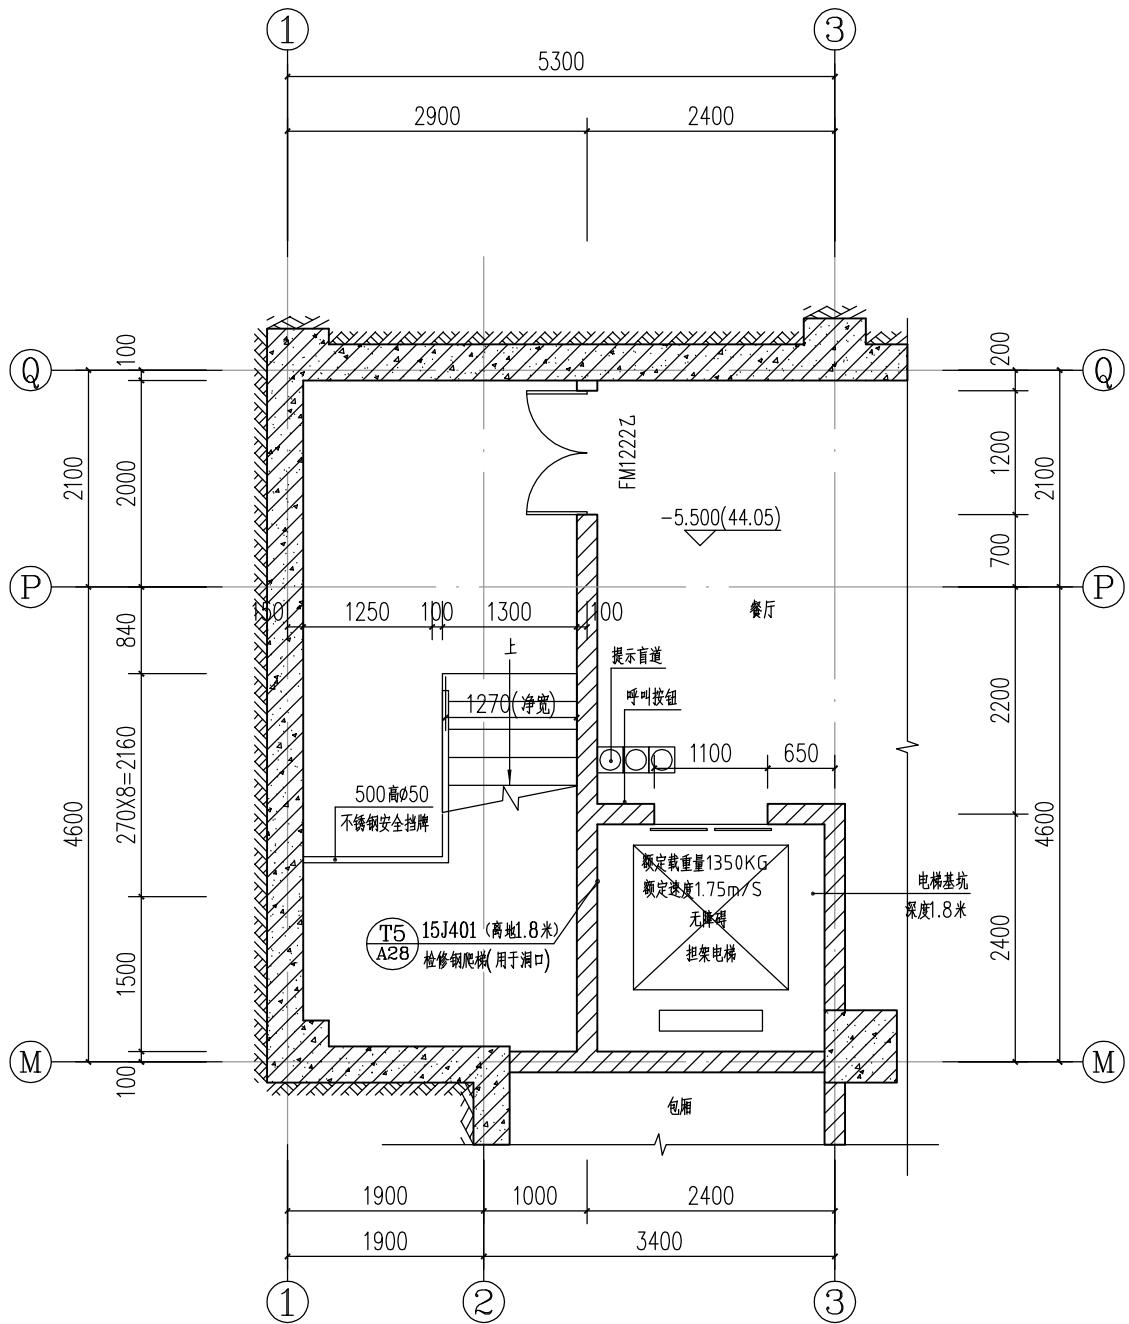


T2 楼梯负一层平面图 1:50

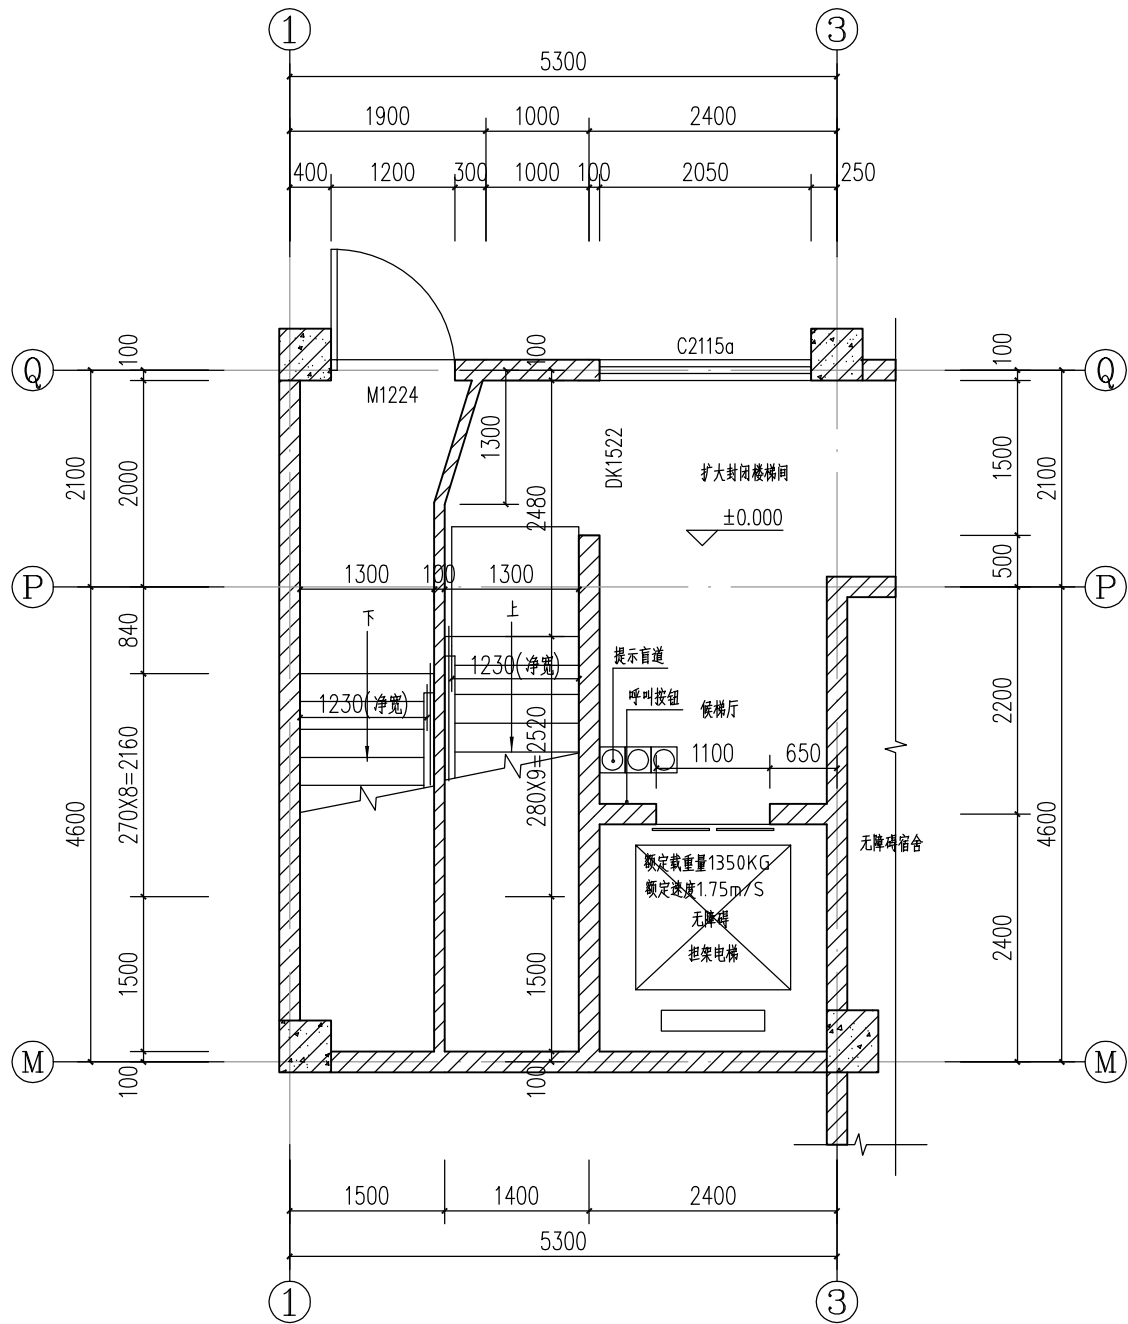


T2 楼梯一层平面图 1:50

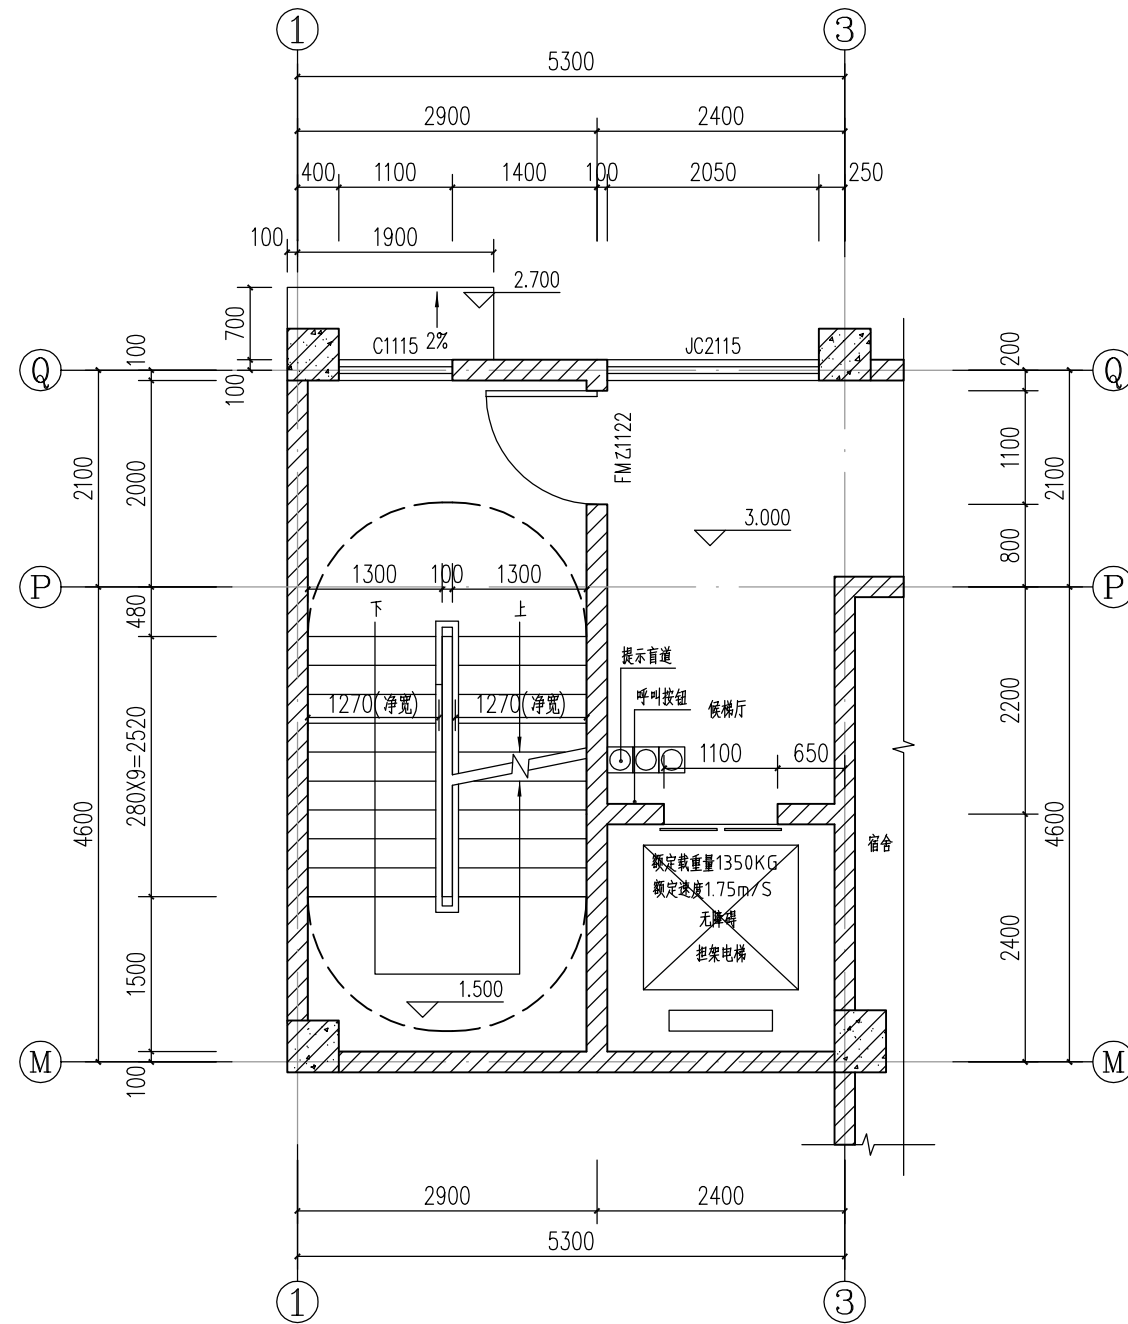


T2 楼梯二层平面图 1:50

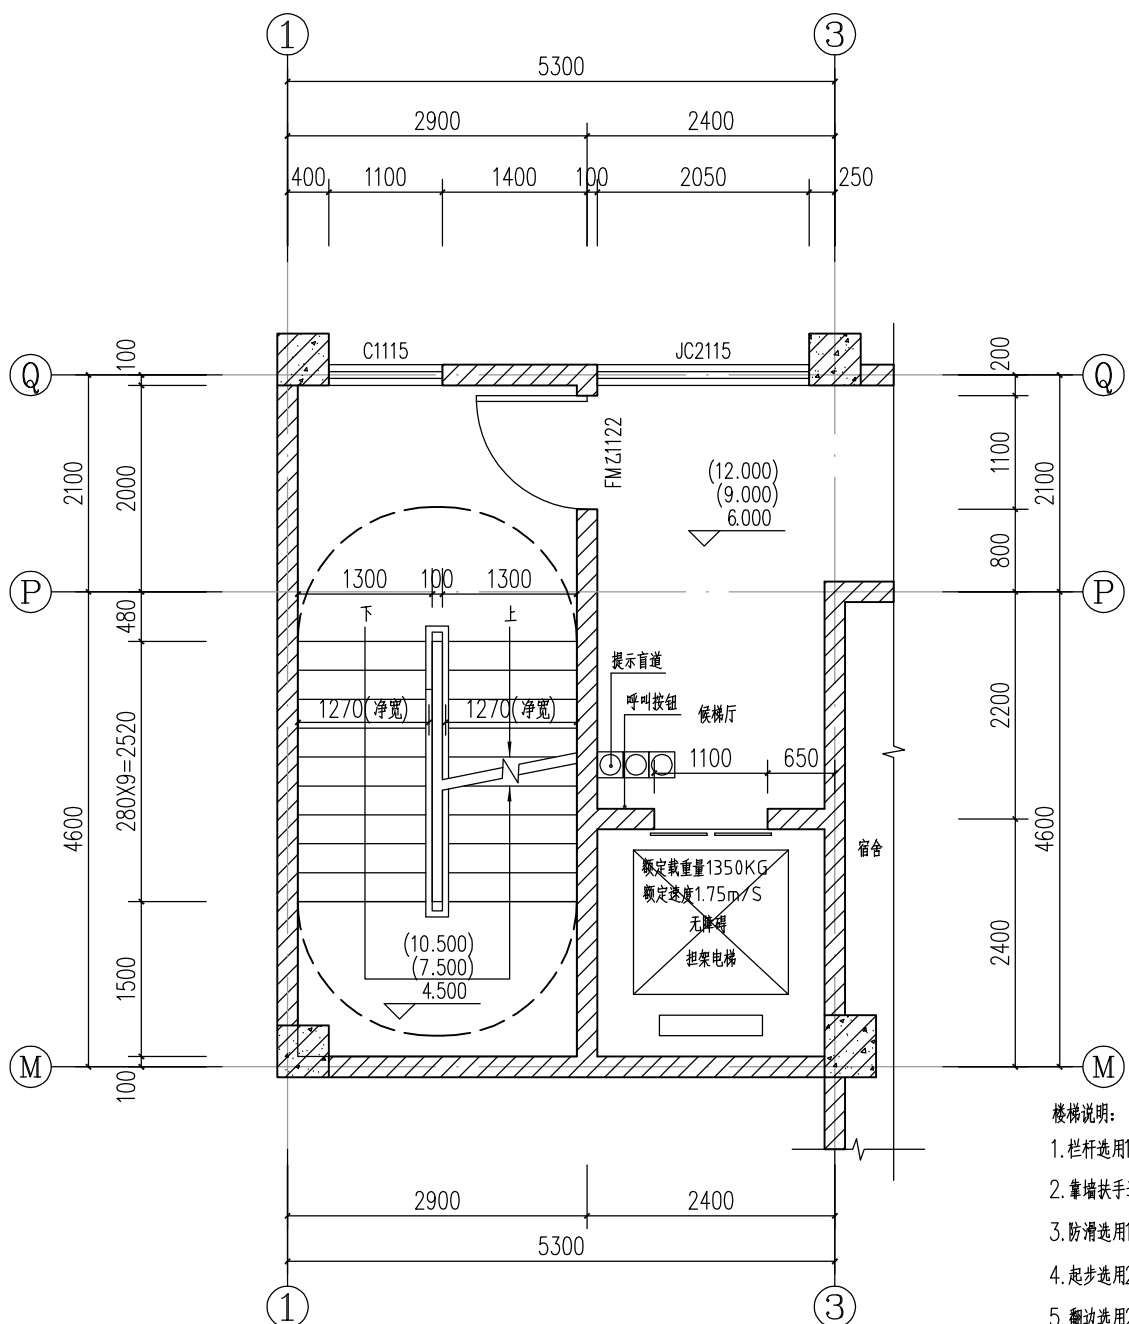

T2 楼梯三—五层平面图 1:50

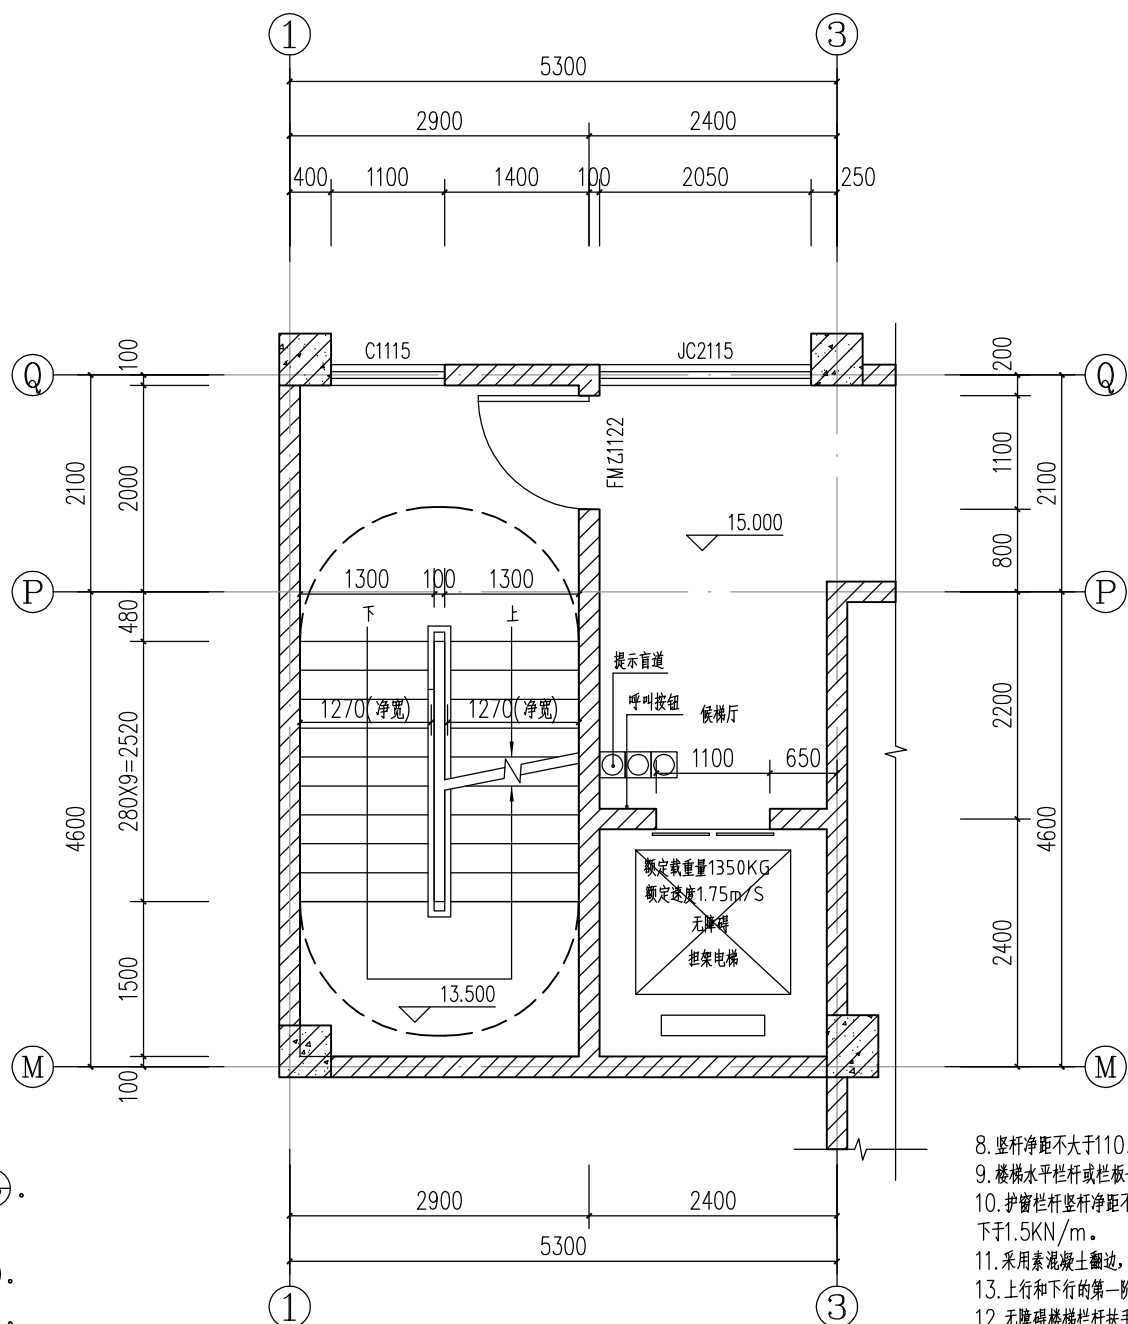

T2 楼梯六层平面图 1:50

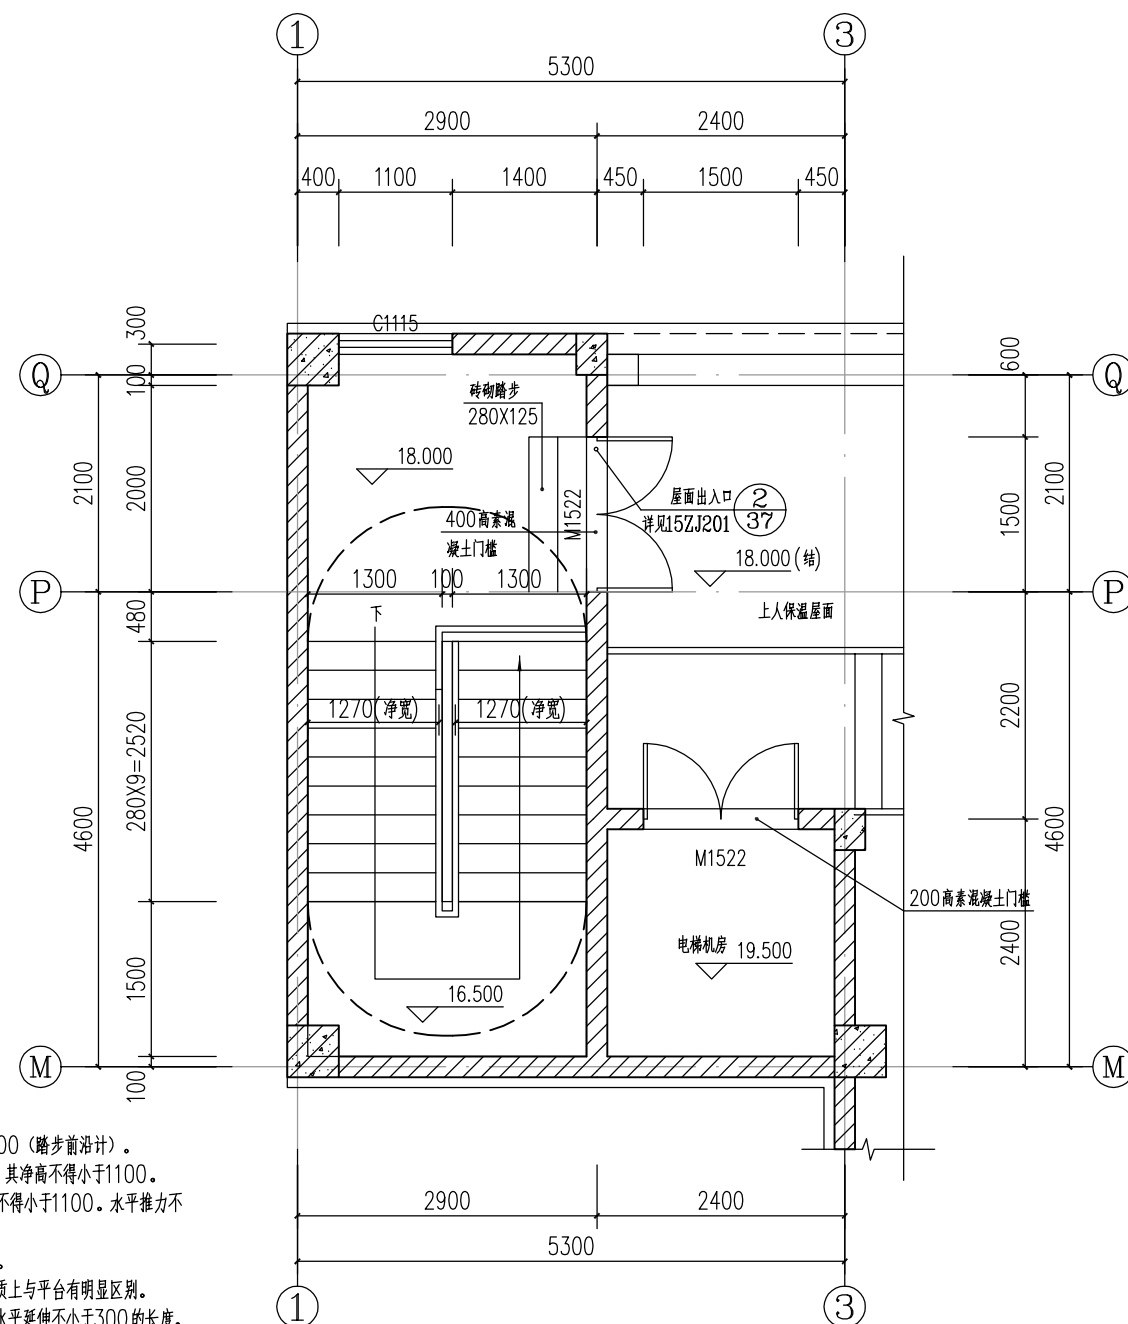

T2 楼梯顶层平面图 1:50

楼梯说明:

1. 栏杆选用13ZJ301(35)。
2. 靠墙扶手选用13ZJ301(37)。
3. 防滑选用13ZJ301(42)。
4. 起步选用22J403-1(45)。
5. 翻边选用22J403-1(46)。
6. 楼梯间护栏栏杆22J403-1(48)。
7. 楼梯间提示盲道13ZJ301(14)。
8. 防滑措施参16J934-3(124)。

8. 栏杆净距不大于110, 扶手净高不小于900(踏步前缘设计)。
9. 楼梯水平栏杆或栏板长度大于500时, 其净高不得小于1100。
10. 护栏栏杆竖杆净距不大于110, 其净高不得小于1100。水平推力不大于1.5KN/m。
11. 采用素混凝土翻边, 高宽为100x120。
12. 上行和下行的第一阶踏步应在颜色或材质上应与平台有明显区别。
13. 无障碍楼梯栏杆扶手在起点和终点处应水平延伸不小于300的长度。
14. 扶手应与背景有明显的颜色或亮度对比。
15. 扶手应固定且安装牢固, 形状和截面尺寸应易于抓握, 截面的内侧边缘与墙面的净距离不应小于40。
15. 中小学校的楼梯扶手上应加设防止学生溜滑的设施。



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	夏 洁	夏洁
专业负责人	陈 熙	陈熙
校 对 人	杨剑锋	杨剑锋
设 计 人	陈 熙	陈熙

档案号: 202605

建设单位:

岳阳教育事务中心

工程名称:

岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目

子项名称:

2#学生宿舍

图 名:

T2楼梯平面图

图 别: 施工图

日 期: 2026.05

比 例: 见图

图 号: JS-02-17

版本号:

版本说明

版本	日期	审核	备注