

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不符事宜，请在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		


门窗表						
类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	页次	选用型号
防火门	FM1018丙	700X1800	10			成品钢制丙级防火门
	FMZ0822	800X2200	24			
	FMZ1122	1100X2200	3			成品钢制乙级防火门
普通门	M0822	800X2200	34			夹木平开门
	M1122	1100X2200	14			夹木平开门
	M1227	1200X2700	55			夹木双开门
	M1522	1500X2200	1			钢制双开门
	M1122a	1100X2200	5			无障碍木质平开门
	M1122b	1100X2200	10			铝合金平开门
	安防火门	1100X2200	1			特质门
普通窗	C0602	600X200	1			固定窗
	C0709	700X900	10			
	C0721	700X2050	62			（断桥铝合金型材窗框宽度 24mm）
	C1221	1200X2050	18			注：所有外墙窗台均设置成品塑料管
	C1516	1500X1600	1			台排水板，5%的排水坡度坡向室外
	C1521	1500X2050	23			6 中透光二级
	C1821	1800X2050	5			Low-E+12AR+6 透明
	C2721	2700X2050	31			90 系列深灰色铝合金窗
	C3321	3300X2050	23			（卫生间幕墙底部玻璃做磨砂处理）
	FC1221	1200X2050	3			传热系数1.99；大阳得热系
	GC1813	1800X1250	50			数0.22；可见光透射比0.40
	GC1813A	1800X1250	5			离地1.8 米
	JC2721	2700X2050	9			
						消防救援窗
洞口	DK1022	1000X2200	10			
	DK2722	2700X2200	5			

说明


- 本工程门窗除特殊注明外均为专业公司设计、制作、安装，本图仅提供其立面形式、分格、开启部位、方式、颜色、数量等详见本图。
- 立面图上所注门窗尺寸均为门窗的洞口尺寸，门窗加工时应注意应留门窗框缝隙，缝隙规定：普通抹灰≤20，贴面砖≤25；由于饰面材料及施工误差导致的缝隙变化，由门窗生产厂家按工程设计要求调整
- 门窗数量、洞口尺寸应经现场核对再进行制作及安装，门窗立面图上实线为向外开启，虚线为向内开启。
- 开平铝合金门窗采用不锈钢铰链、门锁、滑撑；推拉铝合金门窗用不锈钢带轴承滑轮，并加设门窗扇不脱落的纤维装置，开平或推拉均采用橡胶密封条以便更换，铝合金百叶的固定配件采用不锈钢。
- 与门窗相关的金属材料、铝合金型材、五金件、紧固件、密封材料等均应符合有关材料的国家或行业标准的规定，铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定，除压条、扣板等需要弹性装配的型材外，门窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚，外门结构型材2.2mm，内门结构型材2.0mm，外窗结构型材1.8mm，内窗结构型材1.4mm。断面厚度及玻璃厚度均由生产厂家根据风压经计算确定，并须满足国家规范，其它有关规范，抗震、辟雷要求。选用材料除不锈钢外，应经防腐处理，铝合金颜色为深褐氟碳喷涂，颜色最终由甲方参考设计方意见
- 防火门门窗由取得消防认证资格的生产厂家生产，防火门均装闭门器。防火门、防火窗必须选用消防审批部门认可的产品。双扇和、多扇防火门应具有按顺序关闭的功能，防火门生产厂家需由当地消防部门认证。
- 门窗立樘位置：外门窗立樘位置见墙身节点图，未注明者居墙中，内门窗立樘位置除注明外，双向平开门立樘居墙中，单向平开门立樘与开启方向墙面平。
- 木门应选用一、二级木材，木材应经过脱脂、蒸煮处理，其含水率要求应不大于《木结构工程施工及验收规范》的要求，保证木材不变形，不开裂。
- 管道井检修门定位与管道井外侧装修完成面平；凡未注明距楼、均做C15混凝土300高门槛，宽同墙厚。
- 外窗采用断桥铝合金框料，框面积20%，气密性为7级，水密性为4级，可见光透射比0.78，其它性能指标按照有关规定执行，并须满足国家规范。
- 门窗玻璃：出入口、门厅以及离地900以下的门窗部位，面积大于0.5平方米的门窗玻璃，面积大于0.9平方米的窗玻璃、玻璃栏板等均应采用选用夹层夹胶安全钢化玻璃（其胶片厚度不小于0.76mm）；
- 全玻璃门应设防撞提示标志，室内饰面玻璃最高点离楼地面高度在3m或3m以上时，用使用夹层玻璃。
- 供轮椅通行的门扇，需安装视线观察玻璃。横执把手和关门拉手，同时在门扇的下方安装高0.35m的金属护门板。
- MQ1、MQ2采用6.38mm 夹层玻璃，单块玻璃最大使用面积不超过3m²，在1.5m 高处设置防撞醒目标识。
- 门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113—2015和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行〔2003〕2116号及地方主管部门的有关规定。
- 本项目所有门均设双侧拉手，拉手高900，详参13ZJ301—P27/1。
- 本项目消防救援口位置详平面图，净高度和净宽度均不小于1.0m。消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。当采用玻璃窗时，应选用安全玻璃。

补充说明：1、疏散门的净高不低于2.10m。2、防火门、防火窗具有自动关闭的功能，在关闭后具有烟密闭的性能。3、房间门净宽不低于0.9m。4、节能计算的玻璃厚度为底线要求，所有玻璃厚度应满足JGJ113—2015 第7.1章节的规定。


- 二层及二层以上的临空外窗不得外开。




C0709 1:50

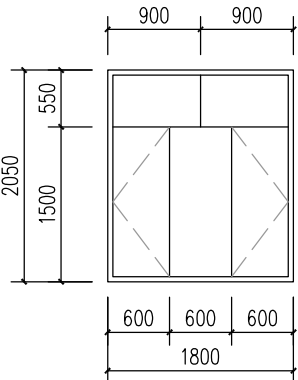


C1821 1:50




C0721 1:50




GC1813 1:50

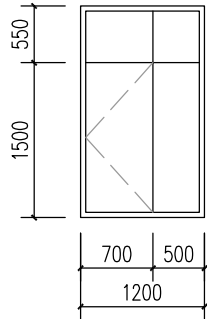


C1221 1:50

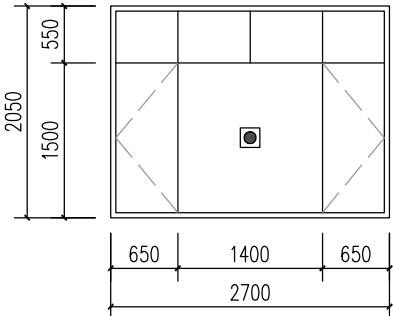


JC2721 1:50

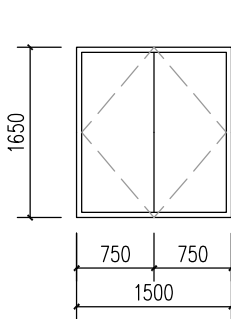


C1516 1:50

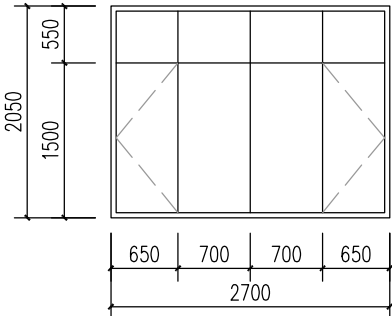

C2721 1:50

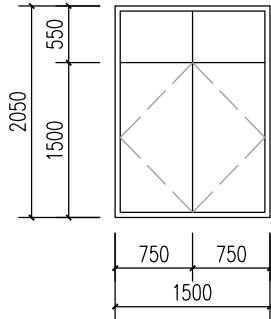

C1521 1:50



GC1813A 1:50

在距地面高度1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置
自然排烟窗开启角度大于70°



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	夏 洁	夏洁
专业负责人	陈 熙	陈熙
校 对 人	柳剑鹰	柳剑鹰
设 计 人	陈 熙	陈熙

档案号: 202605

建设单位

岳阳市教育事务中心

工程名称

岳阳市第十四中学实验楼拆除新建项目

子项名称

4 并 教学楼

图 名

门窗表、门窗大样

图 形 施工图

日 期 2026.05

比 例 见照

图 号: JS-04-13

版本号:

版本说明

版本	日期	审核	备注