


筑专业		
构专业		
水专业		
气专业		
通专业		

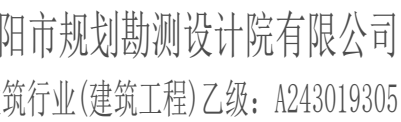

负责人	夏洁	夏洁
定人	吴勇	吴勇
核人	鲁明幸	鲁明幸
负责人	胡佳梦	胡佳梦
对人	乔铁	乔铁
计人	王凯	王凯

单位

名譽

358

名譽

4

名

基

張

排

9.

200

10

100




说明: 与本图标注相关钢筋构造详图参见国家建筑标准设计图集 22G101-1。
墙体配筋详墙身配筋表。图中未注明剪力墙墙身偏轴者, 均为轴线居中。
图中边缘构件非阴影区拉筋(除图中有标注外): 竖向和水平钢筋交点处均设置。

构架层	22.500		C30	C35	C35
底 面	19.500	3.000	C30	C35	C35
5	15.600	3.900	C30	C35	C35
4	11.700	3.900	C30	C35	C35
3	7.800	3.900	C30	C35	C35
2	3.900	3.900	C30	C35	C35
1	0.000	3.900	C30	C35	C35
桩号	桩标(米)	桩底(米)	梁板桩号	柱桩号	墩台桩号

标高、层高、砼等级

张因端为：基础

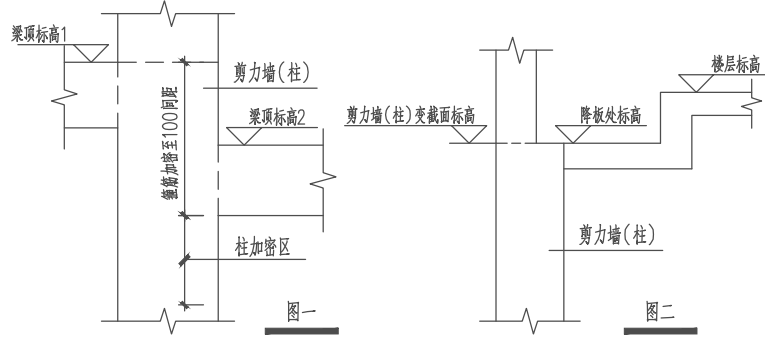

墙柱说明:

1. 除注明外,柱内钢筋与梁钢筋应双向设置;梁中纵筋与梁顶面应双向设置。
2. 当板底弯矩绝对值不大于梁截面时,应取较低的弯矩计算的加密区高度,图二所示的长宽范围柱截面及剪力墙水坑应加密;剪力墙截面处,如遇到楼层转换,则剪力墙在转换处截断,做法详见图三及图四。
3. 剪力墙留洞应经设计同意,设备专业图纸施工,预留洞口做法及洞口加强详图设计说明。
4. 编号后带“L”字样的标注,表示为受拉钢筋,纵由钢筋不得采用冷弯钢筋。
5. 楼梯间设安全柱全长加密。
6. 图中“○”为双联暗柱,本图6-9,在窗框上设置。
7. 图四“○”表示较小直径钢筋优先采用细筋。