



不得在图纸上量取尺寸施工。  
如有任何不妥事宜, 请在施工前与设计师会商。  
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。


| 会 签   |  |  |
|-------|--|--|
| 建 筑专业 |  |  |
| 结 构专业 |  |  |
| 给排水专业 |  |  |
| 电 气专业 |  |  |
| 暖 通专业 |  |  |

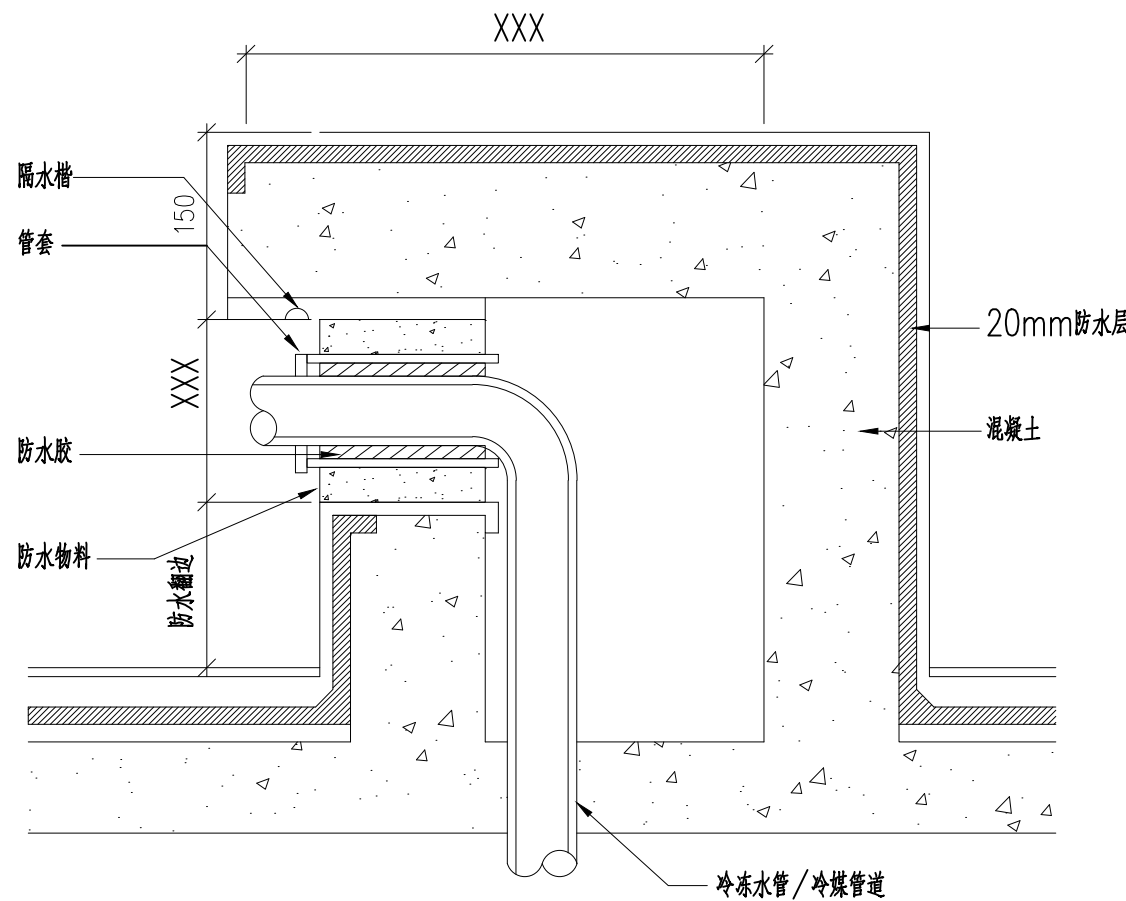


管道出屋面防水详图

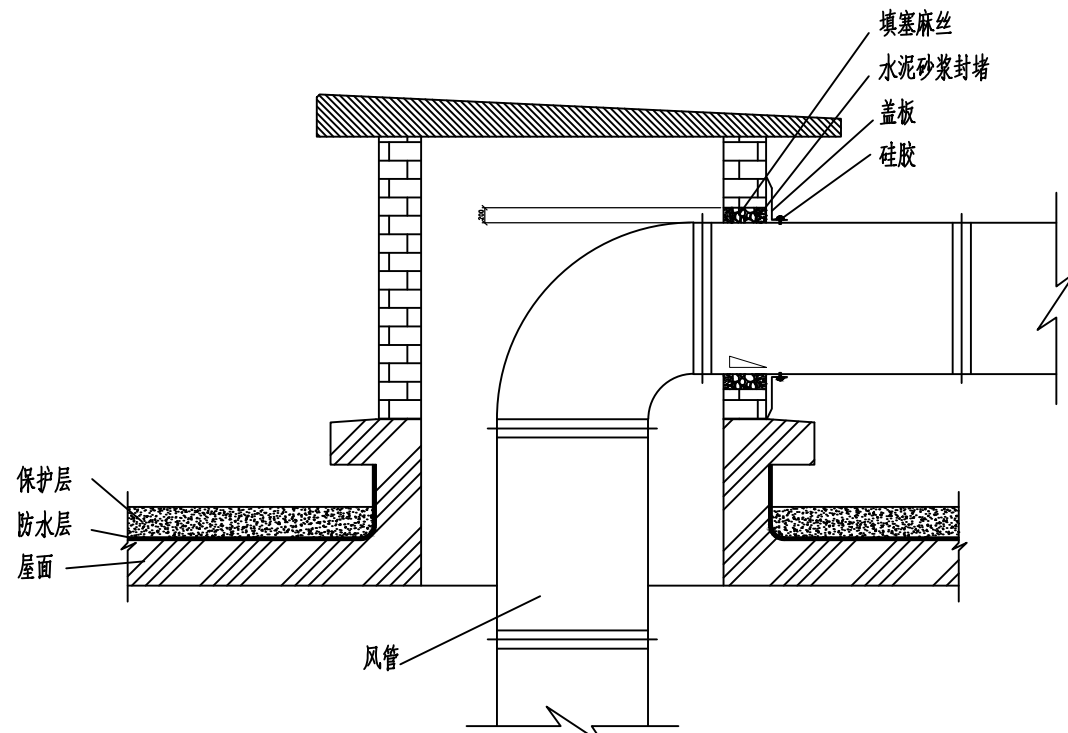


风管穿屋面处理方法

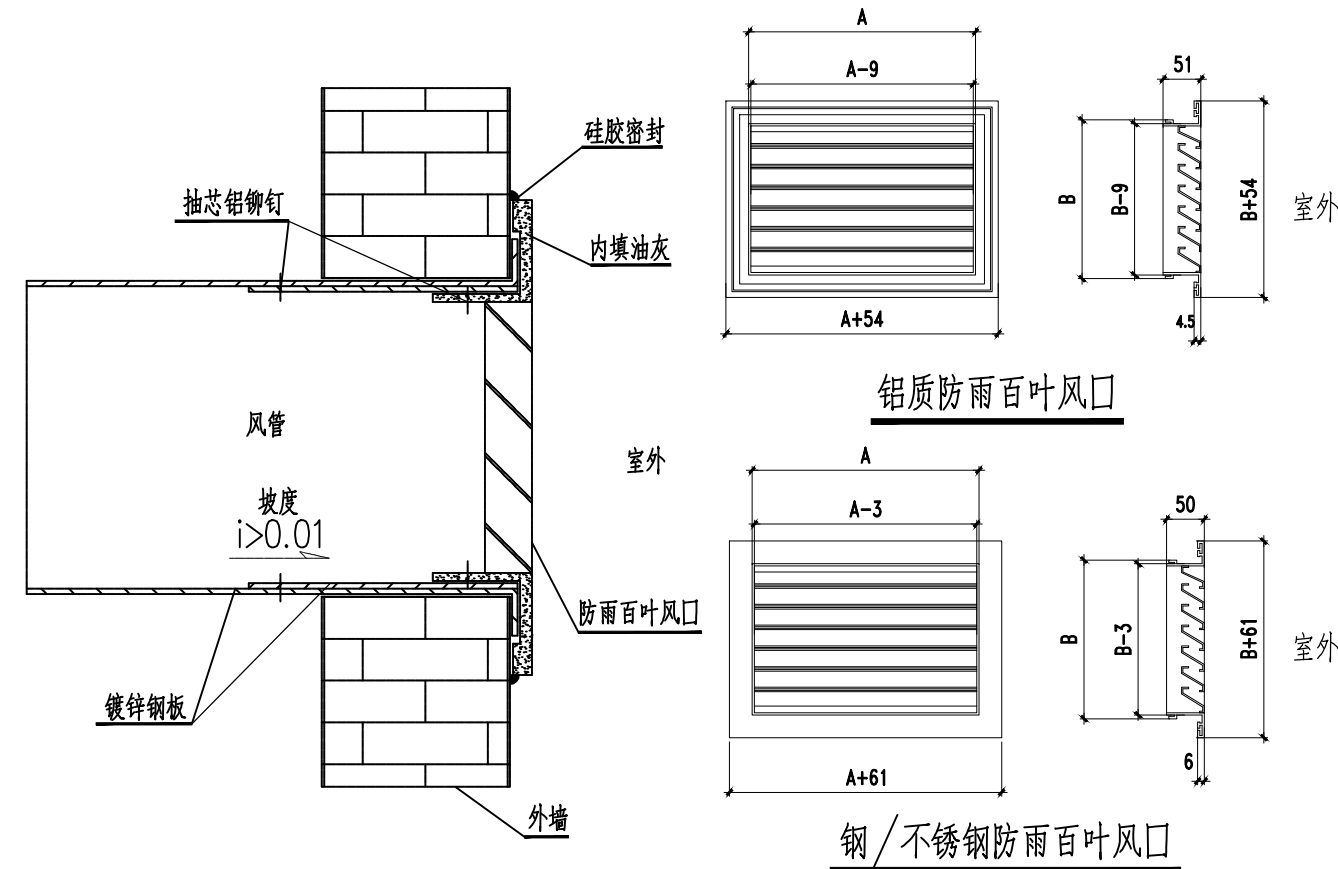


外墙防雨百叶安装示意图

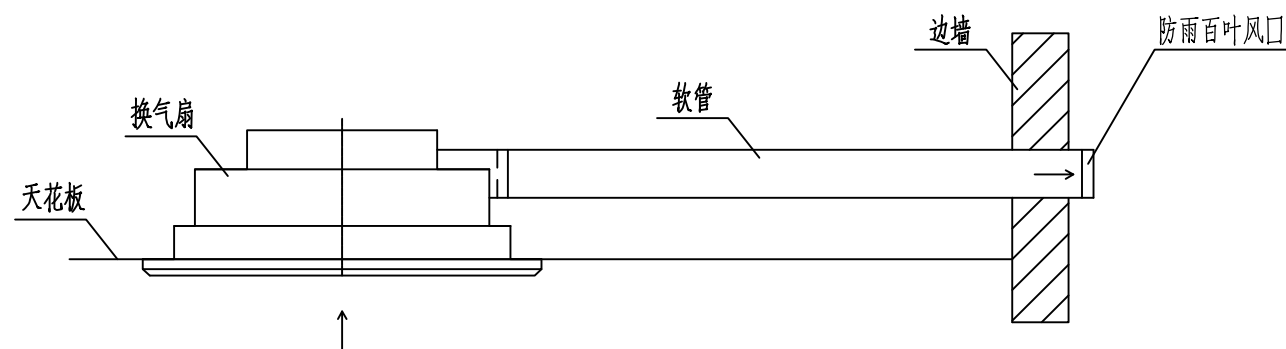


天花板式换气扇安装示意图

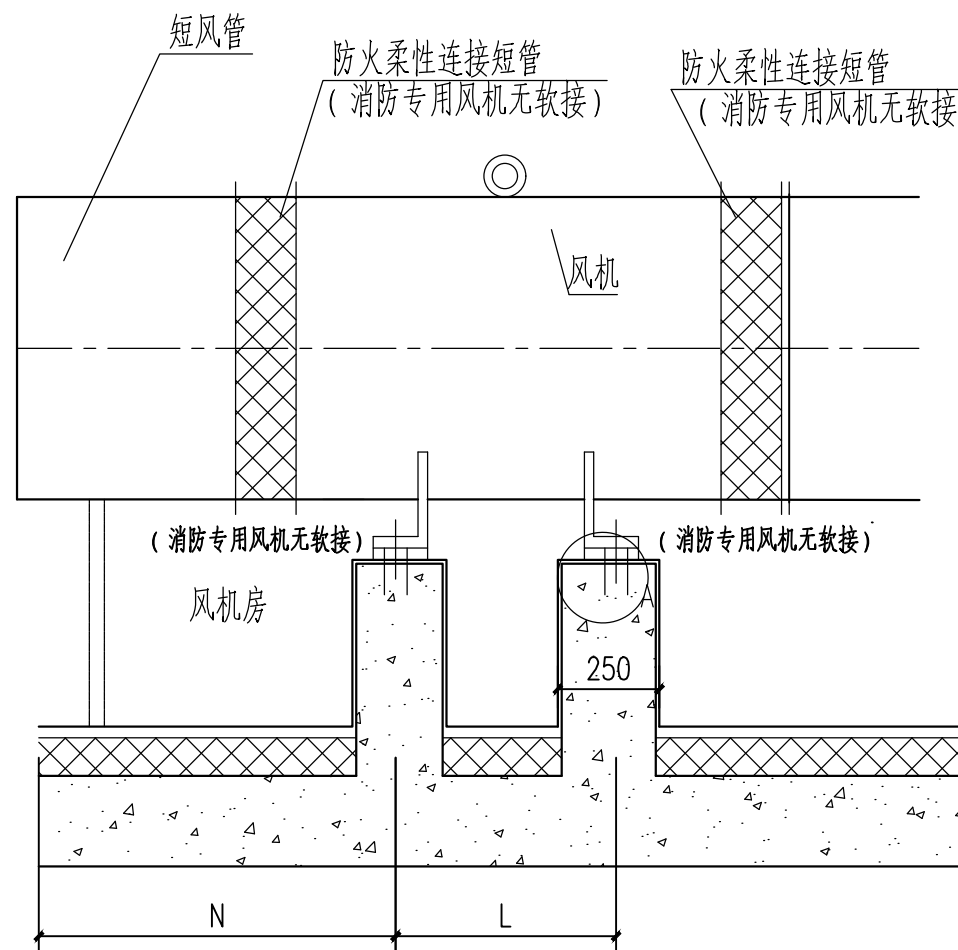


轴流风机落地安装图

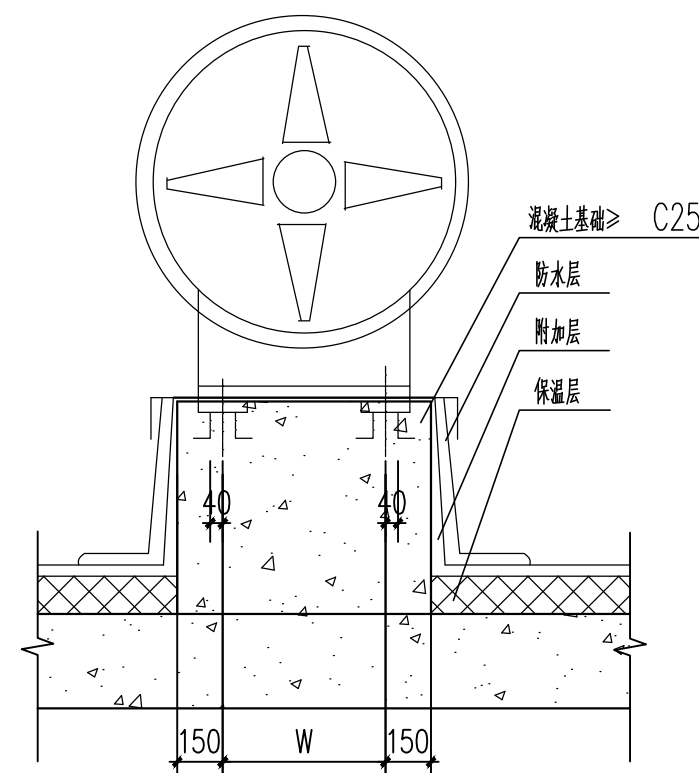

1-1

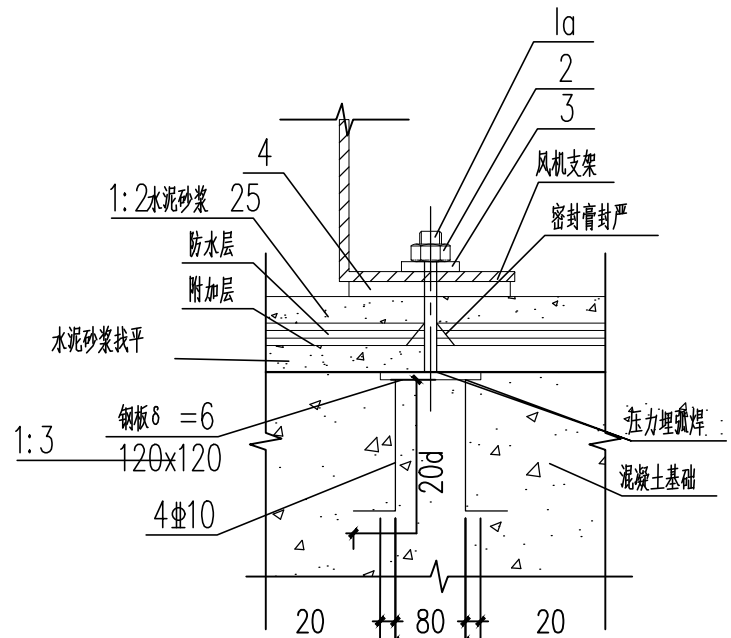


A详图

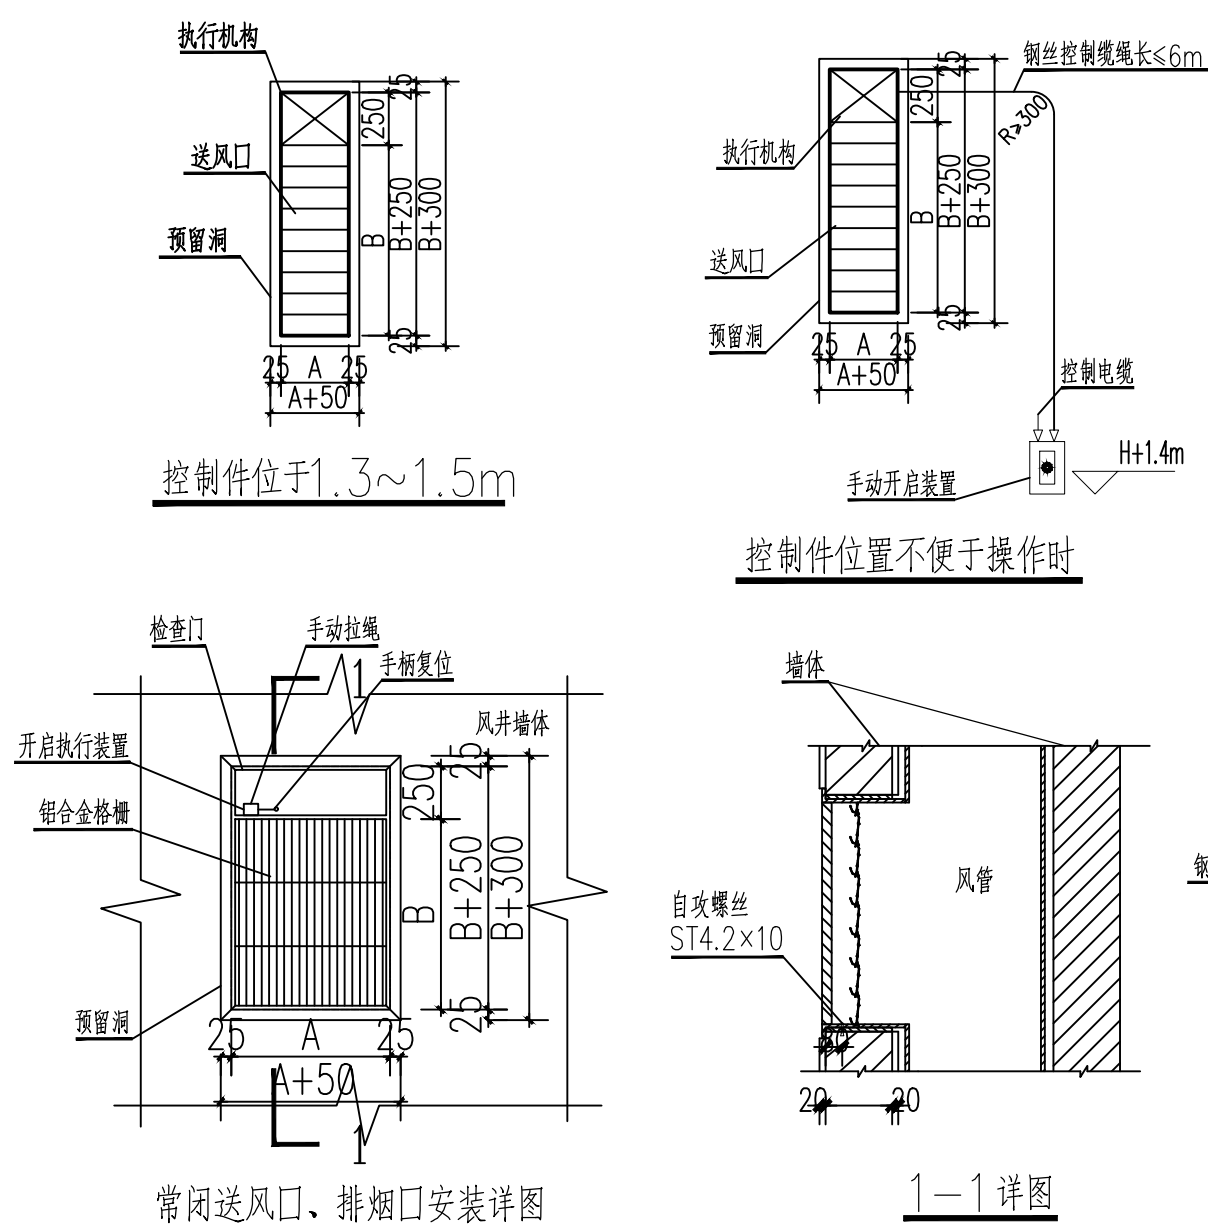


常闭送风口、排烟口安装详图

1-1 详图

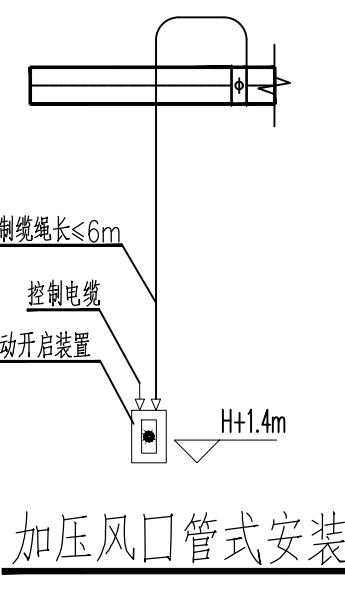

加压风口管式安装

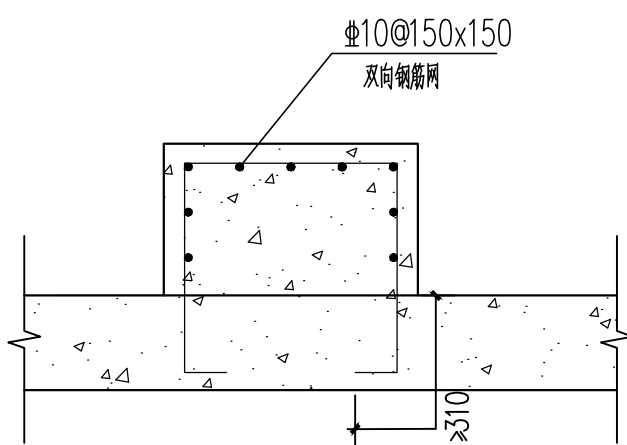

混凝土基础配筋图

| 序号 | 名称     | 材料   | 件数 | 材料规格    |
|----|--------|------|----|---------|
| 1a | 胀锚螺栓   | Q235 | 4  | M20X200 |
| 2  | 螺 母    | Q235 | 4  | M20     |
| 3  | 弹簧垫圈   | 65Mn | 4  | 20      |
| 4  | 垫片     | Q235 | 4  | 20      |
| 5  | 耐热橡胶垫片 | 硅橡胶  | 4  | δ=6,100 |

- 注: 1、当L≤550时, 风机基础可以做为一个整体。  
2、混凝土基础中的钢筋的保护层为30mm。  
3、基础安装要求平面平整、光洁。  
4、尺寸N按管井出口所需风阀长度设计确定。  
5、风管出风井处设支架。  
6、图中未标明尺寸处详厂家样本。

大样图（二） 1:100



岳阳市规划勘测设计院有限公司  
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

|       |     |    |
|-------|-----|----|
| 项目负责人 | 夏 洁 | 夏洁 |
| 审 定 人 | 吴 勇 | 吴勇 |
| 审 核 人 | 刘 娜 | 刘娜 |
| 专业负责人 | 刘 娜 | 刘娜 |
| 校 对 人 | 刘 娜 | 刘娜 |
| 设 计 人 | 刘 乔 | 刘乔 |

档案号:

建设单位:

岳阳市教育事务中心

工程名称:

岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目

子项名称:

2#学生宿舍

图 名:

大样图（二）

图 别:

日 期: 2026.04

比 例:

图 号: 暖通/15

版本号:

版本说明

| 版本 | 日期 | 审核 | 备注 |
|----|----|----|----|
|    |    |    |    |
|    |    |    |    |
|    |    |    |    |